

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: g.geysemans@gmail.com



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5055910
Voorl. verslagnr.:
Datum: 15/07/2018

Klant / Opdrachtgever:
GEYSEMANS BVBA
KONGOSTRAAT 38
2550 KONTICH

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/install. ID: Aard installatie: nieuwe Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: MAYERLEI 210 MORTSEL 2640
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 86/271
Datum onderzoek: 14/07/2018 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/07/2043 Onderzoeker: SLABBAERT JIMMY
Eigendom van: -DHR ROMBAUTS
Installateur: -OPDRACHTGEVER
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: < 30 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 40A/300mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolati weerstand: > 0,5 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 10

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken


BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.


Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker


woonkamer,
kamer 1-2
Stopcontact:
kamer 1-2

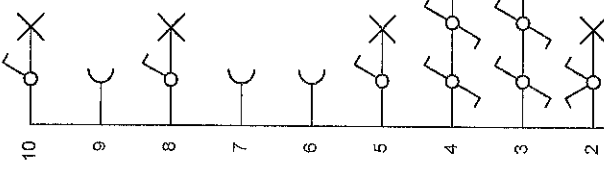


Verlichting: kelder




Aansluitpunt:
kookplaat



Verlichting:
keuken
Stopcontact:
keuken

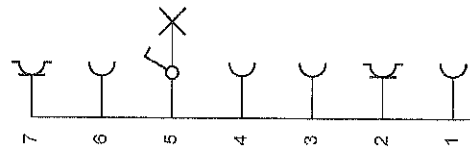


Stopcontacten:
woonkamer




Stopcontact: cv
ketel + kelder




Verlichting:
woonkamer,
badkamer,
stopcontacten:
keuken, badkamer
woonkamer

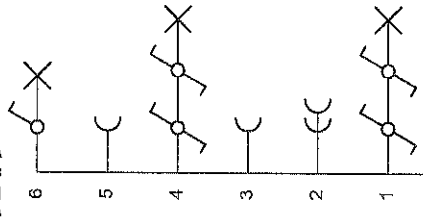

Verlichting:
badkamer,
stopcontacten:
badkamer,
keuken



Stopcontact oven



2P - 16A

2P - 16A

2P - 16A

2P - 16A
Δ30mA


2P - 20A

2P - 20A

2P - 16A

2P - 32A

2P - 16A

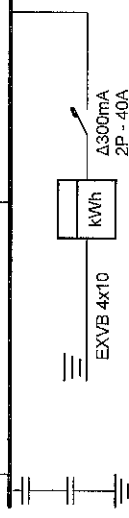


Erkend Organisme
O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie
Familie Rombouts
Mayerlei 210
2640 Mortsel

Installateur

p. 1/5
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz
Tekenen van schema's

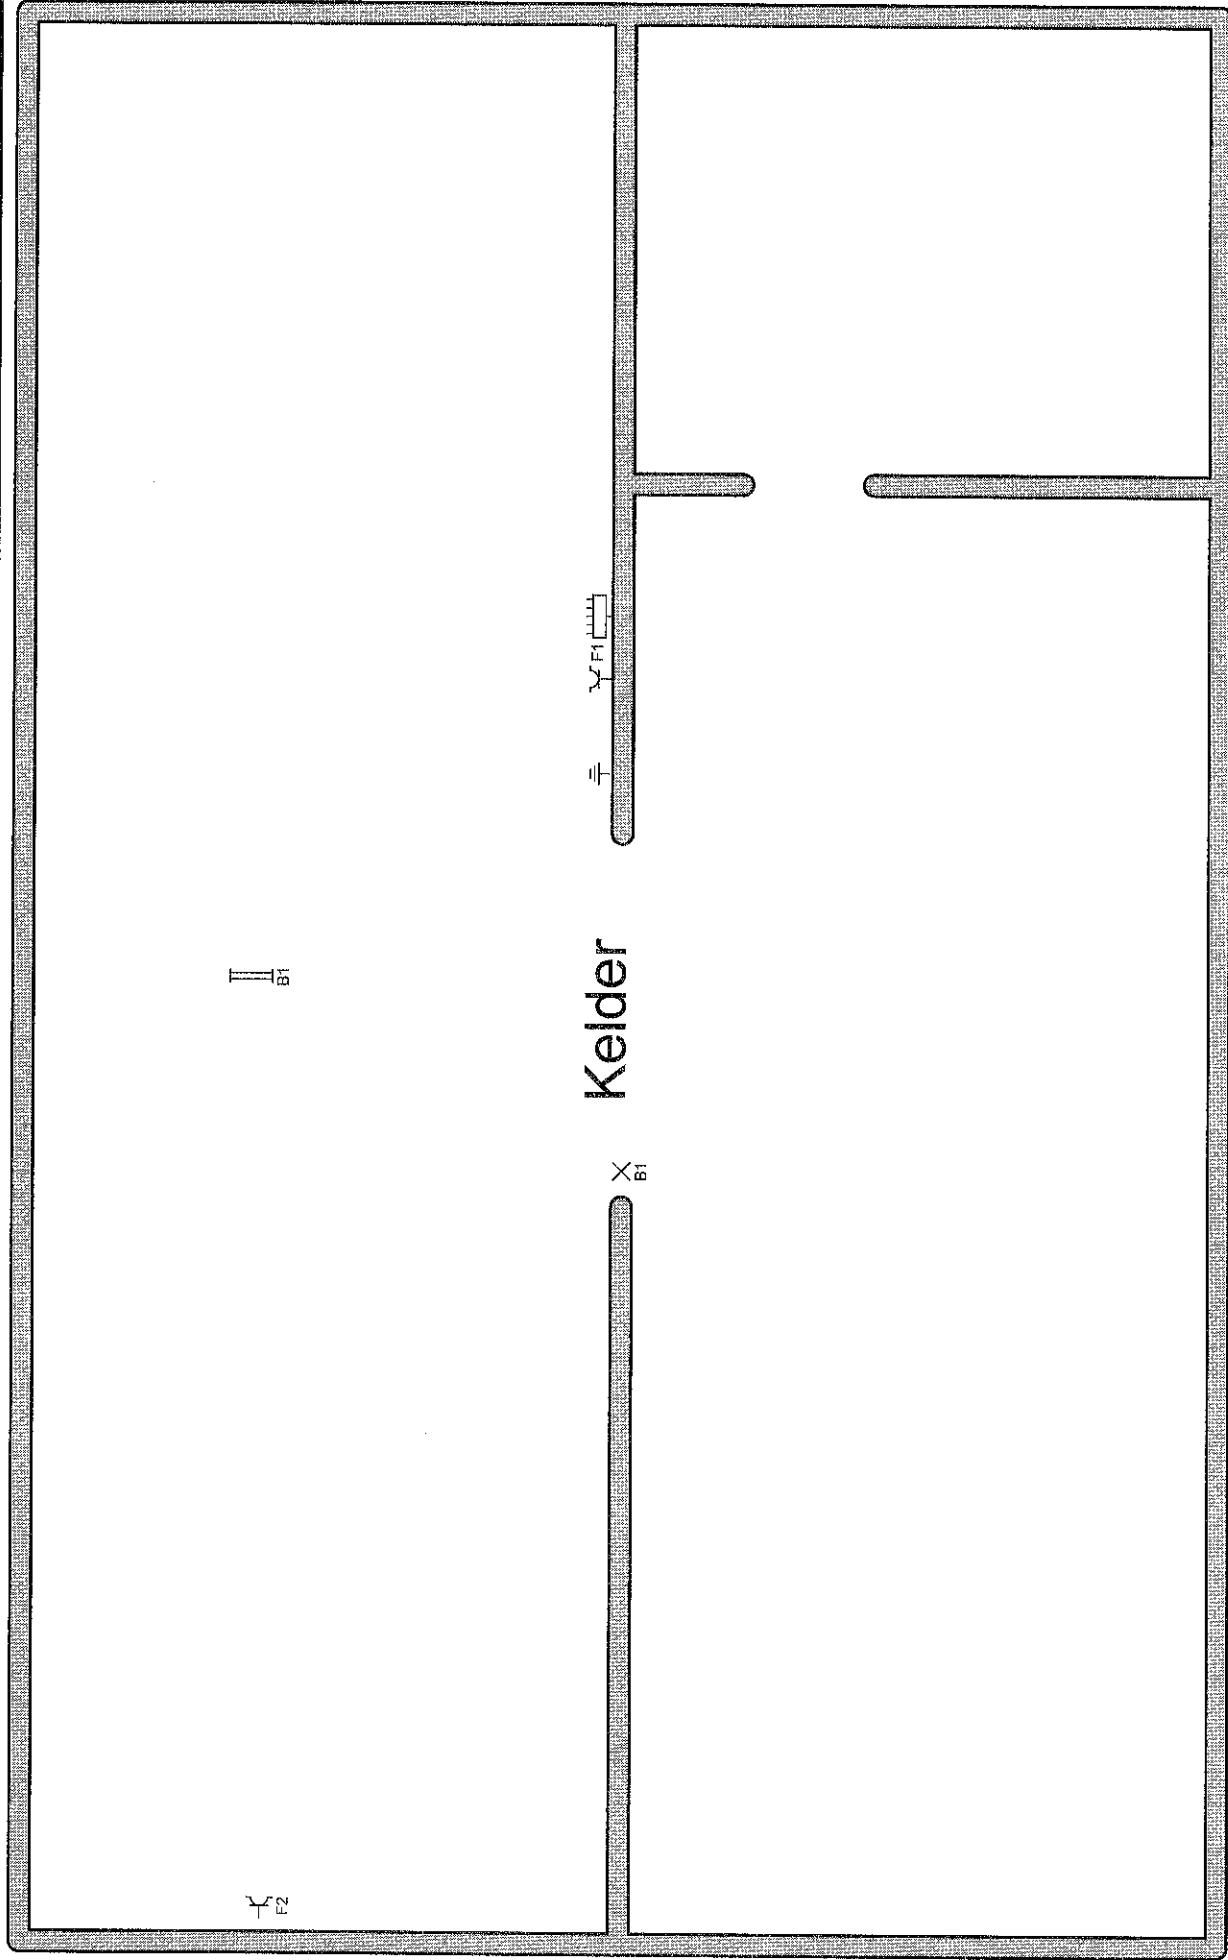


Erkend Organisme
O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be


Plaats van de elektrische installatie
Familie Rombouts
Mayerlei 210
2640 Mortsel

Installateur

p. 2/5
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz

Teken van schema's

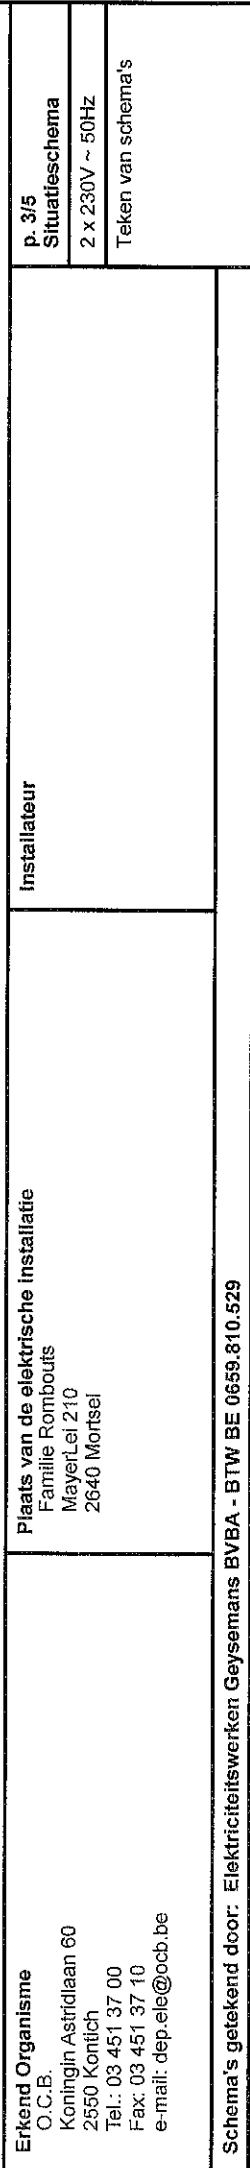

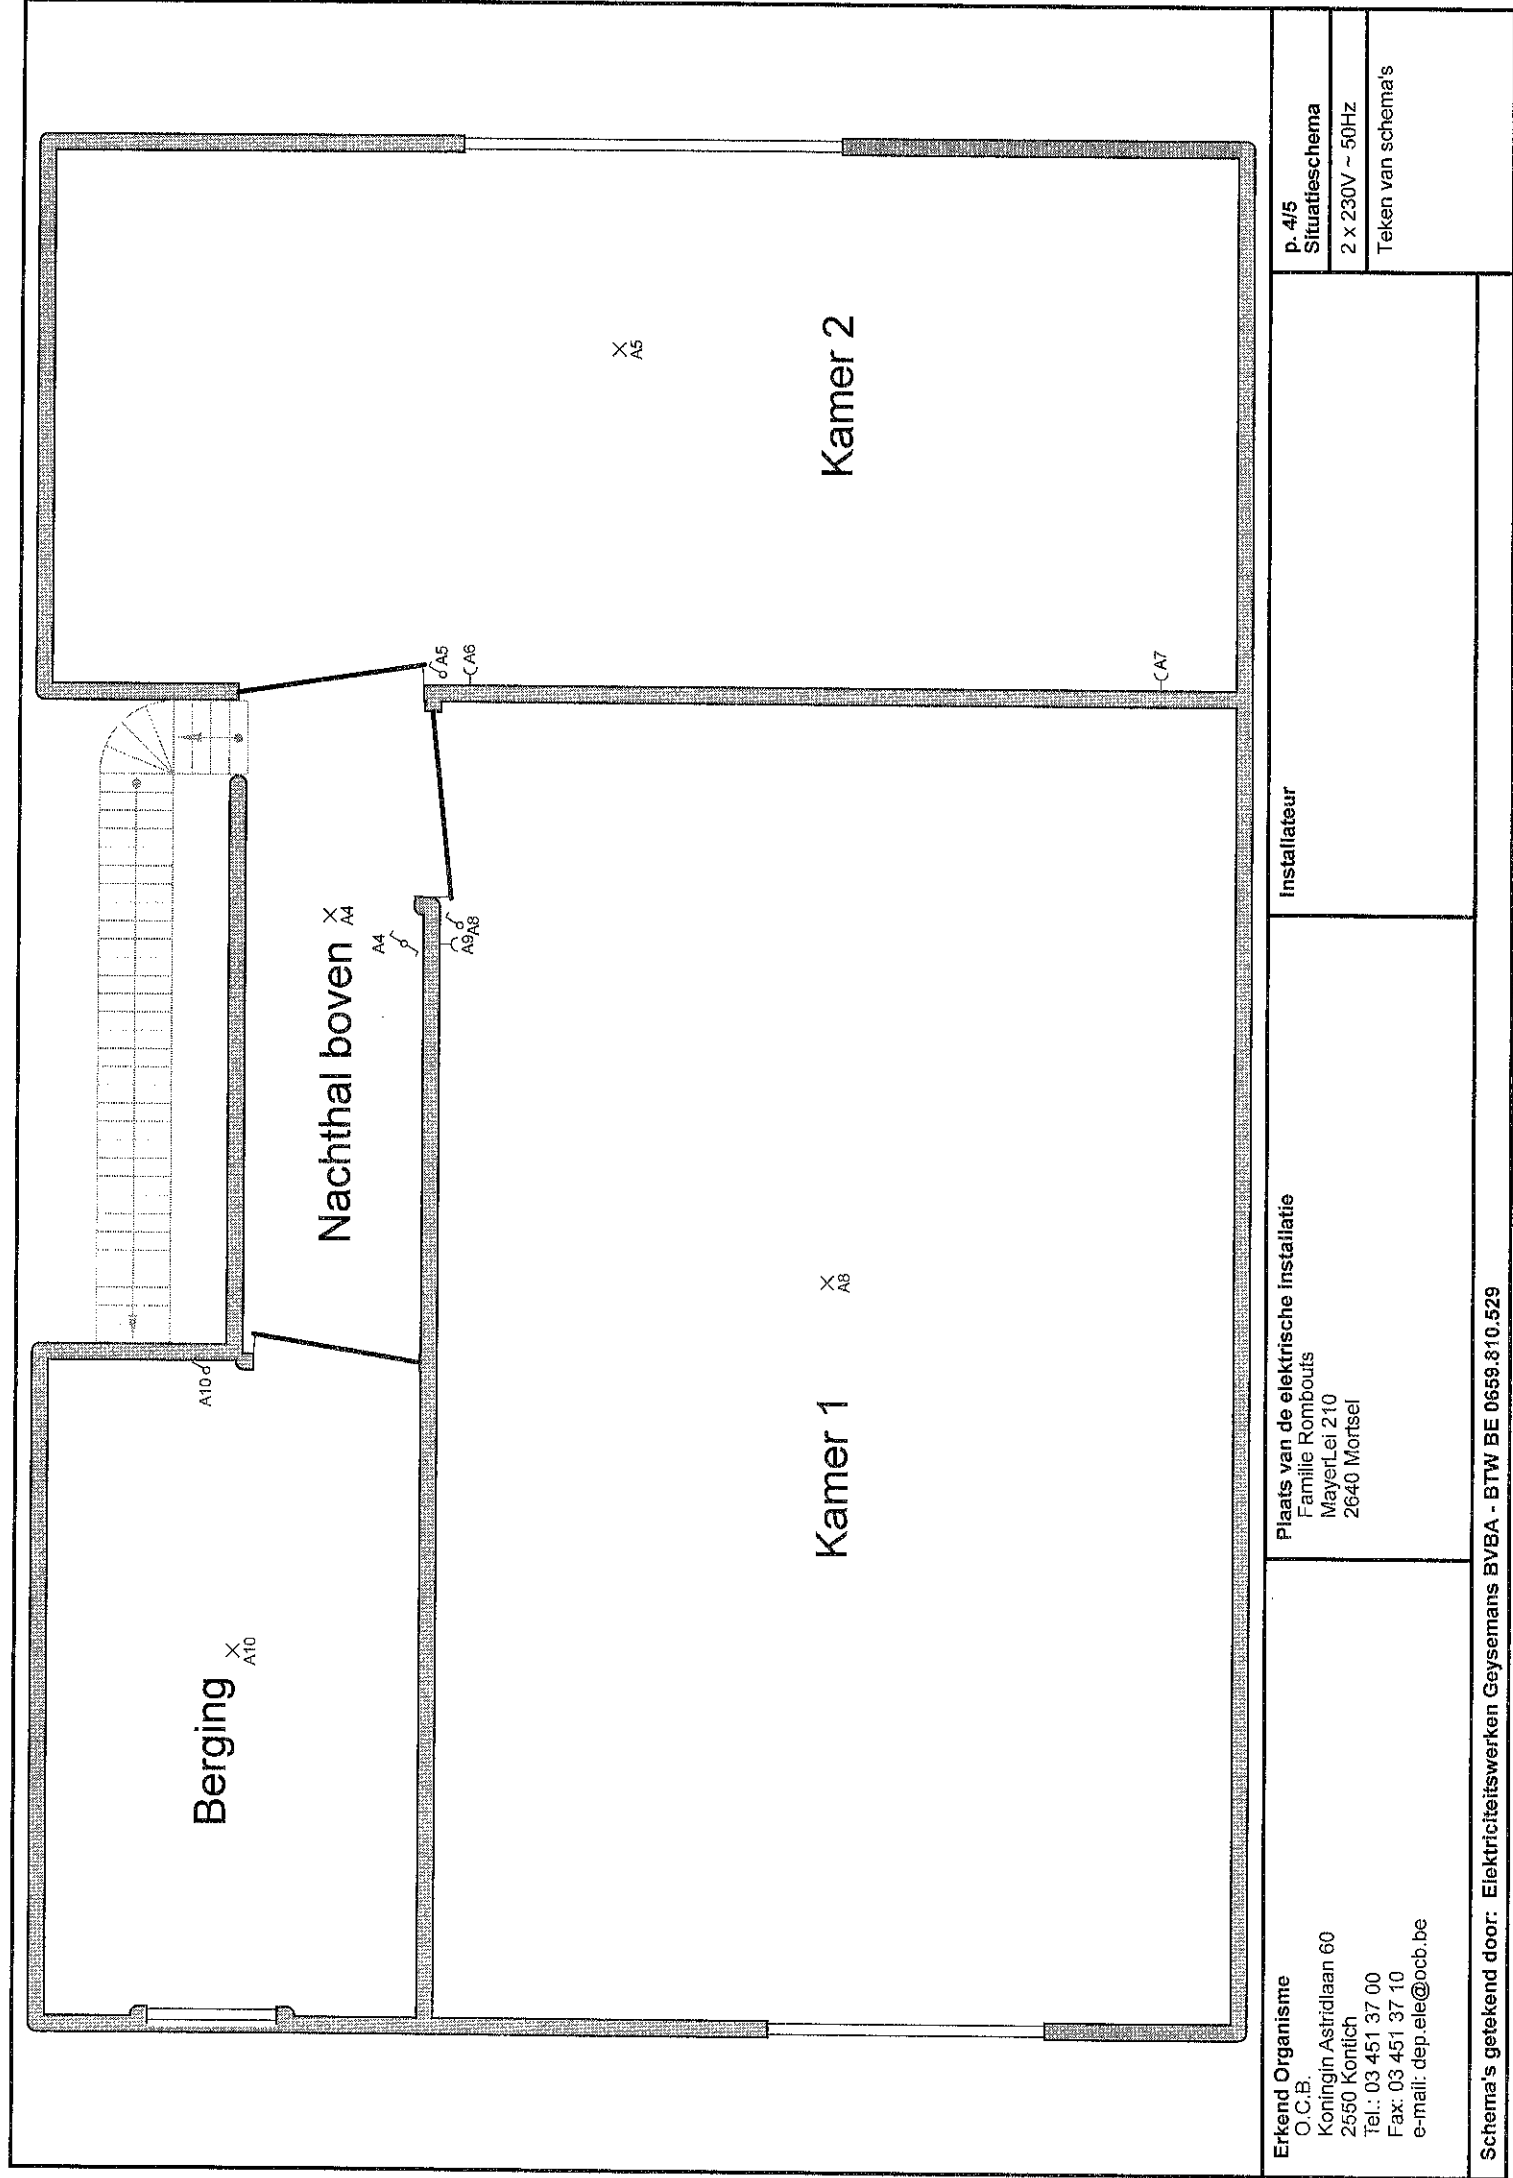

Erkend Organisme O.C.B. Koningin Astridlaan 60 2550 Kontich Tel.: 03 451 37 00 Fax: 03 451 37 10 e-mail: dep.ele@ocb.be	Plaats van de elektrische installatie Famille Rombouts Mayerlei 210 2640 Mortsel	Installateur	p. 4/5
			Situatieschema
			2 x 230V ~ 50Hz
			Teken van schema's
Schema's getekend door: Elektriciteitswerken Geysemans BVBA - BTW BE 0659.810.529			

A Verlichting: woonkamer, kamer 1-2, berging
Stopcontacten: woonkamer, kamer 1-2

B Verlichting: kelder

C Aansluitpunt: kookplaat

D Verlichting: keuken
Stopcontacten: woonkamer, keuken

E Stopcontacten: woonkamer

F Stopcontact: cv ketel + kelder

G Verlichting: woonkamer, keuken, badkamer
stopcontacten: woonkamer

H Verlichting: badkamer
Stopcontacten: badkamer, keuken

I Stopcontact oven

J

Erkend Organisme
O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kortich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie
Familie Rombouts
Mayerlei 210
2640 Mortsel

Installateur

p. 5/5
Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz

Teken van schema's

A Verlichting: woonkamer, kamer1-2, berging
Stopcontacten: woonkamer, kamer 1-2

B Verlichting: kelder

C Aansluitpunt: kookplaat

D Verlichting: keuken
Stopcontacten: woonkamer, keuken

E Stopcontacten: woonkamer

F Stopcontact: cv ketel + kelder

G Verlichting: woonkamer, keuken, badkamer
stopcontacten: woonkamer

H Verlichting: badkamer
Stopcontacten: badkamer, keuken

I Stopcontact oven

J

Erkend Organisme

O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie
Familie Rombouts
Mayerlei 210
2640 Mortsel

Installateur

p. 5/5
Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz

Teken van schema's