

**ACA vzw**Erkend controle  
organisme  
Huishoudelijke installatiesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare  
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002  
www.acavzw.be / info@acavzw.be  
Dexia: 068-2516997-68  
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

155002618

Ref: 2016020012

**VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN  
HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE****Algemene gegevens**

|                           |                                                        |                          |                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Plaats van het onderzoek: | Bist 157 5de verdiep bus 10 , 2610 WILRIJK (ANTWERPEN) |                          |                             |
| Eigendom van:             | HERMANS DESCAMP                                        |                          |                             |
| Opdrachtgever:            | ITECON,GROTE SINGEL 31, 2900 SCHOTEN                   |                          |                             |
| Type lokalen:             |                                                        | Distributienetbeheerder: | /                           |
| EAN-code installatie:     | 541 44                                                 |                          |                             |
| Installateur:             | ITECON BVBA                                            |                          |                             |
| BTWnr:                    | BE 0812 376 582                                        | of ID-kaartnr: /         | Uitgereikt te: / op /       |
| Agent-bezoeker:           | Roel Willems                                           |                          | Datum onderzoek: 05/02/2016 |

**Aard van het onderzoek**

|                                                                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) |                                        |
| Type keuring:                                                                                        | Art270 Wijziging/uitbreiding           |
| Bijkomende info:                                                                                     | Wijziging/uitbreiding volgens art. 271 |
| Herkeuring op:                                                                                       | /                                      |

**Algemene gegevens elektrische installatie**

|                                    |                              |                      |                   |                                   |                    |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Minimale spanning:                 | 2x230v                       | Max nominale stroom: | 40A               | Nominale stroom hoofdverlichting: | 40,00              |
| Voedingsleiding hoofdbord:         | 4 X 6 mm <sup>2</sup>        | - Type:              | VVB               |                                   |                    |
| Aardelektrode:                     | Metalen aardingsbaar of -pen | Sectie:              | / mm <sup>2</sup> | Aardgeleider:                     | 16 mm <sup>2</sup> |
| Hoofddifferentieel - In:           | 40 A                         | - DI :               | 300 mA            | Aantal polen:                     | 2                  |
| Extra hoofddifferentieel(s):       | /                            |                      |                   |                                   |                    |
| Bijkomende differentieel - In:     | 40 A                         | - DI :               | 30 mA             | Aantal polen:                     | 2                  |
| Extra bijkomende differentieel(s): | /                            |                      |                   |                                   |                    |
| Aantal eindstroombanen:            | 16                           | Aantal borden:       | 1                 | Tarief:                           | Dag                |

**Metingen & controles**

|                                 |          |                                   |         |                                  |         |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| Aardspreidingsweerstand:        | 4,6 Ohm  | Besch. onrechtstreekse aanraking: | In orde | Hoofddifferentieel verzegeld:    | In orde |
| Algemeen isolatieniveau:        | 122 MOhm | Diff. stroominrichting, testknop: | In orde | Staat vast elektrisch materieel: | In orde |
| Aardingscontinuïteit:           | In orde  | Controle foutlus:                 | In orde | Schema's vs. uitvoering:         | In orde |
| Besch. rechtstreekse aanraking: | In orde  |                                   |         |                                  |         |

**Besluit :****DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI**

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór: 25 jaar na datum onderzoek

☒ door hetzelfde organisme (\*)**AANTAL  
RIJLAGEN**

Situatieschema's: Ja

Eendraadsschema's: Ja

Andere: /

DE AGENT BEZOEKER:

Visum distributeur (art 270)

**Visum controle organisme**ACA vzw - Erkend Controle Organisme  
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
BTW BE 0811.407.869  
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02  
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit PV dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(\*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



**Beschrijving van de stroombanen**

ZIE SCHEMA

**VASTSTELLINGEN: Opmerkingen**

- A : Geen inbreuken.
- A1 : De elektrische schema's moeten verplicht bewaard worden in het dossier van de elektrische installatie. Het is evenzeer sterk aangeraden om één exemplaar te bewaren in de nabijheid van het elektrisch hoofdbord.
- A3 : Alle differentieelstroominrichtingen in de elektrische installatie moeten periodiek (vb. maandelijks) getest worden met behulp van de testknop (cfr. voorschriften van de fabrikant).
- AE : De wooneenheid is bemeubeld op het ogenblik van de controle.
- D : De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

**VASTSTELLINGEN: Inbreuken**



**ACA vzw**Erkend controle  
organisme  
Huishoudelijke installatiesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare  
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002  
www.acavzw.be / info@acavzw.be  
Dexia: 068-2516997-68  
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

155002618

Ref: 2016020012

**VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE****Algemene gegevens**

|                           |                                                        |                          |                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Plaats van het onderzoek: | Bist 157 5de verdiep bus 10 , 2610 WILRIJK (ANTWERPEN) |                          |                             |
| Eigendom van:             | HERMANS DESCAMP                                        |                          |                             |
| Opdrachtgever:            | ITECON, GROTE SINGEL 31, 2900 SCHOTEN                  |                          |                             |
| Type lokalen:             |                                                        | Distributienetbeheerder: | /                           |
| EAN-code installatie:     | 541 44                                                 |                          |                             |
| Installateur:             | ITECON BVBA                                            |                          |                             |
| BTWnr:                    | BE 0812 376 582                                        | of ID-kaartnr: /         | Uitgereikt te: / op /       |
| Agent-bezoeker:           | Roel Willems                                           |                          | Datum onderzoek: 05/02/2016 |

**Aard van het onderzoek**

|                                                                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) |                                        |
| Type keuring:                                                                                        | Art270 Wijziging/uitbreiding           |
| Bijkomende info:                                                                                     | Wijziging/uitbreiding volgens art. 271 |
| Herkeuring op:                                                                                       | /                                      |

**Algemene gegevens elektrische installatie**

|                                    |                              |                      |                   |                                   |                    |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Nominale spanning:                 | 2x230v                       | Max nominale stroom: | 40A               | Nominale stroom hoofdbeveiliging: | 40,00              |
| Voedingsleiding hoofdbord:         | 4 X 6 mm <sup>2</sup>        | - Type:              | VVB               |                                   |                    |
| Aardelektrode:                     | Metalen aardingsbaar of -pen | Sectie:              | / mm <sup>2</sup> | Aardgeleider:                     | 16 mm <sup>2</sup> |
| Hoofddifferentieel - In:           | 40 A                         | - DI :               | 300 mA            | Aantal polen:                     | 2                  |
| Extra hoofddifferentieel(s):       | /                            |                      |                   |                                   |                    |
| Bijkomende differentieel - In:     | 40 A                         | - DI :               | 30 mA             | Aantal polen:                     | 2                  |
| Extra bijkomende differentieel(s): | /                            |                      |                   |                                   |                    |
| Aantal eindstroombanen:            | 16                           | Aantal borden:       | 1                 | Tarief:                           | Dag                |

**Metingen & controles**

|                                 |          |                                   |         |                                  |         |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| Aardspreidingsweerstand:        | 4,6 Ohm  | Besch. onrechtstreekse aanraking: | In orde | Hoofddifferentieel verzegeld:    | In orde |
| Algemeen isolatieniveau:        | 122 MOhm | Diff. stroominrichting, testknop: | In orde | Staat vast elektrisch materieel: | In orde |
| Aardingscontinuïteit:           | In orde  | Controle foutlus:                 | In orde | Schema's vs. uitvoering:         | In orde |
| Besch. rechtstreekse aanraking: | In orde  |                                   |         |                                  |         |

|                                                                                      |                                                                                                                                                            |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Besluit :</b><br><b>DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI</b>                       | De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:<br>vóór: 25 jaar na datum onderzoek <input checked="" type="checkbox"/> door hetzelfde organisme (*) |                              |
| <b>AANTAL BIJLAGEN</b><br>Situatieschema's: Ja<br>Eendraadsschema's: Ja<br>Andere: / | DE AGENT BEZOEKER:<br>                                                                                                                                     | Visum distributeur (art 270) |

**Visum controle organisme**ACA vzw - Erkend Controle Organisme  
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
BTW BE 0811.407.869  
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02  
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit PV dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
(\*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



**Beschrijving van de stroombanen**


ZIE SCHEMA

**VASTSTELLINGEN: Opmerkingen**

- A : Geen inbreuken.
- A1 : De elektrische schema's moeten verplicht bewaard worden in het dossier van de elektrische installatie. Het is evenzeer sterk aangeraden om één exemplaar te bewaren in de nabijheid van het elektrisch hoofdbord.
- A3 : Alle differentieelstroominrichtingen in de elektrische installatie moeten periodiek (vb. maandelijks) getest worden met behulp van de testknop (cfr. voorschriften van de fabrikant).
- AE : De wooneenheid is bemeubeld op het ogenblik van de controle.
- D : De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

**VASTSTELLINGEN: Inbreuken**



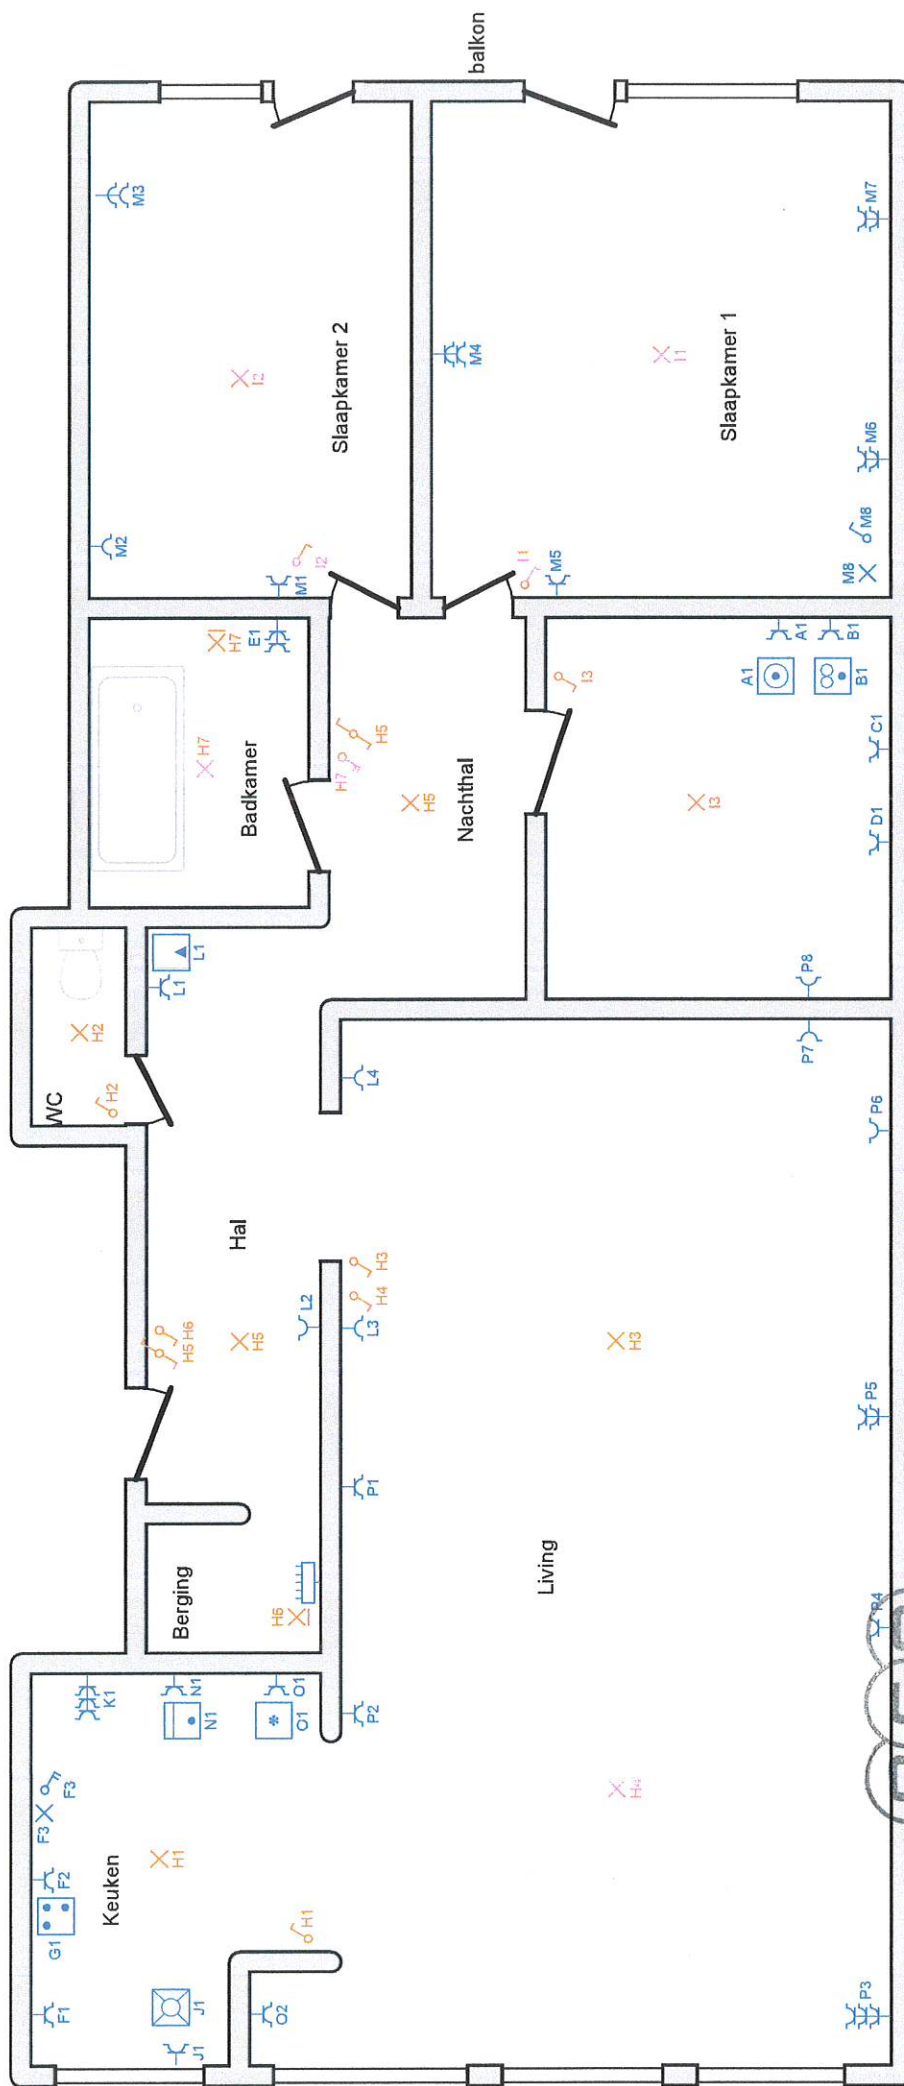

ACA asbl - Organisme de Controle Agrée  
 Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
 TVA BE 0811.407.809  
 Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29  
 info@acavzw.be - www.acavzw.be

**Erkend Organisme**  
 ACA  
 Meensesteenweg 338  
 8800 Roeselare  
 Tel.: 051 20 00 02  
 Fax: 051 20 10 02  
 e-mail: info@acavzw.be

*Rud Willem*  
*CKG 0800000000*  
*5/1/2016*

**Plaats van de elektrische installatie**  
 Hermans - Descamps  
 Bist 157 Bus 5  
 2610 Wilrijk  
 e-mail: hermanswim7@gmail.com

**Installateur**  
 Itecon B.V.B.A.  
 Grote Singel 31  
 2900 Schoten  
 Tel.: 03 685 56 33 GSM: 0477 66 48 21  
 Fax: 03 401 73 12  
 e-mail: dcopee@itecon.be  
 BTW BE 0812.376.582

**p. 3/4**  
**Situatieschema**  
 Datum: 5/02/2016  
 2 x 230V ~ 50Hz

**A** Was  
**B** Droog  
**C** Strijk  
**D**  
**E** Badkamer  
**F** keuken 1  
**G** Kookplaat  
**H** Licht voor  
**I** Licht achter  
**J** Vaat  
**K** Keuken 2  
**L** CV  
**M** BadK + SLP 1 & 2  
**N** Oven  
**O** Koel  
**P** Living



ACA asbl - Organisme de Controle Agrée  
 Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
 TVA BE 0811.407.839  
 Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29  
 info@acavzw.be - www.acavzw.be


**Erkend Organisme**  
 ACA  
 Meensesteenweg 338  
 8800 Roeselare  
 Tel.: 051 20 00 02  
 Fax: 051 20 10 02  
 e-mail: info@acavzw.be

**Plaats van de elektrische installatie**  
 Hermans - Descamps  
 Bist 157 Bus 5  
 2610 Wilrijk  
 e-mail: hermanswim7@gmail.com

**Installateur**  
 Itecon B.V.B.A.  
 Grote Singel 31  
 2900 Schoten  
 Tel.: 03 685 56 33 GSM: 0477 66 48 21  
 Fax: 03 401 73 12  
 e-mail: dcoopce@itecon.be  
 BTW : 0812.376.582

p. 4/4  
 Lijst Kringen

Datum: 5/02/2016  
 2 x 230V ~ 50Hz

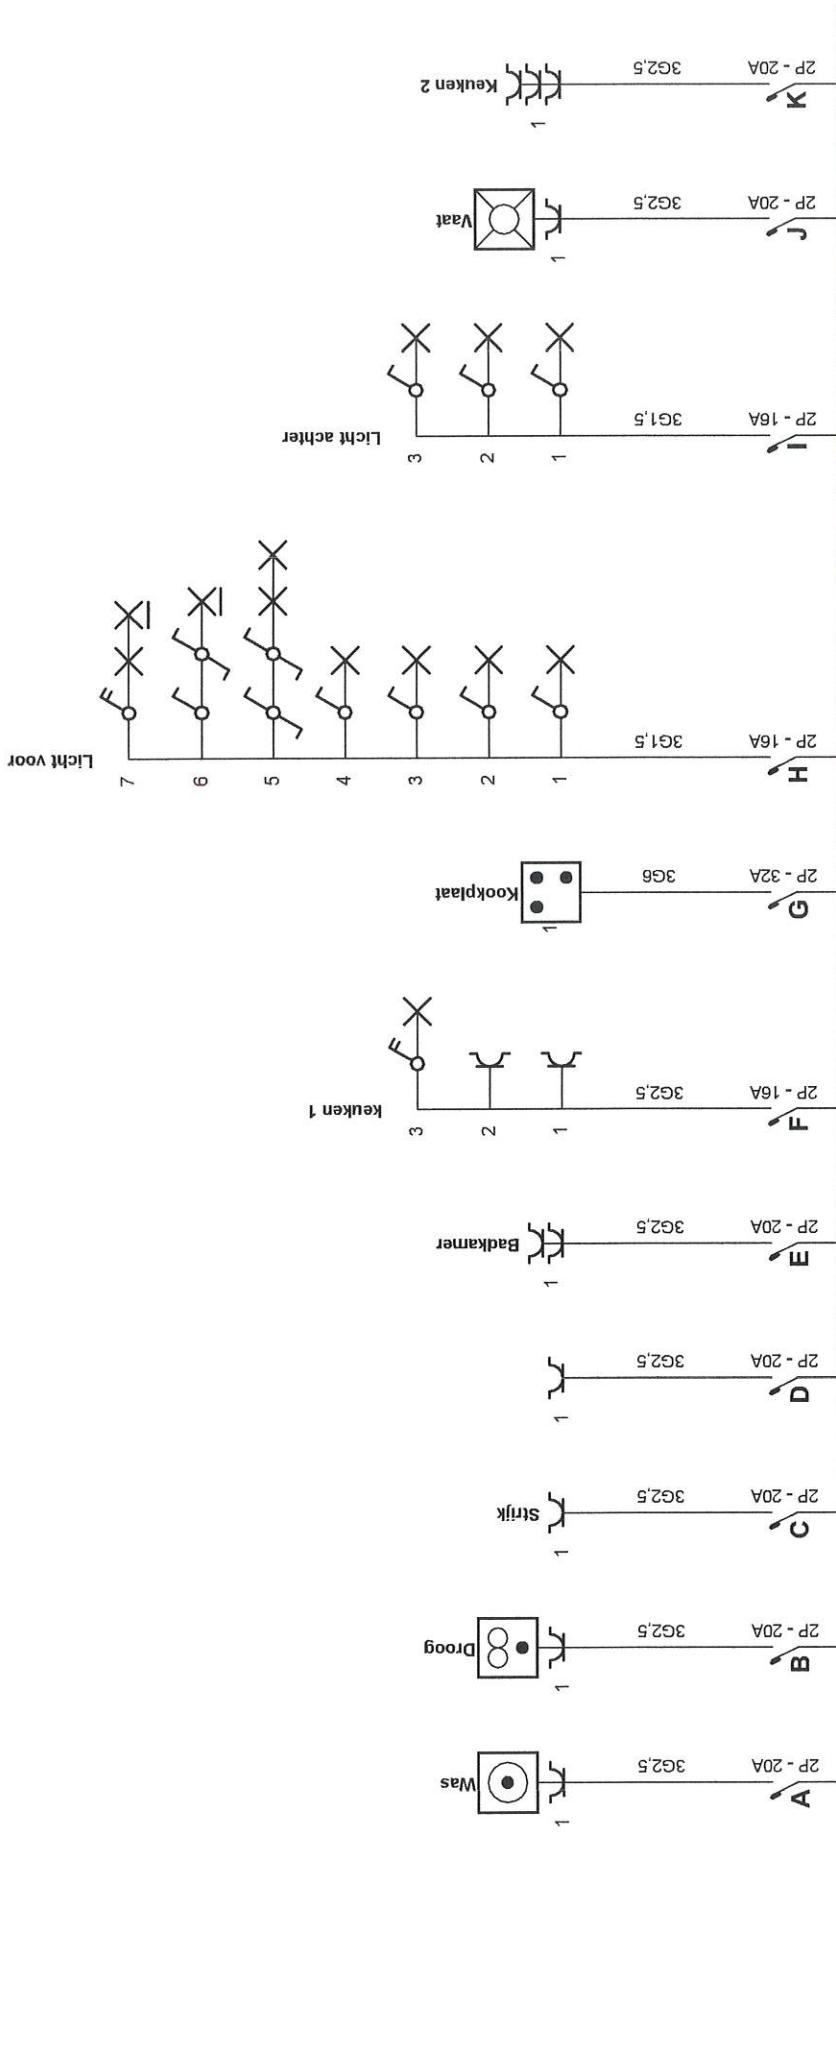

ACA asbl - Organisme de Controle Agrée  
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
TVA BE 0811.407.869  
Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29  
info@acavzw.be - www.acavzw.be

#### Erkend Organisme

ACA  
Meensesteenweg 338  
8800 Roeselare  
Tel.: 051 20 00 02  
Fax: 051 20 10 02  
e-mail: info@acavzw.be

#### Plaats van de elektrische installatie

Hermans - Descamps  
Bist 157 Bus 5  
2610 Wilrijk  
e-mail: hermanswim7@gmail.com


#### Installateur

Itecon B.V.B.A.  
Grote Singel 31  
2900 Schoten  
Tel.: 03 685 56 33 GSM: 0477 66 48 21  
Fax: 03 401 73 12  
e-mail: dcooppee@itecon.be  
BTW BE 0812.376.582

#### p. 1/4 Eendraadschema

Datum: 5/02/2016  
2 x 230V ~50Hz

*Rod Wilk*  
*5/1/2016*

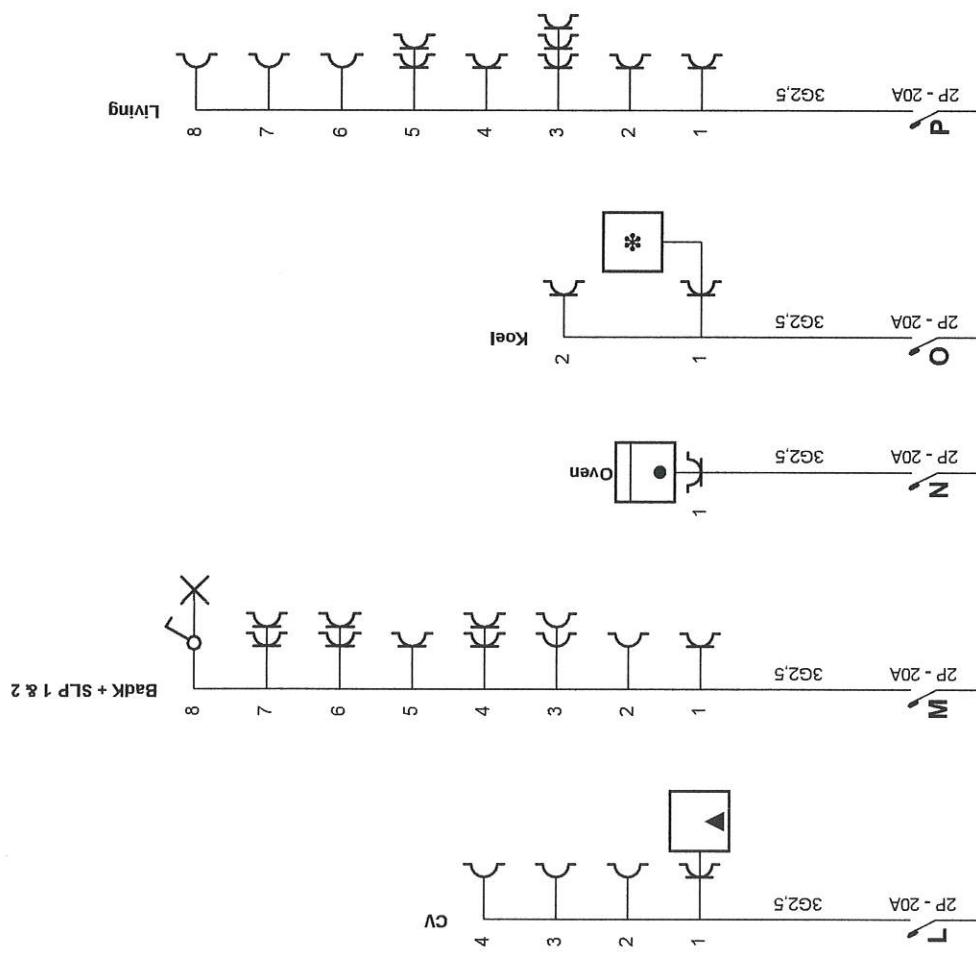

ACA asbl - Organisme de Controle Agrée  
 Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
 TVA BE 0811.407.869  
 Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29  
 info@acavzw.be - www.acavzw.be

#### Erkend Organisme

ACA  
 Meensesteenweg 338  
 8800 Roeselare  
 Tel.: 051 20 00 02  
 Fax: 051 20 10 02  
 e-mail: info@acavzw.be

#### Plaats van de elektrische installatie

Hermans - Descamps  
 Bist 157 Bus 5  
 2610 Wilrijk  
 e-mail: hermanswim7@gmail.com

#### Installateur

Itecon B.V.B.A.  
 Grote Singel 31  
 2900 Schoten  
 Tel.: 03 685 56 33 GSM: 0477 66 48 21  
 Fax: 03 401 73 12  
 e-mail: dcoopee@itecon.be  
 BTW : 0812.376.582

p. 2/4  
 Eindraadschema

Datum: 5/02/2016

2 x 230V ~ 50Hz