

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

EAN nr. : **3095520**
Teller nr. :
Stand I : II :

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276

Aanvulling verslag nr. Appartement 2 2e verdiep vooraan

Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom

Type der lokalen : Woning

Plaats van onderzoek : 26091 Berchem

Eigendom van : Godag Landkoppelstraat 1 2900 Noordwijk

Opdrachtgever : Bagge's Elektra Herenboslaan 4 2500 Koningstraat

Installateur : IDEN

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : Van Tolsschen Ind. Datum van onderzoek : 18/04/2008

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 40 A Omschakelaar : stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. : 160 A Schak. : 50 A

Meter-bordverbinding : kabeltype : XVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 25 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : EXVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 25 mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : IUS / barren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 7.3 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 9 Algemene isolatieweerstand : 50 MΩ

Diff. schak. : algemene : AD5 40 A 300 mA bijkomende : AD5 40 A 30 mA

werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) : toestellen :

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.

Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

N : 660 n

N :

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 18/4/2008, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,

alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel : in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49

voor de directeur,
de onderzoeker

[Handwritten signature]

SYST.-nr: 0000599

BOGAERTS ELEKTRO B.V.B.A.

Herenboslaan 4

2500 Koningshoeikt

PARTNER ID-nr: 0011499


Exklusief Electrolabel Partner

T 03-4810389

Electrolabel

CBB Put Lodge
Zandkaystr 1
200 Norderwijk

App 2 LEVERD Vervaan
Hilobusstraat 7 2600 Berchem

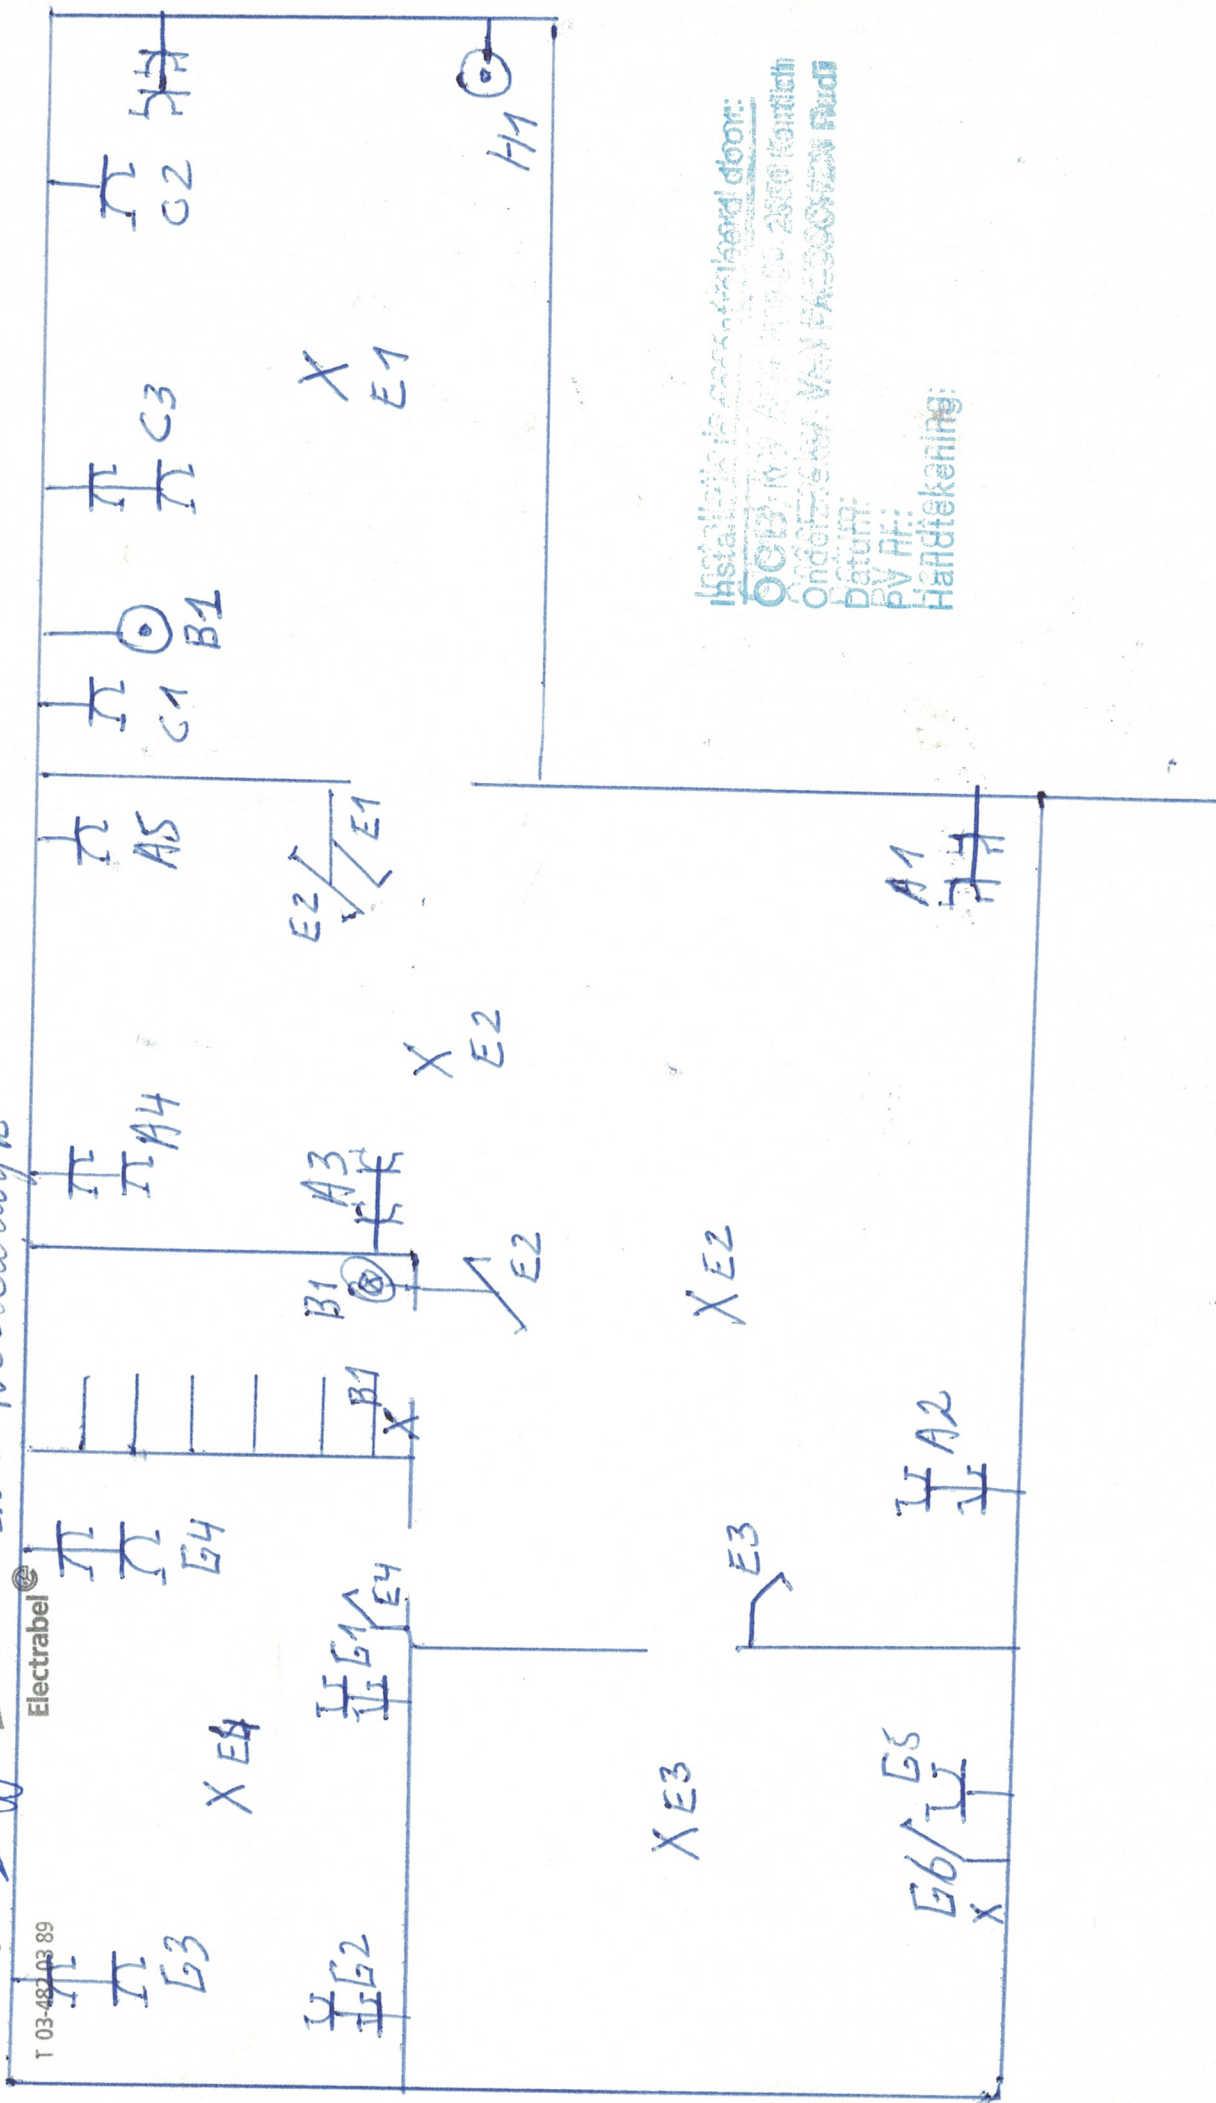

Installatie is aangevraagd door:
OCEB W9 Afdeling 2500 Konink
Ondersteuner VAN DE WEGEN BUD
Datum:
PV Af:
Handtekening:



Electrabel

CBB Art heege
Zavelkapedstraat
2200 Noordwijk

Apr 2

2^{de} VERD. vooraan
Helderstraat 7
1600 Berchem

Installatie is goedgekeurd door:
O.C.B. K. A. Strikman CO. 2550 Krom.
Onderzoeker: VAN PAESSCHEN RUD.
Datum:
PV nr.:
Handtekening:

