

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: memed@hotmail.be



INSP-205



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5450222
Voorl. verslagnr.:
Datum: 24/08/2020

Klant / Opdrachtgever:
Akdemir Mehmet
Max Elskampstraat 25
2020 ANTWERPEN 2

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 430 AKCAOGLU ATILLA
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: Akdemir Mehmet Adres: Max Elskampstraat 25
Installateur/verantw. werk: Naam: Adres: B.T.W.:
Adres installatie: 2^{de} verd. MAX ELSKAMPSTRAAT 25 ANTWERPEN 2 2020 Private HS-cabine: NEE
Type installatie: appartement Toestel/Install. ID:
EAN nr.: Leverancier: Teller nr.: 34723432 Nachtteller nr.:

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5) Afwijking deel 8 Boek 1 *: toegepast
(* Blij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": -
Datum: 24/08/2020 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/08/2045 Installatiedatum: tussen 01/10/1981 en 01/06/2020
Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: bovengronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig
Nom. spanning: 1 x 230V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 20A Alg. scheidingsschak.: aut.maatschappij
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOBs aantal geleiders: 2 doorsnede: 6 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: - aantal geleiders: - doorsnede: - mm²
Aardelektrode: type: pen sectie: 17 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 2p 40A/300mA bijkomende: 2p 40A/300mA
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 1+3

Zie schema's in bijlage

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 15 MOhm Spreidingsweerstand: 17 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	Voedingskabel 2x6mm ² VOBs nog te verbinden met het bord in de kelder
I	geen

BESLUIT

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: memed@hotmail.be



INSP-205



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5450222
Voorl. verslagnr.:
Datum: 24/08/2020

Klant / Opdrachtgever:
Akdemir Mehmet
Max Elskampstraat 25
2020 ANTWERPEN 2

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS

(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 430 AKCAOGLU ATILLA
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: Akdemir Mehmet Adres: Max Elskampstraat 25
Installateur/verantw. werk: Naam: Adres: B.T.W.:
Adres installatie: 2^{de} verd. MAX ELSKAMPSTRAAT 25 ANTWERPEN 2 2020 Private HS-cabine: NEE
Type installatie: appartement Toestel/install. ID:
EAN nr.: Leverancier: Teller nr.: 34723432 Nachtteller nr.:

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Type: controlebezoek (hfst. 6.5)

Afwijking deel 8 Boek 1 *: toegepast

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": -

Datum: 24/08/2020 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/08/2045

Installatiedatum: tussen 01/10/1981 en 01/06/2020

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.

Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: bovengronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig
Nom. spanning: 1 x 230V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 20A Alg. scheidingsschak.: aut.maatschappij
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOBs aantal geleiders: 2 doorsnede: 6 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: - aantal geleiders: - doorsnede: - mm²
Aardelektrode: type: pen sectie: 17 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 2p 40A/300mA bijkomende: 2p 40A/300mA
Eëndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 1+3

Zie schema's in bijlage

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 15 MOhm Spreidingsweerstand: 17 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard Inbreuken

N	Voedingskabel 2x6mm ² VOBs nog te verbinden met het bord in de kelder
I	geen

BESLUIT

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: memed@hotmail.be



INSP-205



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5450222
Voorl. verslagnr.:
Datum: 24/08/2020

Klant / Opdrachtgever:
Akdemir Mehmet
Max Elskampstraat 25
2020 ANTWERPEN 2

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 430 AKCAOGLU ATILLA
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: Akdemir Mehmet Adres: Max Elskampstraat 25
Installateur/verantw. werk: Naam: Adres: B.T.W.:
Adres installatie: 2^{de} verd. MAX ELSKAMPSTRAAT 25 ANTWERPEN 2 2020 Private HS-cabine: NEE
Type installatie: appartement Toestel/Install. ID:
EAN nr.: Leverancier: Teller nr.: 34723432 Nachtteller nr.:

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5) Afwijking deel 8 Boek 1 *: toegepast
(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": -
Datum: 24/08/2020 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/08/2045 Installatiedatum: tussen 01/10/1981 en 01/06/2020
Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: bovengronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig
Nom. spanning: 1 x 230V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 20A Alg. scheidingsschak.: aut.maatschappij
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOBS aantal geleiders: 2 doorsnede: 6 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: - aantal geleiders: - doorsnede: - mm²
Aardelektrode: type: pen sectie: 17 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 2p 40A/300mA bijkomende: 2p 40A/300mA
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 1+3

Zie schema's in bijlage

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 15 MOhm Spreidingsweerstand: 17 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutius: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

FASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	Voedingskabel 2x6mm ² VOBs nog te verbinden met het bord in de kelder
I	geen

BESLUIT

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
- De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
- De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf

Max Ekampstreet 25 v2
Voro Antwerp

08/20
21-08-2020

h.h.g

X
C2

X
H4
715

X
C2

10-10-18

10x

X
C1
20

X
C1
20

X
C1
20



X
20

X
20

X
20

X
20


08 July
2002-01-12

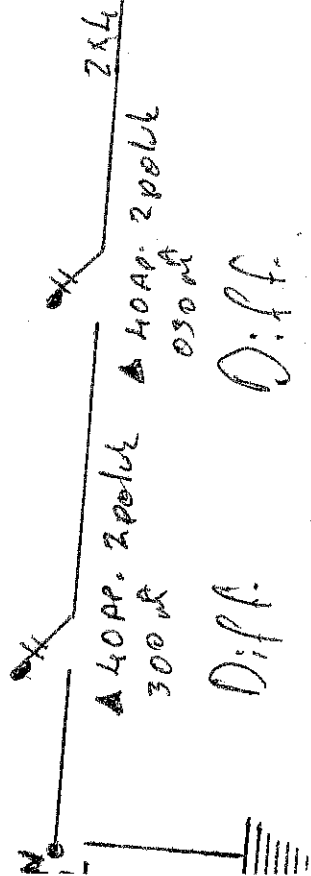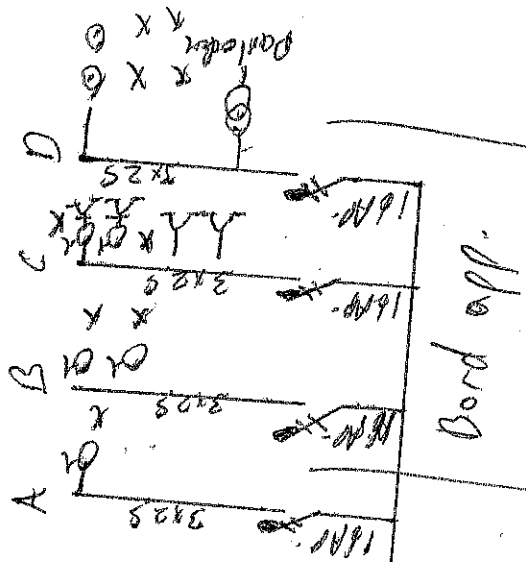



Max Elskampstraat 25
1200 Antwerp.

100X EIDRAMP SWAY W VC
200 Antwerp

PLAN

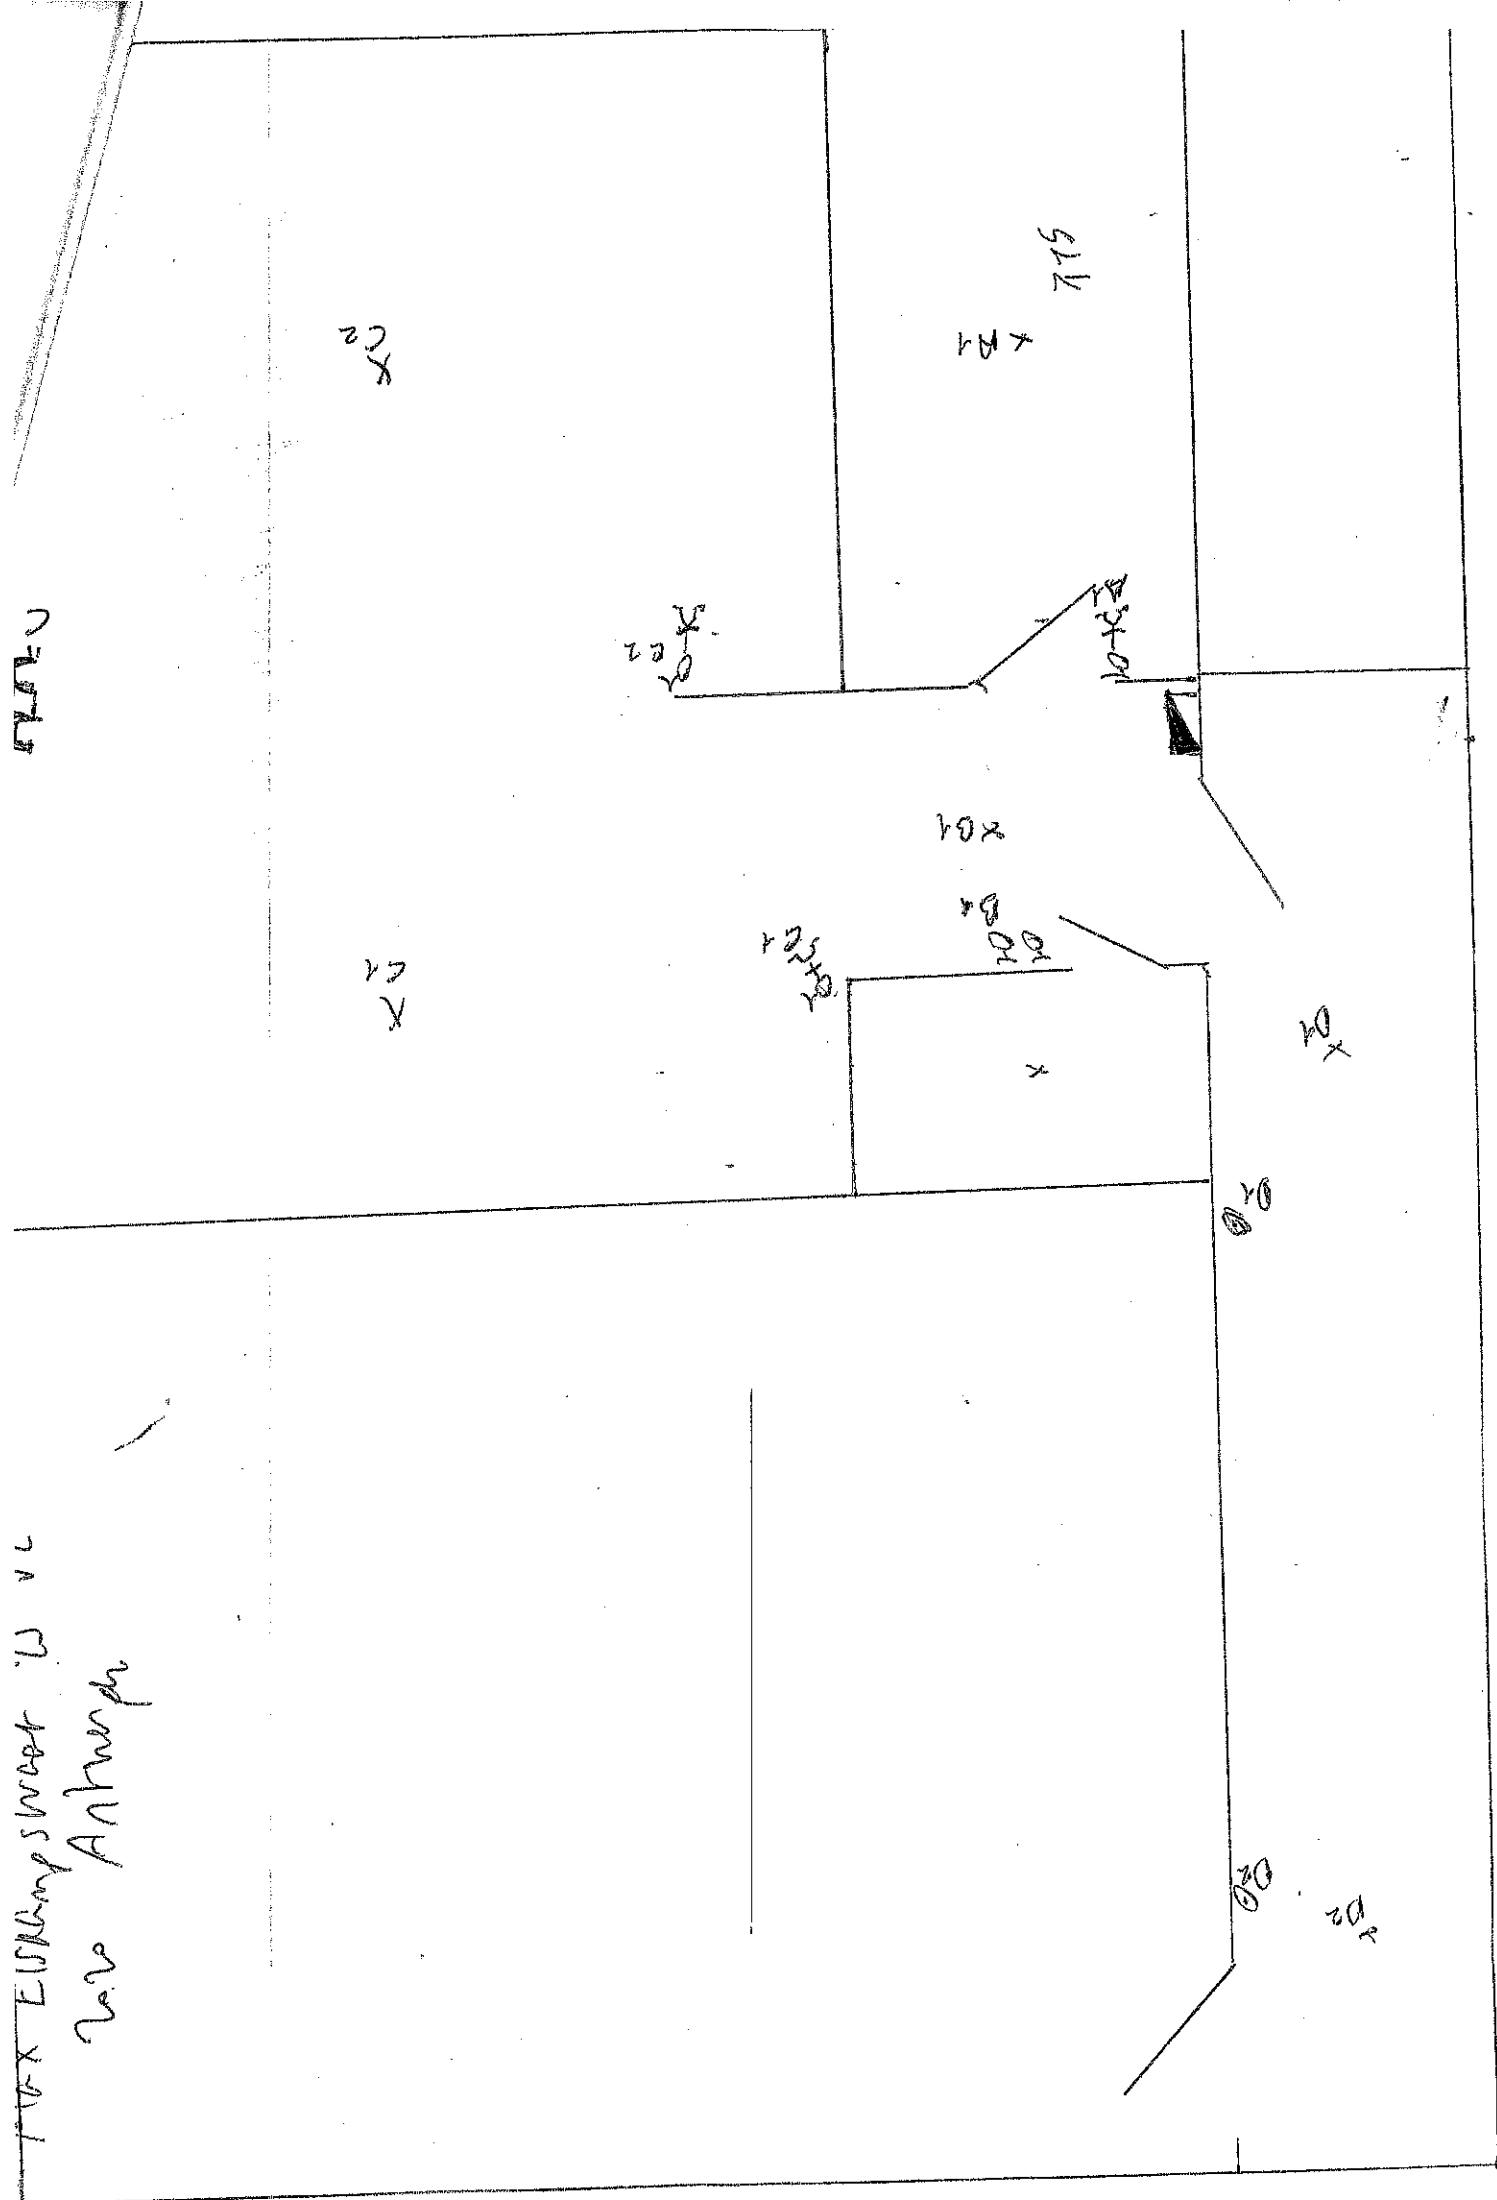

Max Eldeampstraat 25 v2.
 620 Antwerpen

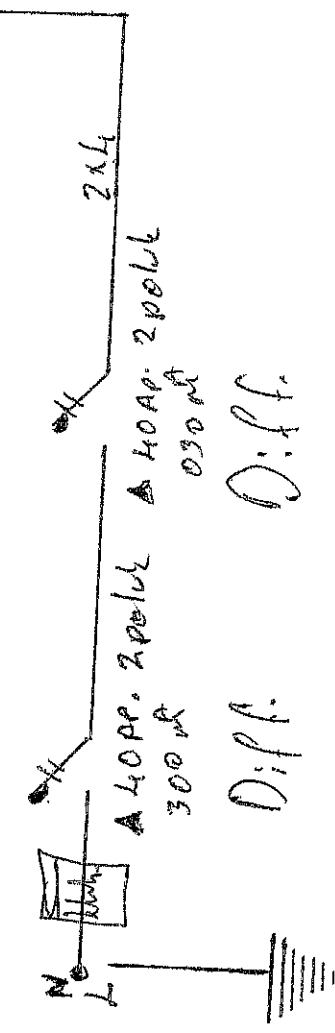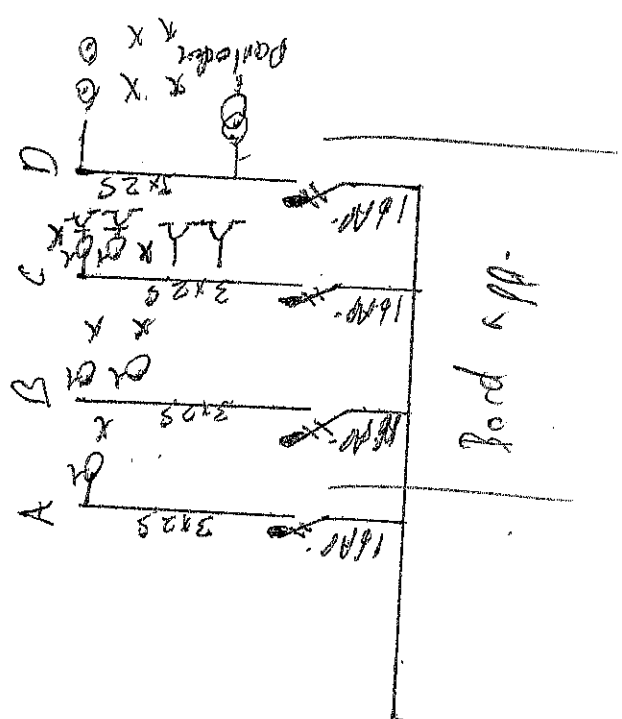

3423432

Mohar Abdour

named @holmville

20A 2p

175

has 46

1+3

