

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: memed@hotmail.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4827714
Voord. verslagnr.:
Datum: 10/04/2017

Klant / Opdrachtgever:
Akdemir Mehmet
Max Elskampstraat 25
2020 ANTWERPEN 2

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens Interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: bestaande Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: AKDEMIR MEHMET MAX ELSKAMPSTRAAT 25 v2 rechts ANTWERPEN 2 2020
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 271
Datum onderzoek: 10/04/2017 Volgende binnen 300 maand of vóór 30/04/2042 Onderzoeker: AKCAOGLU ATILLA
Eigendom van: -
Installateur: -
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: 34149712 Stand I : 5022 Stand II -
Aansluiting: bovengronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOBs aantal geleiders: 2 doorsnede: 2,5 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: XVB aantal geleiders: 2 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 17 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dlf.: 2p 40A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutflus: in orde Algemene isolatieweerstand: > 1 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 1+8

Zie schema's in bijlage

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

Geen
Nota De voedingskabel dient vervangen te worden door een 10mm² door EANDIS

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: memed@hotmail.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4827714
Voorl. verslagnr.:
Datum: 10/04/2017

Klant / Opdrachtgever:
Akdemir Mehmet
Max Elskampstraat 25
2020 ANTWERPEN 2

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: bestaande Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: AKDEMIR MEHMET MAX ELSKAMPSTRAAT 25 v2 rechts ANTWERPEN 2 2020
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 271
Datum onderzoek: 10/04/2017 Volgende binnen 300 maand of vóór 30/04/2042 Onderzoeker: AKCAOGLU ATILLA
Eigendom van: -
Installateur: -
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: 34149712 Stand I: 5022 Stand II: -
Aansluiting: bovengronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOBs aantal geleiders: 2 doorsnede: 2,5 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: XVB aantal geleiders: 2 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 17 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 40A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: > 1 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 1+8

Zie schema's in bijlage

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

Geen
Nota De voedingskabel dient vervangen te worden door een 10mm² door EANDIS

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -, Fax: -
GSM: - e-mail: mehmetakdemir@hotmail.com



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: GA33
Verslagnr.: 4842971
Voorl. verslagnr.: -
Datum: 22/05/2017

Akdemir Mehmet
Max Elskampstraat 25 v2 ach.
2020 ANTWERPEN 2

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE GASINSTALLATIE
(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

Toestel/Install. ID:

Plaats van onderzoek: AKDEMIR MEHMET MAX ELSKAMPSTRAAT 25 2^{de} verd. achter ANTWERPEN 2 2020
Datum van onderzoek: 22/05/2017

Onderzoeker: AKCAOGLU ATILLA
Opdrachtgever/installateur:

Aanwezige persoon:
Eigendom van:

ALGEMEENHEDEN

Dit verslag betreft een:

☐ gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling ☒ periodieke controle

De controle beperkt zich tot de punten hieronder beschreven, en is uitgevoerd volgens:

- reglementering: ☐ CODEX, tit. III, hfst. III, art. 23 ☐ K.B. : - ☐ Andere : -
- norm NBN: ☒ D 51-003 ☐ D 51-004 ☐ D51-006 ☐ B61-001 ☐ B61-002

Installatie: ☒ residentieel ☐ industrieel ☐ tijdelijk/mobiel
☐ nieuw ☐ uitbreiding ☒ bestaand ☐ vervanging C.V.-ketel
Inhoud: ☒ conformiteit ☐ dichtheidscontrole leidingen ☐ visueel

GAS

Type: ☒ aardgas ☐ propaan/Butaan ☐ medisch gas ☐ ander gas
Voeding: ☒ openbaar net ☐ tank ☐ flessen ☐ ander

AANSLUITING

Plaats: Kelder
Gasteller n°: 00060490
Index: 1169 m³
Pmax: 500 mbar
Type leiding: -
Hoofdkraan: ☒ ok ☐ niet ok
Ontspanner: ☐ ok ☐ niet ok
Verbindingen: ☐ gelast/gesoldeerd ☐ schroefdraad ☒ mechanisch

Ean n°: -
Categorie: G4
Maximale werkdruk (MOP): - mbar
diam.: - mm zichtbare lengte: - meter
diam.: - mm slag: -

VENTILATIE

☒ Lokaal gasteller: ☒ ok ☐ niet ok
☒ Stooklokaal: ☒ ok ☐ niet ok

TOESTELLEN

Type : ☒ C.V. ☐ oven ☒ kookplaat ☐ gasbrander ☐ ander : -
 Leiding : zichtbare lengte : - meter niet zichtbare lengte : - meter
 Type : ☒ koper ☐ ijzer ☐ PE ☒ slangen diam. : DN of mm of "
 Verbindingen : ☐ gelast/gesoldeerd ☐ schroefdraad ☒ mechanisch
 Kraan : ☒ ok ☐ niet ok diam. : DN of mm of "
 Identificatie : ☐ oker-geel ☐ ander : -

Beschrijving toestellen :

Merk	Type	Nominal vermogen (kW)	N°
JUNKERS	B11bs	24 kW	
ARISTON	A	7,3 kW	

DICHTHEIDSPROEF

Methode : ☐ visueel ☐ gasdetector ☒ zeepoplossing
☐ manometer ☐ U-buis ☒ teller
 Beproeingsdruk : 25 mbar Duur : 15 min
 Drukverlies : ☒ nee ☐ ja debiet : - mbar/min
 Lekken : ☒ nee ☐ ja ☐ niet gelokaliseerd ☐ gelokaliseerd
 Verbindingen : ☐ niet ok ☒ ok


NOTA**INBREUKEN**

Geen.

BESLUIT

- ☒ Er werden geen lekken vastgesteld ☐ Er werden lekken vastgesteld
☒ De installatie is goedgekeurd. ☐ De installatie is afgekeurd.
☒ De installatie mag verder gebruikt worden. ☐ De installatie mag niet in dienst blijven
☒ De installatie is conform aan de voorschriften ☐ De installatie is niet conform een de voorschriften
☐ Er moet binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde inbreuk(en).
☐ Een aanvullende controle na aanpassing is vereist.

Voor de Technisch Directeur,



De Agent-onderzoeker

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -, Fax: -
GSM: - e-mail: mehmetakdemir@hotmail.com



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: GA33
Verslagnr.: 4842971
Voorl. verslagnr.: -
Datum: 22/05/2017

Akdemir Mehmet
Max Elskampstraat 25 v2 ach.
2020 ANTWERPEN 2

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE GASINSTALLATIE
(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

Toestel/Install. ID:

Plaats van onderzoek: AKDEMIR MEHMET MAX ELSKAMPSTRAAT 25 2^{de} verd. achter ANTWERPEN 2 2020

Datum van onderzoek: 22/05/2017

Onderzoeker: AKCAOGLU ATILLA
Opdrachtgever/installateur:

Aanwezige persoon:
Eigendom van:

ALGEMEENHEDEN

Dit verslag betreft een:

☐ gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling ☒ periodieke controle

De controle beperkt zich tot de punten hieronder beschreven, en is uitgevoerd volgens:

- reglementering: ☐ CODEX, tit. III, hfst. III, art. 23 ☐ K.B. : - ☐ Andere : -
- norm NBN: ☒ D 51-003 ☐ D 51-004 ☐ D51-006 ☐ B61-001 ☐ B61-002

Installatie: ☒ residentieel ☐ industrieel ☐ tijdelijk/mobiel
☐ nieuw ☐ uitbreiding ☒ bestaand ☐ vervanging C.V.-ketel
Inhoud: ☒ conformiteit ☐ dichtheidscontrole leidingen ☐ visueel

GAS

Type: ☒ aardgas ☐ propaan/Butaan ☐ medisch gas ☐ ander gas
Voeding: ☒ openbaar net ☐ tank ☐ flessen ☐ ander

AANSLUITING

Plaats: Kelder

Gasteller n°: 00060490

Index: 1169 m³

Pmax: 500 mbar

Type leiding: -

Hoofdkraan: ☒ ok

Ontspanner: ☐ ok

Verbindingen: ☐ gelast/gesoldeerd

Ean n°: -

Categorie: G4

Maximale werkdruk (MOP): - mbar

diam.: - mm zichtbare lengte: - meter

☐ niet ok

☐ niet ok

☐ schroefdraad

Cabine n°: -

diam.: - mm

☒ niet van toepassing

☒ mechanisch

slag: -

VENTILATIE

☒ Lokaal gasteller: ☒ ok ☐ niet ok

☒ Stooklokaal: ☒ ok ☐ niet ok

TOESTELLEN

Type : ☒ C.V. ☐ oven ☒ kookplaat ☐ gasbrander ☐ ander : -
 Leiding : zichtbare lengte : - meter niet zichtbare lengte : - meter
 Type : ☒ koper ☐ ijzer ☐ PE ☒ slangen diam. : DN of mm of "
 Verbindingen : ☐ gelast/gesoldeerd ☐ schroefdraad ☒ mechanisch
 Kraan : ☒ ok ☐ niet ok diam. : DN of mm of "
 Identificatie : ☐ oker-geel ☐ ander : -

Beschrijving toestellen :

Merk	Type	Nominal vermogen (kW)	N°
JUNKERS	B11bs	24 kW	
ARISTON	A	7,3 kW	

DICHTHEIDSPROEF

Methode : ☐ visueel ☐ gasdetector ☒ zeepoplossing
☐ manometer ☐ U-buis ☒ teller
 Beproevedruk : 25 mbar Duur : 15 min
 Drukverlies : ☒ nee ☐ ja debiet : - mbar/min
 Lekken : ☒ nee ☐ ja ☐ niet gelokaliseerd ☐ gelokaliseerd
 Verbindingen : ☐ niet ok ☒ ok

NOTA**INBREUKEN**

Geen.



BESLUIT

- ☒ Er werden geen lekken vastgesteld ☐ Er werden lekken vastgesteld
 De installatie is goedgekeurd. ☐ De installatie is afgekeurd.
 De installatie mag verder gebruikt worden. ☐ De installatie mag niet in dienst blijven
 De installatie is conform aan de voorschriften ☐ De installatie is niet conform een de voorschriften
☐ Er moet binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde inbreuk(en).
☐ Een aanvullende controle na aanpassing is vereist.


Voor de Technisch Directeur,



De Agent-onderzoeker

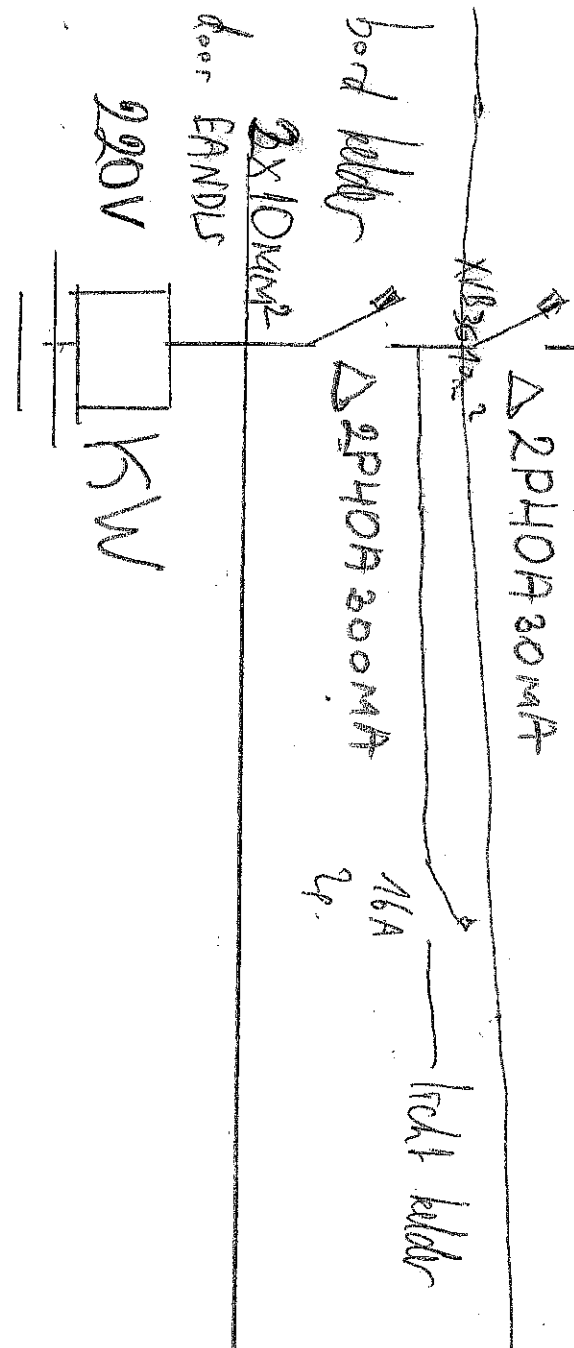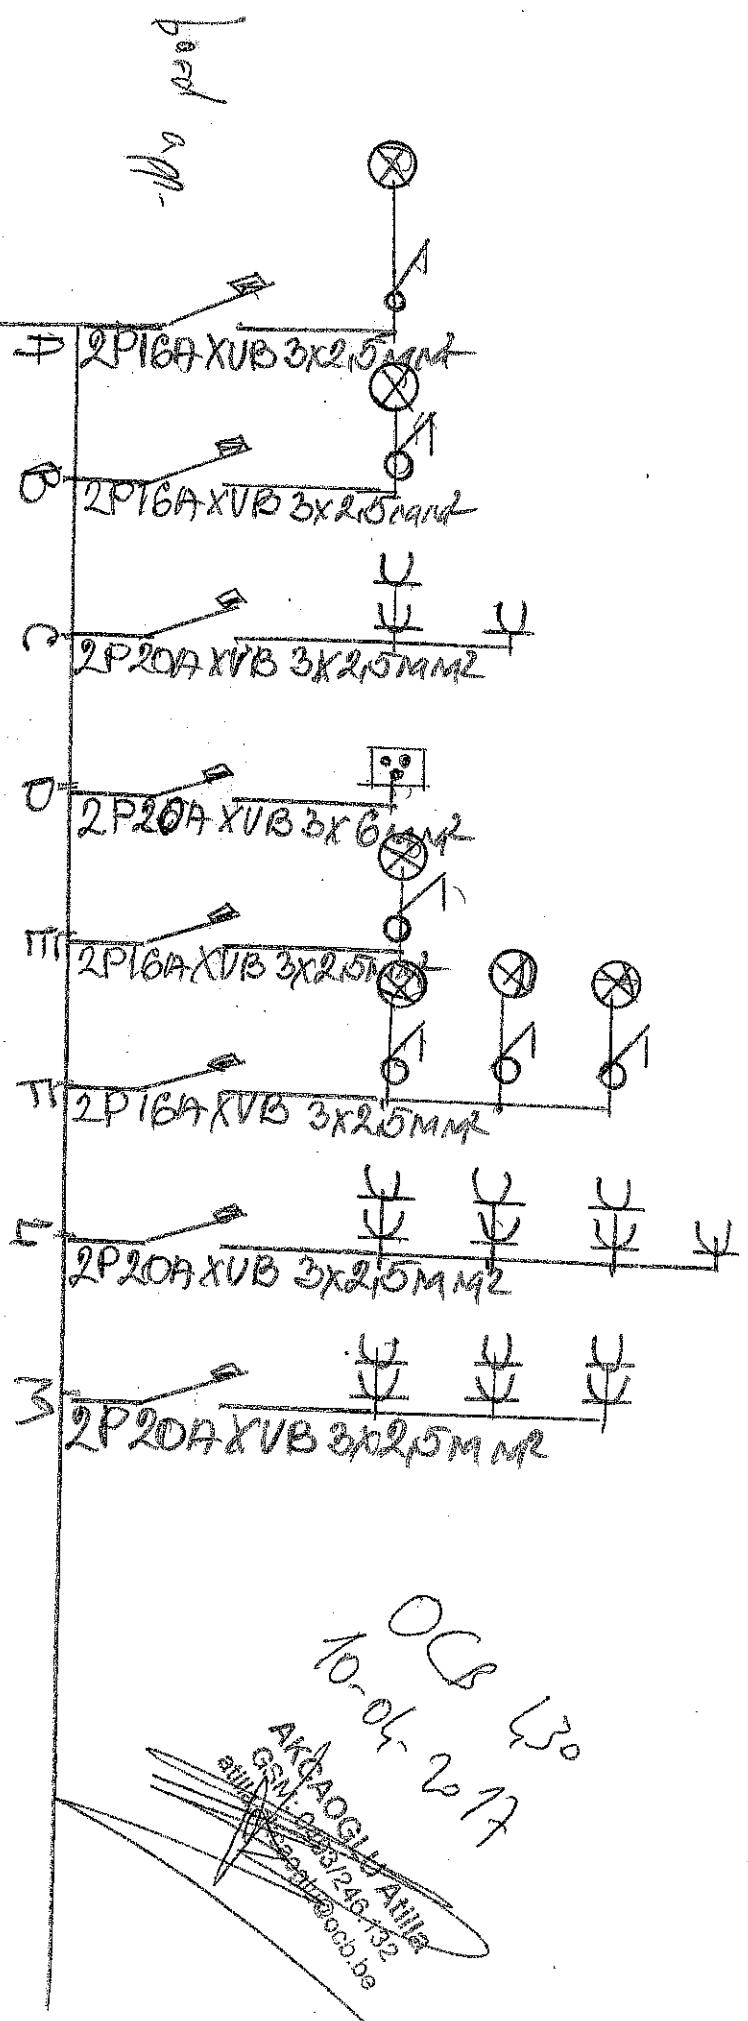

Need: 2 Recht
 May elskampstraat 1
 1020 Antwerpen - Belgium

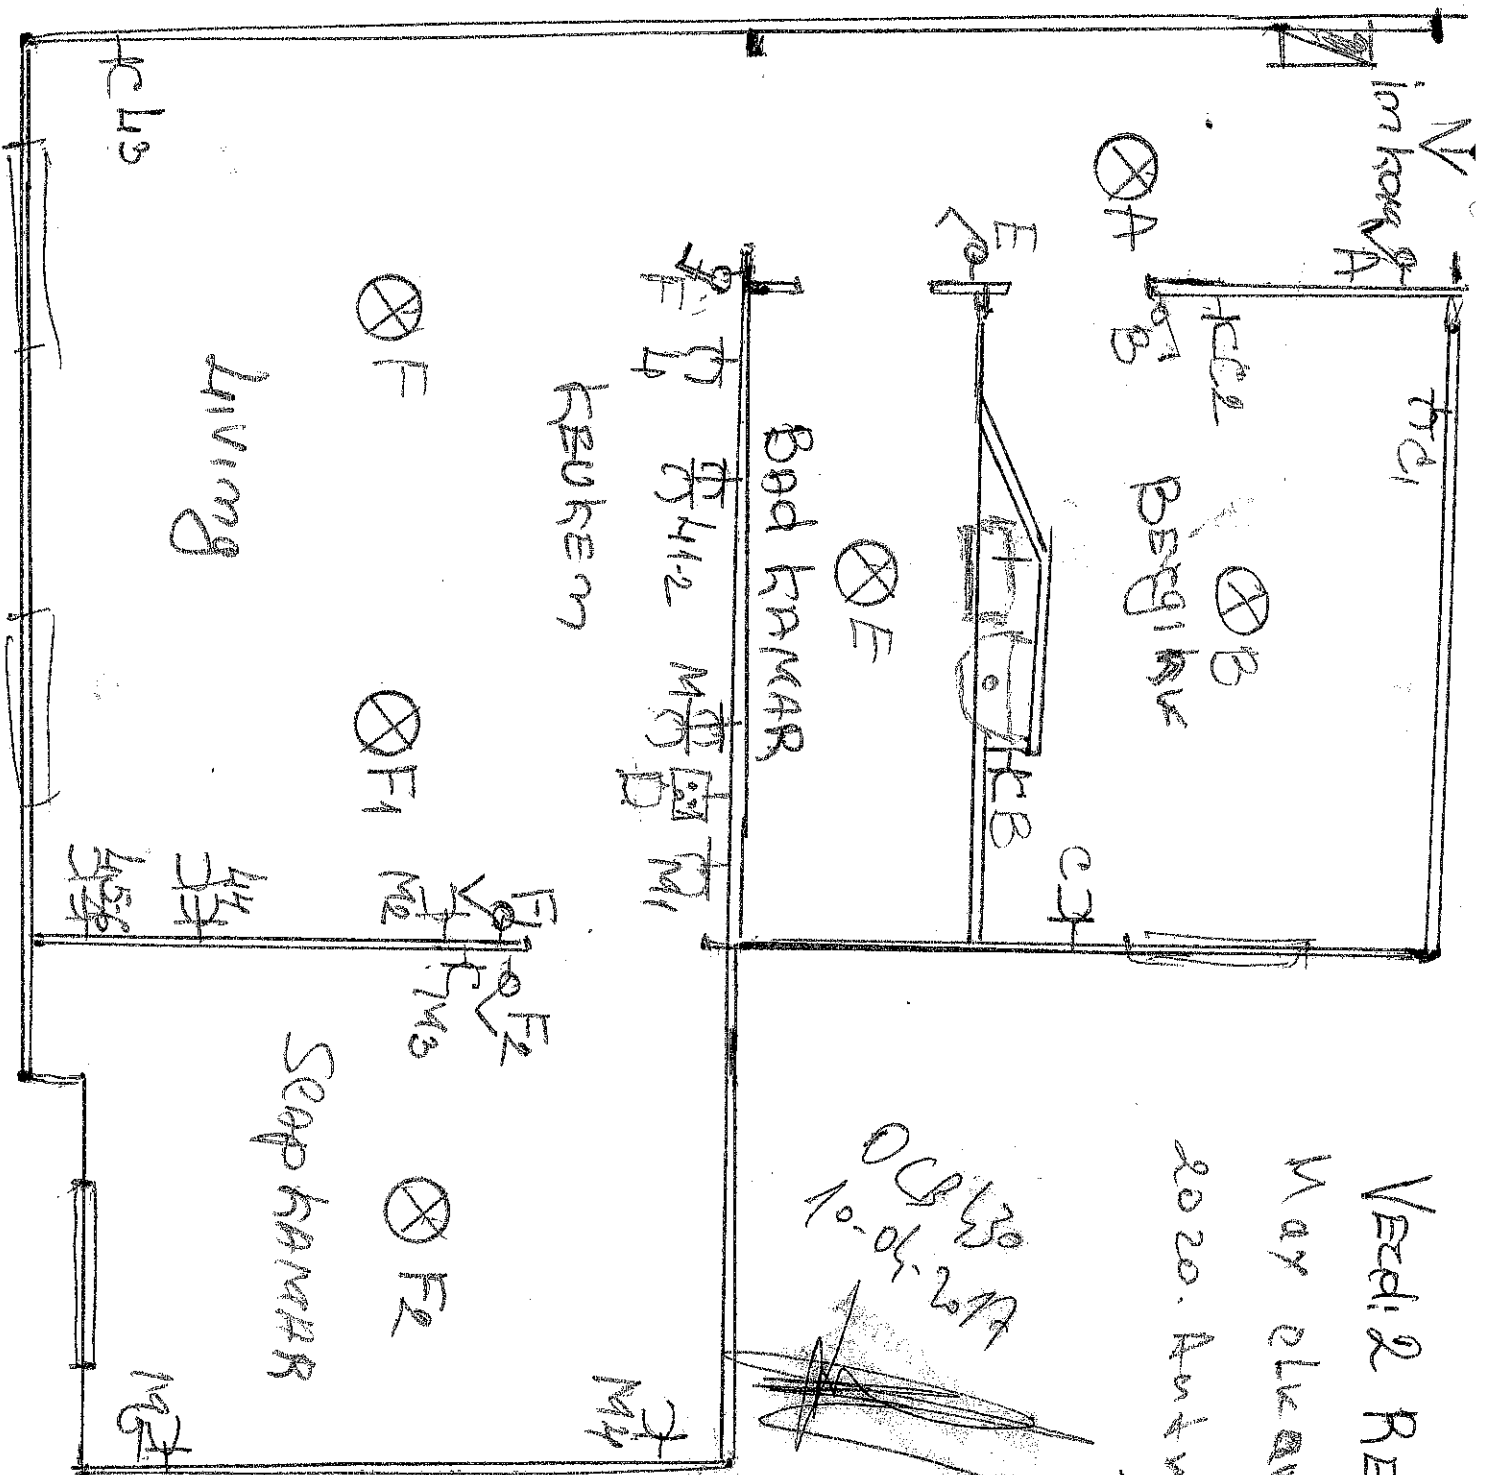

OCB 30
10-04-2019



Vredel. Recht
Max elk ampst 2004
2020. Antwerpen
Korven