

SGS

Register nr.:

Zegel nr.:

55951

ADRES INSTALLATIE:

A. Janssens Van der Straet

EIGENAAR:

B. Janssens Van der Straet

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

B. Janssens Van der Straet



STROOMLEVERANCIER:

Teller nr.:

Index:

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr.: 10314 Isolatiemeter SGS nr.: 10314 Continuïteitsmeter SGS nr.: 10314

Netsysteem: TT - TPE Installatie: Huishoudelijk (AREI art. 86) TEC EE 102 - 112 - 122 - 902

Data van het onderzoek: 28/05/08

Aard van het onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art. 270) (Voorschr. strooml.)

Aard van de installatie: Bestaande - Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Verandering - Werk: **Verandering**

Type van de door de installatie bediende lokalen: woonruimte, appartement, ...

Bouwjaar: funderingen vóór 1.10.81; Elektrische installatie na 1.10.81

Aansluiting Spanning: 240 V AC; Bescherming van de aansluiting: Bestaande: 40 A - Voorzien: 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm²; Algemene schakelaar: 40 A, type: ADSI

Type van de aardelektrode: horizontale pennen - horizontale pennen - horizontale pennen

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 10; R_o = 10 Ω; R_{isol} = + 25 MΩ**BESCHRIJVING:** Zie schema in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I _n (A)	I _{cc} (A)	ΔI _n (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I _n (A)	I _{cc} (A)	ΔI _n (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

- De geïnstalleerde ADSI stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: Ja - **Neen**
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: Ja - **Neen**
- Bestaat er een badkamer - wasmachine - afwasmachine - droogkast - boiler - de wasmachine: Ja - **Neen**
- Plaatsing van ZLV's verlichting: **Neen**
- Plaatsing van elektrische verwarming: **Neen**

VASTGESTELDE INBREUKEN - OPMERKINGEN - NOTA'S:

Geen

PLICHTEN van de EIGENAARS, BEHEERDERS of HUURDER: zie keerzijde

BESLUIT: Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.

De installatie is conform onder voorbehoud van ☐ zie keerzijde.De algemene ADSI is **verzegeld**. De schema's, ééndradig en inplanting zijn nagezien en door de twee **betrokken personen** ondertekend.De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op **28/05/2033** (AREI art. 271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.De installatie mag in dienst gesteld worden **na verificatie van de veiligheid van de installatie**.

INSPECTEUR:

Nr. + naam + handtekening

NAAM - FUNCTIE/BEVOEGDHEID:

Inspecteur gezien op de vermelde datum

VISUM VAN VERDELER:

DATUM:

Blad nr 108935

SGS Bureau Nivelles ASBL/VZW
Organisme de contrôle agréé/Erkend keuringsorganisme
Siège/ZetelSylvain Dupuislaan 243 b2 B-1070 Brussel t +32 (0)2 411 60 35 f +32 (0)2 411 38 70 www.be.sgs.com/bureaunivelles
Noorderlaan 87 B-2030 Antwerpen t +32 (0)3 545 48 88 f +32 (0)3 545 48 89 www.be.sgs.com/bureaunivelles
Grote Baan 76/1 B-3530 Houthalen t +32 (0)11 80 61 76 f +32 (0)11 80 61 75 www.be.sgs.com/bureaunivelles

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)

SGS

Register nr.:

Zegel nr.:

ADRES INSTALLATIE:

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW-Of-ik:



STROOMLEVERANCIER:

Teller nr.:

Index:

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr.: 40314 Isolatiemeter SGS nr.: 40314 Continuïteitsmeter SGS nr.: 40314

Netsysteem: TT - ~~IT~~ Installatie: Huishoudelijk (AREI art. 86) TEC EE 102 - 112 - 122 - 902Data van het onderzoek: 28/05/08 ~~Indien van toepassing: AREI art. 87/86-88 TEC EE 211-212~~

Aard van het onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art. 270) (Voorschr. strooml.)

~~Controleren van de aardingsinstallatie (AREI art. 271 - ASB art. 262) (Voorschr. strooml.)~~~~Controleren van de versterking en/of verandering teller (AREI art. 276) (Voorschr. strooml.)~~ belangrijke informatie op keerzijdeAard van de installatie: ~~Bestaande - Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Verdieping - Werk~~ VernieuwingType van de door de installatie bediende lokalen: wooneenheid ~~flat~~, appartement, ~~andere~~ ~~huishoudelijke werkplaats~~, gemeenschappelijke delen~~in badkamer, wasruimte, afwasmachine, droogkast, boiler, douche, etc.~~Bouwjaar: funderingen vóór - 1.10.81; Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - ~~1.10.81~~ ~~andere~~ ~~andere~~ ~~andere~~

Aansluiting Spanning: 240 V AC-DC; Bescherming van de aansluiting: Bestaande: ADSI A - Voorzien: 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm²; Algemene schakelaar: 40 A, type: ADSIType van de aardelektrode: ~~in de grond~~ - pennen - ~~in de grond~~ ~~andere~~Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 2; R_o = 10 Ω; R_{i tot} = +20 MΩ

BESCHRIJVING: 1 Zie schema in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I _n (A)	I _{cc} (A)	ΔI _n (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I _n (A)	I _{cc} (A)	ΔI _n (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

- De geïnstalleerde ADSI stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: Ja ~~Neen~~.
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: Ja ~~Neen~~.
- Bestaat er een badkamer - wasmachine - wasruimte - afwasmachine - droogkast - boiler - douche: ~~Neen~~.
- Plaatsing van ZLVS verlichting: ~~Neen~~.
- Plaatsing van elektrische verwarming: ~~Neen~~.

VASTGESTELDE ~~OPMERKINGEN~~ - OPMERKINGEN - NOTAS:

- Velder gedeelte mag niet volledig afgewerkt.
- Hoofd equipotentiaal verbinding gaskwetste verbeteren

PLICHTEN van de EIGENAARS, BEHEERDERS of HUURDER: zie keerzijde

BESLUIT: Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.

De installatie is conform onder voorbehoud van ☐ zie keerzijde.De algemene ADSI is ~~verzegeld~~. De schema's, ééndradig en inplanting zijn nagezien en door de twee ~~betrokken~~ betrokken personen ondertekend.~~De installatie is gecontroleerd door de inspecteur.~~

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op 28/05/2033 (AREI art. 271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

De installatie mag in dienst gesteld worden ~~als de installatie niet anderszins anderszins wordt verboden aan de vastgestelde inbreuken.~~~~De installatie mag niet in dienst gesteld worden.~~

INSPECTEUR:

Nr. + naam + handtekening

NAAM - FUNCTIE/BEVOEGDHEID:

Inspecteur gezien op de vermelde datum

VISUM VAN VERDELER:

DATUM:

Blad nr


108937

BEE TO 08N-12/05/05

SGS Bureau Nivelles ASBL/VZW
Organisme de contrôle agréé/Erkend keuringsorganisme
Siège/ZetelSylvain Dupuislaan 243 b2 B-1070 Brussel t +32 (0)2 411 60 35 f +32 (0)2 411 38 70 www.be.sgs.com/bureau Nivelles
Noorderlaan 87 B-2030 Antwerpen t +32 (0)3 545 48 88 f +32 (0)3 545 48 89 www.be.sgs.com/bureau Nivelles
Grote Baan 76/1 B-3530 Houthalen t +32 (0)11 80 61 76 f +32 (0)11 80 61 75 www.be.sgs.com/bureau Nivelles

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)

1^e Verdieping

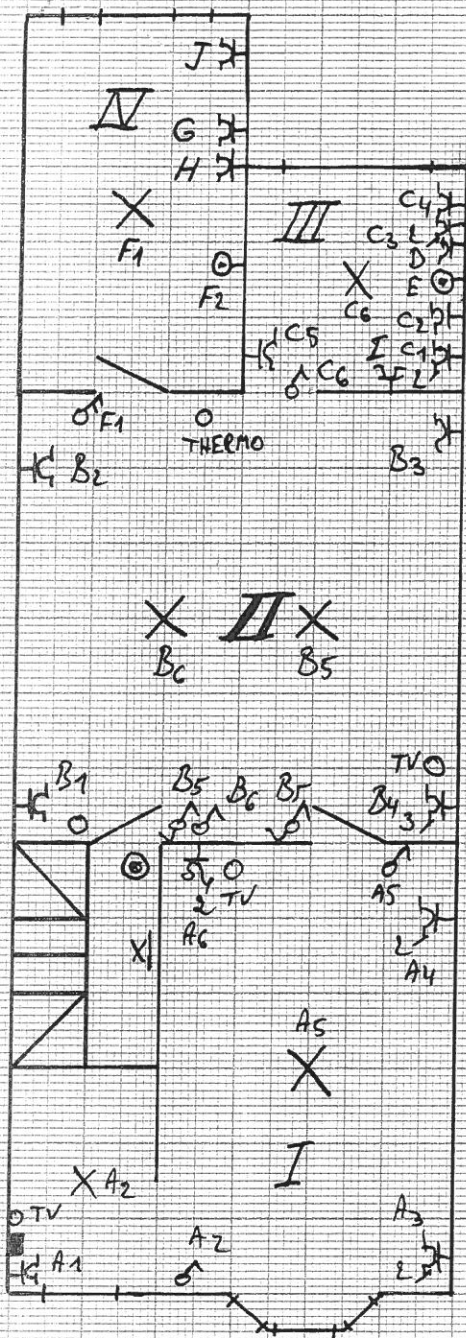


- I - Slaapkamer
II - Woonkamer
III - Keuken
IV - Badkamer

August van Daelstraat 10
2610 Wilrijk

Contrôle par - Gecontroleerd door
SGS Bureau NIVELES
Date/Datum: 20/05/00
Agent 238 J. Van der Stee

1^e Verdieping

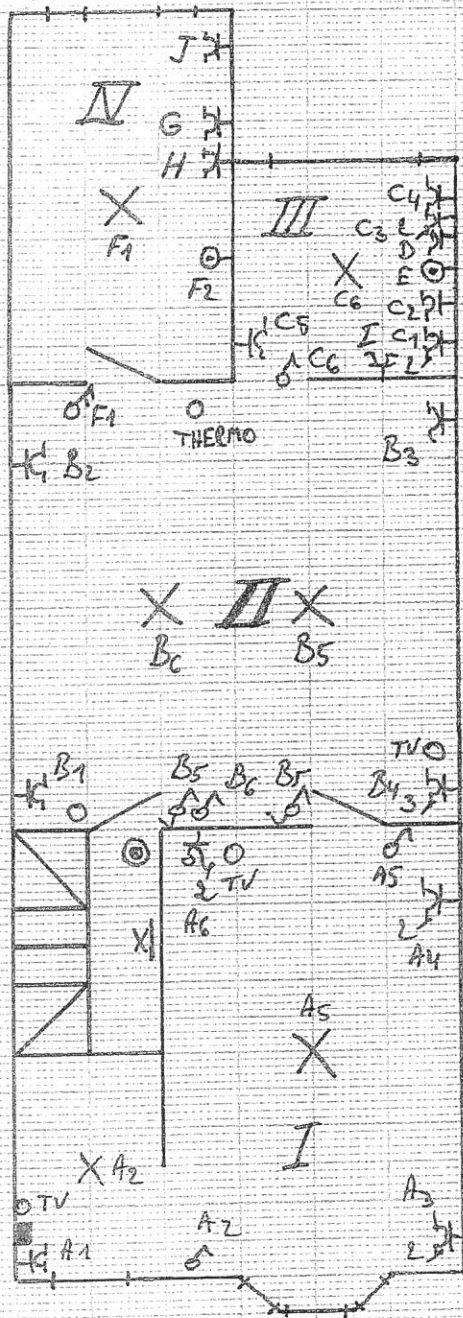


- I - Slaapkamer
II - Woonkamer
III - Keuken
IV - Badkamer

August van Daelstraat 10
2610 Wilrijk

Contrôle par - Gecontroleerd door
SGS Bureau NIVELLES
Date/Datum 27/05/88
Agent 238 T. VAN DER STEE


1^e Verdieping

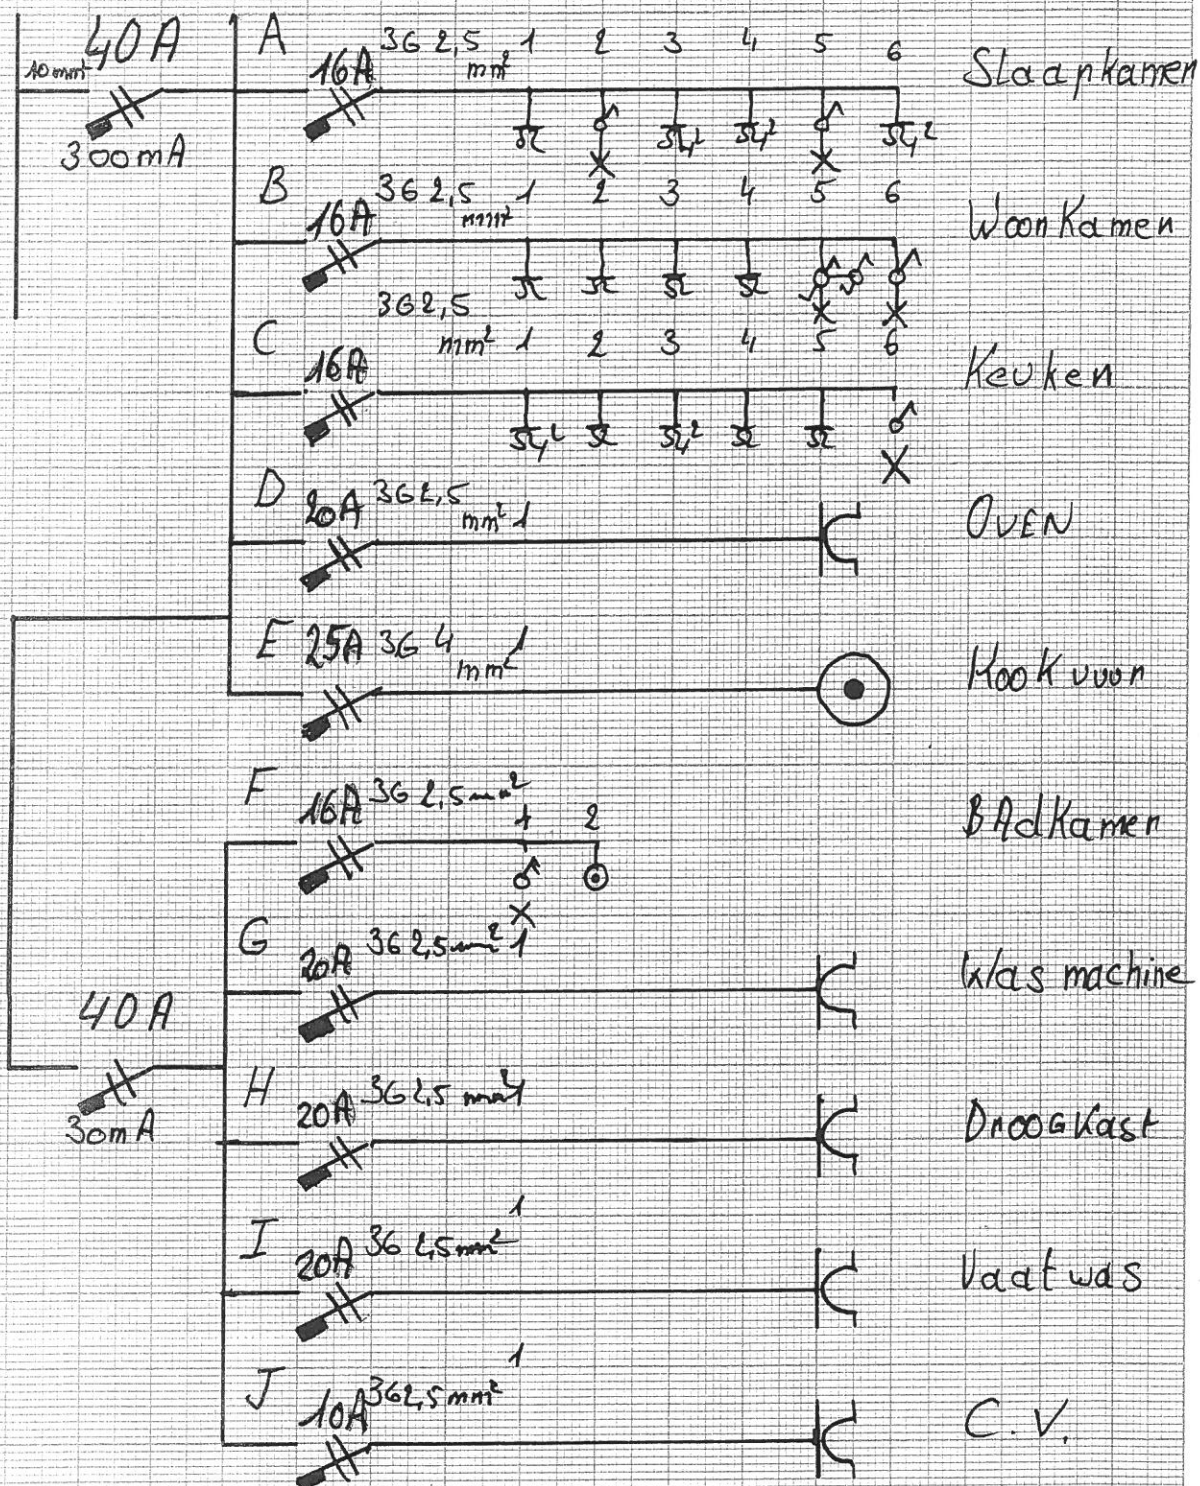

August van Daelstraat 10

Contrôle par Gecontroleerd door
SGS Bureau NIVELEES
Date/Datum: 28/05/05
Agent 238 Van der Stee

2610 Wilrijk

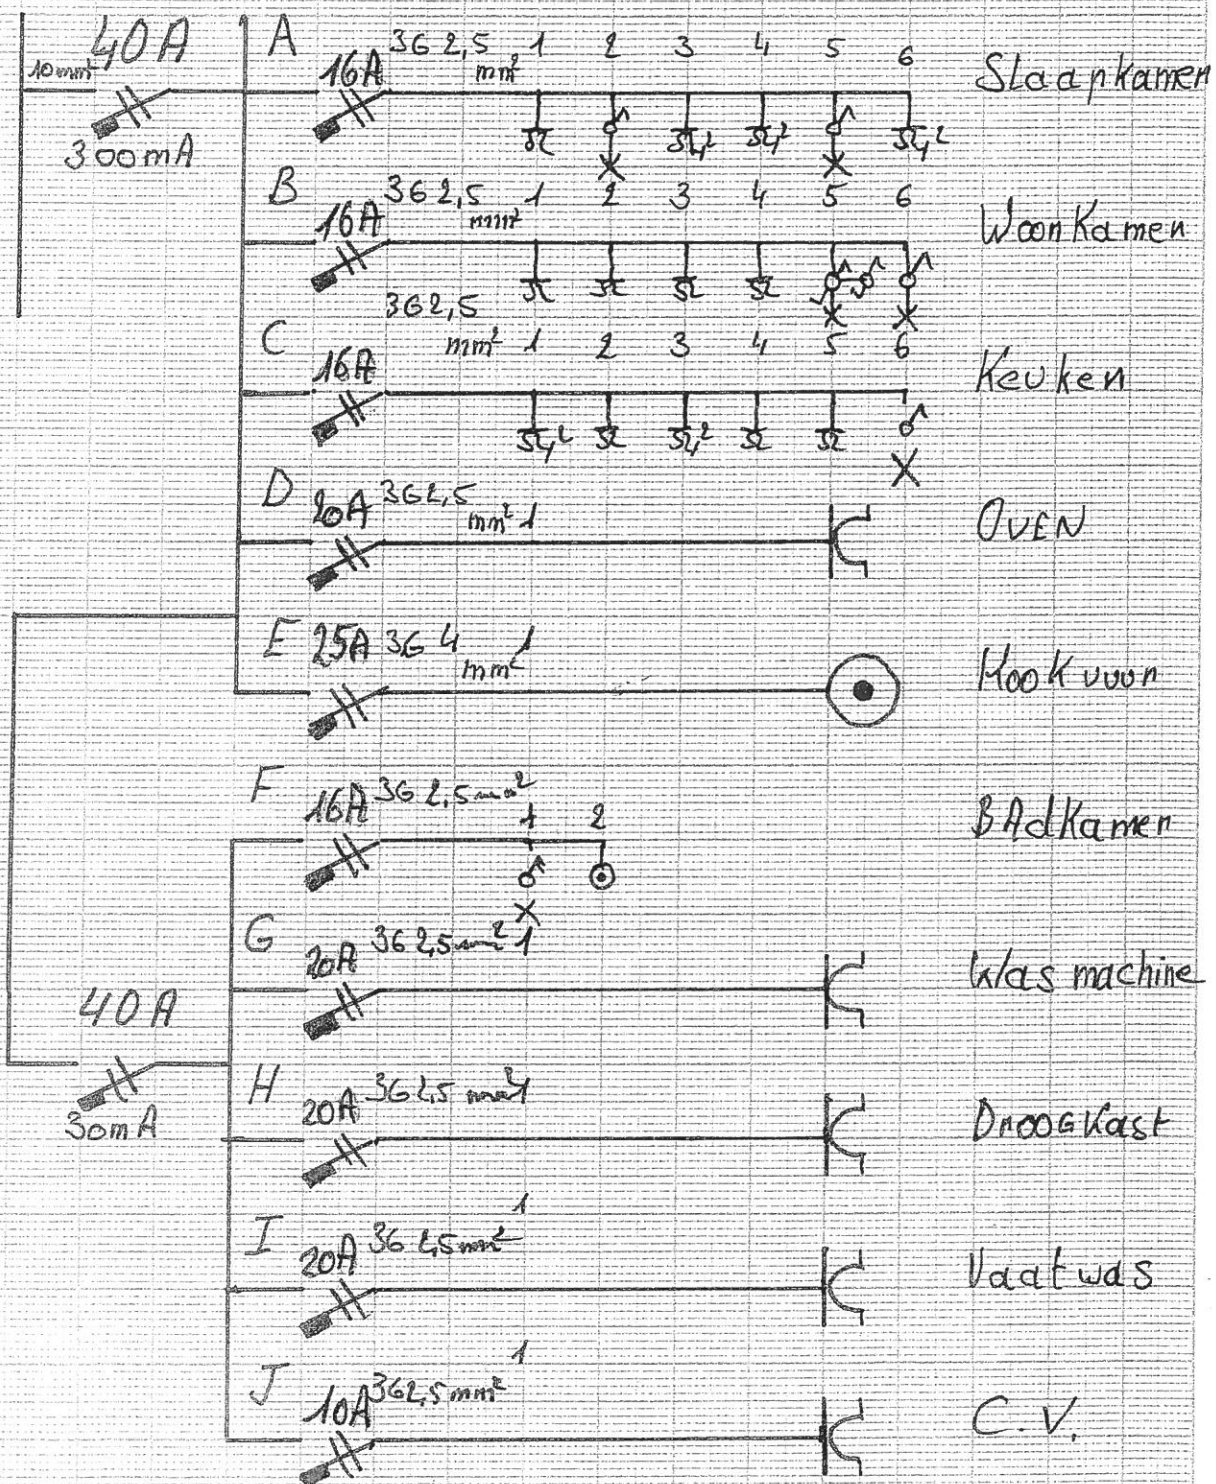



August van Daelstraat 10

2610 Wilrijk

Contrôle par - Gecontroleerd door
SGS Bureau NIVELLES
Date/Datum 28/05/08
Agent 298 Van der Stee

[Handwritten signature]



Kelders

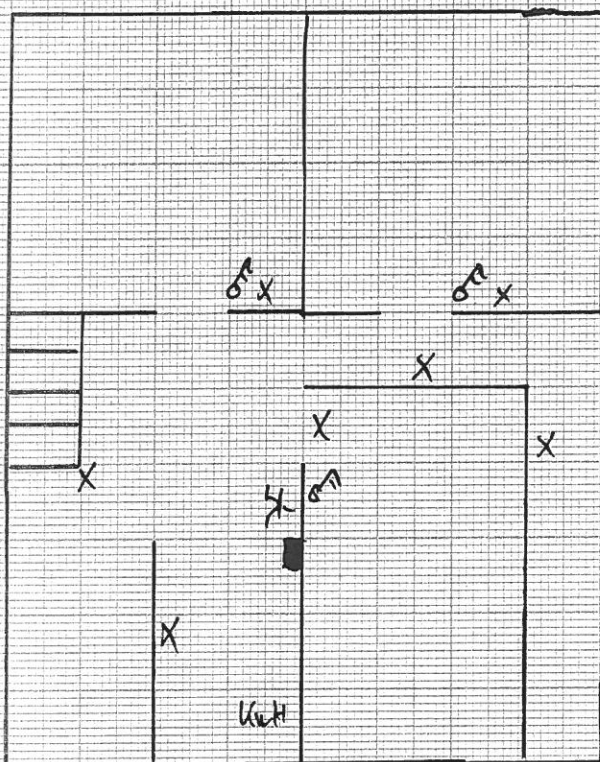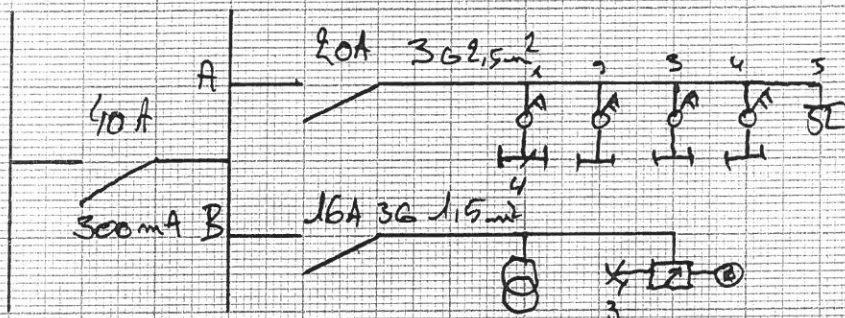

August van DAELstraat 10
2610 Wilrijk

Contrôle par - Gecontroleerd door
SGS Bureau NIVELLES
Date/Datum 28/08/05
Agent 238 T. Van der Stee

KcL den

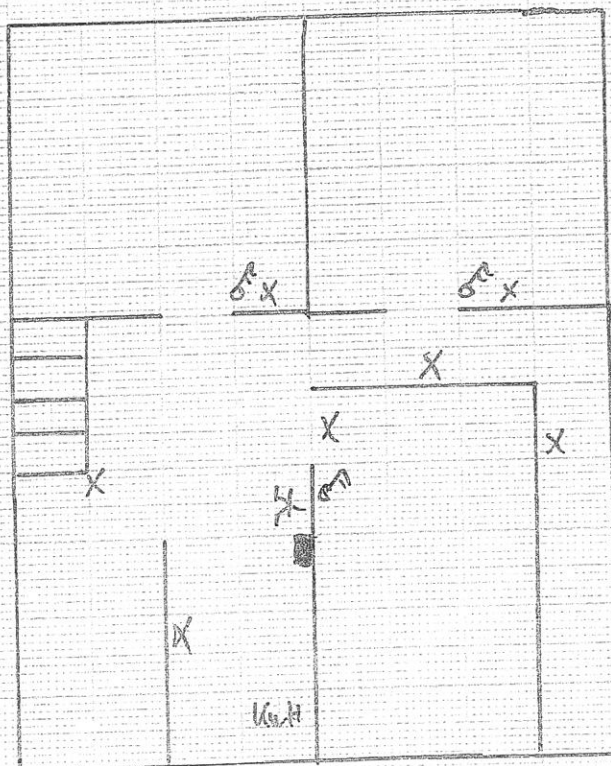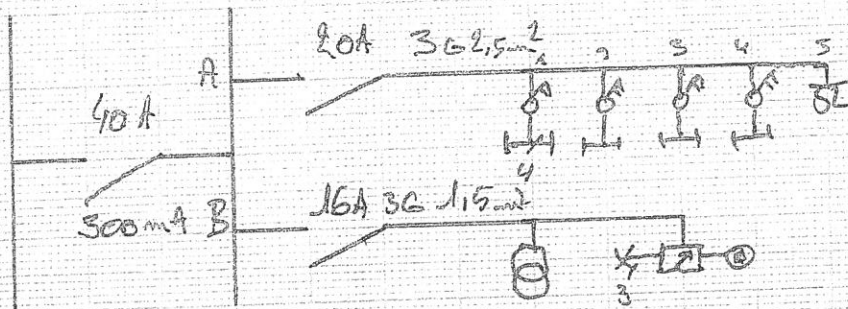

August van DAELstraat 10
2610 Wilrijk

Contrôle par - Gecontroleerd door
SGS Bureau NIVELLES
Date/Datum 8.2/05/05
Agent 238 T. Van der Stee

[Handwritten signature]