3383560

EAN nr. : .....
Teller nr. : .....
Stand I : ..... II : .....

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : ~~gelijkvormigheidsonderzoek~~ / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / ~~AREI art. 270~~ / ~~AREI art. 271~~ / AREI art. 276bis / .....
Aanvulling verslag nr. .....
Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding~~ / ~~Voorlopig~~ / Bestaande / ~~Verzwaring~~ / ~~Splitsing meter~~ / ~~Spanningswijziging~~ / ~~Verkoop wooneenheid~~
Type der lokalen : APP 1ste V
Plaats van onderzoek : KARDINAAL STERCKXLAAN 7 2530 BOECHOUT
Eigendom van : ALE WATERS "
Opdrachtgever : " SCHRAMSSTRAAT 42 " "
Installateur : " " " " "
BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
Onderzoeker : CHRISTOPHE VERSCHOREN Datum van onderzoek : 29.4.2013

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x ~~230 V~~ 3 x ~~380 V~~ + N Max. Beveiliging : 40A Omschakelaar: stand :
Hoofdbeveiliging : Zek. : MINIATUUR Schak. : DIFF
Meter-bordverbinding : kabeltype : VOB aantal geleiders : 2 doorsnede : 6 mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : BEITAARD aantal geleiders : doorsnede : mm²
Bovengronds ~~net~~/ondergronds op bovengronds ~~net~~/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/~~niet geplaatst~~ - Isolatieplaat : aanwezig/~~niet~~ aanwezig
Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : < 30 Ω
Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 10 Algemene isolatieweerstand : 73 MΩ
Diff. schak. : algemene : 40A 2P 300 mA bijkomende : 40A 2P 30 mA
werking testknop : in orde - ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde - ~~niet in orde~~
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~
Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~
Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~
Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.
N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.
....
....
..... GEEN
....
....
....
....
....
....


VERSCHOREN Chris
GSM: 0493/246.113
chris.verschoren@ocb.be

voor de directeur,
de onderzoeker

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.
De installatiedient opnieuwgecontroleerd- door dezelfdeorganisme- uiterlijkop : 29.4.2038
zoals voorziendoor art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruiknamevan elke belangrijkewijziging of beduidendeuitbreiding, uitgevoerdvoor deze datum. De installatiemag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / blijven ~~indien zonder vertragingwordt voldaan aan de vastgesteldeinbreukenen de gepaste maatregelengetroffenwordenopdat de installatiegeen gevaar vormt voor personenof goederen~~.

2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier; rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie; energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en
NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische
03/005N/12/04/15D

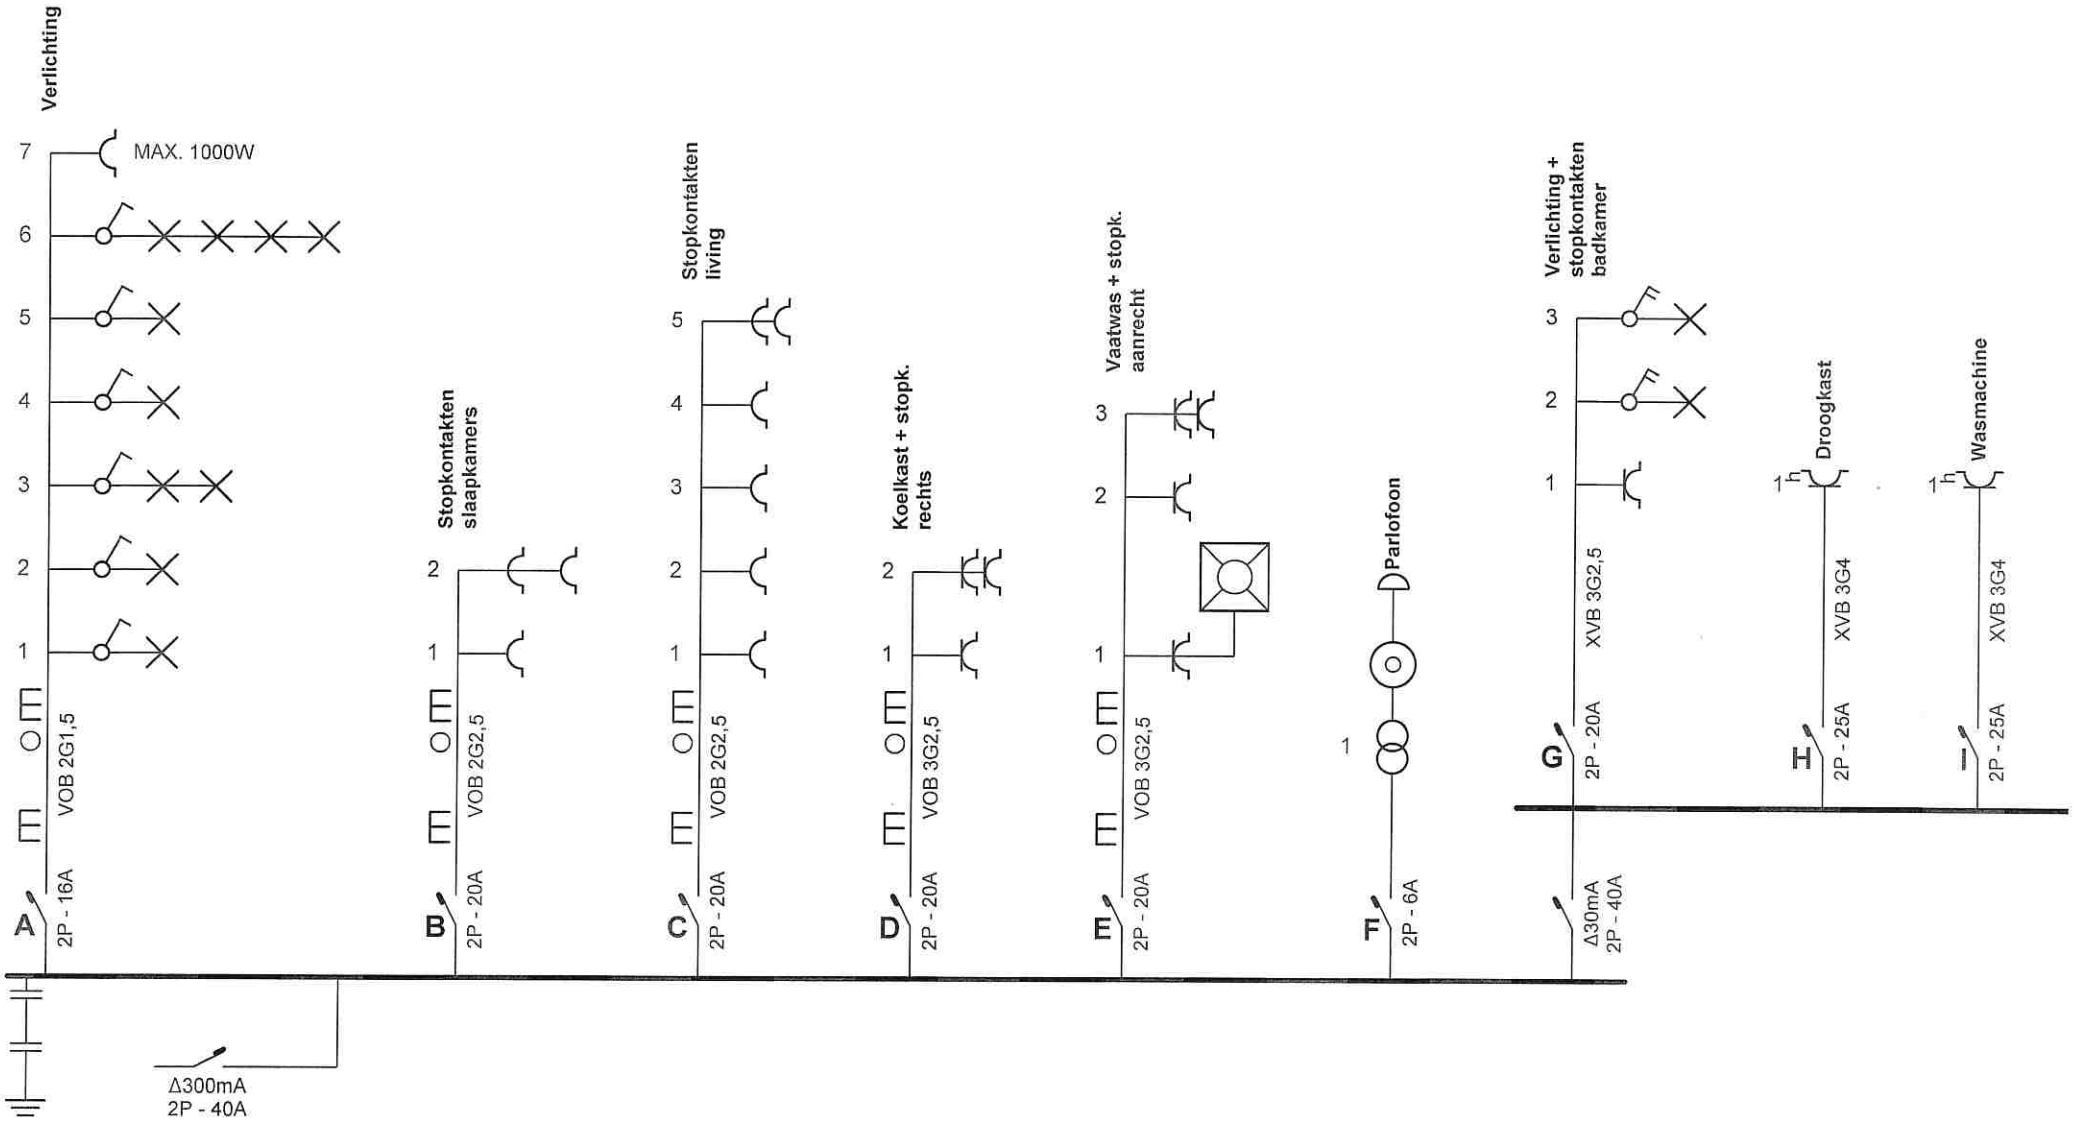

Installatie is gecontroleerd door:
OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
Controleur : VERSCHOREN Chris
Datum: 29.4.2013
Handtekening :

Erkend Organisme
O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be


Plaats van de elektrische installatie
Alewaters - Vangramberen
Kardinaal Sterckxstraat 7 Bus 2
2530 Boechout
GSM: 0497.40.32.42
e-mail: eddy.alewaters@telenet.be

Installateur
Alewaters Eddy
Schransstraat 42
2530 Boechout
GSM: 0497.40.32.42
e-mail: eddy.alewaters@telenet.be
591-2761818-39

Schema's getekend door: Eddy Alewaters

p. 1/4
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

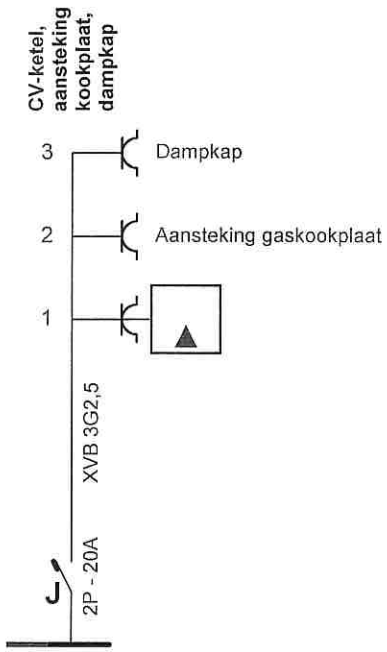

Installatie is gecontroleerd door:
OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
Onderzoeker: VERSCHOREN Chris
Datum: 29. 4. 2013
P.V. nr.:
Handtekening :


Erkend Organisme
OCB,
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie
Alewaters - Vangramberen
Kardinaal Sterckxstraat 7 Bus 2
2530 Boechout
GSM: 0497.40.32.42
e-mail: eddy.alewaters@telenet.be

Installateur
Alewaters Eddy
Schransstraat 42
2530 Boechout
GSM: 0497.40.32.42
e-mail: eddy.alewaters@telenet.be

p. 2/4
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door: Eddy Alewaters

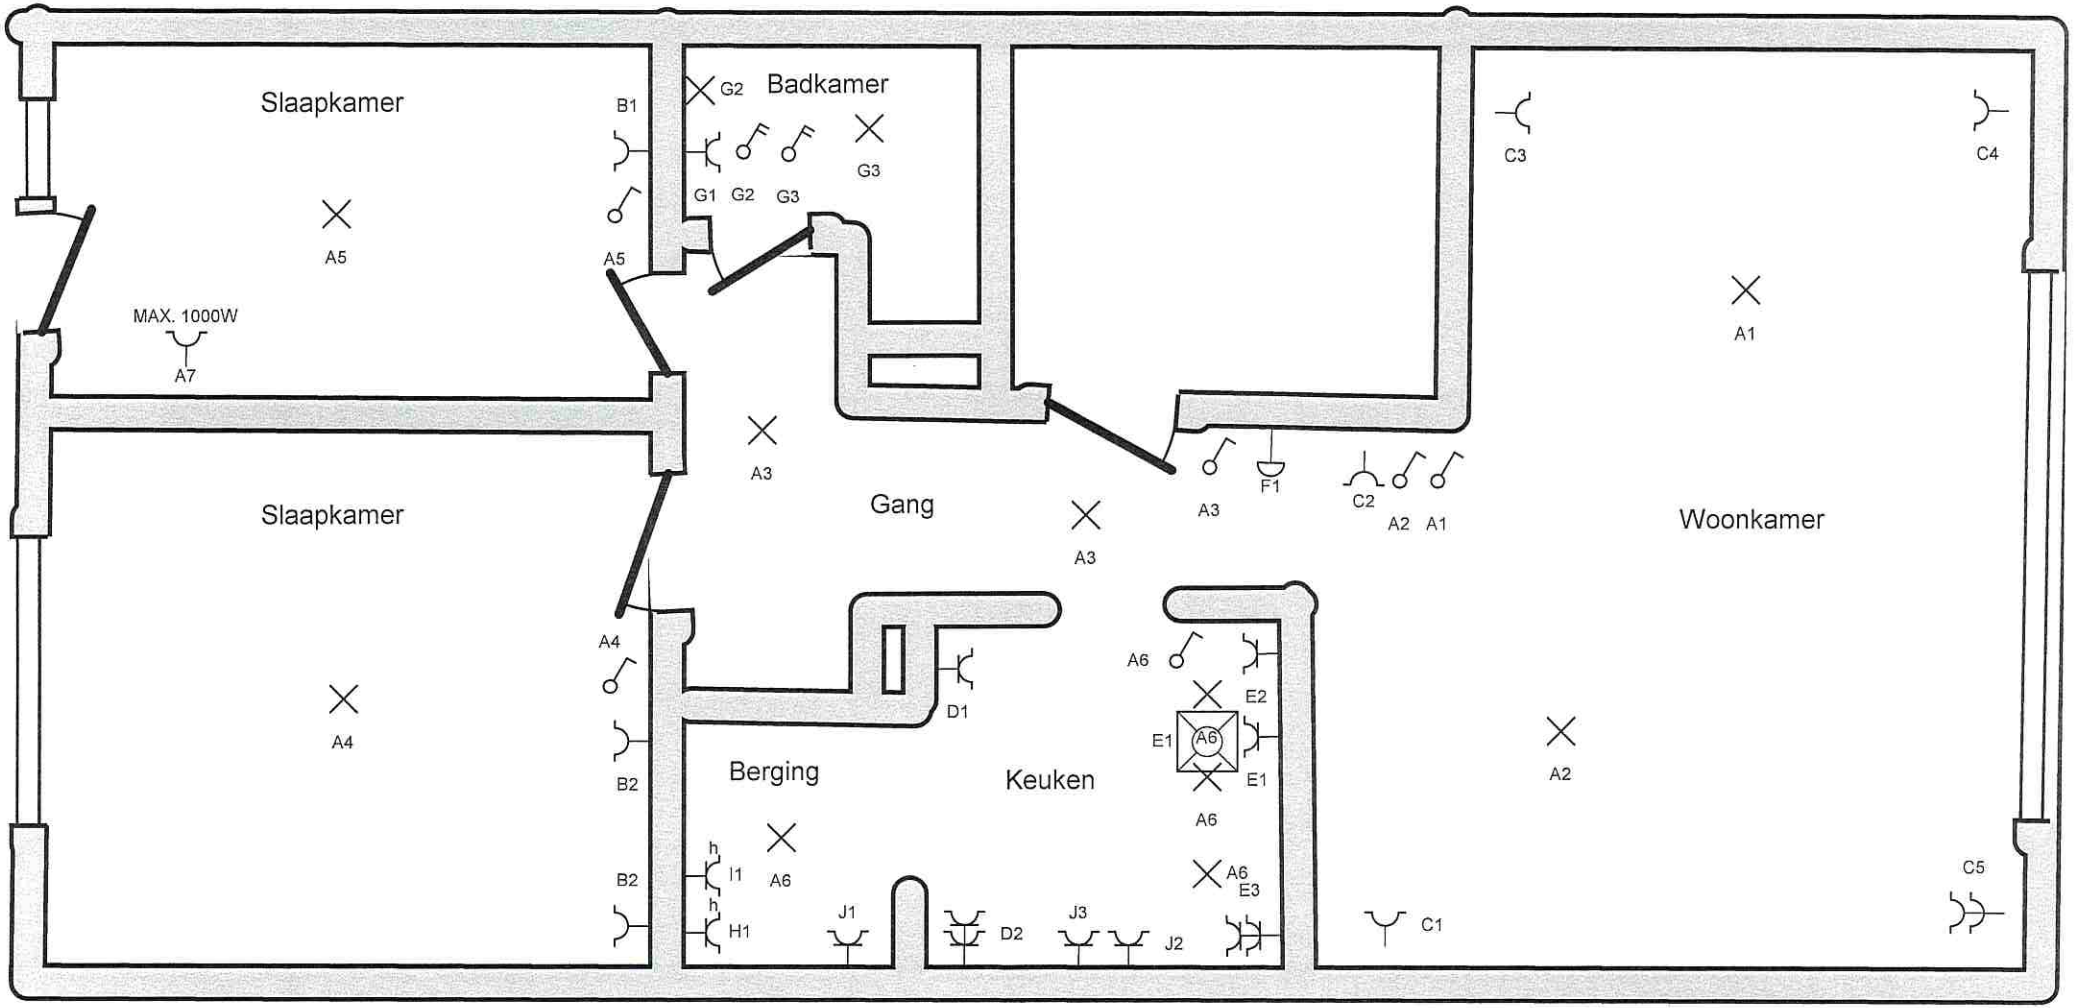

Installatie is gecontroleerd door:
OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
Onderzoeker : VERSCHOREN Chris
Datum : 29.4.2013
Visum :
Handtekening :

Erkend Organisme
O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie
Alewaters - Vangramberen
Kardinaal Sterckxstraat 7 Bus 2
2530 Boechout
GSM: 0497.40.32.42
e-mail: eddy.alewaters@telenet.be

Installateur
Alewaters Eddy
Schransstraat 42
2530 Boechout
GSM: 0497.40.32.42
e-mail: eddy.alewaters@telenet.be

Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door: Eddy Alewaters

A:	Verlichting
B:	Stopkontakten slaapkamers
C:	Stopkontakten living
D:	Koelkast + stopk. rechts
E:	Vaatwas + stopk. aanrecht
F:	Parlofoon
G:	Verlichting + stopkontakten badkamer
H:	Droogkast
I:	Wasmachine
J:	CV-ketel, aansteking kookplaat, dampkap

Installatie is gecontroleerd door:
OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
Controleur : VERSCHOREN Chris
Datum : 29.4.2013
EV-nr. :
Handtekening :

Erkend Organisme
O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie
Alewaters - Vangramberen
Kardinaal Sterckxstraat 7 Bus 2
2530 Boechout
GSM: 0497.40.32.42
e-mail: eddy.alewaters@telenet.be

Installateur
Alewaters Eddy
Schransstraat 42
2530 Boechout
GSM: 0497.40.32.42
e-mail: eddy.alewaters@telenet.be

p. 4/4
Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door: Eddy Alewaters