BELAC N° 234-INSP.

ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL Kerkstraat 33-35 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : / Gestionnaire de réseau de distribution : .....

Nr teller : / N° comp : 5989671

Verslag van onderzoek: / Rapport de contrôle:

N°: 23/1221/1

EAN code : .....

Aard onderzoek : / Genre de contrôle :	AREI 87/88	88	95	97	270	271	TT TN IT
	RGIE ●	○	○	○	○	●	● ○ ○

Tijdelijk : Temporaire :	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	Indienststelling : Mise en service :	Uitbreiding : Extension :	Vernieuwing : Renouvellement :
○	○	○	●	○

Plaats van het onderzoek : / Lieu du contrôle : STATIE PLEIN 16 HENIJKSEN.

Eigenaar / Propriétaire: VAN DEN BIESSEN Adres : / Adresse : 4 4 4

Installateur : FRIGOMIL nv. BTW / TVA : 769 19485

Datum van het onderzoek : / Date du contrôle : 3/11/20 Ik. / C.I. : Inspecteur : Remeyer

Onderzoek / Contrôle : FRITUUR

Spanning : / Tension :	Bord verbinding : / Liaison tableau :	Max. beveiliging : / Protection max.
3x230	XVB 4x10	63A.

Aardelectrode : / Electrode de terre :	Isolatie : / Isolement :	Aantal verdeelborden : / Nombre de tableaux :
Neen 25,1 Ohm	6,8 Mohm	2

Algemeen netsysteem:

- ☒ TT, voeding via openbaar net / TT, alimentation par réseau publique
- ☐ TT via HS/LS-trafo / TT par transfo HT/BT
- ☐ TN via HS/LS-trafo / TN par transfo HT/BT
- ☐ MGG / GMG : O IT O IUO IN-S

Grootst aanwezig afschakelvermogen op ALSB / Pouvoir de coupure le plus grande sur TGBT: 3000

Kortsluitvermogen / Puissance de court-circuit:

- ☐ berekende waarde / valeur calculée
- ☐ gemeten waarde / valeur mesurée
- ☐ onbekend / inconnue

De normale uitwendige invloeden, volgens dewelke de controle gebeurd is, zijn :
Les influences externes normales selon lesquels le contrôle a été fait, sont :

AA4of/ou5 – AD1 – AE1 – AF1 – AG1 – AH1 – AK1 – AL1 – AM1 – AN1

BA1 – BB1 – BC3 – BD1 – BE1 – CA1 – CB1

Tijdens de controle is rekening gehouden met de volgende bijzondere invloeden :
Pendant le contrôle, il est tenu compte des influences suivantes particulières :

☐ BE2	☐ ketelhuis / salle chaudières	☐ schrijnwerkerij / menuiserie	☐ bibliotheek / bibliothèque	☐ ...
☐ BB2	☐ werf / chantier	☐ buiten / dehors	☐ foor / installation foraine	☐ ...
☐ CA2	☐ houten gebouw / bâtiment en bois	☐ tent / tente		
☐ CB2	☐ airco	☐ schouweffect / effet cheminée	☐ ...	
☐ AD3-4	☐ buiten / dehors	☐ wasserij / laverie	☐ ...	
☐ bad of stortbadzalen / salle de bain ou douches (art. 86.10)				
☐ AM5	☐ statische ontladingen / décharges statiques	☐ ...		
☐ BA4-5	☐ borden met IP > XXB / tableaux avec IP > XXB	☐ ...		
☐ AE2-3	☐ bakkerij / boulangerie	☐ maalderij / meunerie	☐ ...	

NOTA ONDERNEMINGEN : Krachtens art. 838 1b v/h ARAB moet dit dokument ter kennis worden gebracht van het komité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachtens het AREI bent u verplicht : 1) dit proces verbaal te bewaren in het dossier v/d elektrische installatie : 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken, directe elektr. energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

NOTE AUX ENTREPRISES : Conformément à l' art. 838 1b du RGPT , ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Sécurité, la Santé et l' Embellissement des lieux de travail.
NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIETAIRES : Conformément au RGIE vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique, 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à l' installation électrique;
3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction "énergie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d' électricité.

RAPP. ELSS2/1.01

BELAC N° 234-INSP.

ET

ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL Kerkstraat 33-35 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels				Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :	Beveiliging - Protection		
In (A)	Δ In (mA)	type	test(e)		curve - courbe	Icc	Norm(e)
63A	300	A	OK	algemeen 4P	C	3000	
				1 leg cat 3P 32A.	C	6	
63A	30(4)	A	OK	3 leggen cat 2P 16A/20A	C	4	
				2 leggen cat 2P 20A	C	4	
				= bad alarm.			
63A	300(4)	A	OK	6 leggen cat 2P 16A 16A	C	4	
				= bord bely	C	4	

Visueel nazicht : Contrôle visuel :	algemeen général	directe aanraking : contacte direct :	OK	Nok	indirecte aanraking : contact indirect :	OK	Nok
	●		●	○		●	○

Aansluitingen : Raccordements :	OK	Nok	Potentiaalvereffeningen : Liaisons equipotentielles :	OK	Nok.
	●	○		●	○

Inbreuken / Infractions :
Opmerkingen / Remarques :

GEEN

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~— niet —~~ conform met het AREI en mag ~~— niet —~~ ~~— tijdelijk —~~ in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est ~~— n'est pas —~~ conforme au RGIE et peut — ~~ne peut pas~~ — ~~temporairement~~ — être mise en service — rester en service.
Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l' art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 3 / 11 / 35
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de directeur, de inspecteur:

pour le directeur, l'inspecteur:

NOTA ONDERNEMINGEN : Krachtens art. 838 1b v/h ARAB moet dit dokument ter kennis worden gebracht van het komité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachtens het AREI bent u verplicht : 1) dit proces verbaal te bewaren in het dossier v/d elektrische installatie : 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken, direkte elektr. energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

NOTE AUX ENTREPRISES : Conformément à l' art. 838 1b du RGPT, ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Sécurité, la Santé et l' Embellissement des lieux de travail.
NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIETAIRES : Conformément au RGIE vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique; 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à l' installation électrique.
3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction "énergie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d' électricité.

RAPP ELSS2/2.01

TEL. : (02) 751.98.39 FAX : (02)751 52 09 info@electro-test.be www.electro-test.be Dexia 068-2117692-15 KBC : 734-1126000-33 IBAN: BE 79 7341 1260 0033 BIC: KREDBEBB BE 0434.433.603 RPR Brussel

ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL
Kerkstraat 33 - 1820 MELSBROEK
Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé
BELAC N° 234-INSP.

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution :	Nr teller : 5478122 N° comp :	Index : 21468 Index :

Verslag van onderzoek
Rapport de contrôle

Nr : 23 / 1221 / 2
N° :

1ste indienststelling : 1ère mise en service : ☐	aanpassing : adaptation : ☐
habilitatie : habilitation : ☐	periodiek : périodique : ☒

Aard onderzoek : gasinstallatie
Genre de contrôle : installation gaz

Plaats van het onderzoek : STATIEPLEIN 16 2620 HEMIKSEM
Lieu du contrôle :

Eigenaar / Propriétaire : VAN DEN BIESSEN

Installateur : FRIGONIL N.V. BTW / TVA : 769 194855
Ik. / C.I. :

Datum van het onderzoek : 3/11/10
Date du contrôle :

Inspecteur : R. Meyer

Onderzoek / Contrôle : ☐ woning / maison ☐ appart. ..... ☒ futum

Soort gas / sorte gaz : ☐ aardgas G20 gaz naturel ☐ butaan / butane
☐ aardgas G25 gaz naturel ☐ propaan / propane

Druk aan teller of tank: Pression au compteur ou citerne : 25 mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :
Installation intérieure (materiaux, raccords, produits d'étanchéité) :
leidingen + kopen

Aangesloten toestellen :
Appareils raccordés : 1 fornuis FLORIGO - 1 kookplaats -
1 waterverwarmer Bulex 19 LW C33

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met : ☒ teller compteur ☐ druk : pression : ..... mbar ☐ tester ☐ zeep of schuim savon ou mousse

op ganse installatie : sur installation complète: ☒ op gedeelte installatie : sur installation partielle : ☐

Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques :
GLEN

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur

- ☐ NBN D 51003
- ☐ NBN D 51004
- ☐ NBN D 51006
- ☐ NBN B 61001
- ☒ NBN B 61002


CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE ☐ NEE / NON
CONFORMITE DE L'INSTALLATION ☒ JA / OUI

De inspecteur,
L'inspecteur,

RAPP.GS1.03

3 x 220V

BORD KOELING

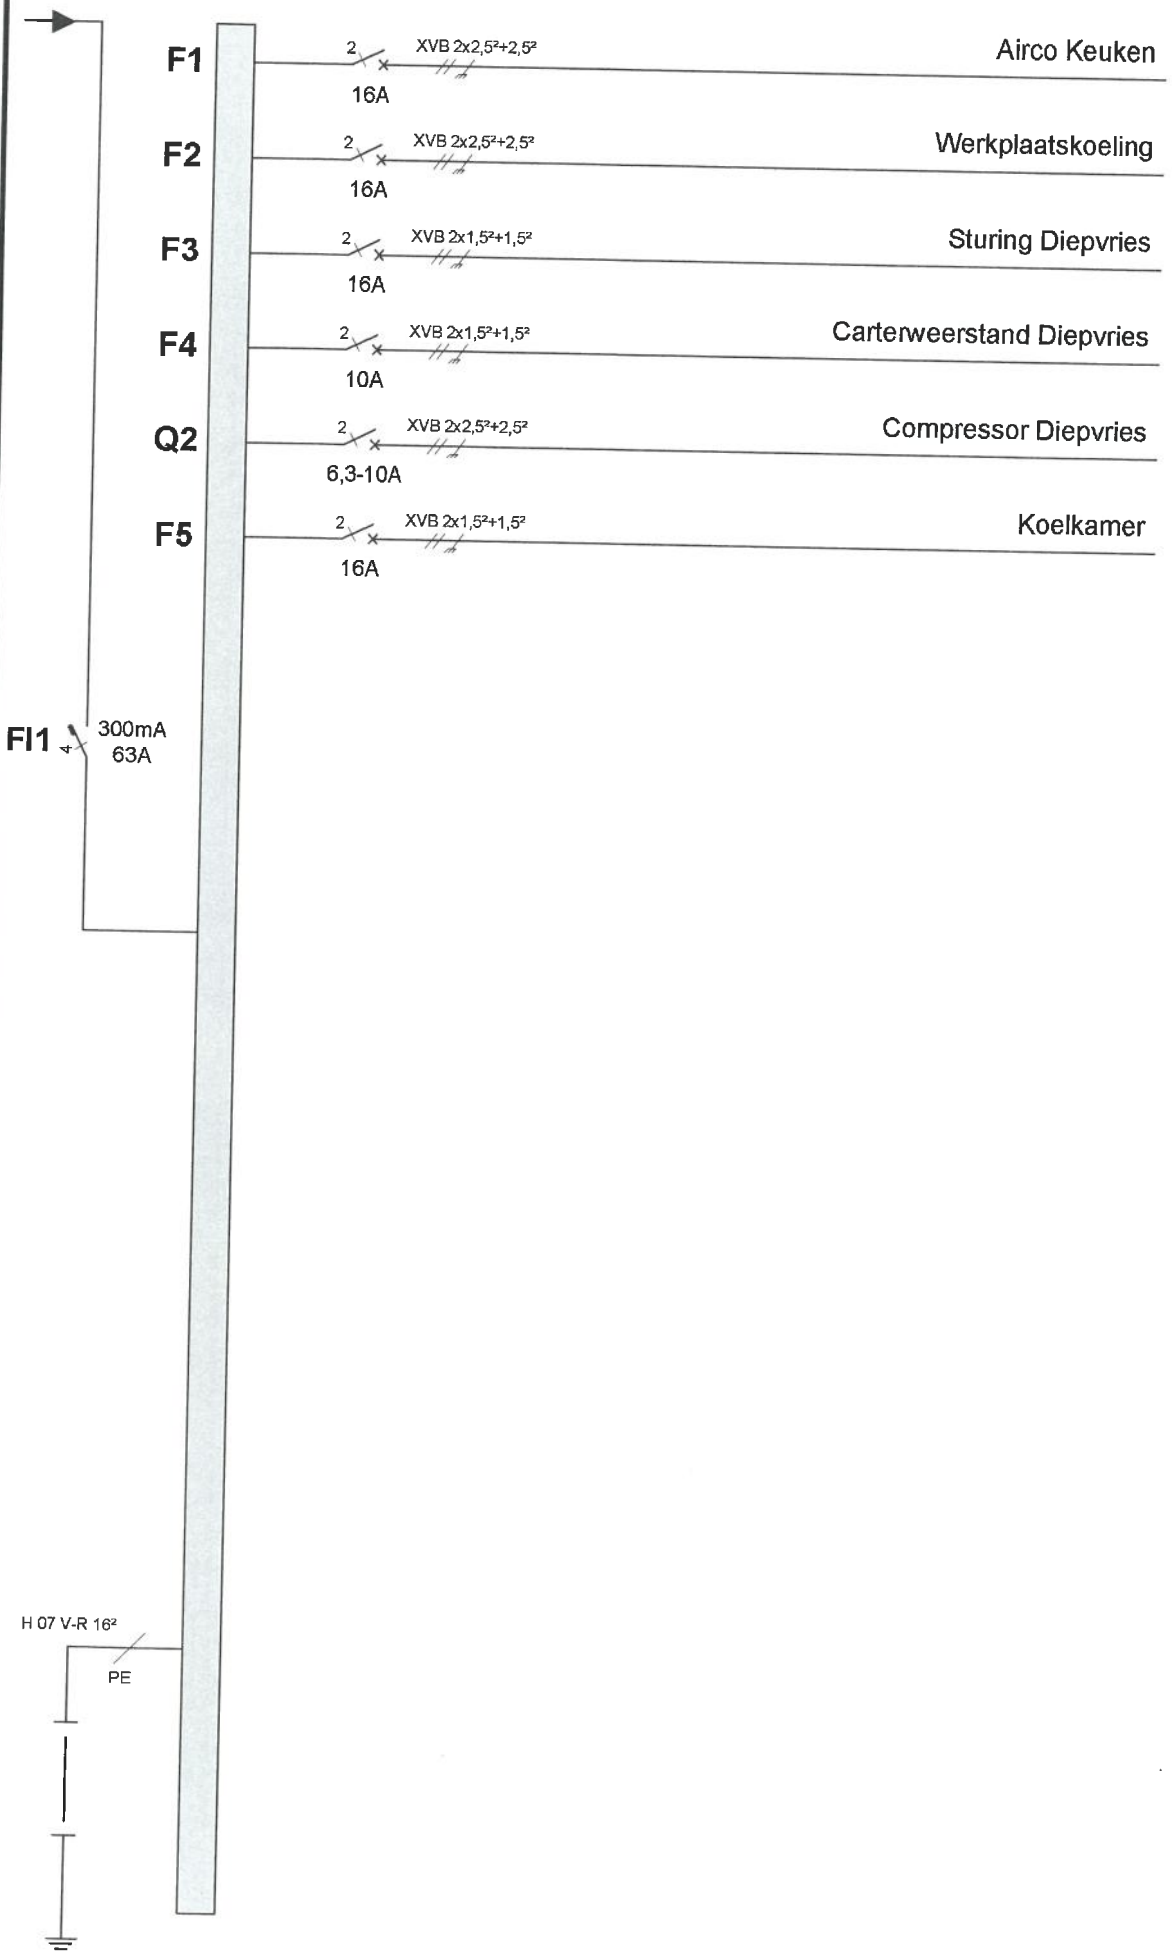


De eigenaar,
Le proprietaire,
"Frituur Bientje"
Mr. en Mevr. Haelens
Statieplaats 16
2620 Hemiksem

De verantwoordelijke van de werken:
Le responsable pour le travail :
NV FRIGOMIL SA
Driesstraat 134
1861 Wolvertem

De afgevaardigde van het erkend organisme ,
Le representant d'organisme agree ,

3 x 220V

BORD ATELIER

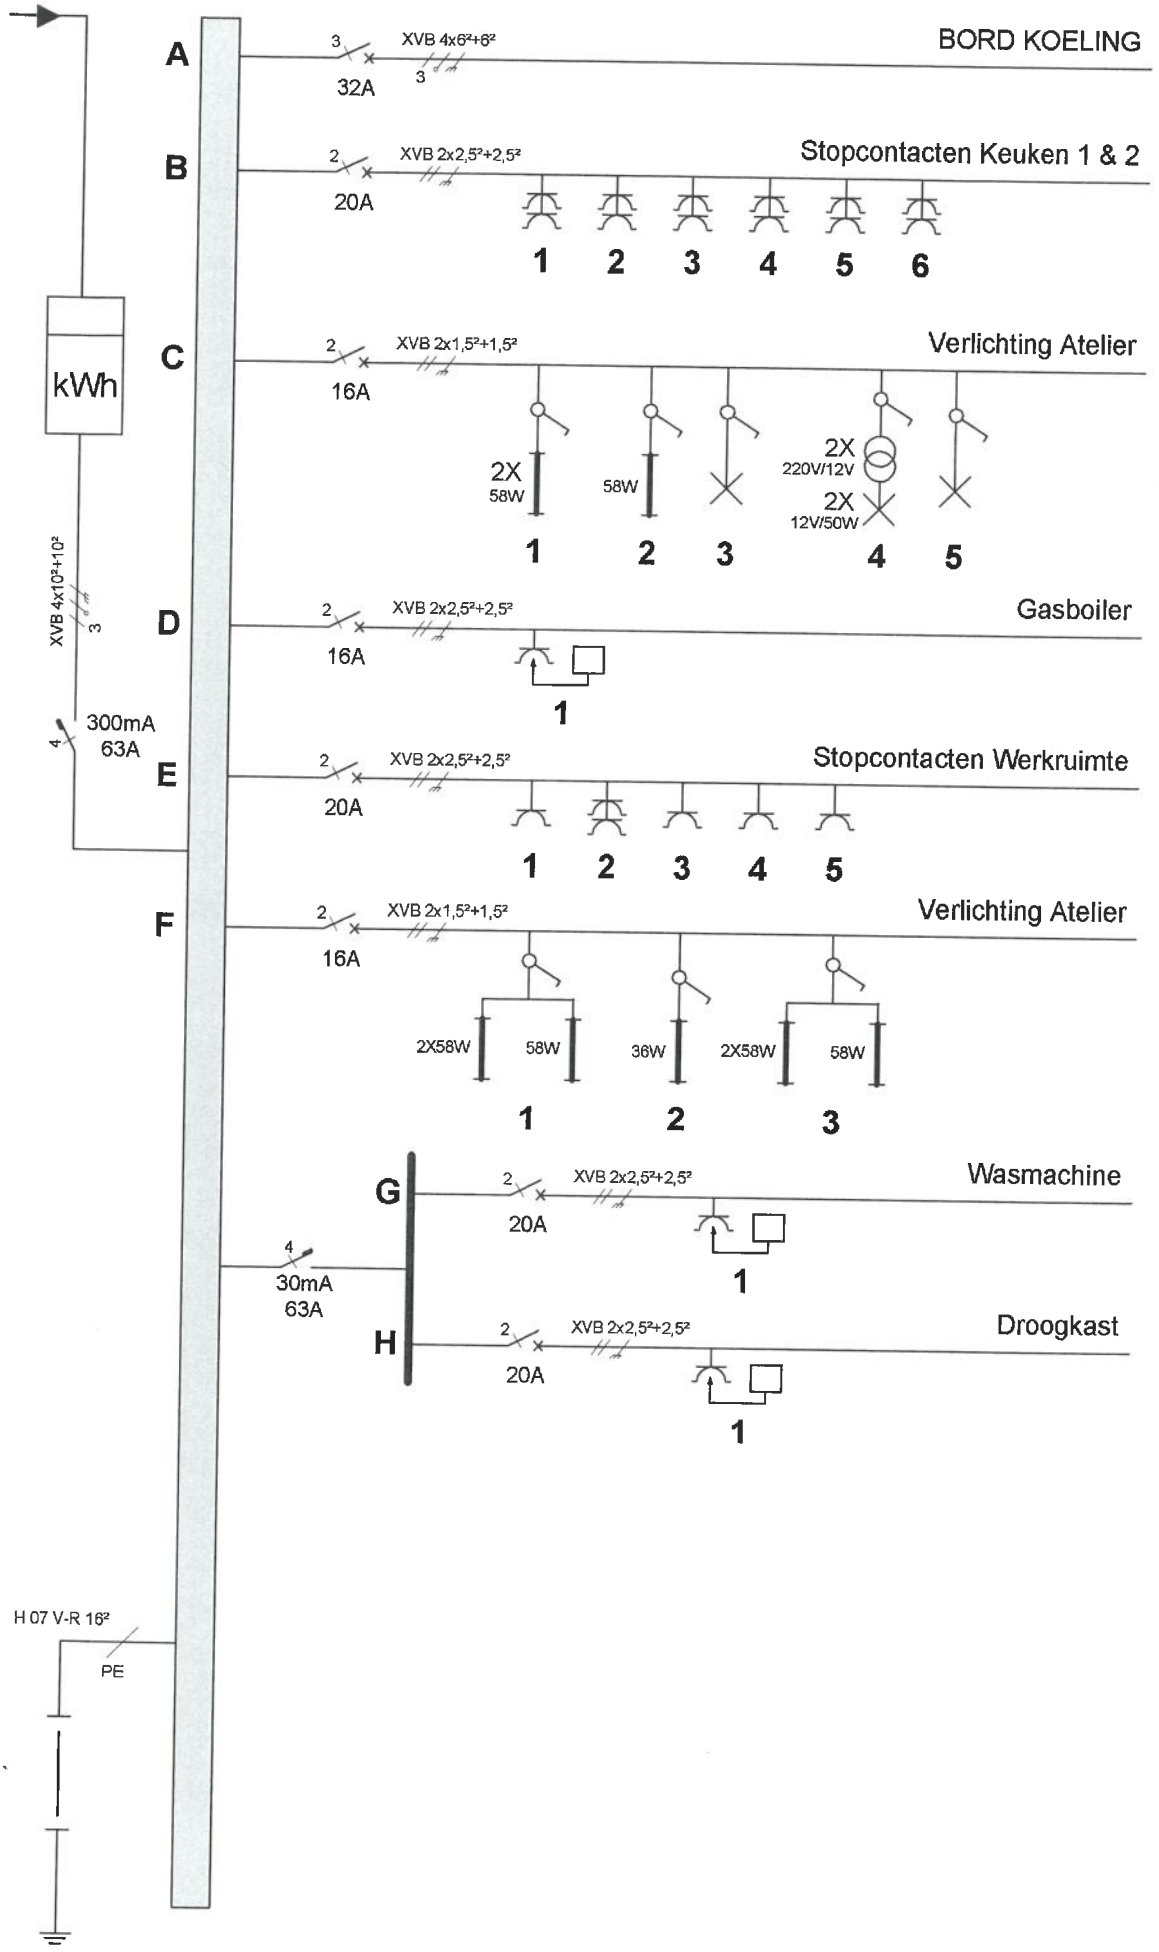

De eigenaar,
Le proprietaire,
"Frituur Bientje"
Mr. en Mevr. Haelens
Statieplaats 16
2620 Hemiksem

De verantwoordelijke van de werken:
Le responsable pour le travail :
NV FRIGOMIL SA
Driesstraat 134
1861 Wolvertem

De afgevaardigde van het erkend organisme ,
Le representant d'organisme agree ,