



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. :

2032016822/6



N 314389

Resi code:

6

☐ Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

☒ Oost & West -Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

☐ Brabant

tel.: 02 674 57 11

☐ Wallonië

tel.: 081 432 611

## PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Naam, voornaam : <u>DUE</u>     | Naam, voornaam : <u>Vzw Hardin Hard</u> |
| Ident. Kaart nr. :              | Adres : <u>Geitshoof 34</u>             |
| BTW nr.: BE <u>0642 116 832</u> | Post nr. + Stad : <u>2000 Olen</u>      |
|                                 | Tel. : <u>1</u> / <u>1</u> / <u>1</u>   |

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐

|                                             |                                                                |                                            |                                   |                                         |                                   |                                                     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Art 270    | <input type="radio"/> ingebruikname                            | <input checked="" type="radio"/> wijziging | <input type="radio"/> uitbreiding | <input checked="" type="radio"/> Art 86 | <input type="radio"/> Art 271 bis | <input checked="" type="radio"/> Wooneenheid        |
| <input type="radio"/> Art 271               | <input type="radio"/> mobiel                                   | <input type="radio"/> tijdelijk            |                                   | <input type="radio"/> Art 87            | <input type="radio"/> Art 278     | <input type="radio"/> 2 Huishoudelijke werkeenheden |
| <input type="radio"/> Art 276               | <input type="radio"/> periodiek                                | <input type="radio"/> controle             | <input type="radio"/>             | <input type="radio"/> Art 88            | <input type="radio"/> Art .....   | <input type="radio"/> 3 Gemeenschappelijke delen    |
| <input type="radio"/> Art 276 : verzwaaring | <input type="radio"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid |                                            |                                   | <input type="radio"/> Art ...           | <input type="radio"/> Art .....   | <input type="radio"/> 4 Werkeenheden                |

Algemene gegevens elektrische installatie :

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gegevens verdelers                              | EAN                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="radio"/> EAN niet meegedeeld                                      | <input type="radio"/> kWh meter niet geplaatst |
|                                                 | kWh meter nr.: <u>6886341</u>                                                                                                                                                                                                                                            | meterstand dag : <u>437.11</u>                                                 | nacht : .....                                  |
|                                                 | Bescherming aansluiting (A) : <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input checked="" type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/>  | nr. : .....                                                                    |                                                |
| Gegevens installatie                            | Ontworpen voor U <sub>N</sub> : <input checked="" type="radio"/> 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input type="radio"/> 3N400 V <input type="radio"/>                                                                                                                 | Type aardelektrode : <input type="radio"/>                                     |                                                |
|                                                 | Maximale nominale stroom (A) : <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input checked="" type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/> | <input type="radio"/> aardingslus <input checked="" type="radio"/> open / baar |                                                |
|                                                 | Voedingsleiding hoofdbord : <u>2</u> X <u>6</u> mm <sup>2</sup> - Type : <u>NOR</u>                                                                                                                                                                                      | <input type="radio"/>                                                          |                                                |
| Beschrijving installatie                        | Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>300</u> mA                                                                                                                                                                                                     | Aantal borden : <u>2</u>                                                       | Aantal eindstroombanen : <u>20</u>             |
| <input checked="" type="radio"/> zie bijlage(n) |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                |

Metingen - testen - controles - verzegeling :

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                        |                                                       |                                  |                                   |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Rechtstreekse aanraking                                                                                                                                           | <input type="radio"/> Onrechtstreekse aanraking                        | <input type="radio"/> Montage          | <input type="radio"/> Toestellen                      | <input type="radio"/> Materieel  | <input type="radio"/> >/doorsnede | <input type="radio"/> Schema's |
| <input type="radio"/> Aardingsweerstand : .....                                                                                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Algemeen isolatieniveau : <u>1</u> MΩ | <input type="radio"/> Controle foutlus | <input checked="" type="radio"/> Aardingscontinuïteit | <input type="radio"/> Test diff. |                                   |                                |
| Differentieelstroominrichting : <input type="radio"/> was verzegeld <input type="radio"/> werd verzegeld <input type="radio"/> werd niet verzegeld <input type="radio"/> kan niet verzegeld worden |                                                                        |                                        |                                                       |                                  |                                   |                                |

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

|                                                             |                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Inbreuken Nieuwe installatie                                | <input checked="" type="radio"/> Nihil |
| Inbreuken Bestaande installatie                             | <input checked="" type="radio"/> Nihil |
| Opmerkingen                                                 | <input type="radio"/> Nihil            |
| Visum DNB of aangestelde : <u>EANDIS</u><br><u>15-09-13</u> |                                        |

Besluit(en) :

|                                                           |                                          |                                    |               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="radio"/> De nieuwe installatie    | <input checked="" type="radio"/> voldoet | <input type="radio"/> voldoet niet | aan het AREI. |
| <input checked="" type="radio"/> De bestaande installatie | <input checked="" type="radio"/> voldoet | <input type="radio"/> voldoet niet | aan het AREI. |

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

18/3/2013 (\*)

☐ door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker :

Voor de directeur generaal : Handtekening


Naam : H. Beland sr Agent nr. 3428 Datum : 18/3/2013

Bijlage(n) : ☐ Situatieschema('s) : 2 ☒ Eéndraadsschema('s) : 1 ☐

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- ☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- ☐ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.





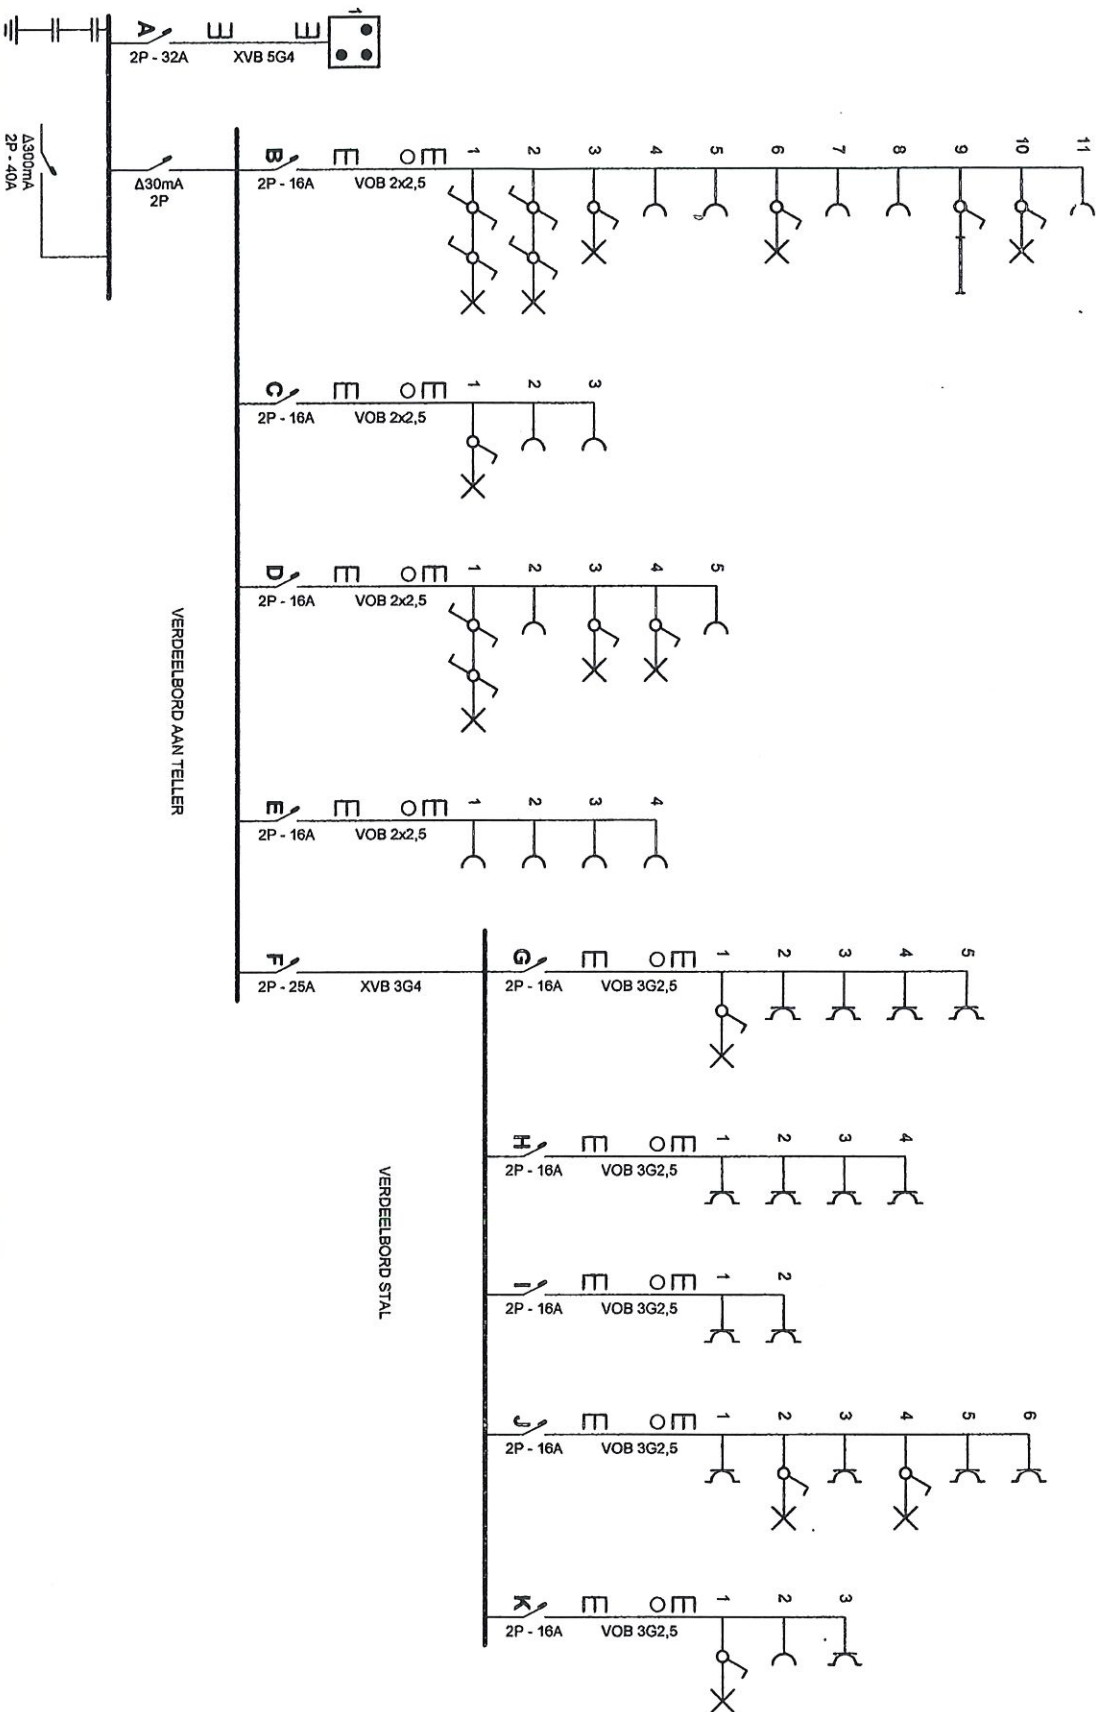

Erkend Organisme

AIB-Vincotte  
Bollebeegen 2b bus 10  
9052 Gent (Zwijnaarde)  
Tel.: 09 244 77 11  
Fax: 09 244 77 15  
e-mail: gent@vincotte.be

Plaats van de elektrische installatie

vzw Hand in Hand  
Geisstraat 94  
9000 GENT

Installateur

D.L.E.  
Lifvangstraat 44  
9032 Wondelgem  
GSM: 0475 96 13 07  
e-mail: die@telenet.be  
BTW BE 0642.116.93

p. 1/3

Enddraadschema

Datum: 16/03/2013

2 x 230V ~ 50Hz