


Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Velodroomstraat 198 GV en V1 te 2850 Boom
 Naam eigenaar Hassa Heshmatullah
 Adres eigenaar idem
 Type object appartement
 EAN-code niet beschikbaar
 Aard installatie wijziging
 Doel onderzoek herkeuring

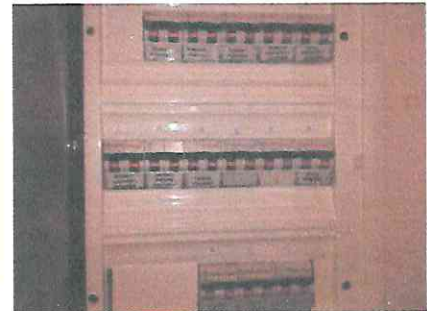

Het onderzoek is verricht op 6/02/2014 volgens artikel 271 [van het AREI](#) en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

| | | | |
|--------------------------------------|-----|---|-------------|
| Spanning (V) | 230 | Gegevens hoofdbeveiliging (A) | niet bekend |
| Type elektrode | pen | Waarde differentiële schakelaar(s) (mA) | 300 en 30 |
| Ø voedingsleiding (mm ²) | 10 | Aantal verdeelborden | 1 |
| Waarde hoofdschakelaar (A) | 40 | Aantal stroombanen per verdeelbord | 14 en 6 |

Metingen

| | | | |
|---------------------|------|--|------|
| RA / ZS (Ω) | 12 / | ΔI differentiële schakelaar(s) (mA) | goed |
| Continuïteitsmeting | goed | Isolatie weerstand van de installatie (MΩ) | >0,5 |

Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet toegesmeekt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: na okt 1981

Voor de omschrijving van de installatie zie schema's

Besluit

De installatie is conform het AREI.

De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 6/2/2039, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 6/2/2014

Naam agentonderzoeker: Mohamed Rahmouni

Handtekening:



Referenties

- Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gowaarschuwd.
- Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.