



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: SA 30282459



N 316527

☒ Antwerpen-Limburg
☐ Brabant

tel.: 03 221 86 11
tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West - Vlaanderen
☐ Wallonië

tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

Resi code:

11

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : <u>Jan van der Haeghe</u>	Naam, voornaam : <u>Jef Pelemans - Charlotte Van Hamelt</u>
Ident. Kaart nr. :	Adres : <u>Rozentstraat 2</u>
BTW nr.: BE <u>0838724554</u>	Post nr. + Stad : <u>2000 Apen</u>
	Tel. :

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐

☒ Art 270 ☐ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding	☒ Art 86 ☐ Art 87 ☐ Art 88 ☐ Art ...	☒ Art 271 bis ☒ Art 278 ☐ Art ☐ Art	☒ Wooneenheid ☒ Huishoudelijke werkeenheid ☒ Gemeenschappelijke delen ☒ Werkeenheid
☒ Art 271 ☐ periodiek ☒ controle	☒ Art 276 ☐ verkoop van een wooneenheid		

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr. <u>252950</u>	meterstand dag :		nacht :
Bescherming aansluiting (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	nr. :		meterstand :
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type aardelektrode : ☐ aardingslus ☒ pen / baar	
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	☐	
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>2</u> X <u>10</u> mm ² - Type : <u>X-V-B</u>		
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <u>63</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden : <u>1</u>	Aantal eindstroombanen : <u>12</u>
☒ zie bijlage(n)			

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : <u>13</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : <u>0,5</u> MΩ	☒ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	☒ Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	☒ Nihil
Opmerkingen	☐ Nihil
Visum DNB of aangestelde : <u>31/12/2013</u>	

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie voldoet aan het AREI.
☒ De bestaande installatie voldoet aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam : Jan Pelemans Agent nr. 3534 Datum 06/07/2013

Bijlage(n) : ☒ Situatieschema('s) : 2 ☒ Eéndraadsschema('s) : 1

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

06-07-2013 (*)

☒ door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur generaal : Handtekening

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
☐ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Kastbenoeming

A: Licht + Stopcontacten berging rechts vooraan.

B: Licht living + stopcontacten links achteraan living.

C: Differtieel vochtige ruimtes 30mA.

D: Voeding beltransfo.

E: Lichten traphal.

F: Licht keuken boven eettafel + stopcontact naast deur.

G: Licht en stopcontacten badkamer + stopcontacten living rechts achteraan + licht WC.

H: Licht berging + stopcontacten berging links achter.

I: Licht +stopcontacten slaapkamer.

J: Fornois.

K: Stopcontacten keuken vooraan + oven.

L: Licht keuken + stopcontacten keukenmeubel.

M: Trappenhuisautomaat.

N: Beltransfo.

Voeding 2P 20A | Rest

16A	16A	dip 30mA	6A	10A	10A	10A	10A	10A
A	B	40A	D BEL	E	F	G	H	I
				20A	10A	16A		Bel: dip 30mA
				J	K	L	M ↓	15VA 40A O

T
I
M
E
R

H
A
L

berging

H₁
H₂
H₃

X H₂

H₁
H₂

⊙ E₁

X E₁

A₂

A₁

X A₁

A₃

A₄

A₅


X A₂

G₁

⊙ G₁

randen

Haaptkamer

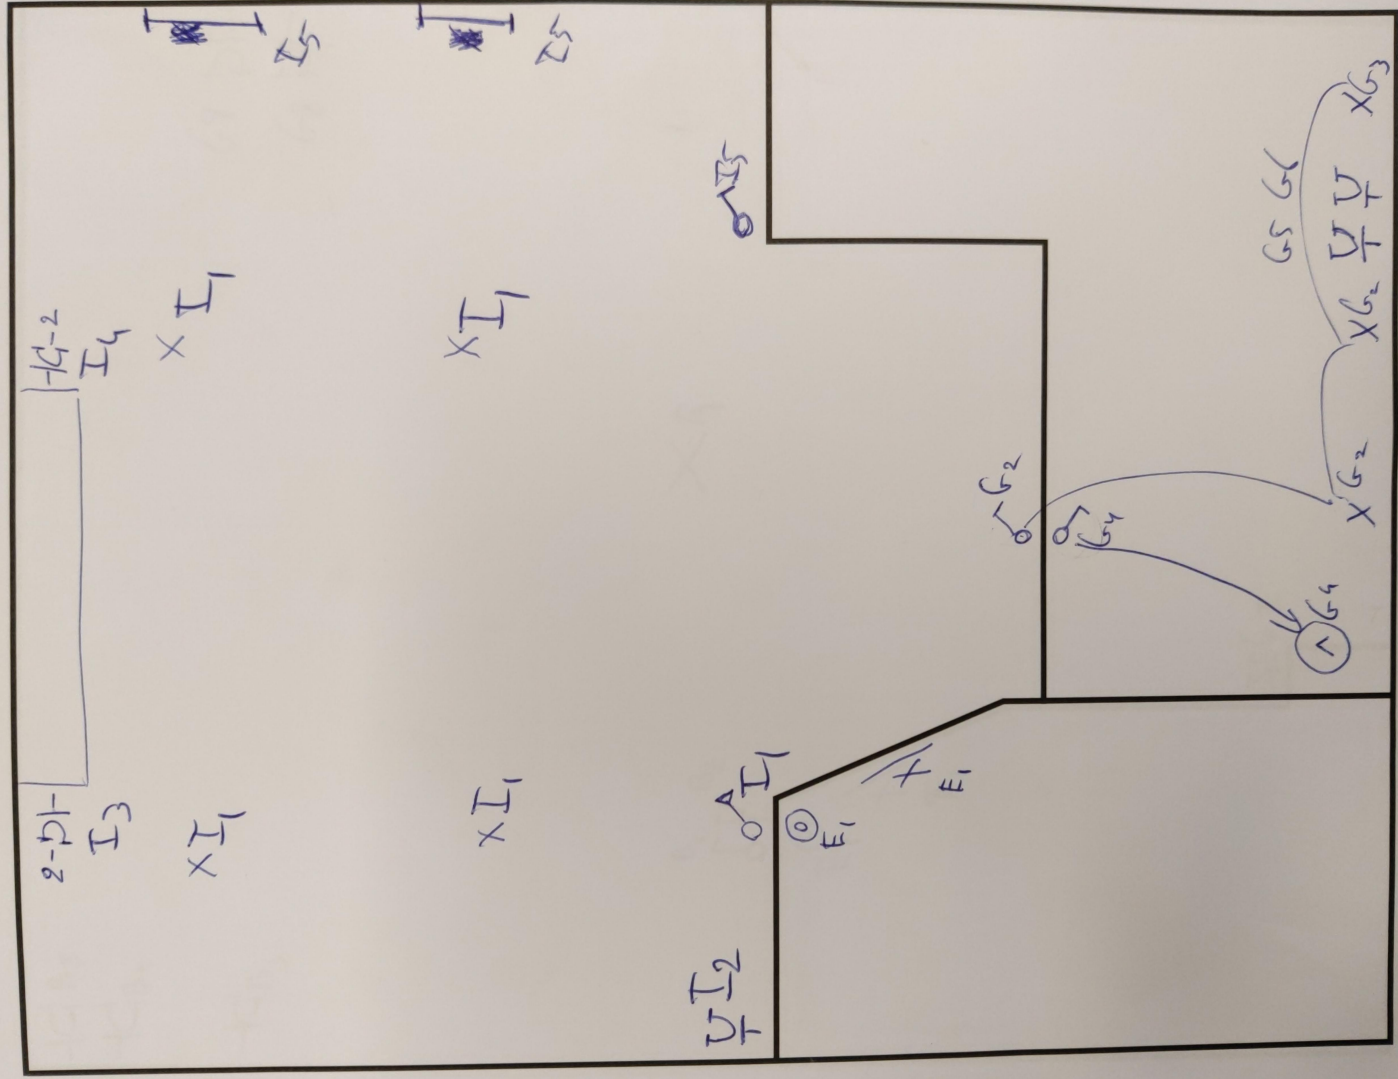

living

C_{B_5}

C_{B_4}

C_{B_3}

$\text{G}_9 \text{ D}_1$

$\text{G}_8 \text{ D}_1$

$\times B$


$B_1 B_2$

$\odot E_1$

$\times E_1$

$\text{G}_7 \text{ D}_2$

keuken

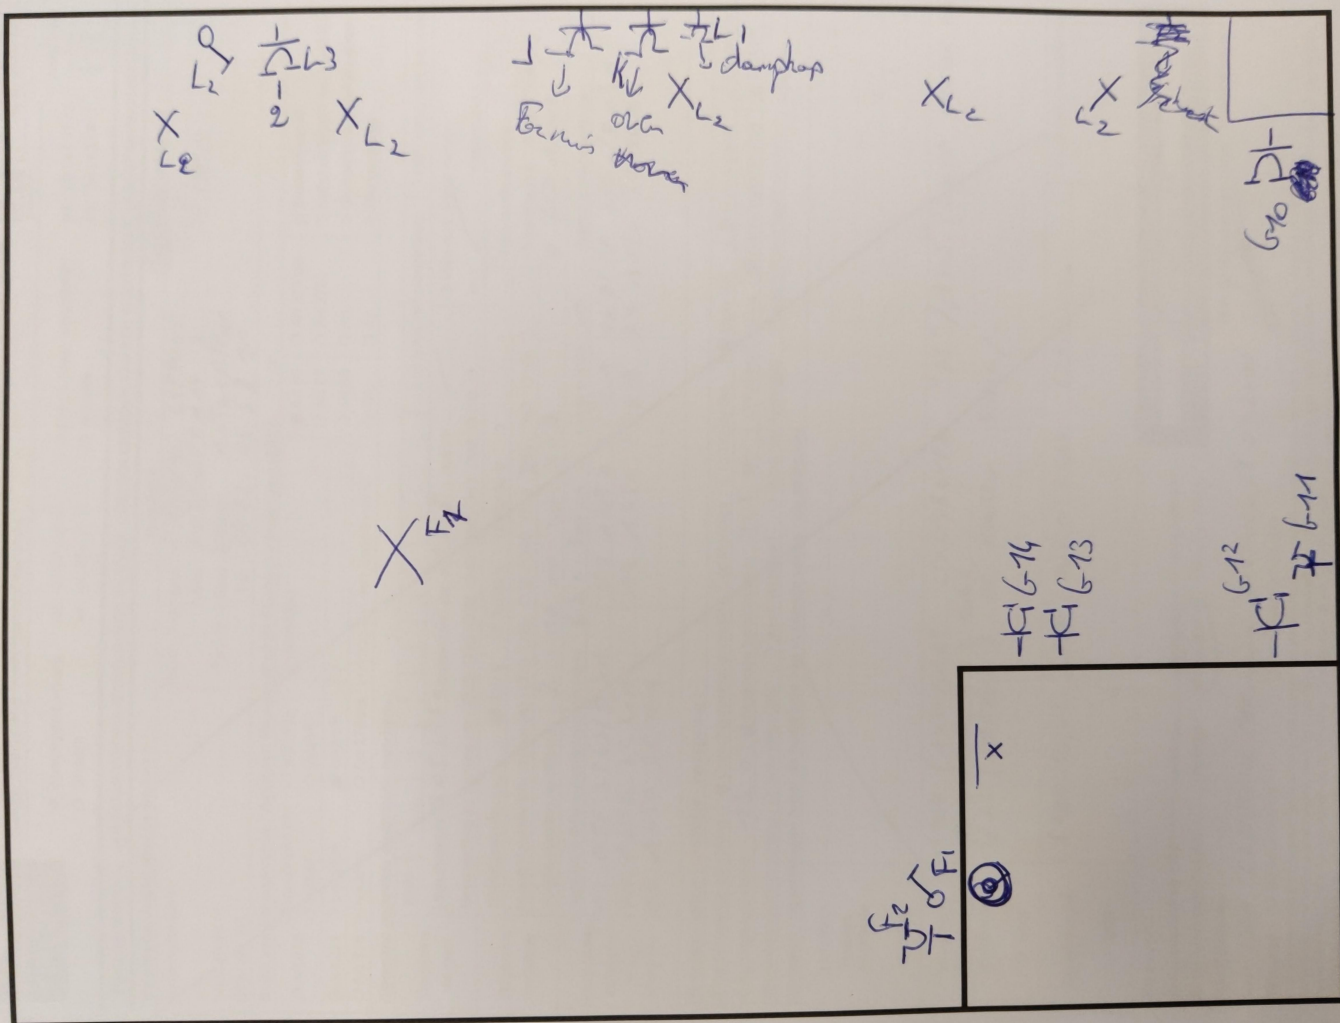

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Naam, voornaam : *MASITO, GIPRONI*
 Adres : *KOZENTRAAT 2*
 Post nr. + Stad : *2000 ANTWERPEN*
 Tel : *04721 65 58 11*

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☐ Ingebruikname ☐ Art 270 ☐ mobiel	☐ wijziging ☐ tijdelijk	☐ uitbreiding	☒ Wooneenheid ☐ Huishoudelijke eenkeenheld ☐ Gemeenschappelijke delen ☐ Werkeenheld
☒ Art 271 ☐ periodiek	☒ controle ☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid	☐ Art 86 ☐ Art 87 ☐ Art 88 ☐ Art 89	☐ Art 271 bis ☐ Art 278 ☐ Art 280 ☐ Art 281

Algemene gegevens elektrische installatie :

[illegible]

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtsreeks aanraking	Onrechtsreeks aanraking	Montage	Toestellen	Matereel	>doorsnede	Schema's
Aardingsweerstand : 13...Ω	Algemeen isolatieniveau : 70,5...MΩ	verzegeld	verzegeld	Controle foutlus	Aardingscontinuïteit	Test diff.
Differentieelstroominrichting : O	verzegeld	O	werd niet verzegeld	O	kan niet verzegeld worden	

Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	O Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	Nihil
Opmerkingen	Nihil

Besluit(en):

De nieuwe installatie voldoet niet aan het AREI.
De bestaande installatie voltoet aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam: VAN... C. LEEFPOER... TUK Agent nr.: 3545 Datum: 09.10.2012

dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze

elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

De werkers, nodig om de inbreuken te doen verwijderen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging ingevoerd worden en de maatregelen moeten getroffen worden omdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, een gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controle

bezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan d