

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 03/12/2019 Inspecteur: Michael Schnurrer Mentor: Installateur: PSC ELECTRO BVBA
ID-label: Woning: Van havrelei 19 B.T.W. nr.: BE 808 390 179 Client reference: IK. nr.:
Merk en type meettoestel: Metrel ET61557 Serie Nr.: 18460193

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Van Havrelei
Huisnummer 19
Busnummer
Postcode 2100
Gemeente Deurne
Land België

Naam contactpersoon Philippe Scheltjens
Telefoon 0497 45 42 49
Gsm nr. (SMS)

Eigenaar

Naam -
Straatnaam Van Havrelei
Huisnummer 19
Busnummer
Postcode 2100
Gemeente Deurne
Land België

Installateur

Naam PSC ELECTRO BVBA
BTW nr. BE 808 390 179
Telefoonnummer 0497 45 42 49
E-mail info@pscelectro.com

Type : woning EAN : 541 448 820 042 159 085 Teller Nr.: : 26 361 188

Aard onderzoek:

Herkeuring van huishoudelijke installaties van voor 1981 die bij het gelijkvormigheids- onderzoek of het controlebezoek in overtreding zijn met de voorschriften volgens AREI artikels 274, 278 en 86.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 2 Aantal kringen: 16 Isolatie: 7,21 MΩ

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 10,19 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{st}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	16	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	16	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
10	C	16		2	-
5	C	20		2	-
1	C	32		2	-

Visueel nazicht (algemeen) ☒ OK ☐ NOK Directe aanraking ☒ OK ☐ NOK Indirecte aanraking ☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen ☒ OK ☐ NOK Correcte schema's ☒ OK ☐ NOK schema in bijlage door Aceg vzw ☐
Equipotentiale verbindingen ☐ OK ☐ NOK ☒ niet van toepassing ☐ in afwachting
Continuïteit ☒ OK ☐ NOK Verlichting / toestellen ☐ OK ☐ NOK ☒ NVT



OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Opmerking

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

O28 Volgens Art; 278 is het toegelaten stopcontacten zonder aarding in dienst te laten. Op deze stopcontacten mag men enkel toestellen van de klasse II aansluiten.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 3/12/2044
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.



De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:



De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 12

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Michael Schnurrer

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be

02 880 88 90


BE42 7340 3433 2854 - BTW BE0846.351.031

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 3/12/2044	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.


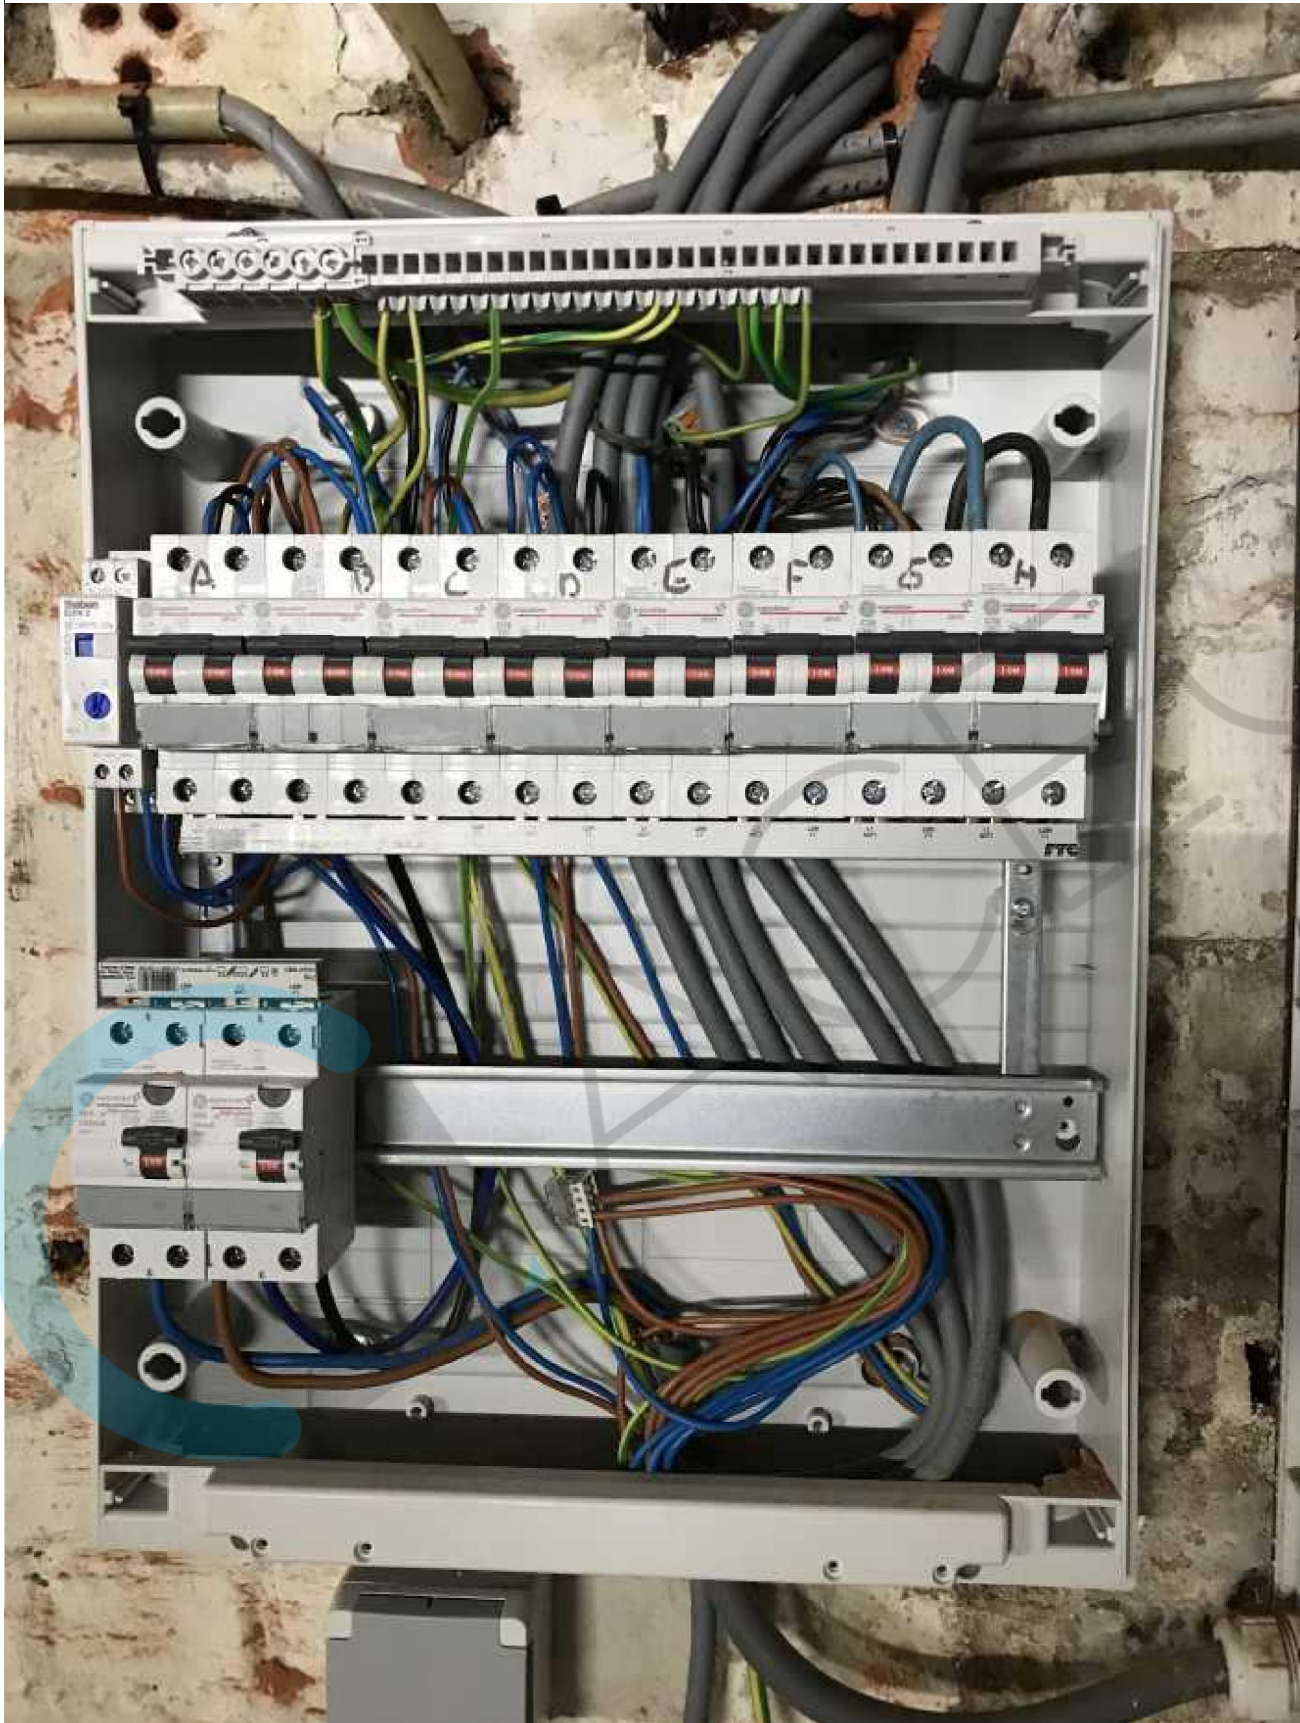






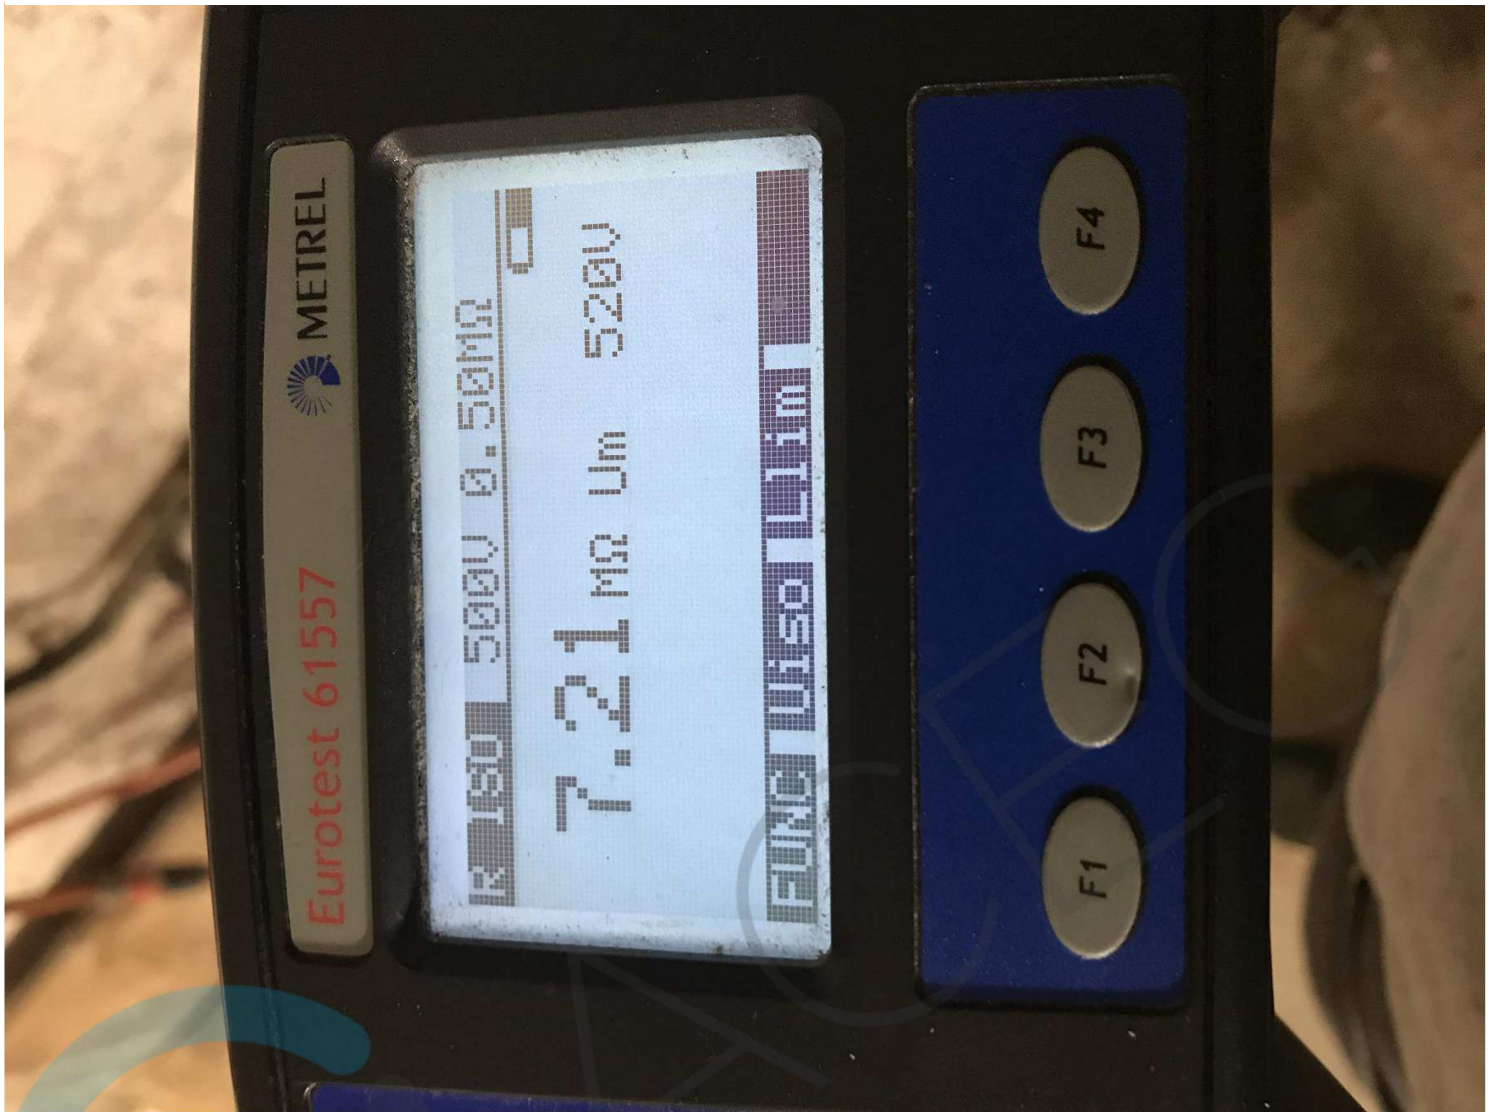






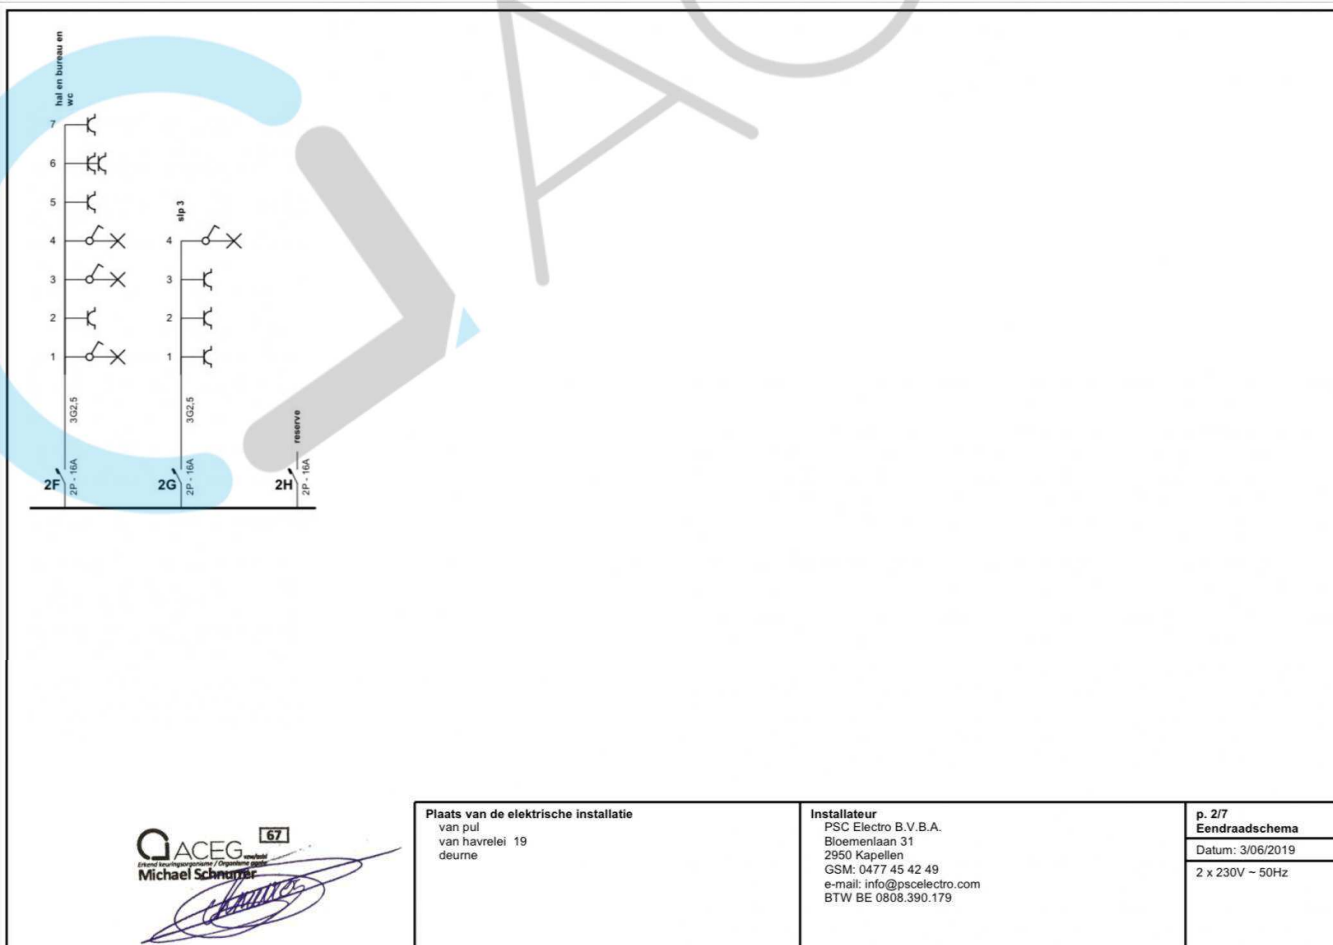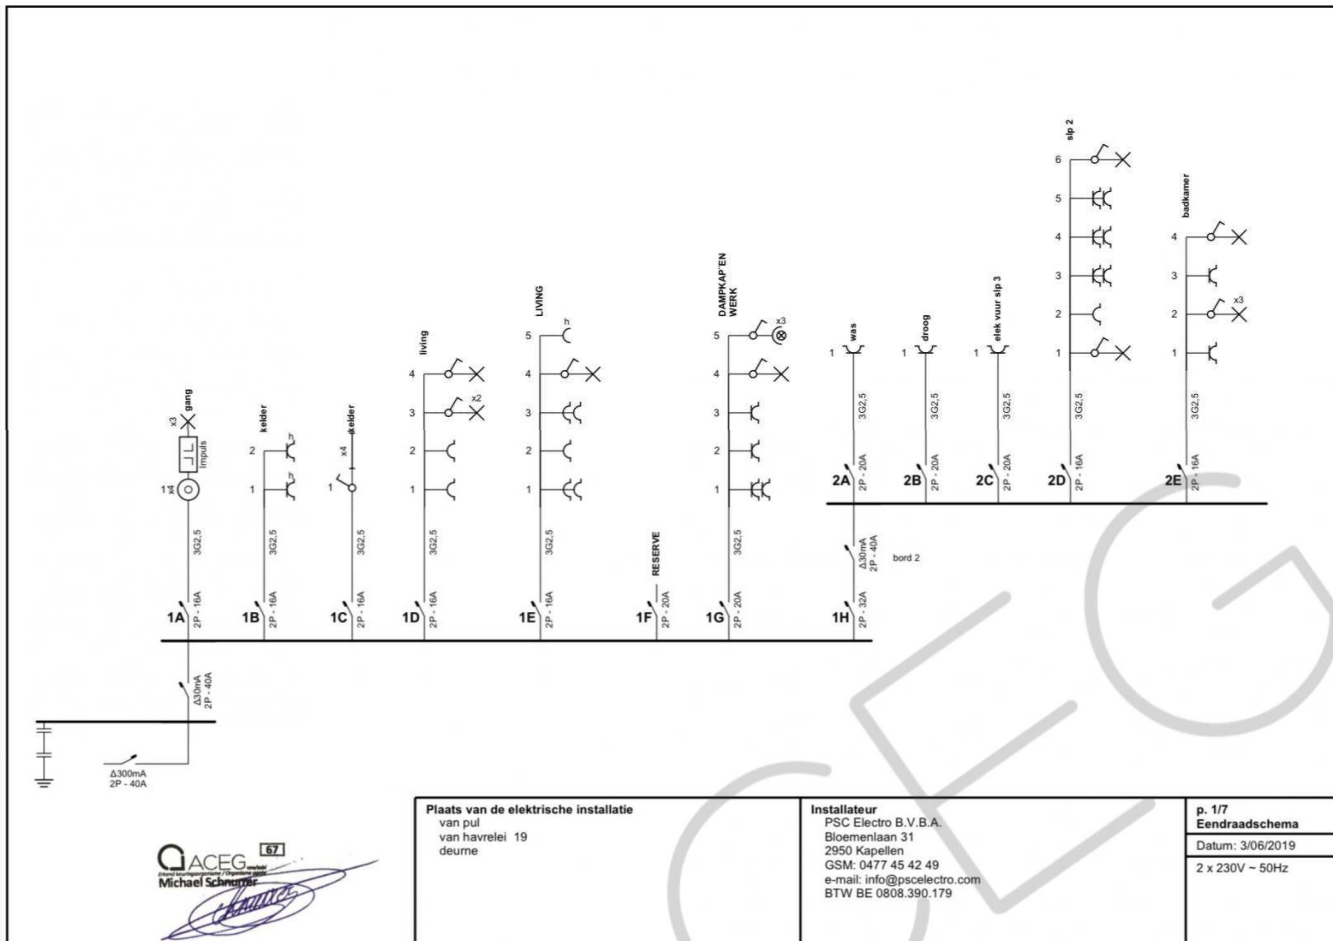

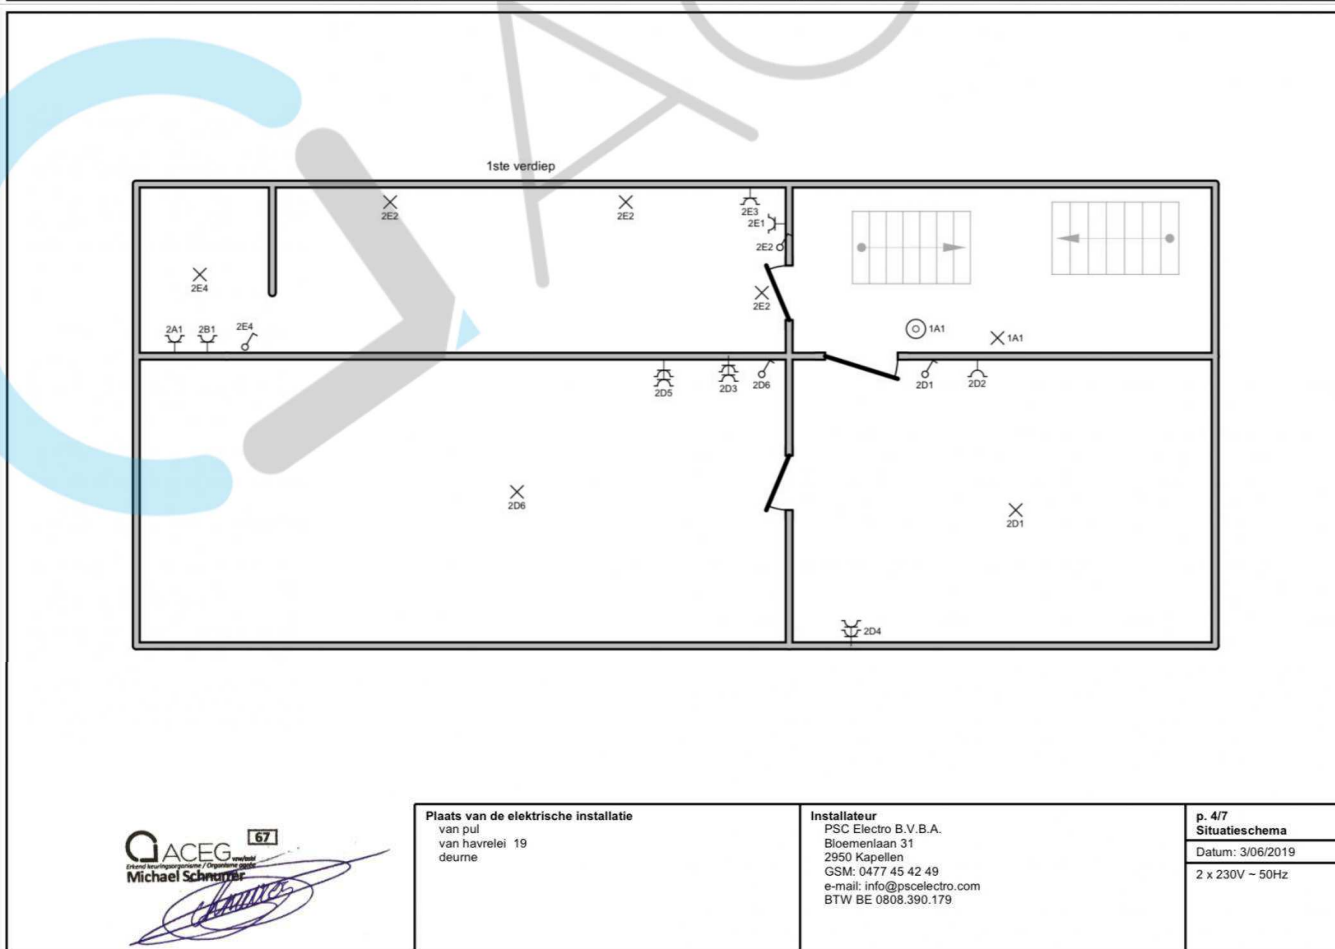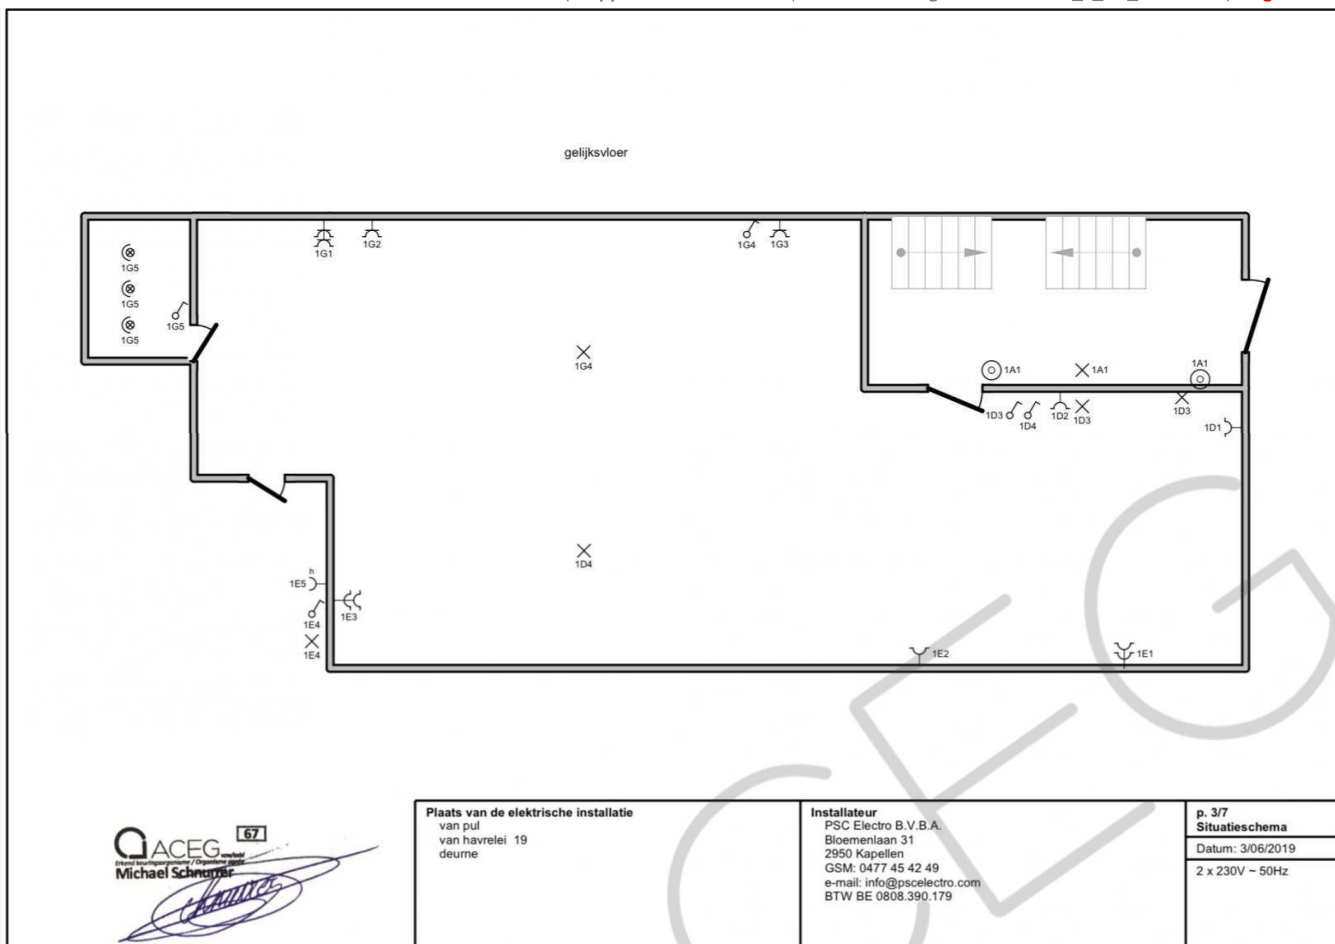

2e verdiep

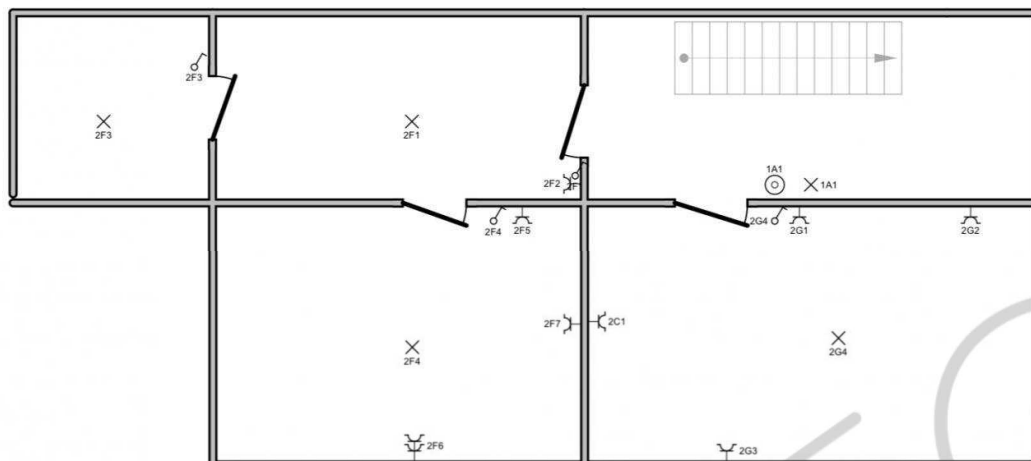

ACEG
Michael Schreiner


67

Plaats van de elektrische installatie
van pul
van havrelei 19
deume

Installateur
PSC Electro B.V.B.A.
Bloemenlaan 31
2950 Kapellen
GSM: 0477 45 42 49
e-mail: info@pscelectro.com
BTW BE 0808.390.179

p. 5/7
Situatieschema
Datum: 3/06/2019
2 x 230V ~ 50Hz

kelder

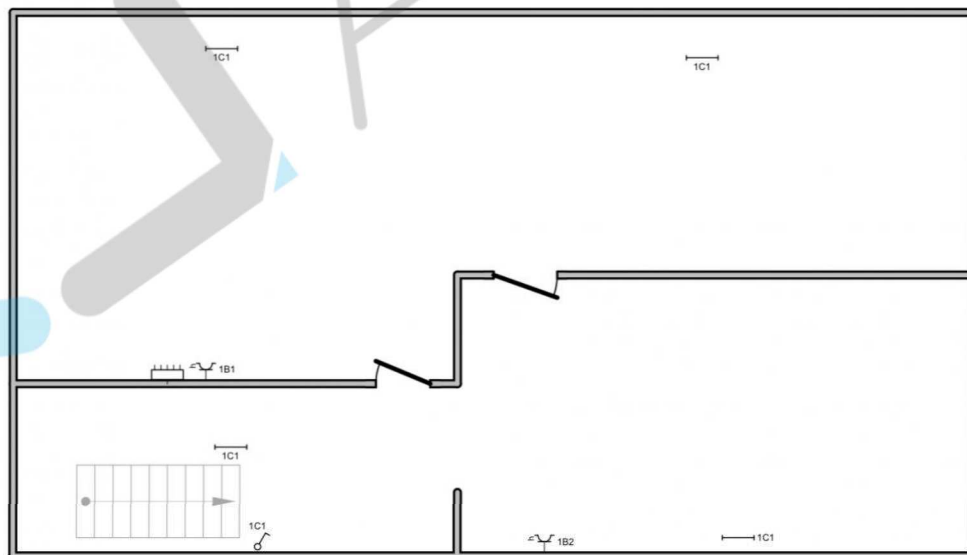

ACEG
Michael Schreiner

67

Plaats van de elektrische installatie
van pul
van havrelei 19
deume

Installateur
PSC Electro B.V.B.A.
Bloemenlaan 31
2950 Kapellen
GSM: 0477 45 42 49
e-mail: info@pscelectro.com
BTW BE 0808.390.179

p. 6/7
Situatieschema
Datum: 3/06/2019
2 x 230V ~ 50Hz

1A	gang
1B	kelder
1C	kelder
1D	living
1E	LIVING
1F	RESERVE
1G	DAMPKAP'EN WERK
1H	
2A	was
2B	droog
2C	elek vuur slp 3
2D	slp 2
2E	badkamer
2F	hal en bureau en wc
2G	slp 3
2H	reserve

ACEG
Michael Schnur

67

Plaats van de elektrische installatie
van pul
van havrelei 19
deume

Installateur
PSC Electro B.V.B.A.
Bloemenlaan 31
2950 Kapellen
GSM: 0477 45 42 49
e-mail: info@pscelectro.com
BTW BE 0808.390.179

p. 7/7
Lijst Kringen
Datum: 3/06/2019
2 x 230V ~ 50Hz