



DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 22/11/2022 Uitgiftedatum verslag: 22/11/2022
Verslagnummer: 0564-221122-05

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 03 216 28 90 E: btv.antwerpen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0564

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: BART ELEKTRO
Adres: VOORAARD 26, 2322 HOOGSTRATEN
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: -
Adres: POTHOEKSTRAAT 77 glvl, 2060 ANTWERPEN
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: BART ELEKTRO
Adres: VOORAARD 26, 2322 HOOGSTRATEN
BTW-nummer: 0736909592

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: -
Adres: POTHOEKSTRAAT 77 GLVL, 2060 ANTWERPEN
EAN- code:
Nummer teller: Nog te plaatsen
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

1 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
2 De keuken is nog niet geplaatst.
3 De badkamertoestellen (bad, douche, ...) zijn nog niet geïnstalleerd.
Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: Mono 230V

Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²

Type aardelektrode: Aardingsbaren

Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: Max. 40A

Type algemene schakelaar: 2P 40A/300mA


Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 9 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

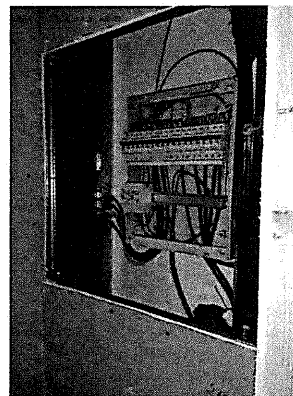

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 9,93 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 10 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 22/11/2047
 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
 - De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.





Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0564 i.o. van de technisch directeur
22/11/22 16:50

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum


Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.



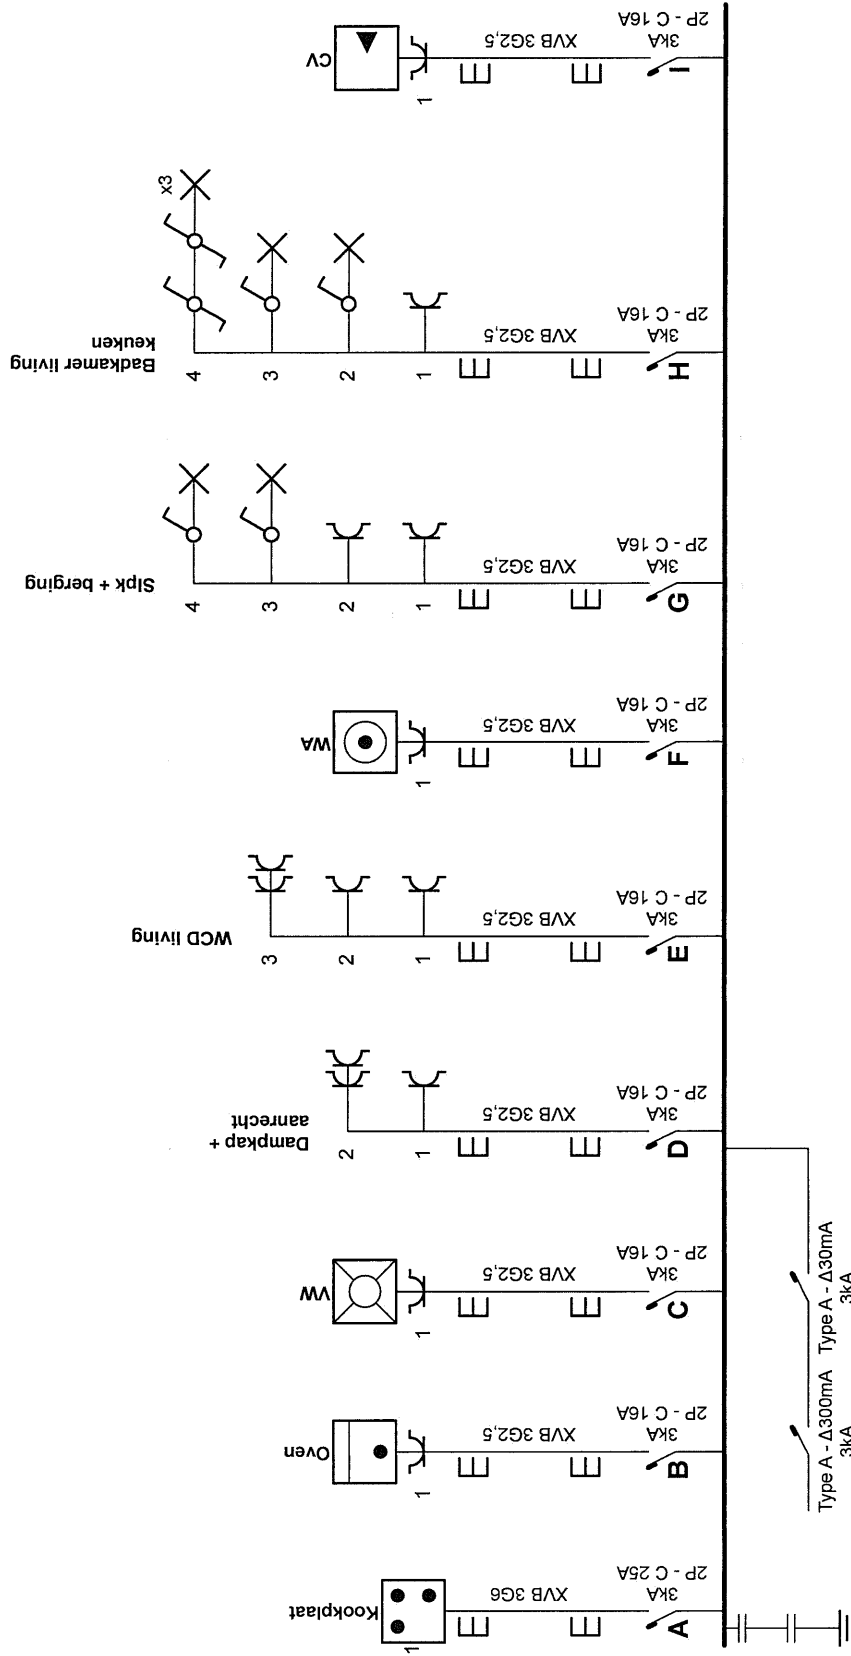


Erkend Organisme
 BTV Antwerpen
 Roderveldlaan 2
 2600 Berchem
 Tel.: 03 216 28 90
 e-mail: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Plaats van de elektrische installatie
 JT Renovation
 Pothoekstraat 77 Bus 001
 2060 Antwerpen

Installateur
 Bart Elektro bv
 Voorraad 26
 2322 Minderhout
 GSM: 0473 60 64 84
 e-mail: info@barelektro.be
 BTW BE 0736.909.592
Goetschalckx Bart



p. 1/3
Eendraadschema
 2 x 230V ~ 50Hz

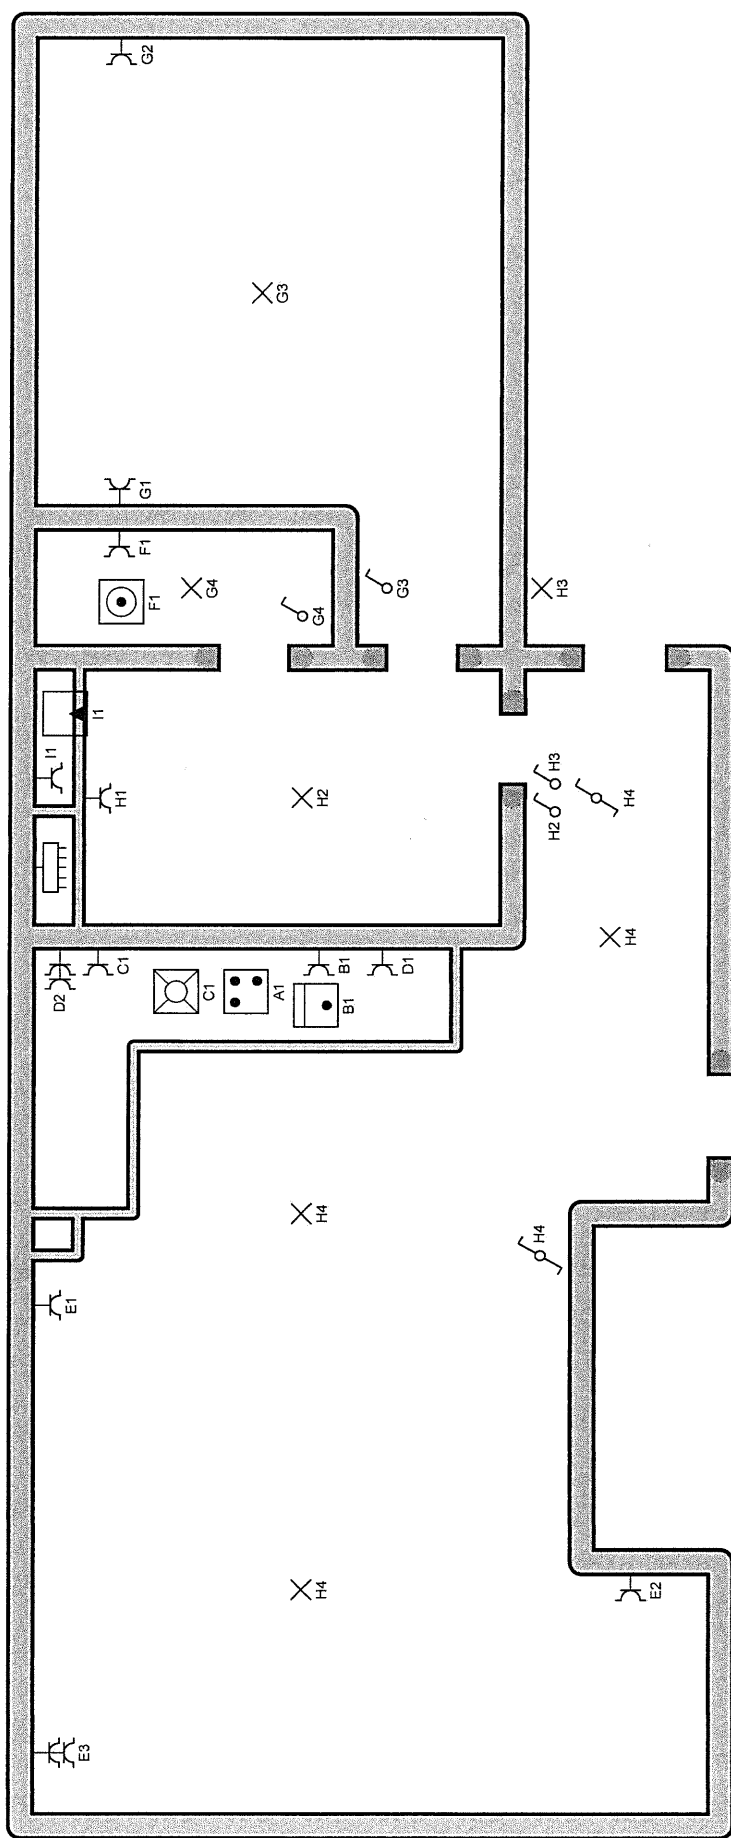

Erkend Organisme
 BTW Antwerpen
 Roderveldlaan 2
 2600 Berchem
 Tel.: 03 216 28 90
 e-mail: btw.antwerpen@btvcontrol.be

Plaats van de elektrische installatie
 JT Renovation
 Poelkestraat 77 Bus 001
 2060 Antwerpen

Installateur
 Bart Elektro bv
 Voorraad 26
 2322 Minderhout
 GSM: 0473 60 64 84
 e-mail: info@bartelectro.be
 BTW BE 0736.909.592

Gedestilleerd Bart

p. 2/3
 Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

W3
 BARTELEKTRO

A Kookplaat

B Oven

C VW

D Dampkap + aanrecht

E WCD living

F WA

G Sipk + berging

H Badkamer living keuken

I CV

Erkend Organisme

BTV Antwerpen
Roderveldlaan 2
2600 Berchem
Tel.: 03 216 28 90
e-mail: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Plaats van de elektrische installatie

JT Renovation
Pothoekstraat 77 Bus 001
2060 Antwerpen

Installateur

Bart Elektro bv
Vooraard 26
2322 Minderhout
GSM: 0473 60 64 84
e-mail: info@barielektro.be
BTW BE 0736.909.592

Goedshelcke Bart

W3
BART ELEKTRO

p. 3/3
Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz