

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 22/10/2025

Inspecteur: Yoshi Van den Eynden

Mentor: -

Installateur: Foorkes R.E.A.L. Fix

ID-label: -

B.T.W. nr.: BE 0726 669 362

Klantreferentie: -

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 19481297

Datum verslag: 22/10/2025

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 2092543

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Eikblokstraat
Huisnummer 28
Busnummer
Postcode 2100
Gemeente Deurne
Land België

Eigenaar

Naam Cloodts
Straatnaam Eikblokstraat
Huisnummer 28
Busnummer
Postcode 2100
Gemeente Deurne
Land België

Installateur

Naam Foorkes R.E.A.L. Fix
BTW nr. BE 0726 669 362
Telefoonnummer +32 478 73 33 70
E-mail Foorkesrealfix@hotmail.com

Type : woning

EAN : 54

☒ **Niet meegedeeld**

Teller Nr. : 13228427

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 3

Aantal kringen: 20

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 8.91 MΩ

RE: 10.60 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	20	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	10	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 22/10/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 12:38 tot 13:21

De inspecteur Yoshi Van den Eynden

Yoshi Van den Eynden

ACEG VZW - #412

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.


Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 22/10/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



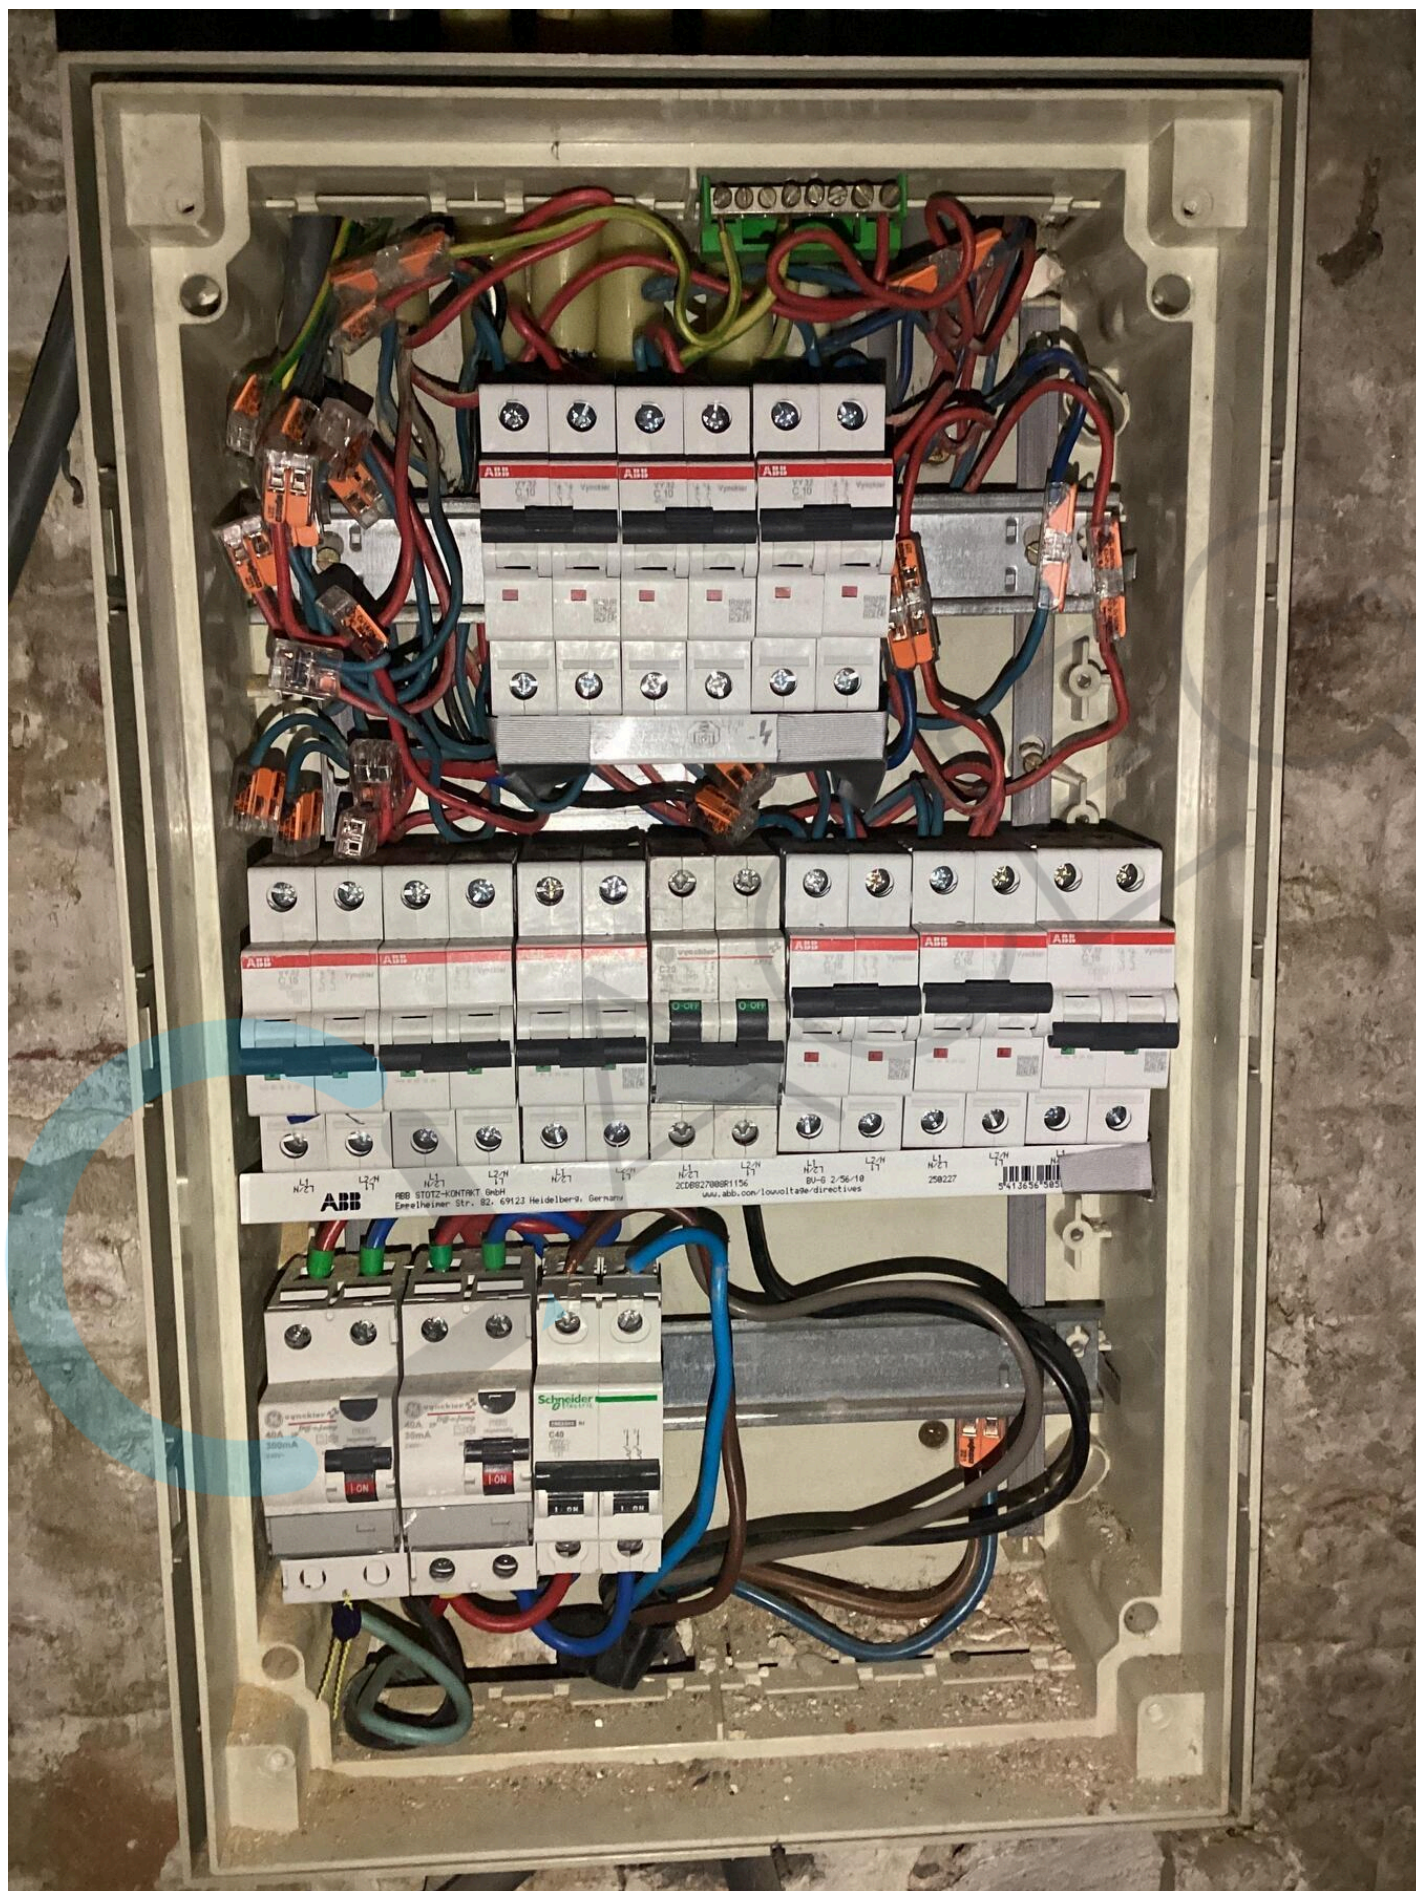


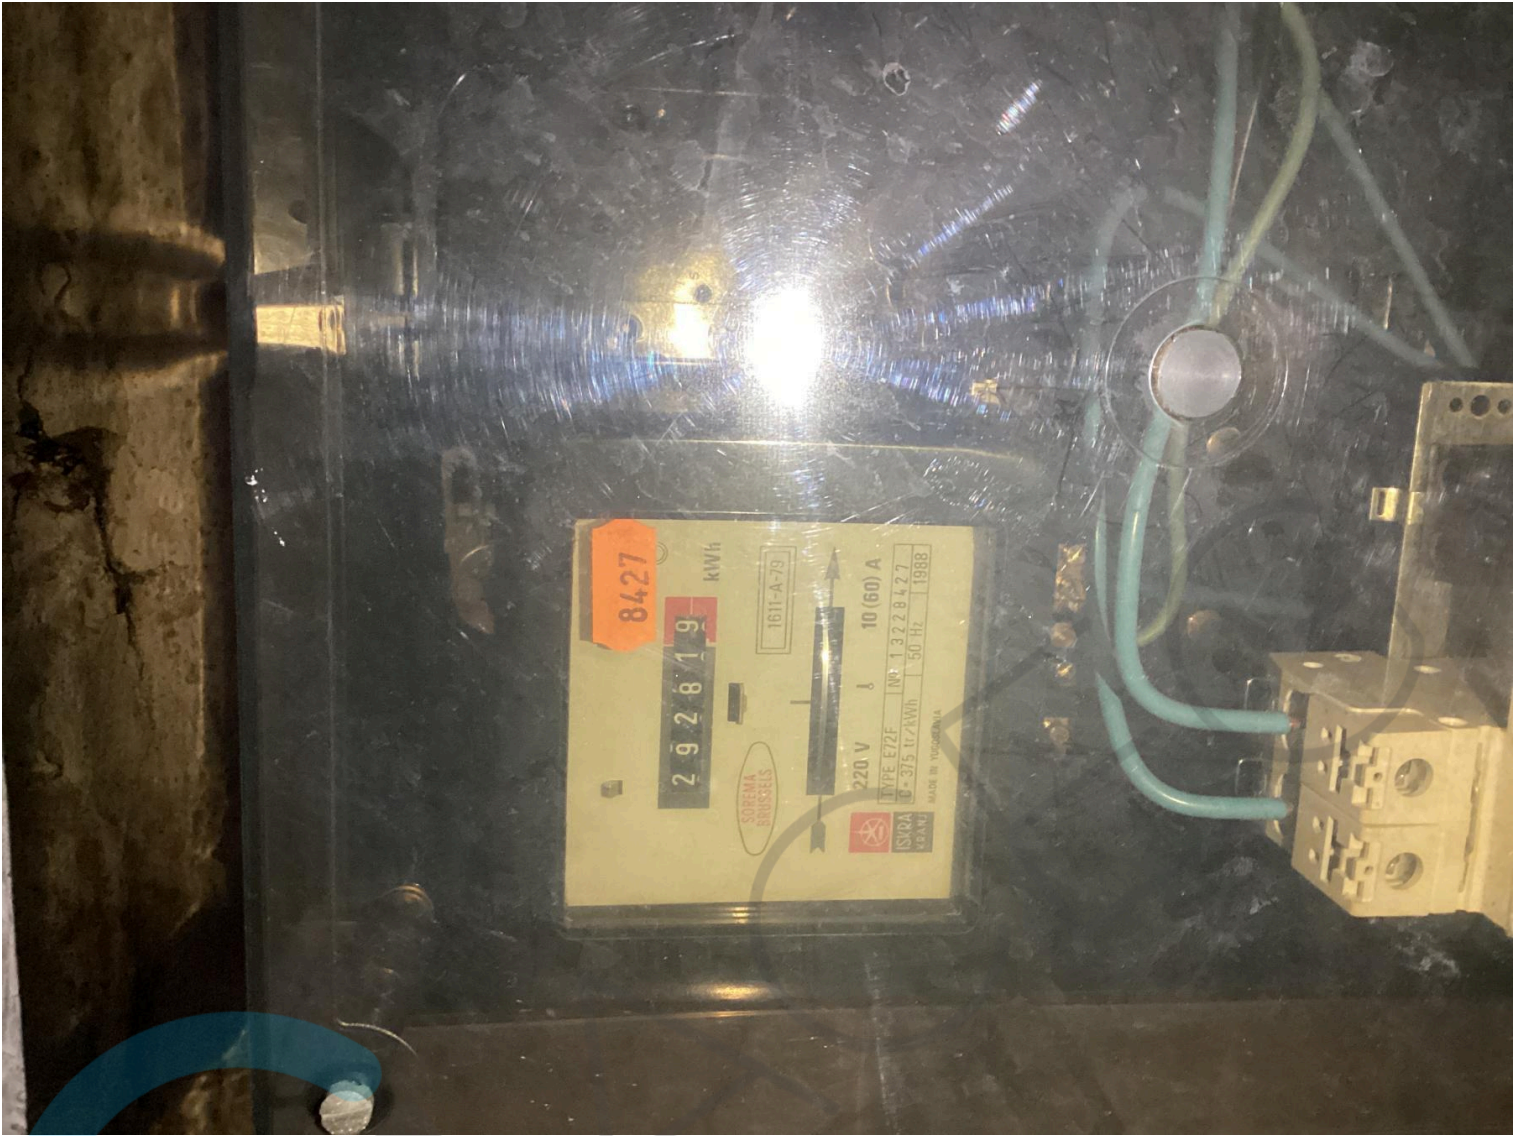








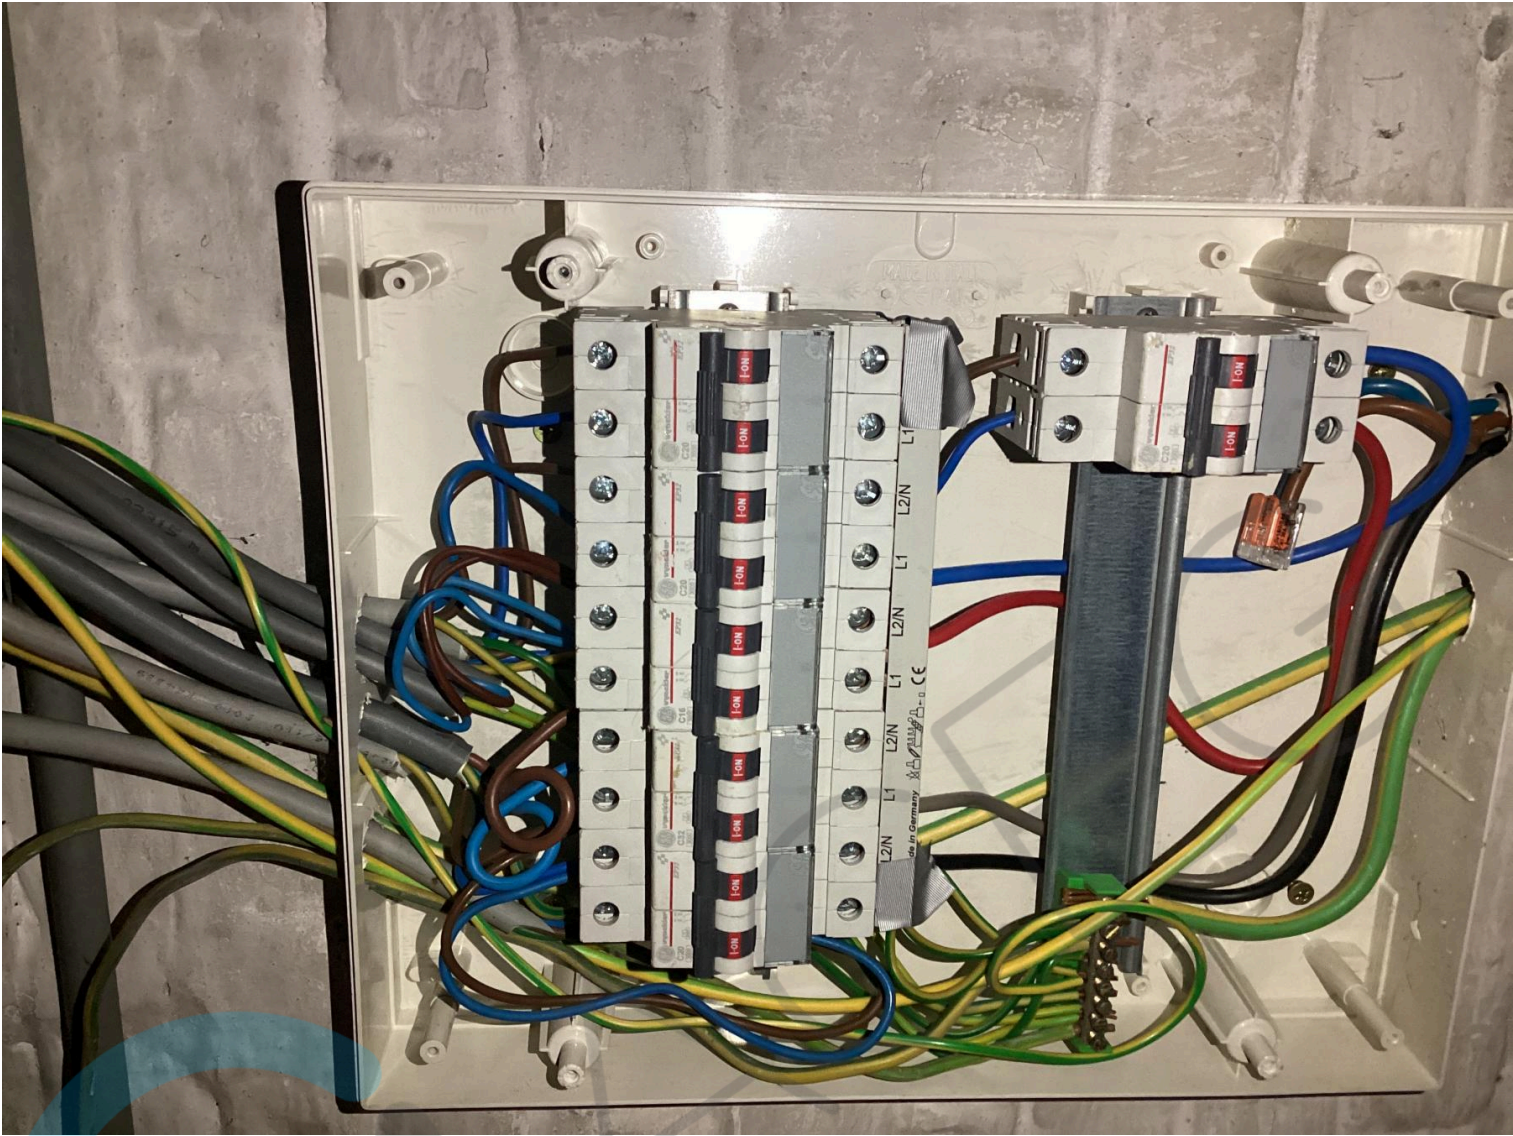




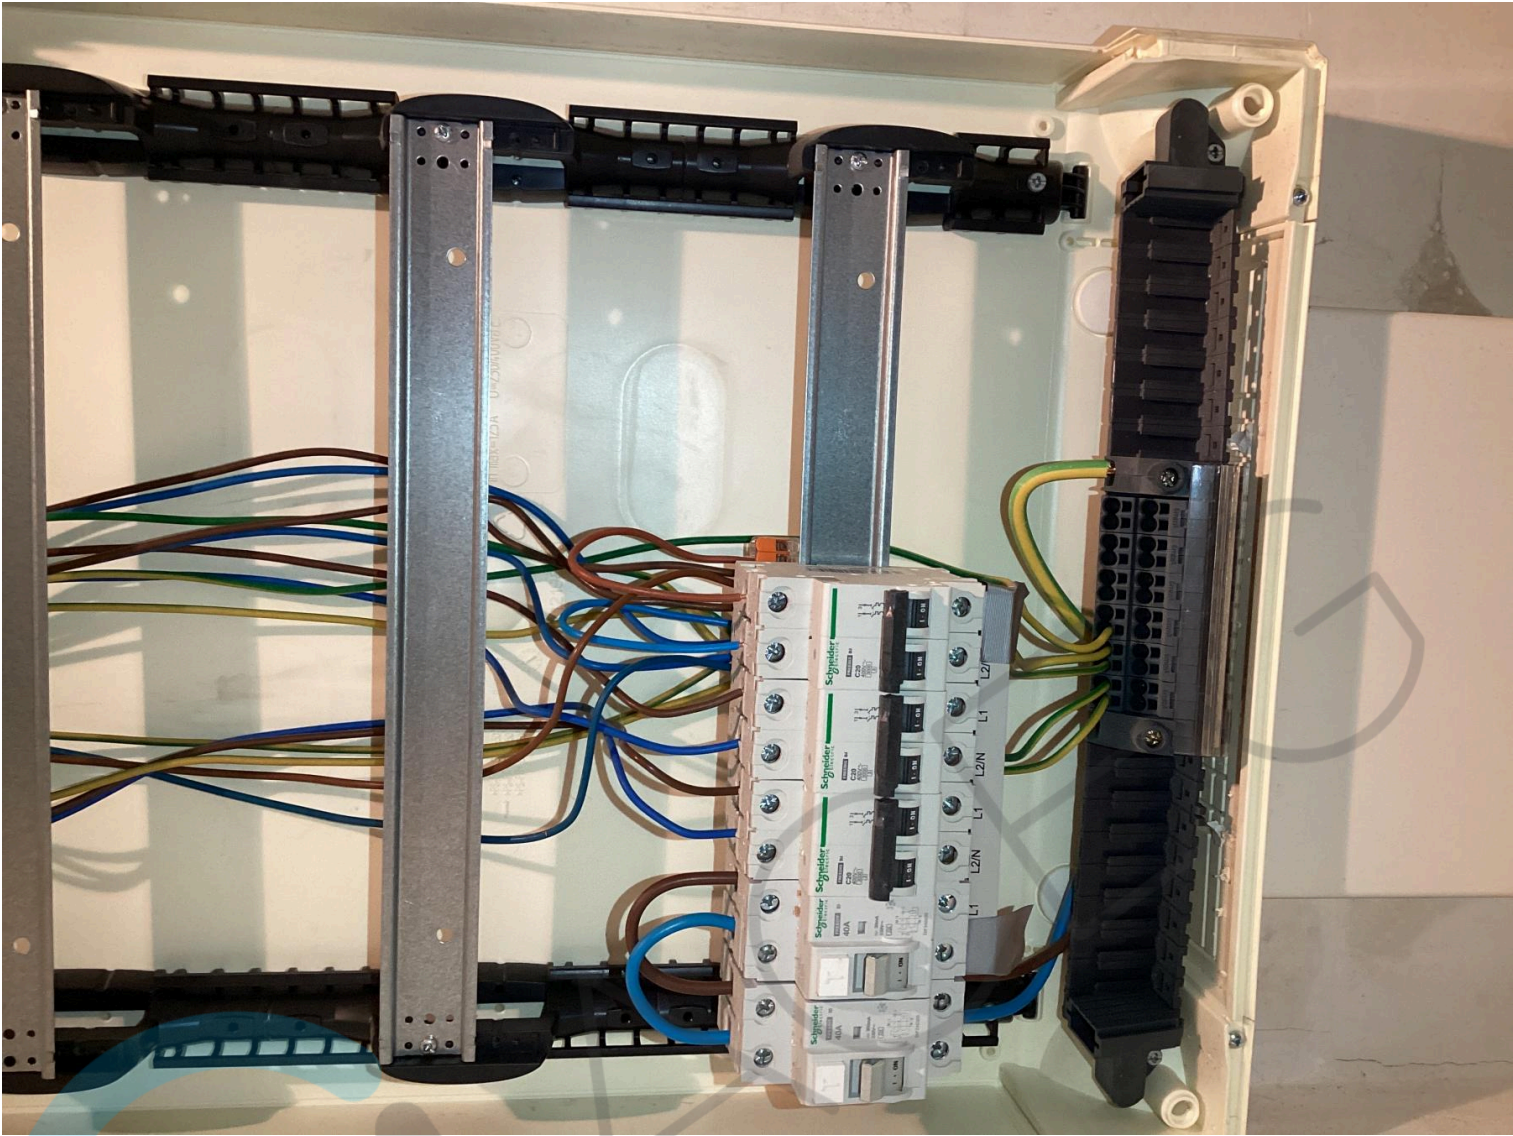





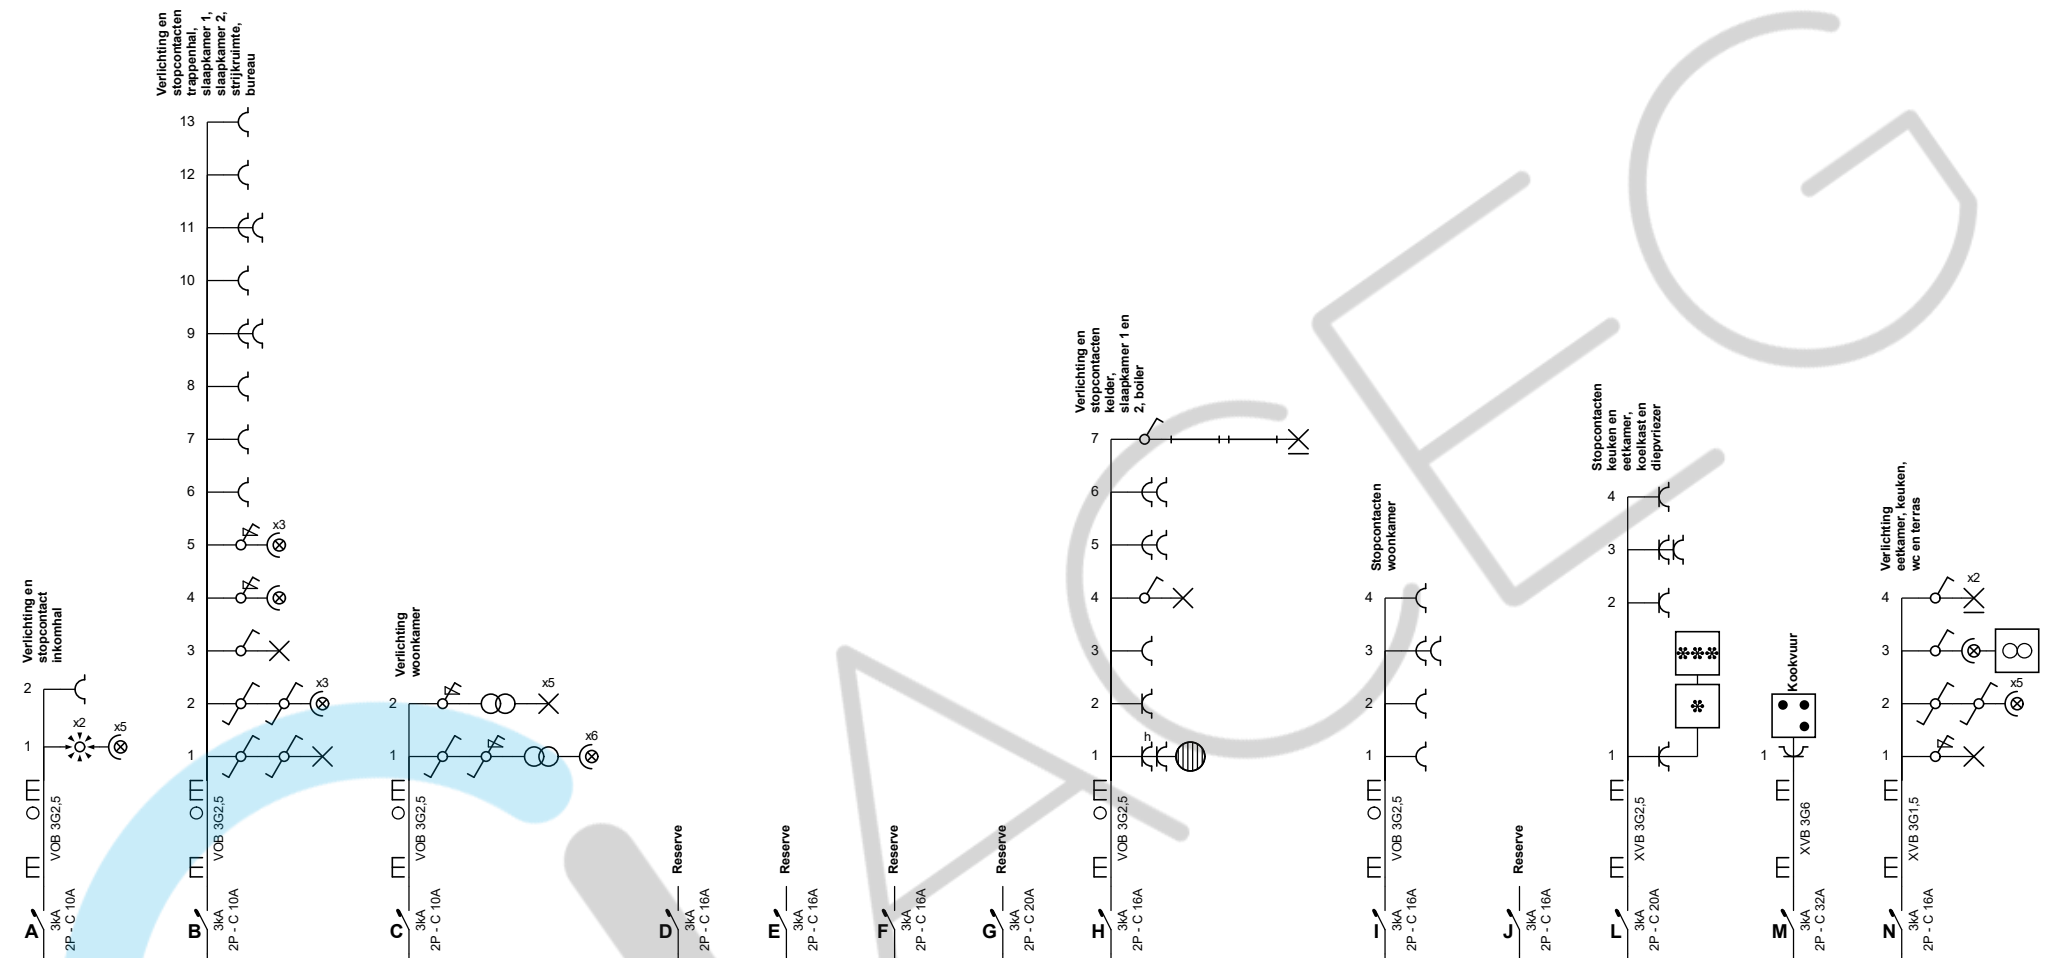

Erkend Organisme

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Plaats van de elektrische installatie

Cloodts
Eikblokstraat 28
2100 Deurne
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -


Installateur

Foorkes R.E.A.L Fix
Eiderstraat 5 Bus 203
2050 Antwerpen
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -
0726.669.362

p. 1/7

Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

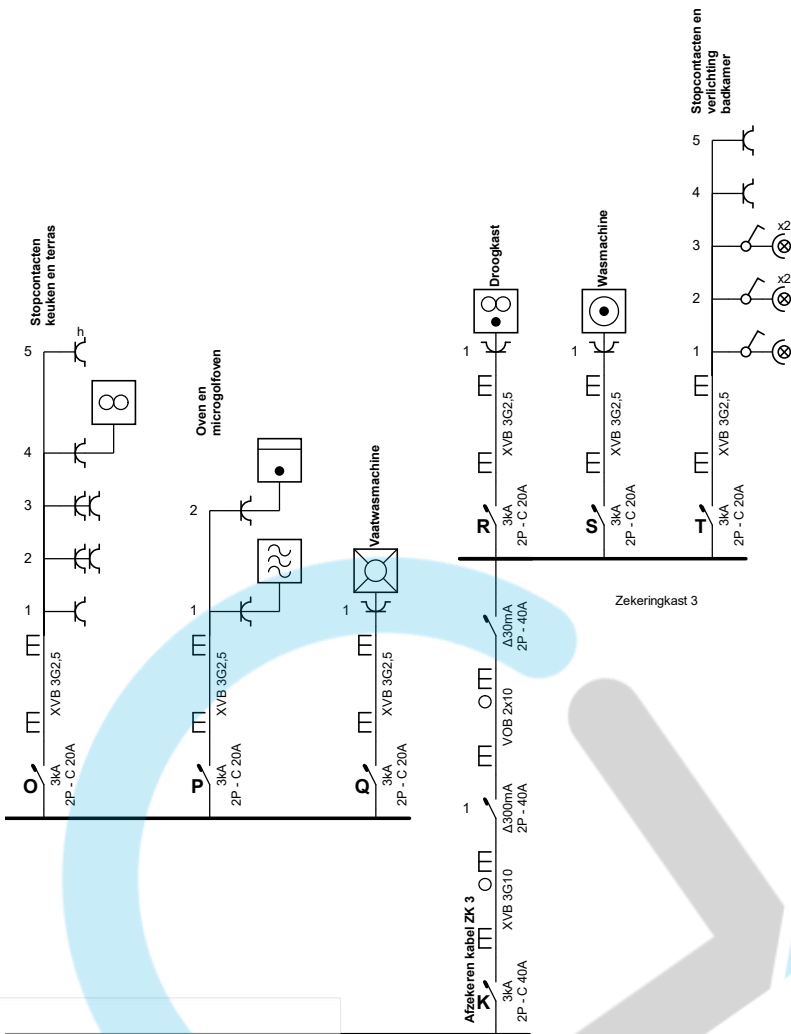

Erkend Organisme

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Plaats van de elektrische installatie

Cloodts
Eikblokstraat 28
2100 Deurne
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -


Installateur

Foorkes R.E.A.L Fix
Eiderstraat 5 Bus 203
2050 Antwerpen
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -
0726.669.362

p. 2/7
Eendraadschema


2 x 230V ~ 50Hz

22/10/2025
Erkend door: Foorkes R.E.A.L Fix

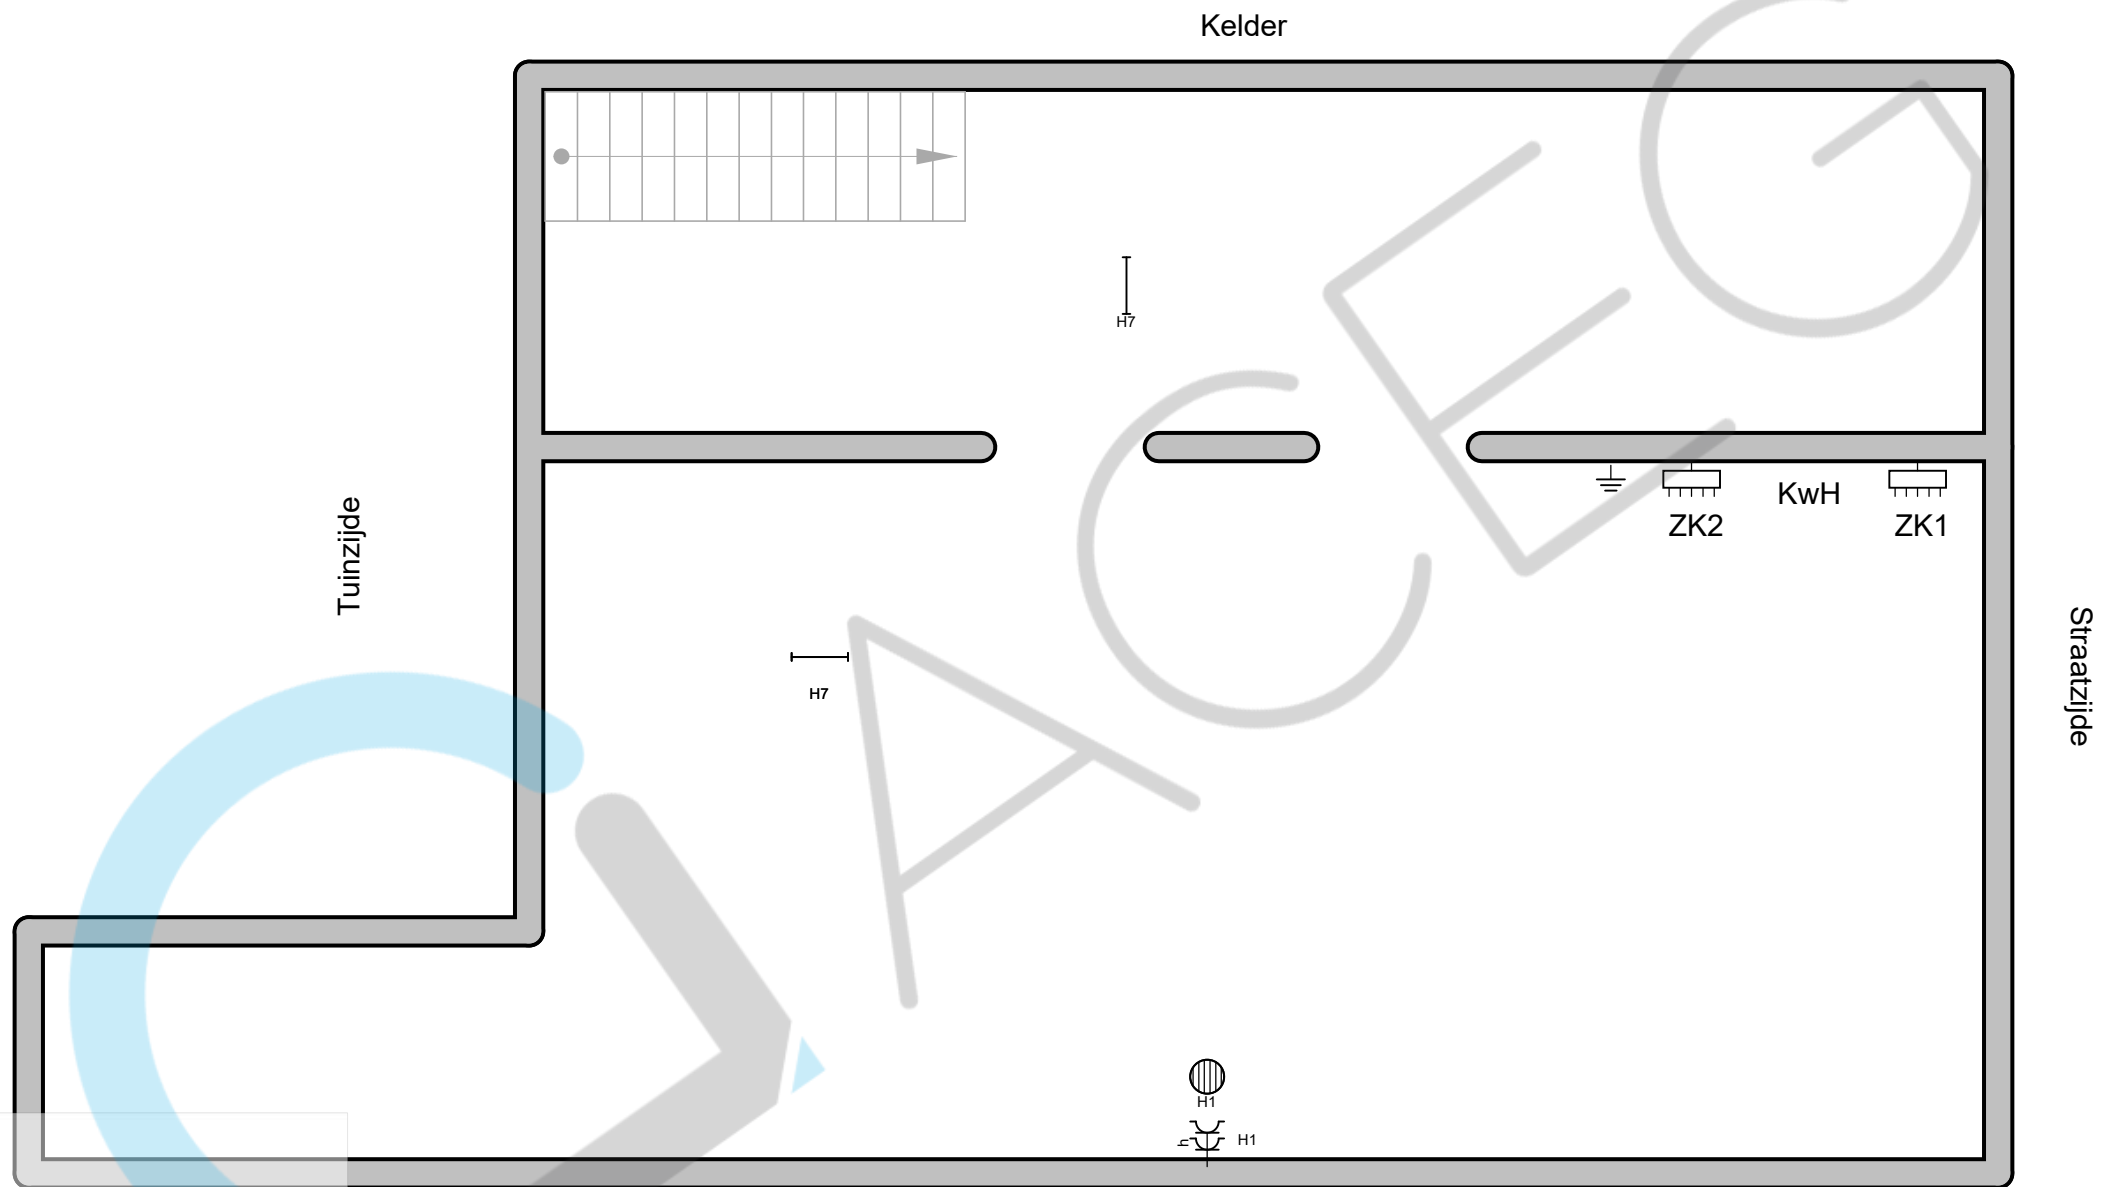

Erkend Organisme - Tel.: - GSM: - Fax: - e-mail: - ACEG VZW - #412	Plaats van de elektrische installatie Cloodts Eikblokstraat 28 2100 Deurne Tel.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	Installateur Foorkes R.E.A.L Fix Eiderstraat 5 Bus 203 2050 Antwerpen Tel.: - GSM: - Fax: - e-mail: - 0726.669.362	p. 3/7 Situatieschema
			2 x 230V ~ 50Hz

Gelijkvloers

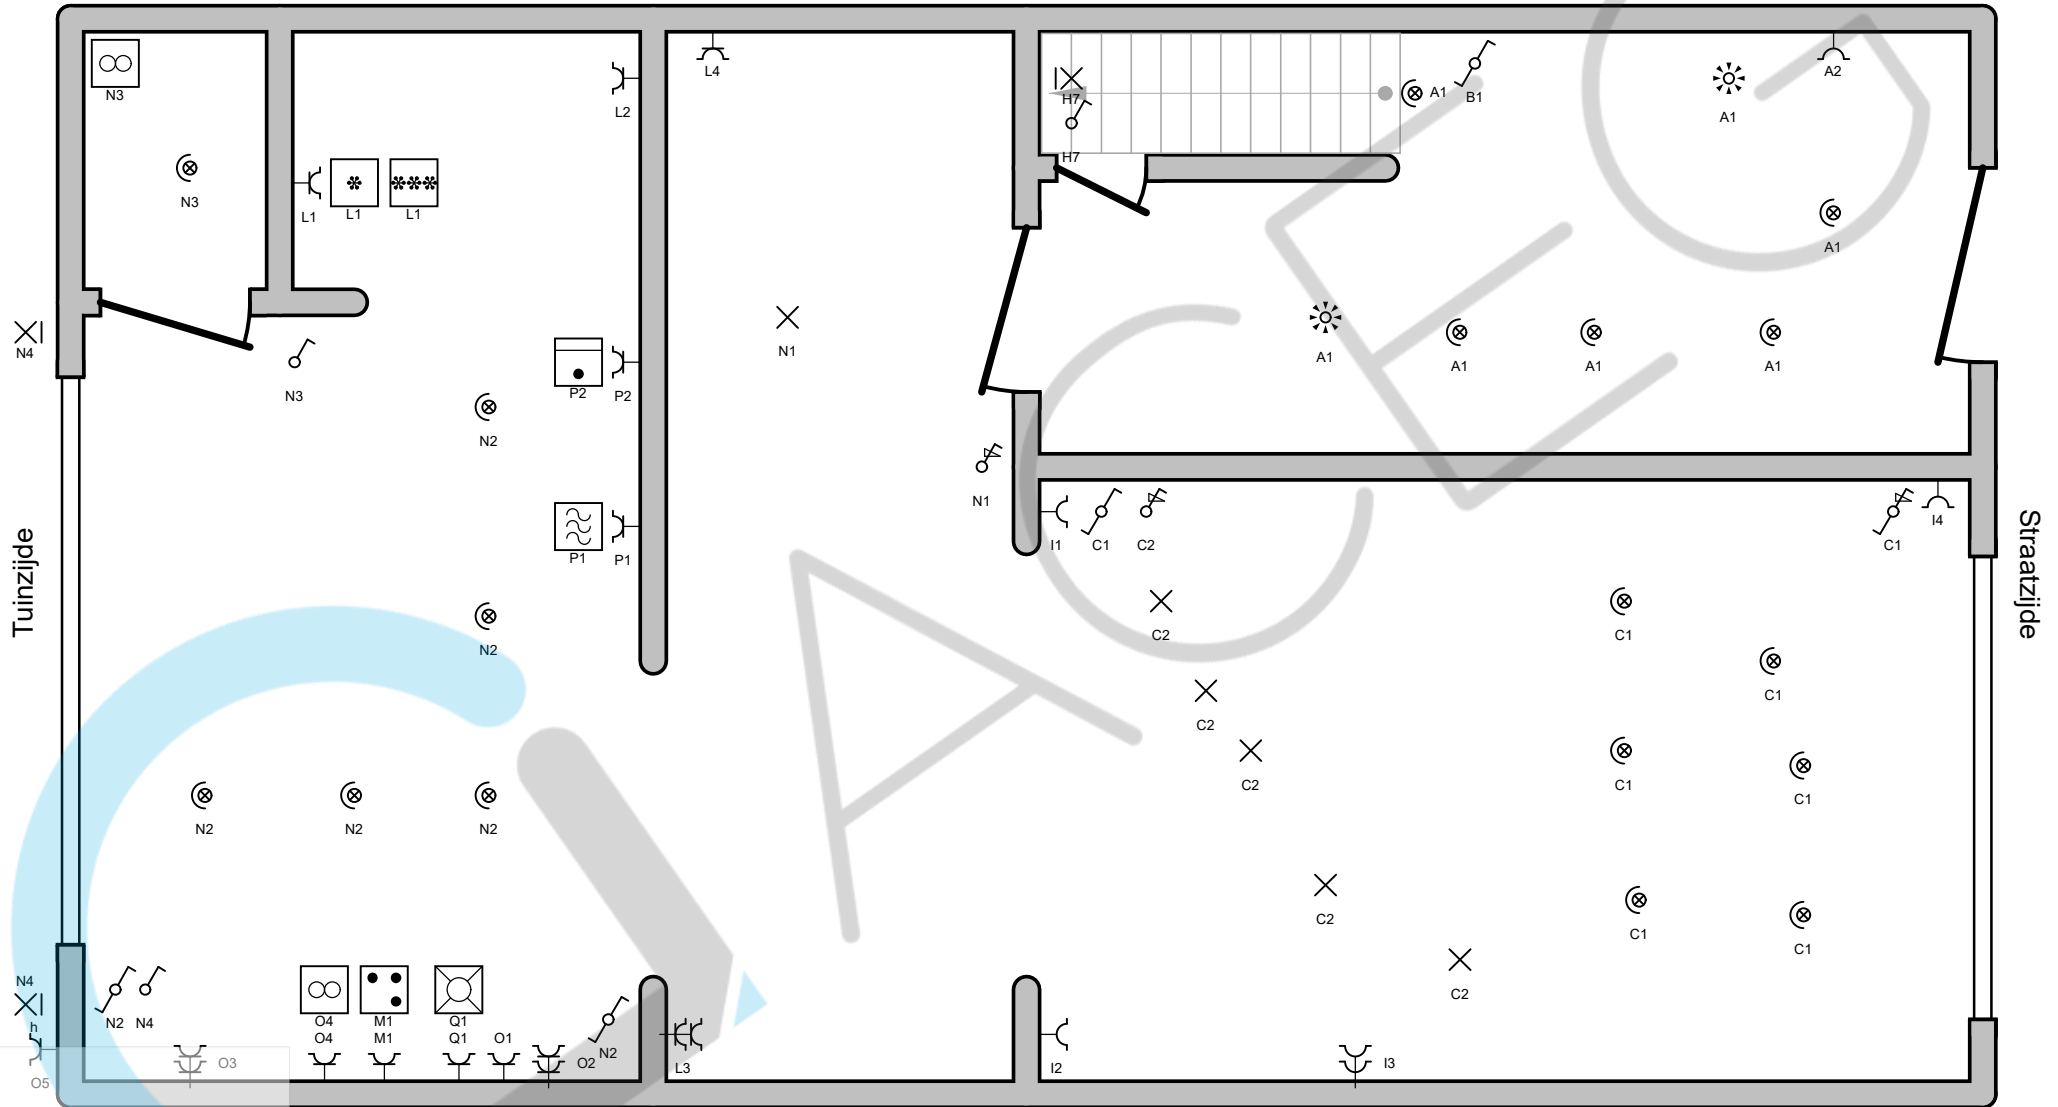

Erkend Organisme

Tel.: - GSM: -

Fax: - e-mail: -

ACEG VZW - #412

22/10/2025 Erkend door: Foorkes R.E.A.L Fix

Plaats van de elektrische installatie

Cloodts
Eikblokstraat 28
2100 Deurne
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Foorkes R.E.A.L Fix
Eiderstraat 5 Bus 203
2050 Antwerpen
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -
0726.669.362


p. 4/7
Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

1e Verdieping

Tuinzijde

Straatzijde

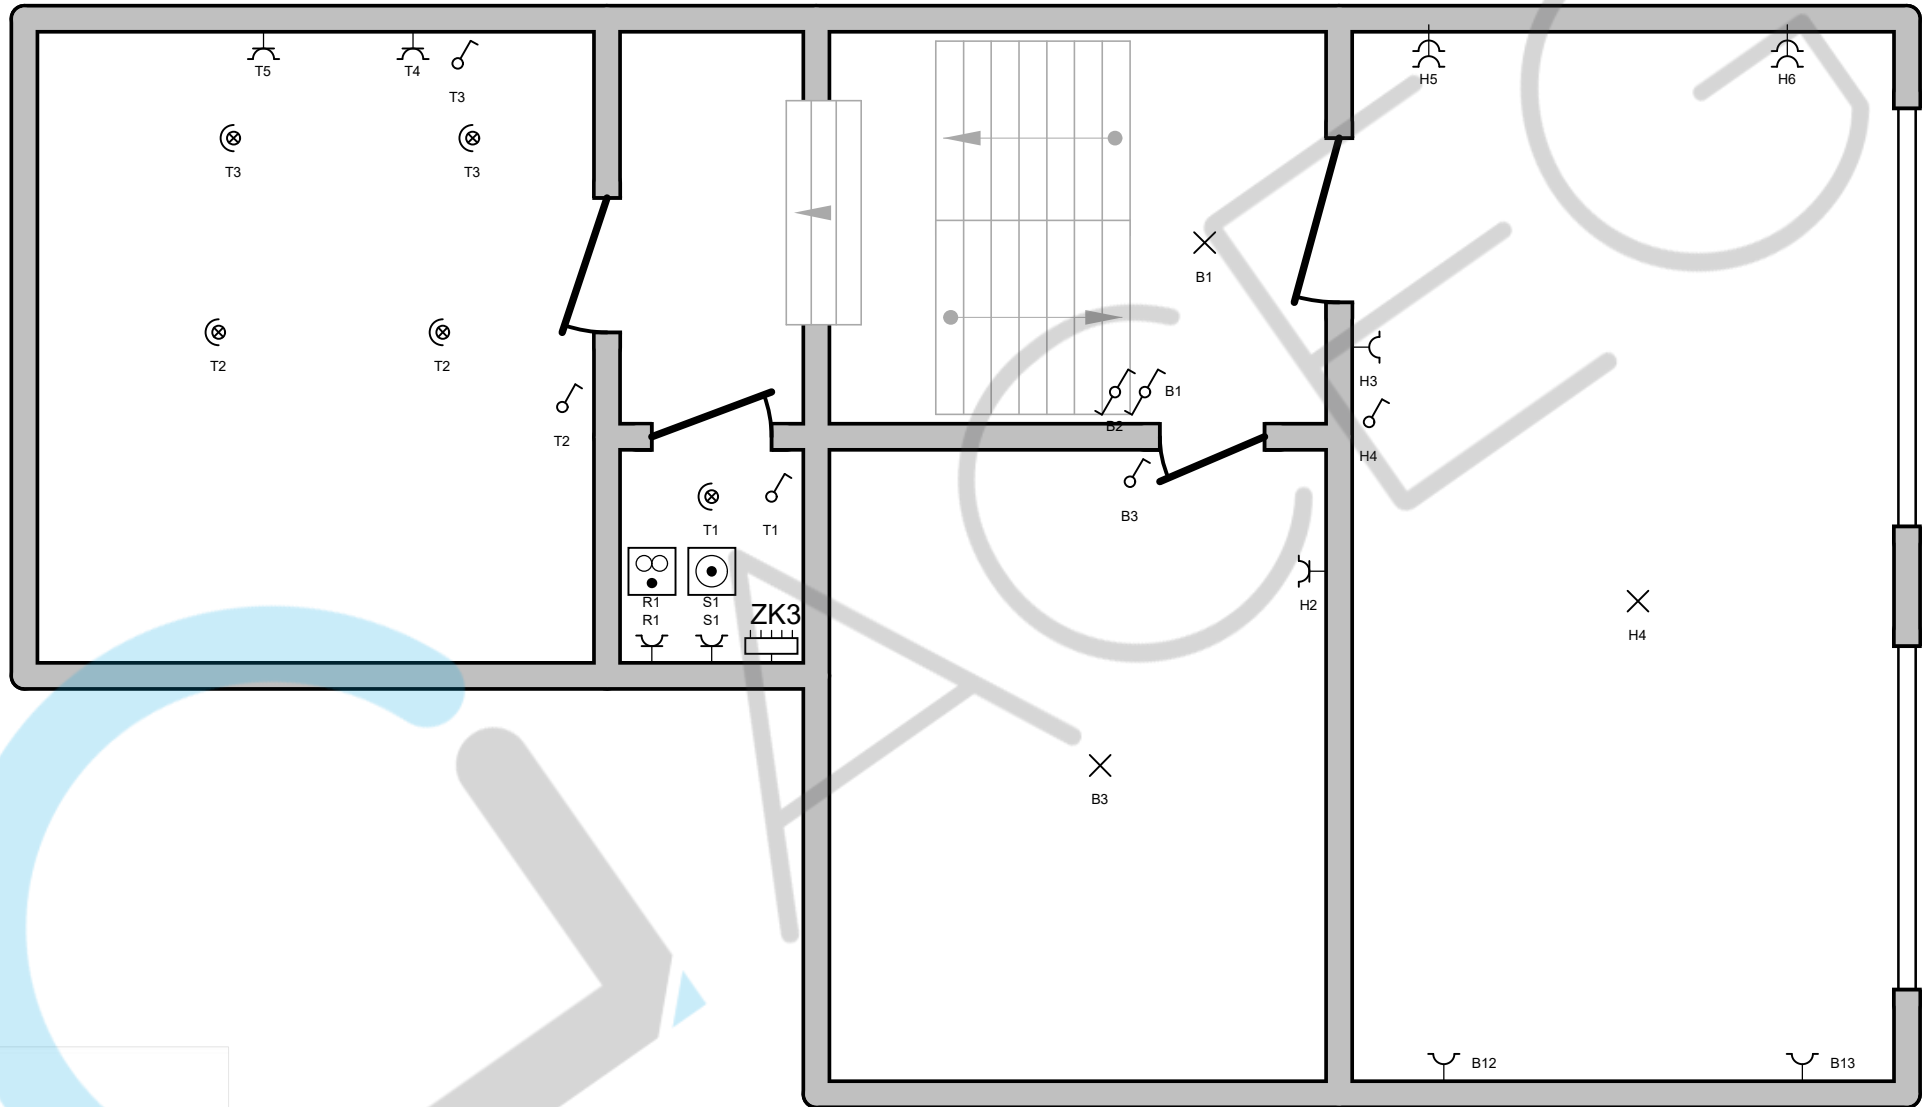

Erkend Organisme

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Plaats van de elektrische installatie

Cloodts
Eikblokstraat 28
2100 Deurne
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur


Foorkes R.E.A.L Fix
Eiderstraat 5 Bus 203
2050 Antwerpen
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -
0726.669.362

p. 5/7
Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

22/10/2025
Erkend door: Foorkes R.E.A.L Fix

2e Verdieping

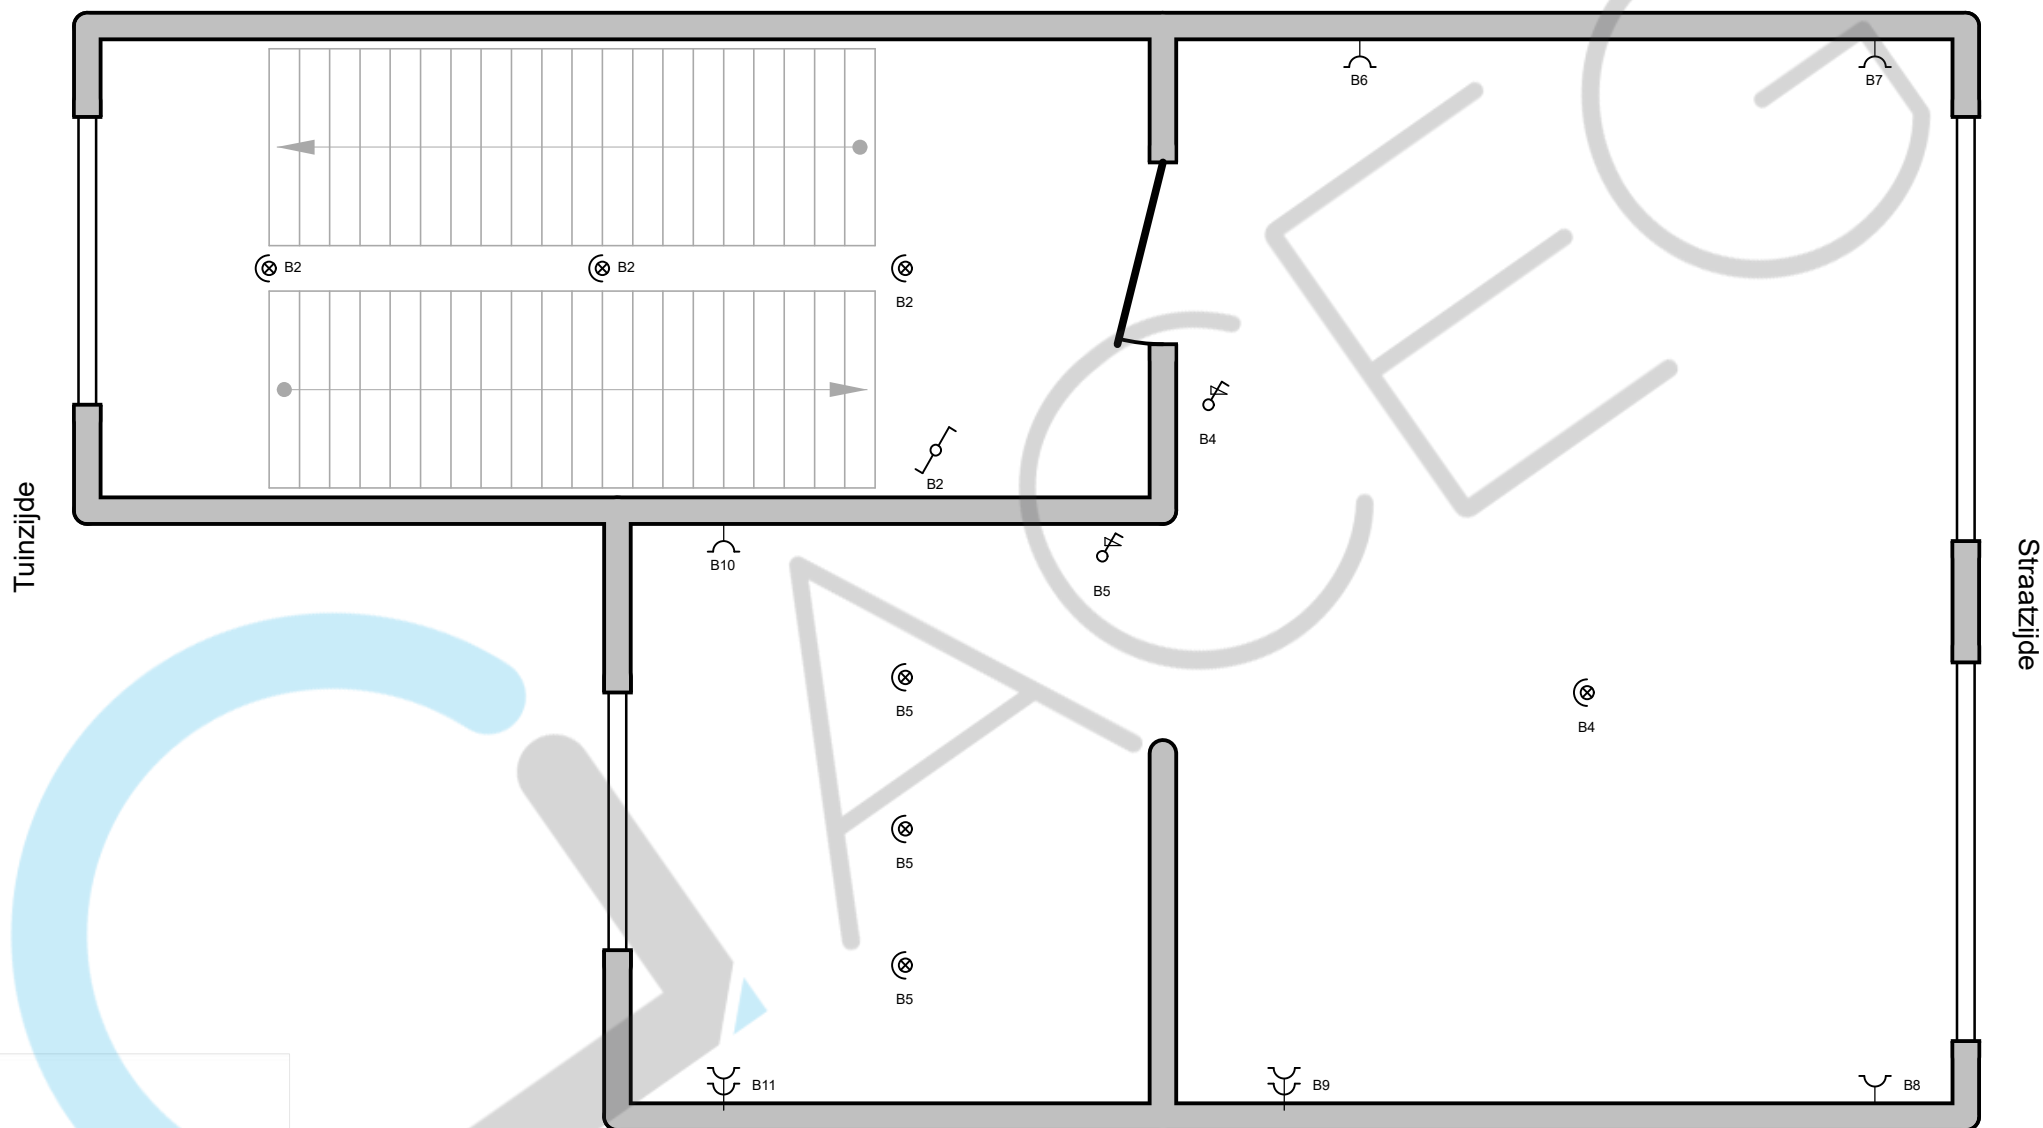

Erkend Organisme

-

Tel.: - GSM: -

Fax: - e-mail: -

ACEG VZW - #412

Plaats van de elektrische installatie

Cloodts

Eikblokstraat 28

2100 Deurne

Tel.: - GSM: -

Fax: -

e-mail: -

Installateur

Foorkes R.E.A.L Fix

Eiderstraat 5 Bus 203

2050 Antwerpen

Tel.: - GSM: -

Fax: -

e-mail: -

0726.669.362

p. 6/7

Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

22/10/2025
Erkend door: Foorkes R.E.A.L Fix

A:	Verlichting en stopcontact inkomhal
B:	Verlichting en stopcontacten trappenhal, slaapkamer 1, slaapkamer 2, strijkruiimte, bureau
C:	Verlichting woonkamer
D:	Reserve
E:	Reserve
F:	Reserve
G:	Reserve
H:	Verlichting en stopcontacten kelder, slaapkamer 1 en 2, boiler
I:	Stopcontacten woonkamer
J:	Reserve
K:	Afzekeren kabel ZK 3
L:	Stopcontacten keuken en eetkamer, koelkast en diepvriezer
M:	Kookvuur
N:	Verlichting eetkamer, keuken, wc en terras
O:	Stopcontacten keuken en terras
P:	Oven en microgolfoven

Q:	Vaatwasmachine
R:	Droogkast
S:	Wasmachine
T:	Stopcontacten en verlichting badkamer

Erkend Organisme

Tel.: - GSM: -

Fax: -
e-mail: -

ACEG VZW - #412

Plaats van de elektrische installatie

Cloodts
Eikblokstraat 28
2100 Deurne
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Foorkes R.E.A.L Fix
Eiderstraat 5 Bus 203
2050 Antwerpen
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -
0726.669.362

p. 7/7
Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz

22/10/2025
Erkend door: Foorkes R.E.A.L Fix