



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST v.z.w. ASBL

Herkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 24654478 N° comp :

Verslag van onderzoek :

Rapport de contrôle :

N°: 2/135/3

EAN code :

Table with columns for Aard onderzoek, Genre de contrôle, and various electrical parameters like AREI 86, 87/86, 87/88, etc.

Table with columns for Tijdelijk, Kermisinstallatie, Indienststelling, Uitbreiding, and Vernieuwing.

Plaats van het onderzoek : De FRANKRIJKEI 100 2018 ANTW

Eigenaar Propriétaire: Me ARRAS Adres Adresse :

Installateur : KOWALCZYK BTW / TVA : 505 585 111

Datum van het onderzoek : 10/12/09 Ik. / C.I. : 24654478

Date du contrôle : 10/12/09 Inspecteur : R. Busey

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison

Table with columns for Spanning, Tension, Meter / bord verbinding, Liaison compteur-tableau, and Max. beveiliging.

Table with columns for Aardelektrode, Electrode de terre, Isolatie, Isolement, and Aantal verdeelborden.

Table with columns for Differentieelschakelaars, Aantal eindstroombanen, and TestΔn.

Table with columns for Visueel nazicht, Contrôle visuel, and Indirecte aanraking.

Table with columns for Aansluitingen, Raccordements, and Potentiaalvereffeningen.

Inbreuken / Infractions : Opmerkingen / Remarques : VISUM : Datum/date :


Besluit / Conclusion De installatie is niet conform met het AREI en mag niet tijdelijk in dienst gesteld worden...

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de l'installation électrique...

Repp. Elect. 1.64

Elektro Parker
 Hendrik Marchestraat 1
 B-2600 Berchem
 BTW BE 0505 585 279

ELEKTRICITEITSWERKEN
Zbigniew KOWALCZYK
elektroninstallateur
 Hendrik Marchestraat 1
 2600 Berchem (Antwerpen)
 GSM 0476 686 817

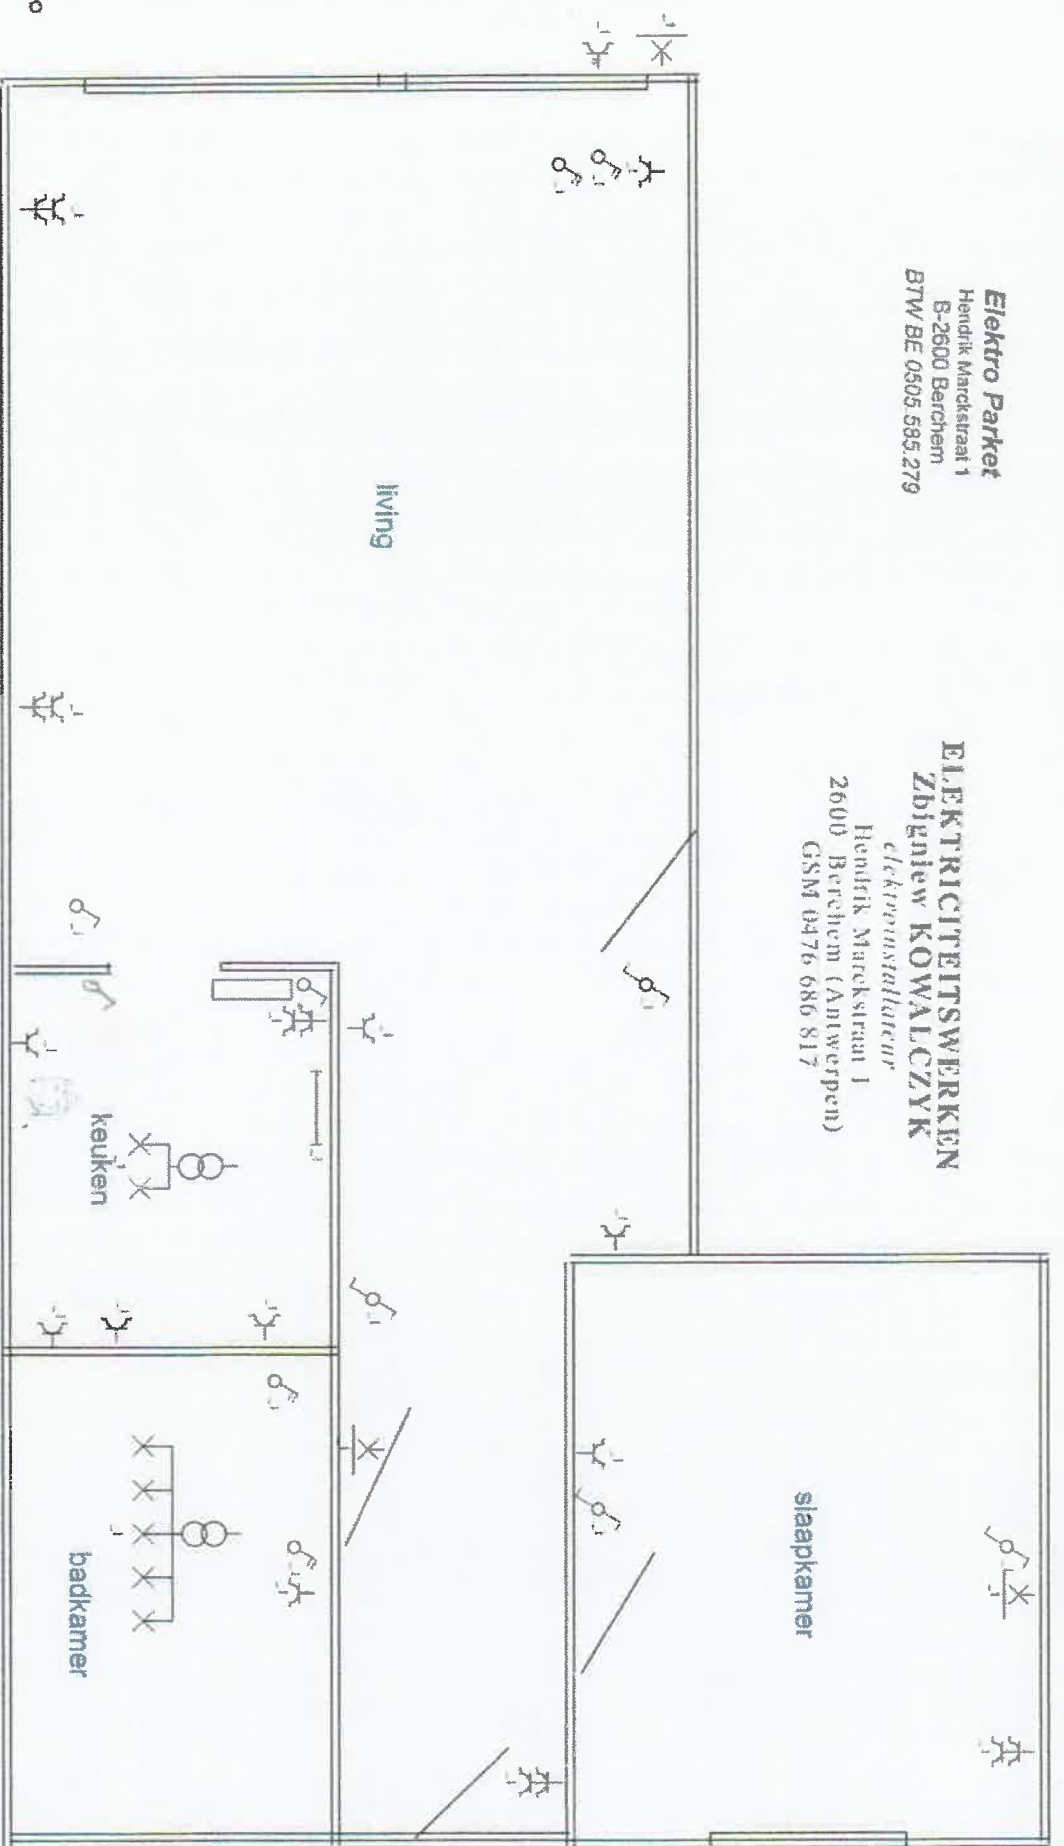


frankrijklei 100 app.8 é-verdiep

Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR Naam/Nom Kowalczyk Zbigniew BTW / TVA BE 505.585.279 Datum/Date 05-12-2006 Handtek/Sign	KEURING/CONTROLE Organisme ELECTRO TEST Naam/Nom Datum/Date Handtek/Sign	WERF/CHANTIER Naam/Nom Mw. ARRAS Straat/Rue FRANKRIJKLEI 100 app.8 verdie Gemeen/Comm ANTWERPEN Handtek/Sign	3~ 230V~ FIX-O-CAD  02841
---	---	---	--

Elektro Parket
 Hendrik Marckstraat 1
 B-2600 Berchem
 BTW BE 0505.585.279

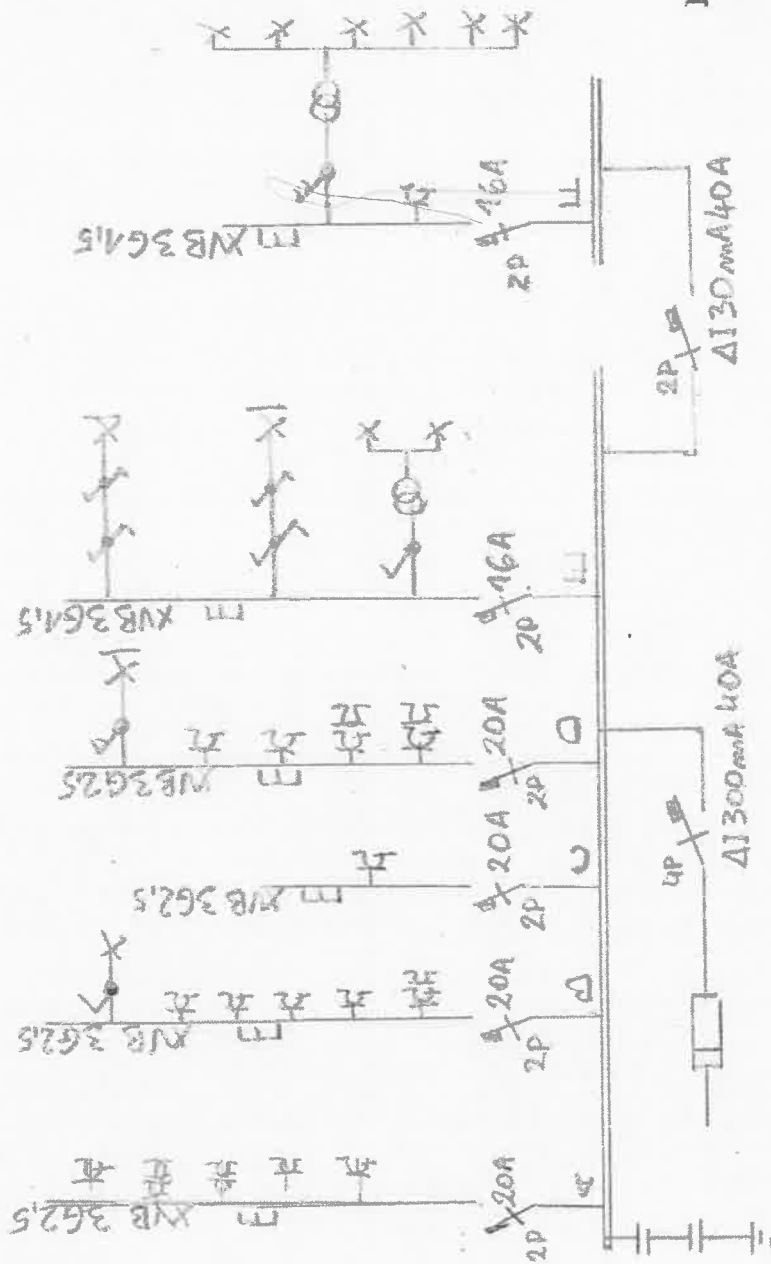

ELEKTRICITEITSWERKEN
Zbigniew KOWALCZYK
 elektryk-instalator
 Hendrik Marckstraat 1
 2600 Berchem (Antwerpen)
 GSM 0476 686 817

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	30j, parafix 230V-
Naam/Nom: Kowalczyk Zbigniew BTW / TVA: BE 505.585.279 Datum/Date: 09-12-2008 Handtek/Sign:	Organs: ELECTRO TEST Naam/Nom: Datum/Date: Handtek/Sign:	Naam/Nom: Mw. ARRAS Straat/Rue: FRANKRIJKLEI 100 Gemeen/Comm: ANTWERPEN Handtek/Sign:	FIX-O-CAD