

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: leo@dehaas.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4751784
Voort. verslagnr.:
Datum: 24/10/2016

Klant / Opdrachtgever:
Leo Dehaas
Leopold De Waelplaats 6
2000 ANTWERPEN 1

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: nieuwe Type lokalen: Appartement v2 links
Plaats onderzoek: Brugstraat 16 v2 links ANTWERPEN 6 2060
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 270
Datum onderzoek: 24/10/2016 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/10/2041 Onderzoeker: AKCAOGLU ATILLA
Eigendom van: -
Installateur: -
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAAN nr.: - Teller nr.: In aanvraag Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: bovengronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: aut.maatsch.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: XVB aantal geleiders: 2 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 11,4 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 40A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: > 10 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 12

Zie schema's in bijlage

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken


	GEEN

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

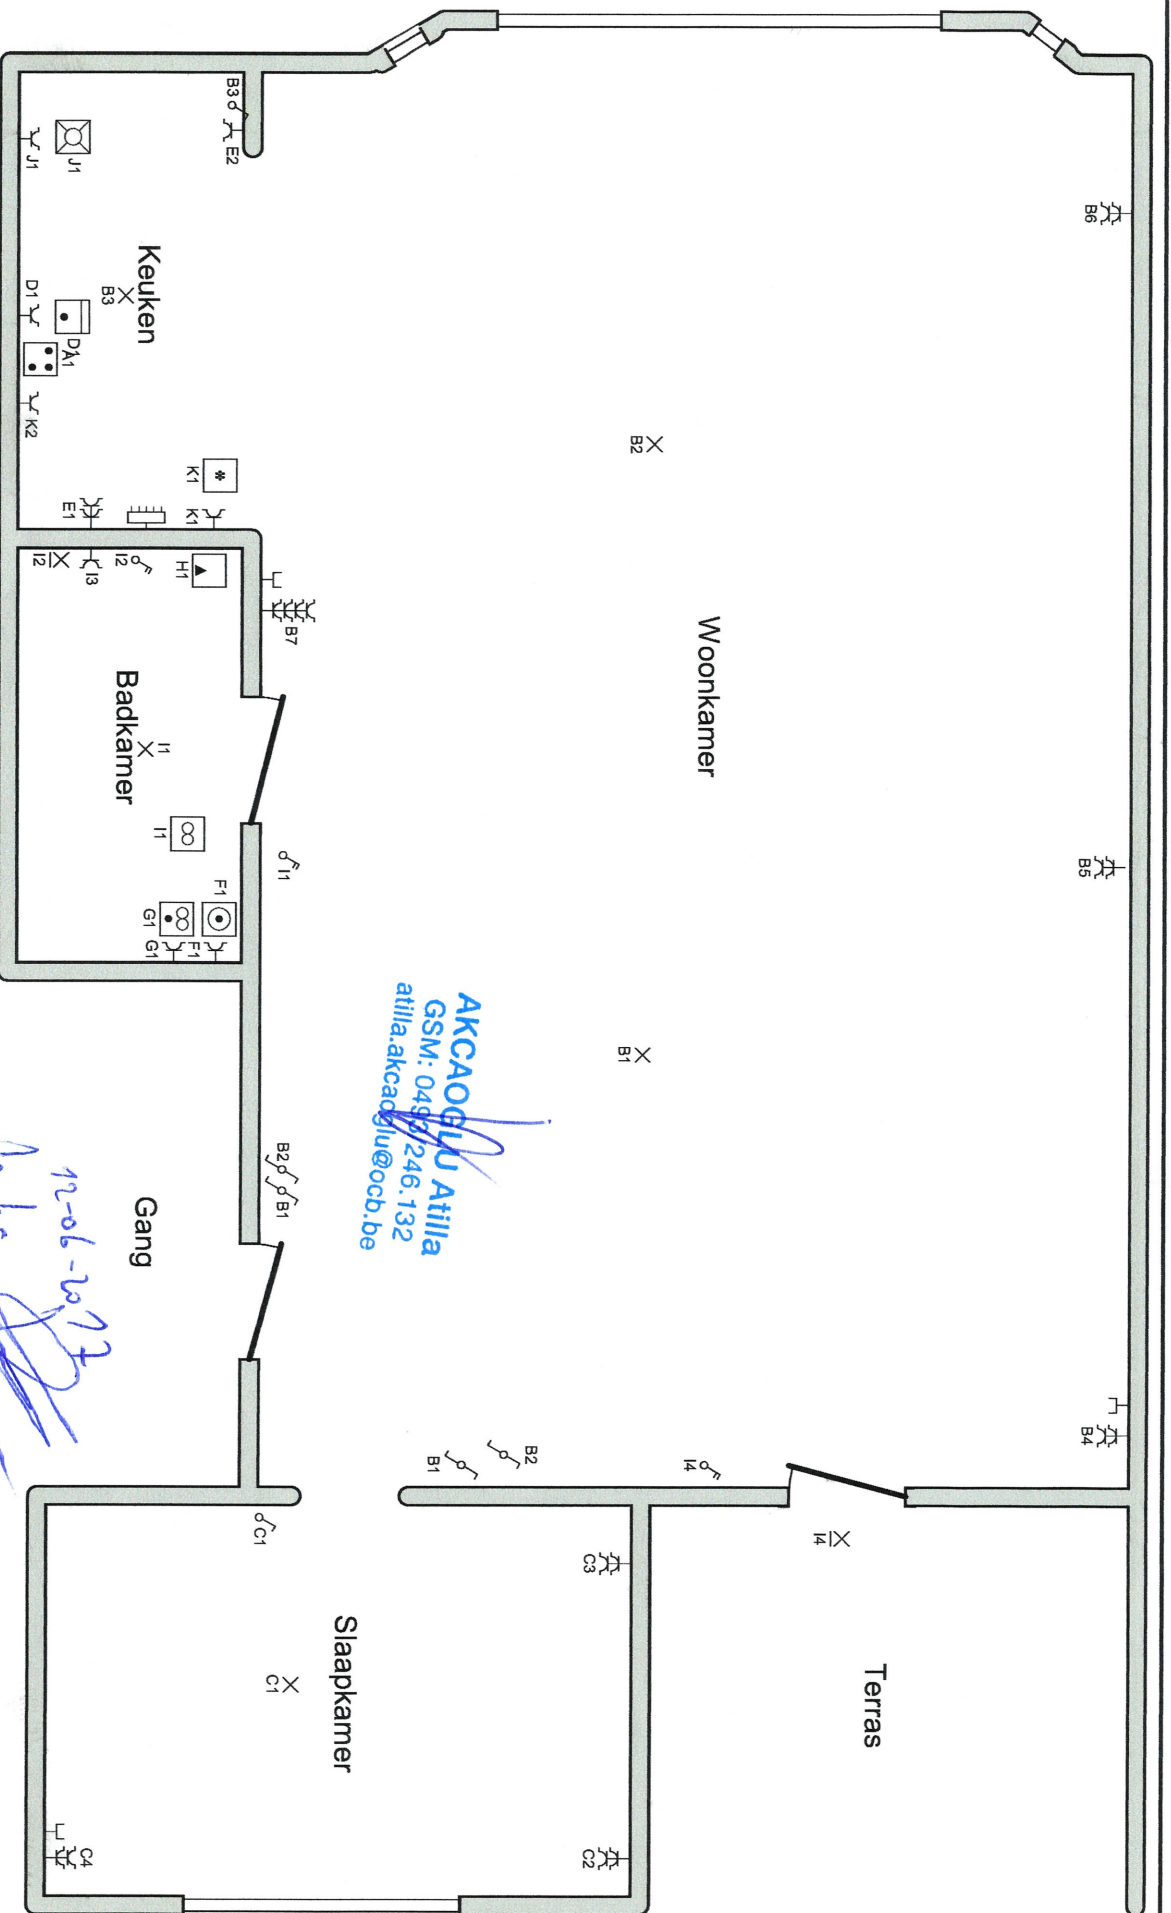

2e Verdieping ~~rechts~~

Plaats van de elektrische installatie

Leo Dehaas
 brugstraat 16
 2060 antwerpen
 GSM: 0475419915
 e-mail: leo@dehaas.be

Installateur
 BTW be0463984553 leopold de waelpaats 6 antwerpen 2000

P. 3/4
Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz



- A** kookfornuis
- B** verlichting woonkamer en keuken en stopcontacten
- C** slaapkamer
- D**
- E** stopcontacten werblad
- F** wasmachhien
- G** droogkast
- H** cv ketel
- I** badkamer
- J** vaatwasmachien
- K** koelkast en damkap





Plaats van de elektrische installatie
Leo Dehaas
brugstraat 16
2060 antwerpen
GSM: 0475419915
e-mail: leo@denaas .be

BTW be0463984553
leopold de wael
plaats 6 antwerpen 2000











p. 4/4
Lijst Kringen
2 x 230V ~ 50Hz













verlichting
woonkamer en
stopcontacten













verlichting
woonkamer en
stopcontacten













verlichting
woonkamer en
stopcontacten













verlichting
woonkamer en
stopcontacten




verlichting
woonkamer en
stopcontacten



verlichting
woonkamer en
stopcontacten



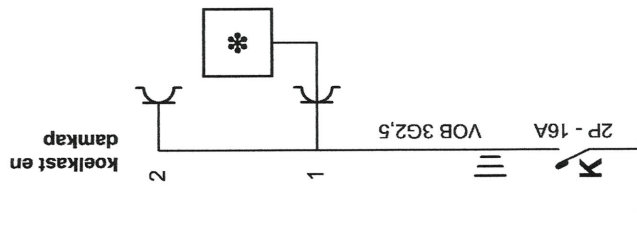

AKCAOGLU Atilla
GSM: 0493/246.132
atilla.akcaoğlu@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie BTW be0463984553 leopold de wael Leo Dehaas brugstraat 16 2060 antwerpen GSM: 0475419915 e-mail: leo@dehaas.be	Installateur plaats 6 antwerpen 2000	p. 2/4 Eendraadschema 2 x 230V ~ 50Hz
---	--	---

