


Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Kruishofstraat 146 3V B19-AP 3b te 2020 Antwerpen
 Naam eigenaar Dhr. Zemmouri
 Adres eigenaar niet bekend
 Type object appartement
 EAN-code niet beschikbaar
 Aard installatie bestaand
 Doel onderzoek herkeuring

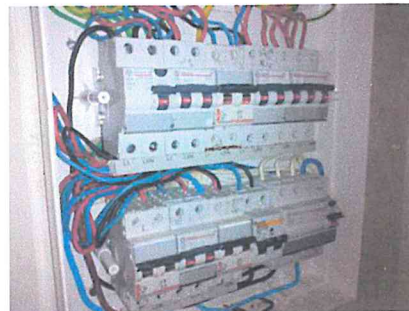

Het onderzoek is verricht op 3/01/2012 volgens artikel art 276 bis [van het AREI](#) en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V)	3N400 (3f + N)	Gegevens hoofdbeveiliging (A)	niet bekend
Type elektrode	lus	Waarde differentiële schakelaar(s) (mA)	300 en 30
Ø voedingsleiding (mm ²)	6	Aantal verdeelborden	1
Waarde hoofdschakelaar (A)	40	Aantal stroombanen per verdeelbord	8

Metingen

RA / ZS (Ω)	4 / 1.3	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolatiweerstand van de installatie (MΩ)	>0,5

Inbreuken

- 1.
- 2.

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: na okt 1981

Besluit

De installatie is conform het AREI.
 De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.
 De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 02-01-2037 (art. 271 AREI), alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 3/1/2012

Naam agentonderzoeker: Mohamed Rahmouni

Handtekening:

Readgevingen

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Kruishofstraat 146 3V B19-AP 3b te 2020 Antwerpen
 Naam eigenaar Dhr. Zemmouri
 Adres eigenaar niet bekend
 Type object appartement
 EAN-code niet beschikbaar
 Aard installatie bestaand
 Doel onderzoek herkeuring



Het onderzoek is verricht op 3/01/2012 volgens artikel art 276 bis [van het AREI](#) en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V)	3N400 (3f + N)	Gegevens hoofdbeveiliging (A)	niet bekend
Type elektrode	lus	Waarde differentiële schakelaar(s) (mA)	300 en 30
Ø voedingsleiding (mm ²)	6	Aantal verdeelborden	1
Waarde hoofdschakelaar (A)	40	Aantal stroombanen per verdeelbord	8

Metingen

RA / ZS (Ω)	4 / 1.3	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolati weerstand van de installatie (MΩ)	>0,5

Inbreuken

- 1.
- 2.

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: na okt 1981

Besluit

De installatie is conform het AREI.
 De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.
 De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 02-01-2037 (art. 271 AREI), alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 3/1/2012

Naam agentonderzoeker: Mohamed Rahmouni

Handtekening:

Raadgevingen

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

V.X.B 2X10.30MA.40A



V.X.B 2X10.30MA.40A

V.X.B 3X2.5

K_{A1}
K_{A2}
K_{A3}
K_{A4}
K_{A5}

V.X.B 3X2.5

K_{B1}
K_{B2}
K_{B3}
K_{B4}

V.X.B 3X2.5

D_{C1}
D_{C2}
D_{C3}
D_{C4}
D_{C4}

V.X.B 3X2.5

D_{D1}
D_{D2}
D_{D3}

V.X.B 3X2.5

K_{F1}
K_{F2}
K_{F3}
K_{F4}

V.X.B 3X6

FORNOLIS

X.V.B 3.25

WAS MASCHIN

X.V.B 3.25

J₁
J₂
J₃
J₄

A 20A

B 16A

C 16A

D 6A

F 20A

G 32A

H 20A


J 16A

V.X.B 2X10.30MA.40A

Kunsthofstrat 146 Bus 19.
20 20 Antwerpen.

Belgisch
3-1-2012

~~Approved~~
3-1-2012

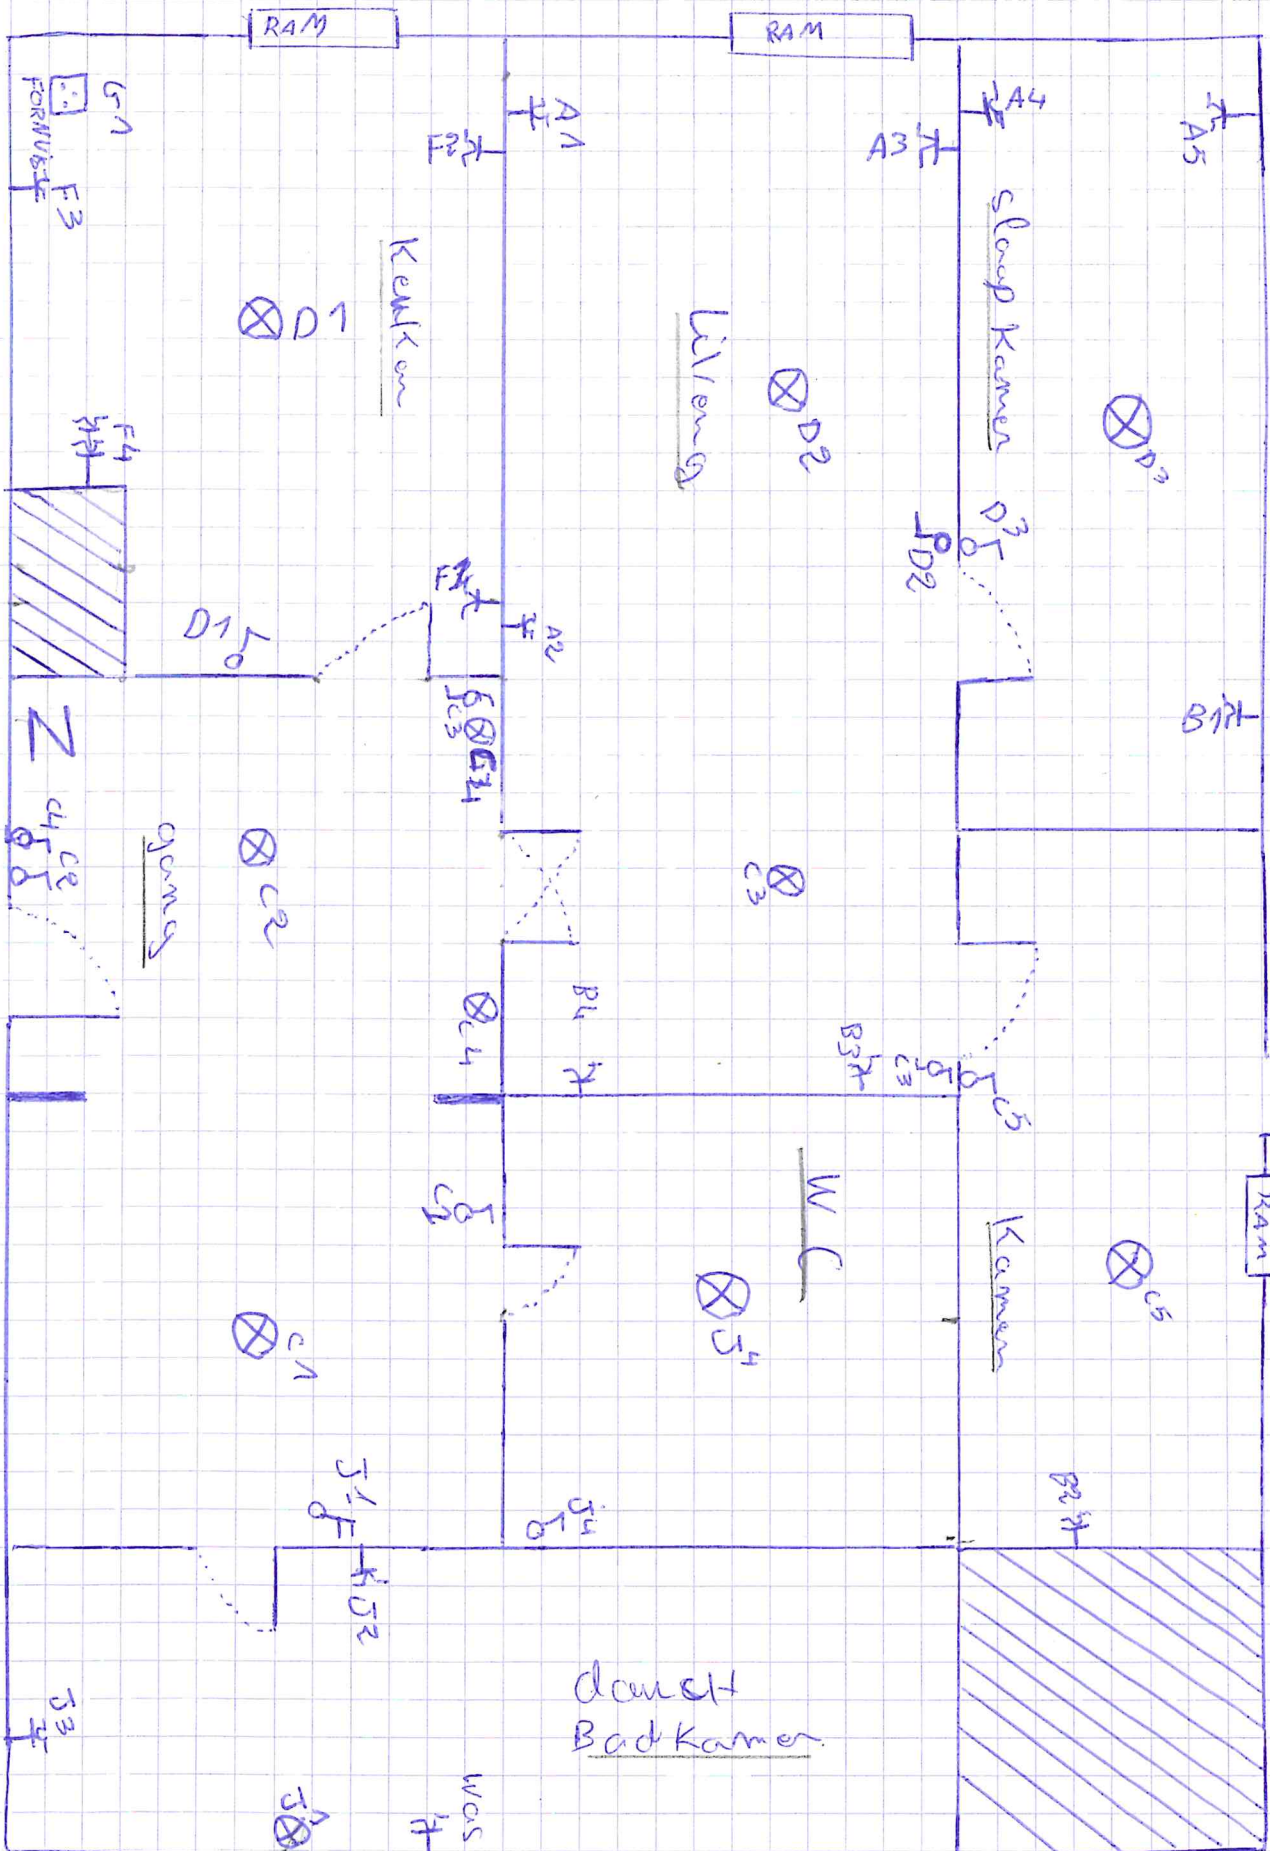

Antarctica