


SPANNING 50 HZ
TENSION
Ø MONO 230 V
Ø 3 x 230 V
Ø 3 x 400 V + N

BRAINBOX


ELECTRICITY DO IT YOURSELF
(BREVET)

SYMBOL SYMBOLE
BRAINBOX
L32 : 3 x VOB 2,5 mm²
L42 : 4 x VOB 2,5 mm²
L52 : 5 x VOB 2,5 mm²
L56 : 5 x VOB 6 mm²

EENDRAADSCHEMA
SCHEMA UNIFILAIRE
volledig adres van
de installatie :
KULSTANT WEG 103
3110 ROTTERDAM

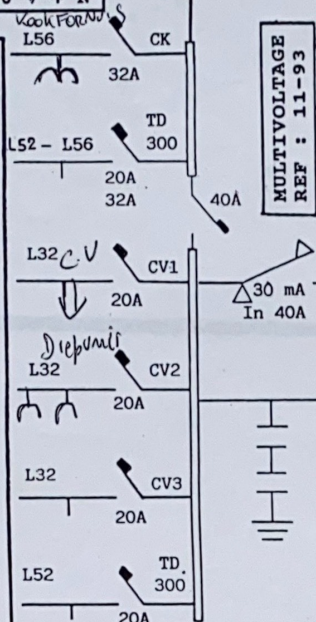


MULTIVOLTAGE
REF : 11-93

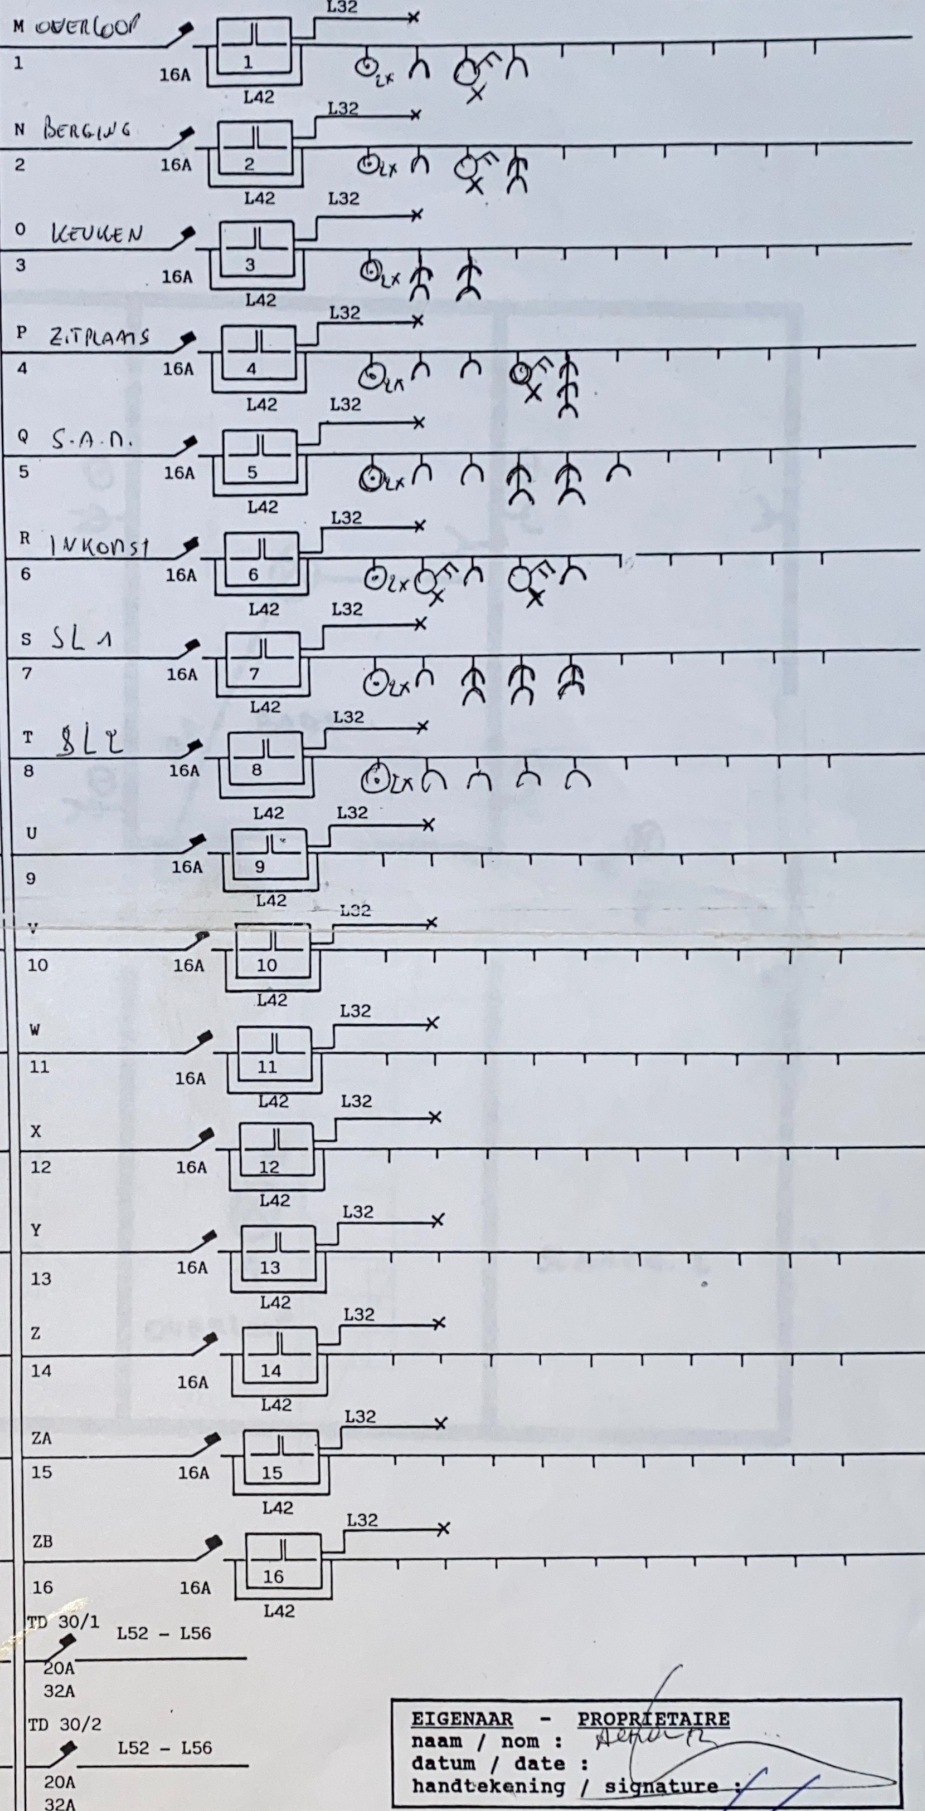

VERANTWOORDELIJKE VOOR
UITVOERING VAN HET WERK
NAAM / NOM : Achour GENAAM
HOEDANIGHEID / QUALITÉ :
NR., UITREIKINGSdatum, GEMEENTE, IDENTITEITSKAART :
N°, DATE, COM. ÉMIS., CARTE D'IDENTITÉ :
BTW NR. - N° TVA :
DATUM / DATE :
RESPONSABLE DE L'EXECUTION
DES TRAVAUX
HANTEKENING SIGNATURE :


EIGENAAR - PROPRIETAIRE
naam / nom :
datum / date :
handtekening / signature :

AFGEVAARDIGDE VAN HET ERKENND ORGANISME
DELEGUE DE L'ORGANISME AGREE
handtekening / signature :
datum / date :
Centrum DIV. CENTRE
GSM: 0478 782674
17-03-2006
PETERS D 2717

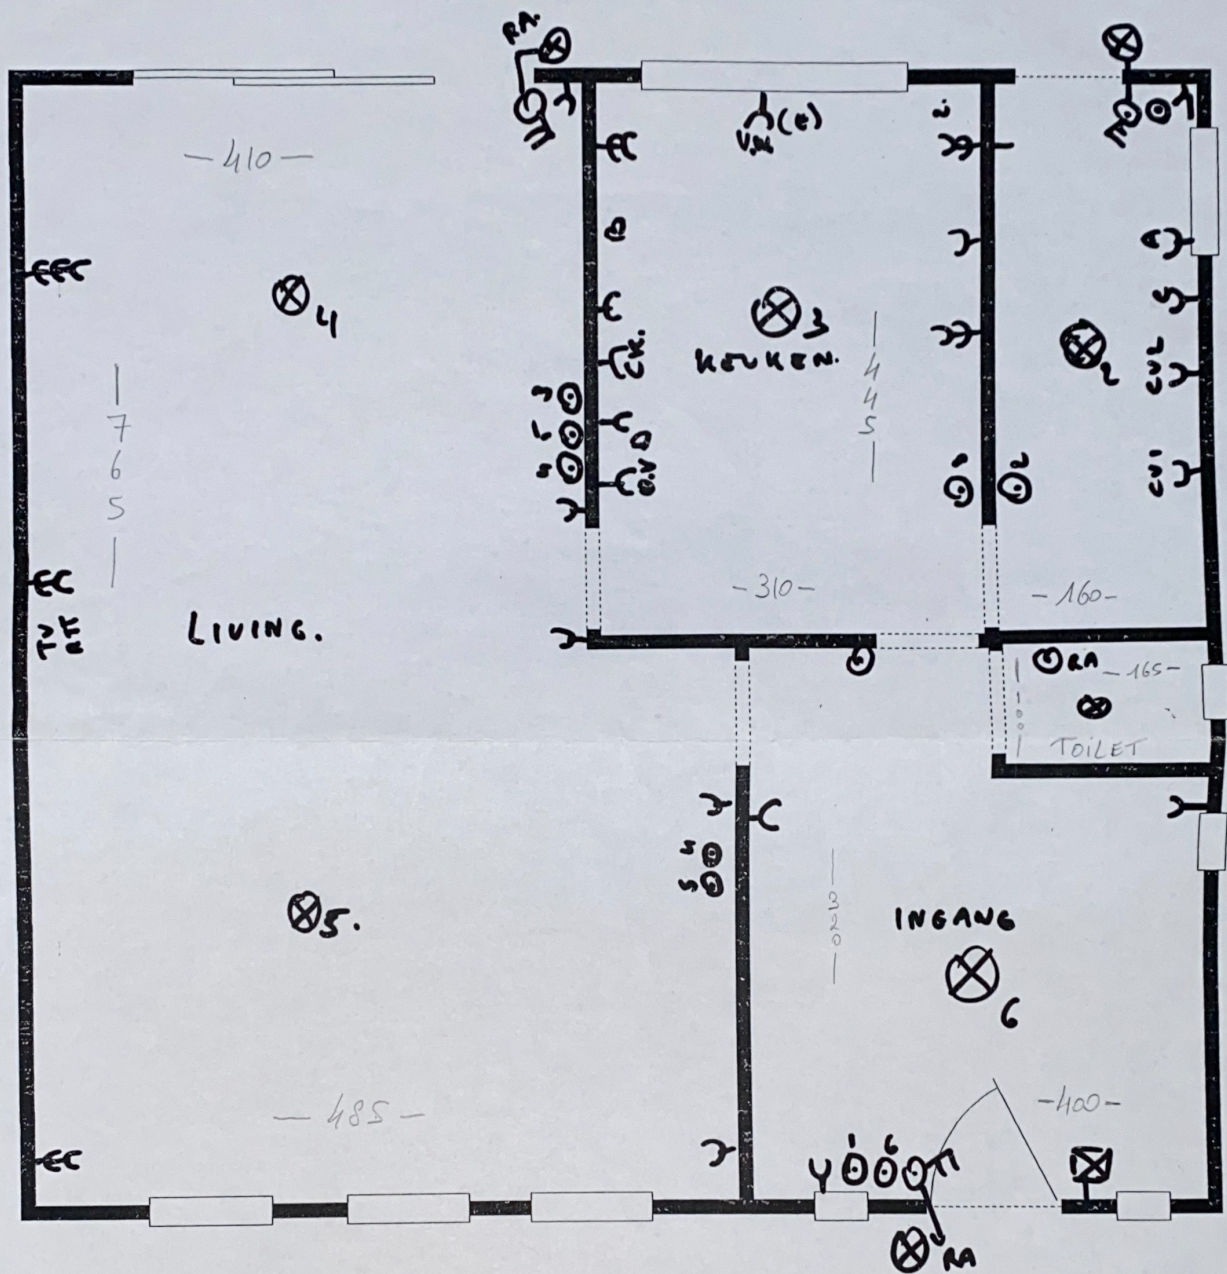

DAVID PEETERS
2767
Centrum DIV. CENTRE
GSM: 0478-78.26.74

AC
2767
PEETERS D

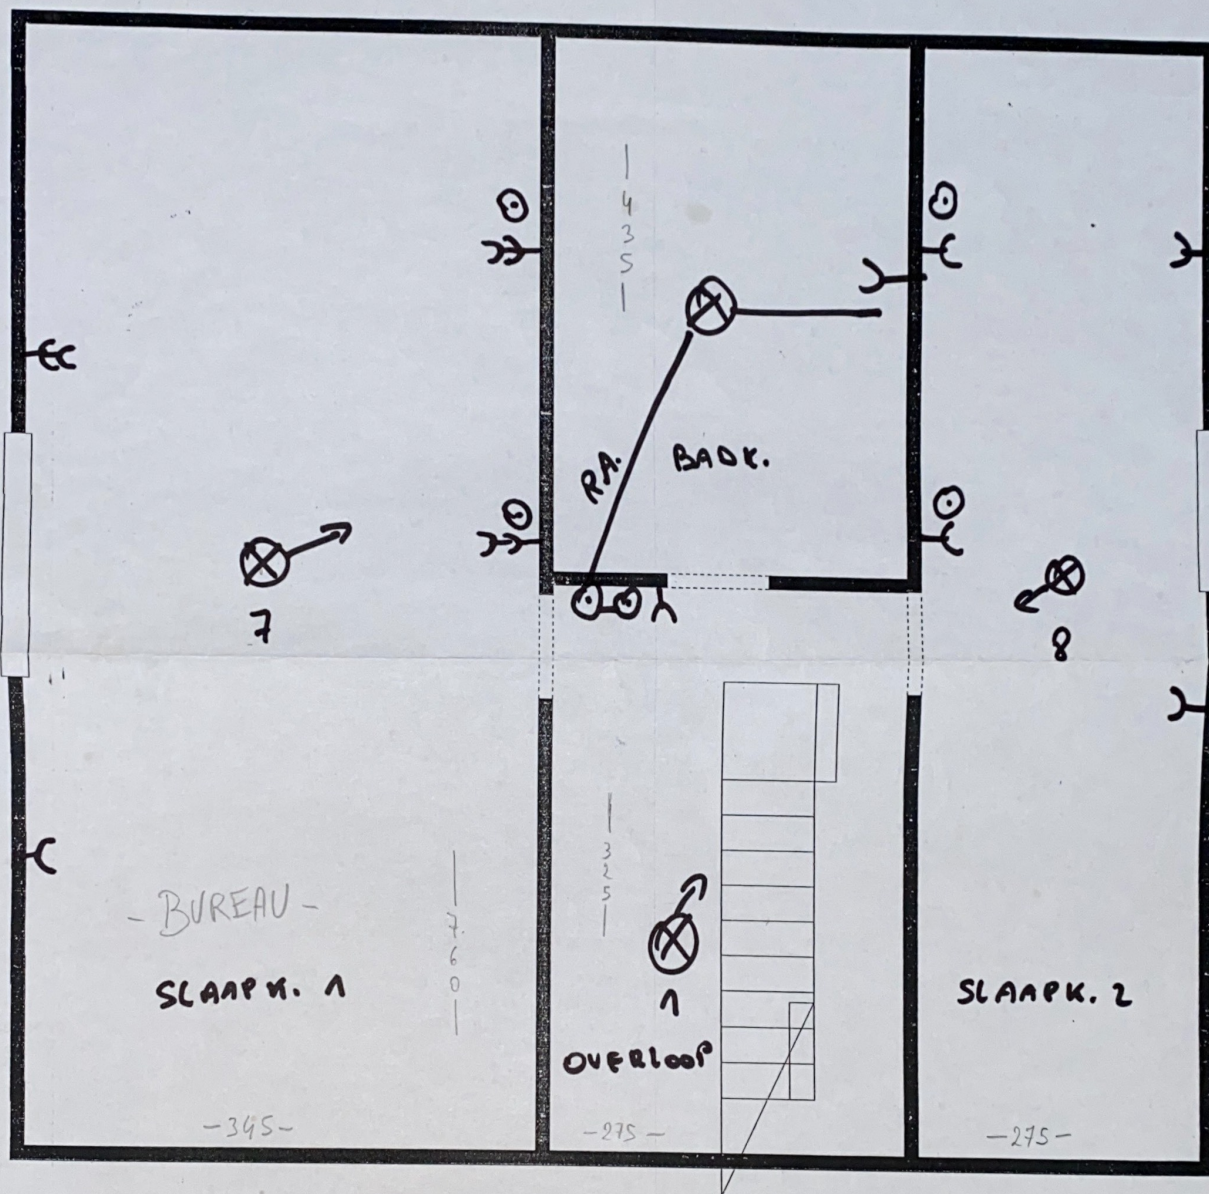

DAVID PEETERS
2767
Centrum DIV. CENTRE
GSM: 0478-78.26.74

PEETERS 1
2767



vzw AIB-VINÇOTTE BELGIUM asbl

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com

Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Safety, quality and environmental services

☐ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☒ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11 Code PC Resi. ☐
☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611 ☐

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:

Naam, Voornaam: Achour Abdelkader

BTW nr:

of identiteitskaartnr: 343 0658493 PP

Stroomleverancier: Electabel

Meter nr: 15546495 stand: N: 012548

Wijze van meting: ☐ dag - ☒ tweevoudig - ☐ nachttarif -

VERSLAG nr: B27670125/VIL

Lid nr:

Installatie: Naam: Achour Abdelkader

Adres: Kwintanaantweg 103

3110 Rotselaar

Datum onderzoek: 27-03-2006

Eigenaar of aangestelde: Tel:

Naam, Voornaam: Wen

Adres: Wen

Aanvrager: Wen

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☐ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☒ Bestaande ☐ Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI: art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: T00

Omschrijving aansluiting: ondergrond Kabeltype: EVAVD Doorsnede: 4 x 16 mm²

Voeding hoofdbord: 2 x 16 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 2

Type aardelektrode: Bekend Spreidingsweerstand: 1 Ohms Algemeen isolatieniveau: 0,6 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

<u>Zie Bijgevoegde Schema's van SO : B27670125/VIL</u>		

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

opmerking: Enkel zichtbare en bereikbare delen werden gecontroleerd.

De hoofddifferentieel was - werd - (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 27/03/2006 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

[Handwritten signature]

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening



DAVID PEETERS
2767
Centrum DIV. CENTRE
GSM: 0478-78.26.74