



N° 234-INSP.

**ELECTROTEST**Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et FormationV.Z.W.
ASBLKerkstraat 33
1820 MELSBOEK

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

ERANDK

Nr teller
N° comp :

42856547

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° 992080626.08

EAN
code

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Wolmedal 2 - 1932 St-Skern - Woluwe

Eigenaar

Propriétaire :

Nindito

Adres

Adresse :

idem

Installateur :

Wolstein electric

BTW / TVA

0844049161

Datum van het onderzoek :

26/6/2015

Ik. / C.I. :

PRA

Date du contrôle :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. ☐

Spanning Tension :	3x230V	Meter / bord verbinding Liaison compteur-tableau :	Vobst 3x62	Max. beveiliging : Protection max. :	60A
-----------------------	--------	---	------------	---	-----

Aardelektrode Electrode de terre :	Piquet	Isolatie Isolement :	47,2 Mohm	Aantal verdeelborden : Nombre de tableaux :	1
---------------------------------------	--------	-------------------------	-----------	--	---

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		Test ΔIn		I ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271 bis	278
40	300	A	Algemeen 1-09		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40	30	A	Ringen 1-09		☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	directe aanraking : OK	NOK	Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : générale : ☒	☐	contact direct : ☒	☐	Contact indirect : ☒	☐

Aansluitingen : OK ☒	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒	NOK ☐
Raccordements :		Liaisons equipotentielles :	

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

VISUM :

Opmerkingen/Remarques :

Datum/date :

NIET / GEEN

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI
en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — non — conforme au RGIE
et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het eindruidschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en
stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont

conforme avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat hij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

n Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 26.6.2015

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

n Het controlebezoek, voorzover door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.


La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.C.T.C. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de la vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
☐	☐	☐	☐	
271 AK		271 HK		
☐		☐		
276 AK		276 HK		
☐		☐		

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique. c) l'obligation d'avoir immédiatement le S.P.F. avisé l'entrepreneur dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme après afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme après se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie proposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Installateur : WOUTERS elektronica • elektrische technieken • elektrotechniek • électrotechnique 02 103 77 53 • Faxnummer 02 103 77 54 • E-mail wouters@wouters.be	Organisme de contrôle / Keuringsorganisme : <i>28/6/2015</i>	Batiment / Gebouw : Woluwedal 2 1932 Sint-Stevens-Woluwe	Informations / Informatie : Gemeenschappelijke delen Situatie schema appartement.

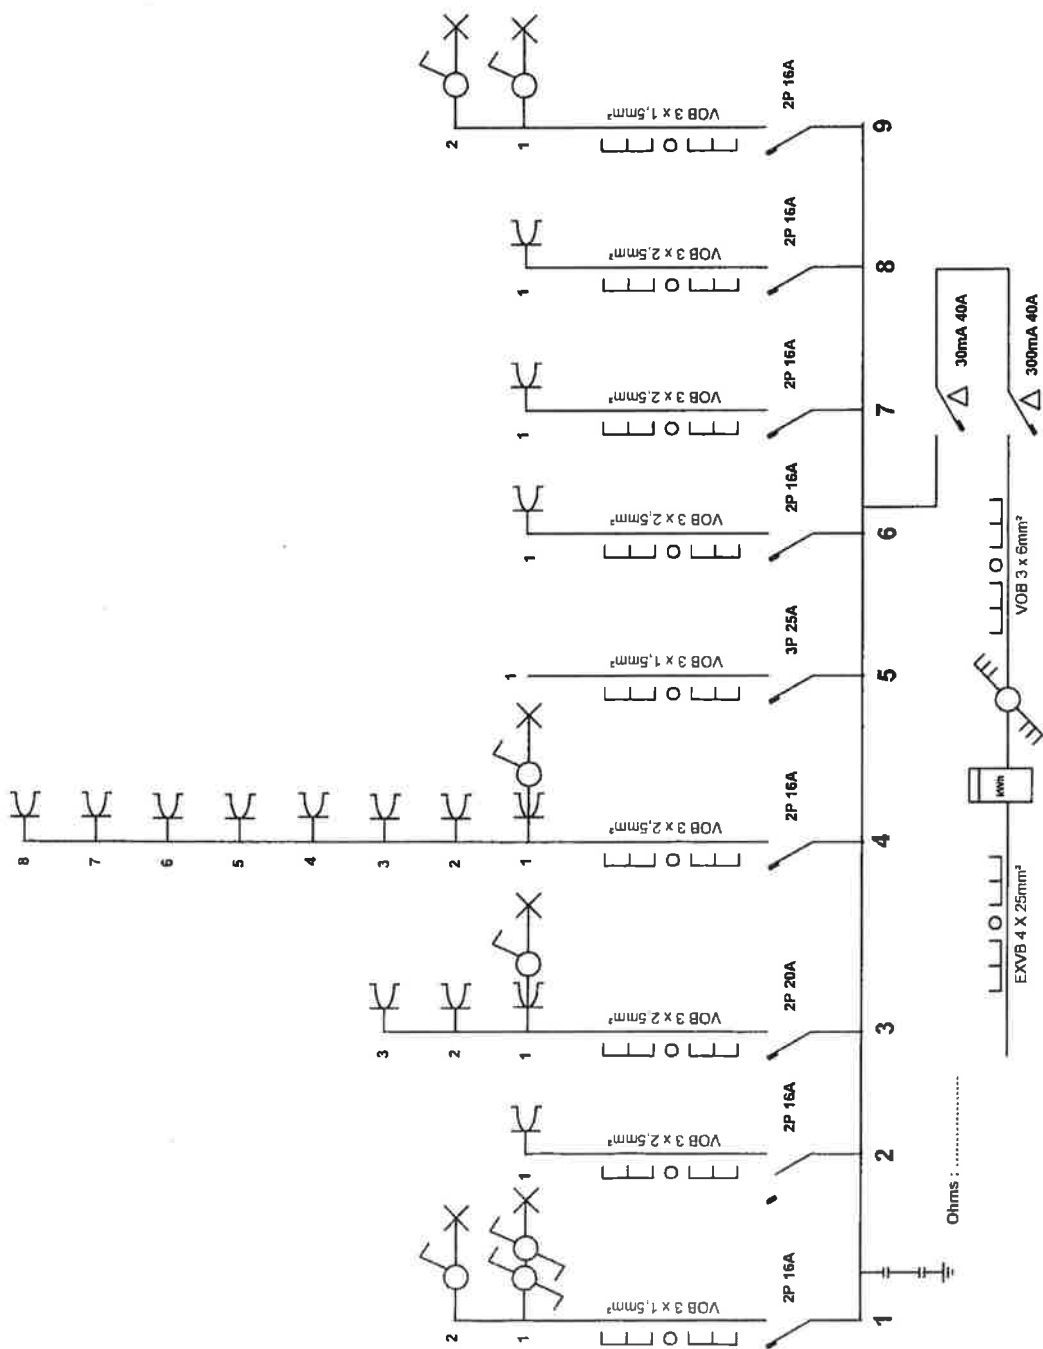

Installateur :

WOUTERS
electric

WOUTERS elektr.
Elektrotechniek opstellingen
Papiermarkt, 1111 AA Nieuw-Weerps
www.wouters-electric.nl

Keurings organisme :

Eigenaar :

Woluwedal, 2
1932 Sint-Stevens-Woluwe

Informatie – details :

Eendraadschma (appartement)