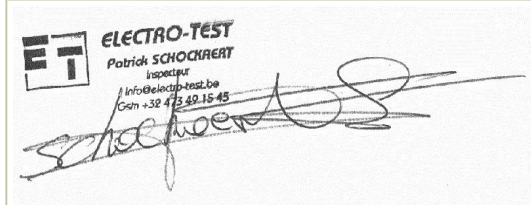


 		Electro-Test vzw/asbl Erkend controleorganisme www.electro-test.be info@electro-test.be		Maatschappelijke zetel/Siège social: Kerkstraat 33 1820 Melsbroek Tel: 02/751.98.39 - Fax: 02/751.52.09	
Verslag van onderzoek: Rapport de contrôle:		Distributienetbeheerder / Gestionnaire de réseau de distribution: <i>Sibelga</i>			
		N° Teller / N° Compteur: <i>50408168</i>			
Verslag N° / N° Rapport: <i>135_00176_74</i>		EAN Code:			
Aard van onderzoek: AREI Genre de contrôle: RGIE	☒ 86 ☐ 87/86 ☐ 87/88 ☐ 88 ☐ 95 ☐ 97 ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 ☐ 276bis ☒ TT ☐ TN ☐ IT	Voorschriften netbeheerder ☐ Prescription du gest.de réseau de distr.			
Plaats van het onderzoek / Lieu du contrôle :					
Straatnaam + N° / Nom Rue +N°: <i>Diksmuidelaan 9de Linie</i>					
Gemeente / Commune: <i>Brussel</i>					
Postcode / Code Postal: <i>1000</i>					
Installateur: <i>Esv bvba</i>					
B.t.w./T.v.a.: <i>BE 0831.616.731</i>					
Ik/ C.I. :					
Eigenaar / Propriétaire: <i>Nv Jacqumain</i>					
Inspecteur: <i>Schockaert Patrick</i>					
Datum van onderzoek / Date du controle: <i>27/03/2013</i>					
Onderzoek / Contrôle :		☐ Woning/Maison		☒ Appart: <i>5.11</i>	
☐ Andere:					
Spanning: <i>3 X 380V + N</i> Tension:		Meter / Bord verbinding: <i>10mm²</i> Liaison compteur-tableau: <i>XVB</i>		Max. beveiliging: <i>63</i> A Protection max.:	
Aardelektrode: <i>Lus / Boucle</i> Electrode de terre:		<i>5</i> Ohm		Isolatie: <i>2,57</i> MOhm Isolement:	
				Aantal verdeelborden: <i>1</i> Nombre de tableaux:	
Diffrentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen / Nombre des circuits terminaux: <i>12</i>			
<i>In (A)</i>	<i>Δ In (mA)</i>	<i>Type</i>	<i>Eindstromenbanen / Circuits terminaux</i>	<i>TestΔIn</i>	<i>1.ΔIn</i>
<i>63</i>	<i>300</i>	<i>A</i>	<i>A -> L</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>63</i>	<i>30</i>	<i>A</i>	<i>I-> L</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Visueel nazicht Algemeen/ Controle Générale: <i>OK</i>		Directe aanraking/ Contact direct: <i>OK</i>		Indirecte aanraking/ Contact indirect: <i>OK</i>	
Aansluitingen/ Raccordements: <i>OK</i>		Potentiaalvereffeningen / Liasons equipotentiëles: <i>OK</i>			
Inbreuken / Infractions					
Bijkomende Inbreuken/ Infractions Supplement:					
Extra opmerkingen:					

Besluit / Conclusion:

[135_00176_74 __ 2013-03-27]

*De installatie is conform met het AREI en mag in dienst gesteld worden.**L'installation est conforme au RGIE et peut être mise en service.**Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.**Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.**De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken van E.T.**L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.***Art_271****Het controlebezoek door E.T. voorzien door Art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op:****Controlebezoek op:****Visite de contrôle prévue:****27/03/2038****La visite de contrôle prévue par l'art 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le:****Handtekening / Signature Inspecteur:**


E.T. ELECTRO-TEST
Patrick SCHOCKERT
inspecteur
info@electro-test.be
Gsm +32 473 60 15 45

**Foto Installatie / Installation:**

NOTA: a) de verplichting het P.V. van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie. b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden. c) de verplichting de F.O.D. die energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit. d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend controle organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

NOTE: l'obligation de conserver le P.V. du contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant comme une de ses compétences l'Energie, de tout accident survenu à des personnes, dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors du contrôle, de faire effectuer un nouveau contrôle par le même organisme agréé, un an après le premier contrôle, afin de vérifier la disparition des infractions. Si, lors de ce dernier contrôle, des infractions subsistent, l'organisme agréé est obligé d'envoyer une copie du procès-verbal du contrôle à la Direction Générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

RAPP.ELS/EI1.T.V.01 – 20.12.12

DEXIA: 068-2117692-15	IBAN: BE79734112600033	BE0434.433.603	KBC: 734-1126000-33
BIC: KREDBEBB	RPR BRUSSEL		