

DEZE KEURING BEHELST AL DE VERMELDE STUDIOS
VAN VERMELDE BLOK EN ADRES

Blok A.0001 t/m .0607

STUDENTEN STUDIOS @HOME

Brusselse straat 145

GELIJKVLOERS	verdiep 1	verdiep 2	verdiep 3	verdiep 4	verdiep 5	verdiep 6
A0001	A0101	A0201	A0301	A0401	A0501	A0601
A0002	A0102	A0202	A0302	A0402	A0502	A0602
A0003	A0103	A0203	A0303	A0403	A0503	A0603
A0004	A0104	A0204	A0304	A0404	A0504	A0604
A0005	A0105	A0205	A0305	A0405	A0505	A0605
A0006	A0106	A0206	A0306	A0406	A0506	A0606
A0007	A0107	A0207	A0307	A0407	A0507	A0607
A0008	A0108	A0208	A0308	A0408	A0508	
A0009	A0109	A0209	A0309	A0409		
A0010	A0110	A0210	A0310	A0410		
A0011	A0111	A0211	A0311	A0411		
A0012	A0112	A0212	A0312	A0412		
A0013	A0113	A0213	A0313	A0413		
A0014	A0114	A0214	A0314	A0414		
A0015	A0115	A0215	A0315	A0415		
A0016	A0116	A0216	A0316	A0416		
A0017	A0117	A0217	A0317	A0417		
			A0318			

VOOR ERKEND KEURINGS ORGANISME

DARIO SARASENO

ELECTROTEST
SARACENO Dario
Inspecteur
dario.saraceno@electro-test.be
Gsm 0490 57 89 36

Saraceno 26/4/2021



DIGELEC
CONCEPT

[Signature]

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	269/2021/4/26/1	Datum van bezoek: Date de visite:	26/04/2021
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	DIGELEC CONCEPT BVBA Nachtgalenstraat 31 - 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN BTW BE 0551.843.490	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Fluvius	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	VIA TRANSFO EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Brusselsestraat 145 gebouw/bâtiment BLOK A - 3000 LEUVEN		NIET GEKEND
Eigenaar: Propriétaire:	VME STUDENTENPLAATS Parijsstraat 74 - 3000 LEUVEN		
Installateur:	DIGELEC CONCEPT BVBA	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/HUIS1 (Periodieke controle van 1 huis)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / **Genre de contrôle:** RGIE **Art. hh:** Huishoudelijk / Domestique
Art. onderzoek:
Controlebezoek (6.5) / Visite de contrôle (6.5)

Onderzoek: / Contrôle:	Studio	STUDENTENKAMERS BLOK A
Netspanning / Tension de réseau:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:
2x230V	2 x 6 mm ² XVB	20A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Lus/Boucle	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:
3.4 Ohm	Isolatie / Isolément:	8.2 MOhm
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:	Aantal eindstroombanen en reservekringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise: 5	
In(A)	Δ In (mA)	Type
125	300mA	-
Eindstroombanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn
ALGEMEEN BORD	OK	OK
5 KRINGEN		
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:
Aansluitingen: Raccordements:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:
		Beschermingsgeleiders: Conducteurs de protection:
		OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.
KEURING BETREFT ALLE STUDENTENSTUDIO'S VAN BLOK A VERNOEMD IN DE BIJLAGE:
A0001/ A0002/ A0003/ A0004/ A0005/ A0006/ A0007/ A0008/ A0009/ A0010/ A0011/ A0012/ A0013/ A0014/ A0015/ A0016/ A0017
A0101/ A0102/ A0103/ A0104/ A0105/ A0106/ A0107/ A0108/ A0109/ A0110/ A0111/ A0112/ A0113/ A0114/ A0115/ A0116/ A0117
A0201/ A0202/ A0203/ A0204/ A0205/ A0206/ A0207/ A0208/ A0209/ A0210/ A0211/ A0212/ A0213/ A0214/ A0215/ A0216/ A0217
A0301/ A0302/ A0303/ A0304/ A0305/ A0306/ A0307/ A0308/ A0309/ A0310/ A0311/ A0312/ A0313/ A0314/ A0315/ A0316/ A0317/ A0318
A0401/ A0402/ A0403/ A0404/ A0405/ A0406/ A0407/ A0408/ A0409/ A0410/ A0411/ A0412/ A0413/ A0414/ A0415/ A0416/ A0417
A0501/ A0502/ A0503/ A0504/ A0505/ A0506/ A0507/ A0508
A0601/ A0602/ A0603/ A0604/ A0605/ A0606/ A0607

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 26/04/2046
De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden (opnieuw) gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie "werden (of) waren" verzegeld.
L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.
Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 26/04/2046
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation « étaient (ou) ont été » scellées.

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**



DARIO SARACENO

Algemene inlichtingen / renseignements généraux:

Herinnering aan de voorschriften van het Boek 1:


1. Het te onderhouden en de uitgevoerde tussenkomsten op de elektrische installatie te documenteren (onderhoud en test).
2. De nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd.
3. De documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren (eendraadsschema's, situatieplannen, controleverslagen, ...), dat wordt samengesteld in tweevoud. Waarvoor een kopie ter beschikking van elke eventuele huurder wordt gesteld, die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van de eventuele huurder te stellen.
4. Het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken.
5. Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties te stellen.
6. De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.
7. Een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

Le rappel sur les prescriptions réglementaires du Livre 1:

1. D'en assurer l'entretien et de documenter toute intervention réalisée sur l'installation électrique (entretien et test).
2. De prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 soient en tout temps observées.
3. De conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire.
4. De transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant.
5. D'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
6. De renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique.
7. De laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.

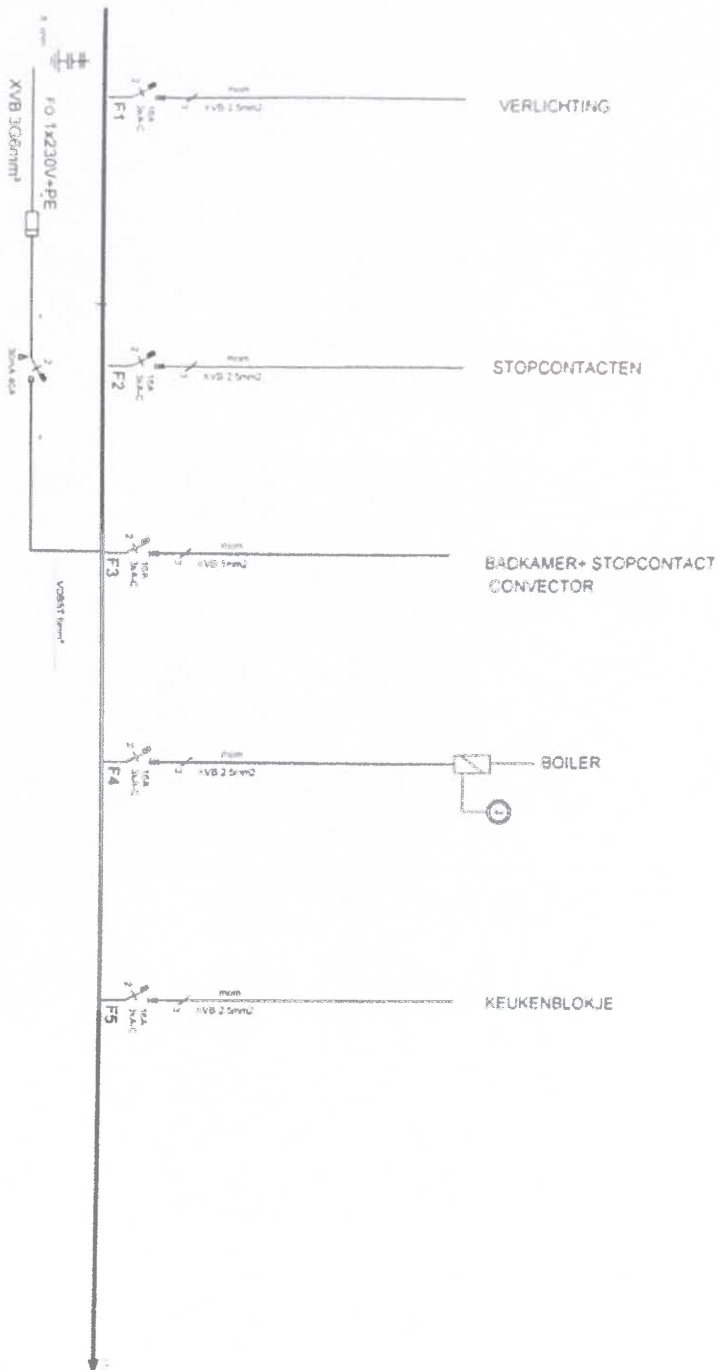

1/1

Afgeve / eikend organisme 26/14/2021	GEGEVENS EIGENAAR / WERF @HOME BRUSSELESTRAAT 143+143 A+145 PRIVATIEVE DELEN BLOKKEN A+B+C	VOORMERKING 16/04/2021	 RTW of BE 054184340 tel. 0475 328780 Nachtegaalstraat 37 3530 Nuthalen digelec@internet.be
 ELECTROTEST SARACENO DARIO SAFETY ELECTRICAL TESTING SERVICE GEM. OMS. 17.00.30	BLOK A VAN 0001 t/m 0607 BLOK B VAN 0001 t/m 0314 BLOK C VAN 0001 t/m 0207		

Handwritten signature

Handwritten signature