



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|
| ☐ BTV Antwerpen | Tel. 03 216 28 90 | btv.antwerpen@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Brabant-Wallon | Tel. 081 65 84 59 | btv.brabantwallon@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Brussel | Tel. 02 230 81 82 | btv.brussel@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Hainaut | Tel. 064 33 64 55 | btv.hainaut@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Liège | Tel. 04 253 19 72 | btv.liege@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Limburg | Tel. 011 42 18 34 | btv.limburg@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Namur / Luxembourg | Tel. 083 21 35 27 | btv.namur@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Oost-Vlaanderen | Tel. 09 252 45 45 | btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be |
| ☒ BTV Vlaams-Brabant | Tel. 016 63 47 45 | btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be |
| ☐ BTV West-Vlaanderen | Tel. 056 70 54 05 | btv.westvlaanderen@btvcontrol.be |

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____ 417-150325-04
Verslagnr.: _____

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Tervuurgeststraat 24/409
3000 Leuven

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Ekelsen Janny

Adres: Liphass dijsestraat 40, 3150 Tilbeek

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____
Teller nr. 5694470
Index: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 25/03/2015 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 412 2012) (TR art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Studio

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V mono

Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm²

Alg. schakelaar: type Diff 40 A, 300 mA, 2p

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 3; RA: 2,1 Ohm; RI tot 70,5 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: Green

Nota: - herkeuring na verkoop
- inbreuk per meld op vorig verslag wordt opgeheft
- gemeenschappelijke aarding (ook vermeld op vorig verslag)

BESLUIT


- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzorgd op de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 25/03/2016 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☒ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertragting wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker, 417
(nr., naam, handtekening)



voor de Directeur,

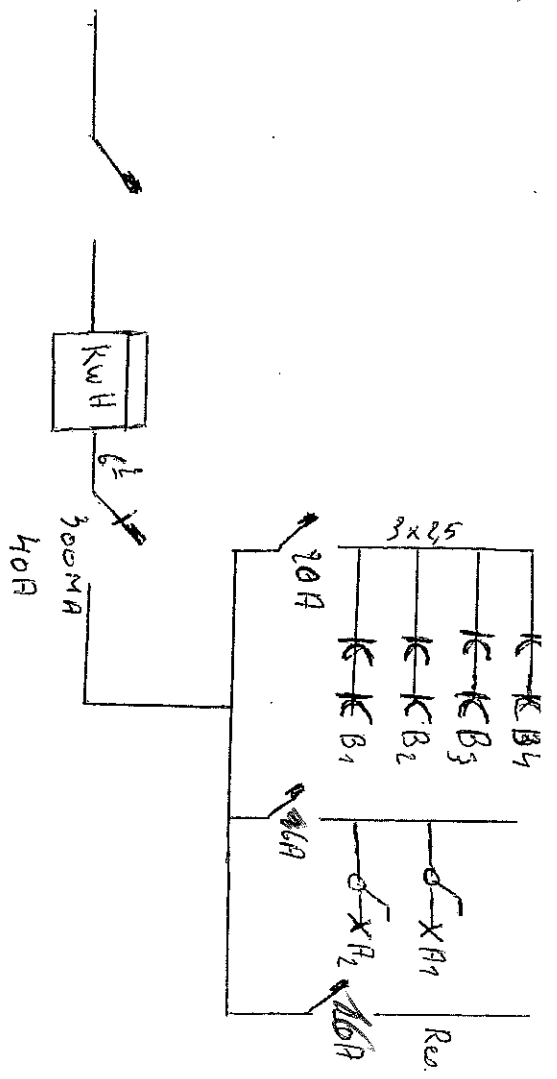

Technisch Bureau Verhoghen v.z.w.

Leuvensesteenweg 483, bus 1

3200 Geelrode (Aalstschied)

Tel: 018763.47.43 Fax: 018763.47.21

Email: info@verhoghen.be steven@verhoghen.be

97103/2013



Ben Bollen
417

