

Verslagnummer: ECTRL2026-03978



Niet-huishoudelijke installatie



Agentbezoeker

Vandenheede Rudy



Adres Keuring

Schaluin 117
3200 Aarschot



Datum

27/07/2026



Opdrachtgever

BVBA ELECTRICITEITSWERKEN ELECTRO DRD
Markt 29
9890 Gavere



Eigenaar

Restaurant Bello Cusi
Schaluin 117
3200 Aarschot



Verantwoordelijke werken

BVBA ELECTRICITEITSWERKEN ELECTRO DRD
Markt 29
9890 Gavere

Conform

Volgens de voorschriften van het AREI Boek 1 (KB van 08/09/2019) inzake de elektrische installaties op laagspanning en op zeer laagspanning.

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

Type installatie:	Niet-huishoudelijke installatie
Onderzoek/controle:	Controlebezoek 6.5
Eventuele afwijkingen:	Afwijkingen toegepast 8.3.2
Type controle:	Horecazaak
De controle wordt uigevoerd volgens de voorschriften van Boek 1 van het Koninklijk Besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.	

VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN VAN BOEK 1

1.	Het te onderhouden en de uitgevoerde tussenkomsten op de elektrische installatie te documenteren (onderhoud en test).
2.	De nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van boek 1 te allen tijde worden nageleefd.
3.	De documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren (eendraadsschema's, situatieplannen, controleverslagen, ...), dat wordt samengesteld in tweevoud. Waarvoor een kopie ter beschikking van elke eventuele huurder wordt gesteld, die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van de eventuele huurder te stellen.
4.	Het dossier van de elektrische aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken.
5.	Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.
6.	De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.
7.	Een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.
In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld, van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (https://www.Economie.fgov.be) bevoegd voor de erkende organismen.	

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

EAN-code:	541448820057717614
Naam netbeheerder:	Fluvius
Tellernummer:	1LGZ0588612962
Spanning (V)	3X230V
Voedingsleiding – doorsnede (mm ²)	16
Type van aardelektrode	Aardingslus
Aantal borden	1
Aantal eindstroombanen	49
Type van het aardverbindingssysteem	TT-NET
Huidige nominale waarde van de bescherming van de aansluiting (A)	63
Installatie ontworpen voor een maximale nominale stroom van (A)	63
Geplaatste (alg.) differentieelstroominrichtingen	2

GEGEVENS VAN DE DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTINGEN

Bordnr.	Code	In(A)	Gevoeligheid (mA)	Type	Aantal eind-stroom-banen	TestΔ In	ΔIn
ALSB		63A	300mA	A	49	OK	OK
ALSB		63A	30mA	A	11	OK	OK

SCHEMA'S, PLANNEN EN DOCUMENTEN VAN DE INSTALLATIE

Eendraadsschema/stroombaanschema	Zie bijlag(en)	Aanwezig
Situatieplan	Zie bijlag(en)	Aanwezig
Plan uitwendige invloeden	Zie bijlag(en)	Aanwezig
Lijst evacuatiewegen	Zie bijlag(en)	Aanwezig
Lijst veiligheidskringen	Zie bijlag(en)	Aanwezig
Lijst kritische kringen	Zie bijlag(en)	NVT
Aardingsplan	Zie bijlag(en)	Aanwezig
Plan ondergrondseleidingen	Zie bijlag(en)	NVT

UITGEVOERDE CONTROLES

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen	OK
Staat van het vast geïnstalleerd elektrische materieel	OK
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking	OK
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	Niet van toepassing
Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd.	

METINGEN EN BEPROEVINGEN

Spreidingsweerstand van de aardverbinding(en) (Ω)	1,15
Waarde van het algemeen isolatieniveau ($M\Omega$)	0,74
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)	OK
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders	OK

FASTGESTELDE INBREUKEN

| Geen inbreuken vastgesteld.

OPMERKINGEN/NOTA'S

Private gedeelten maken geen deel uit van dit onderzoek.

BESLUIT VAN DE CONTROLE

R De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het Boek 1 (KB van 08/09/2019) inzake de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór **27/07/2031**

R De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.



i.o. Ing. Tom Carlier
Technical manager E-CTRL vzw

KEURINGSDOSSIER

**RESTAURANT
BELLO COSI
SCHALUIN 117
3200 AARSCHOT**

Vandenbeek & Buijs

E-ctrl

27/7/2026

ELEKTRICITEITSWERKEN

ELECTRO DRD BVBA

ELEKTRICITEITSBENODIGDHEDEN

STUDIE EN ONTWERP - VERLICHTING

DOMOTICA - RELIGHTING - GROENE ENERGIE


Markt 29 - 9890 GAVERE

info@electrodrd.be

Tel. : 09 384 55 91

Fax : 09 384 70 94

3 X 230V

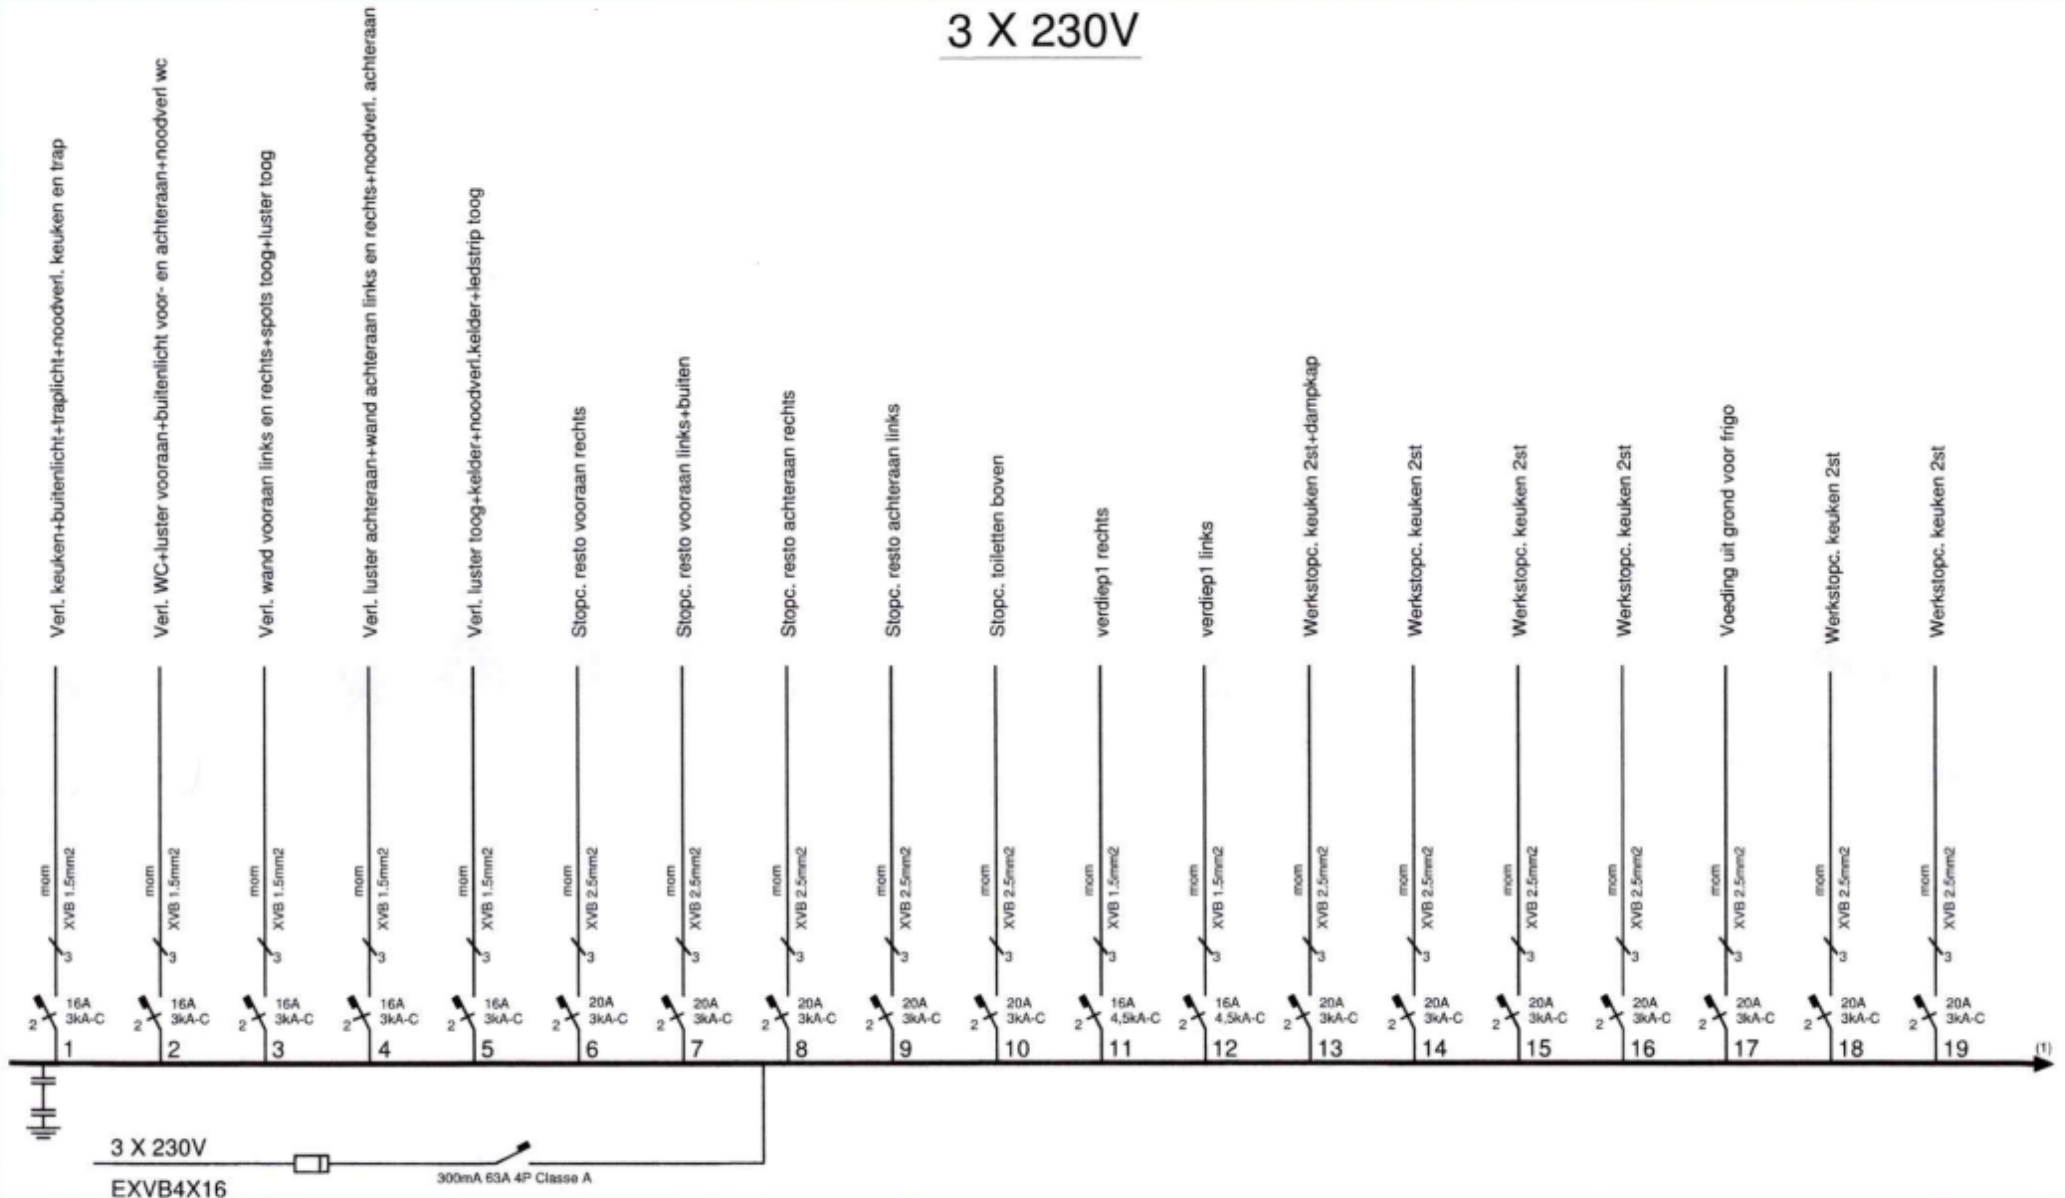

Afgev. erkend organisme
15 / 03 / 2026

Vandenheede Rudy
Agent-Bezoeker
E-CTRL-200
E-CTRL-200

BELLO COSI
Schaluin 117
3200 AARSCHOT


Verantw. uitvoering

15 / 03 / 2026



27/7/26

3 X 230V

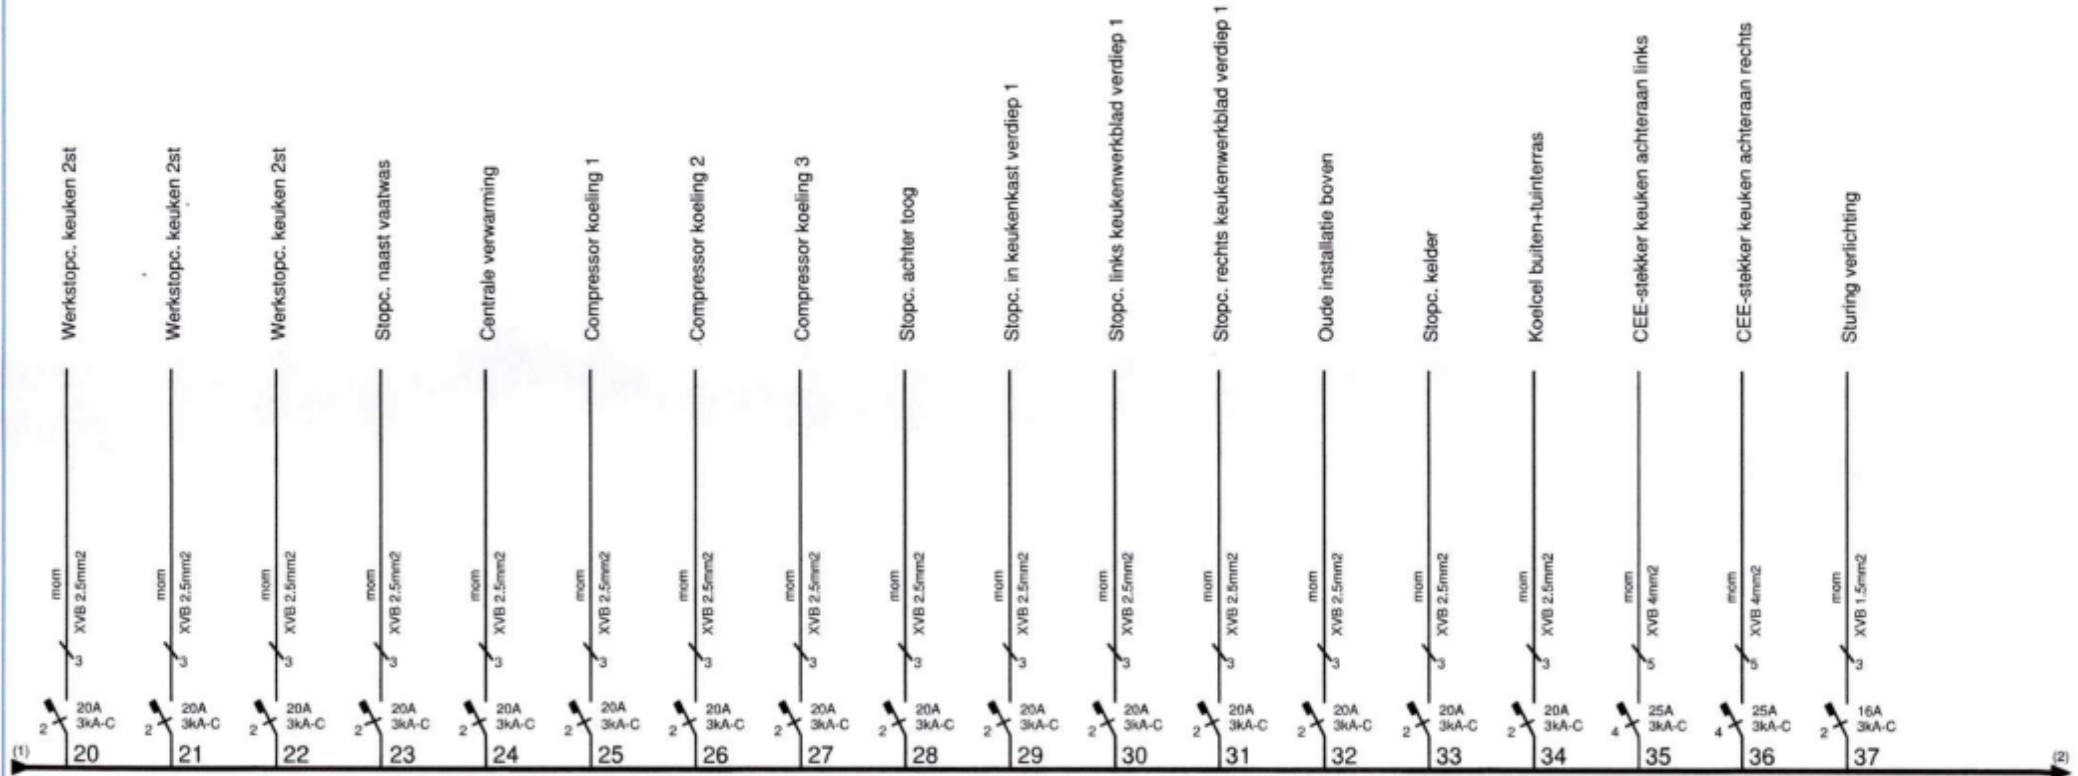

Afgev. erkend organisme

15 / 03 / 2026

Vandenheede Rudy

Agent-bezoeker
E-CTRL-200
E-Ctrl vzw

27/7/26

BELLO COSI

Schaluin 117


3200 AARSCHOT

Verantw. uitvoering

15 / 03 / 2026



3 X 230V

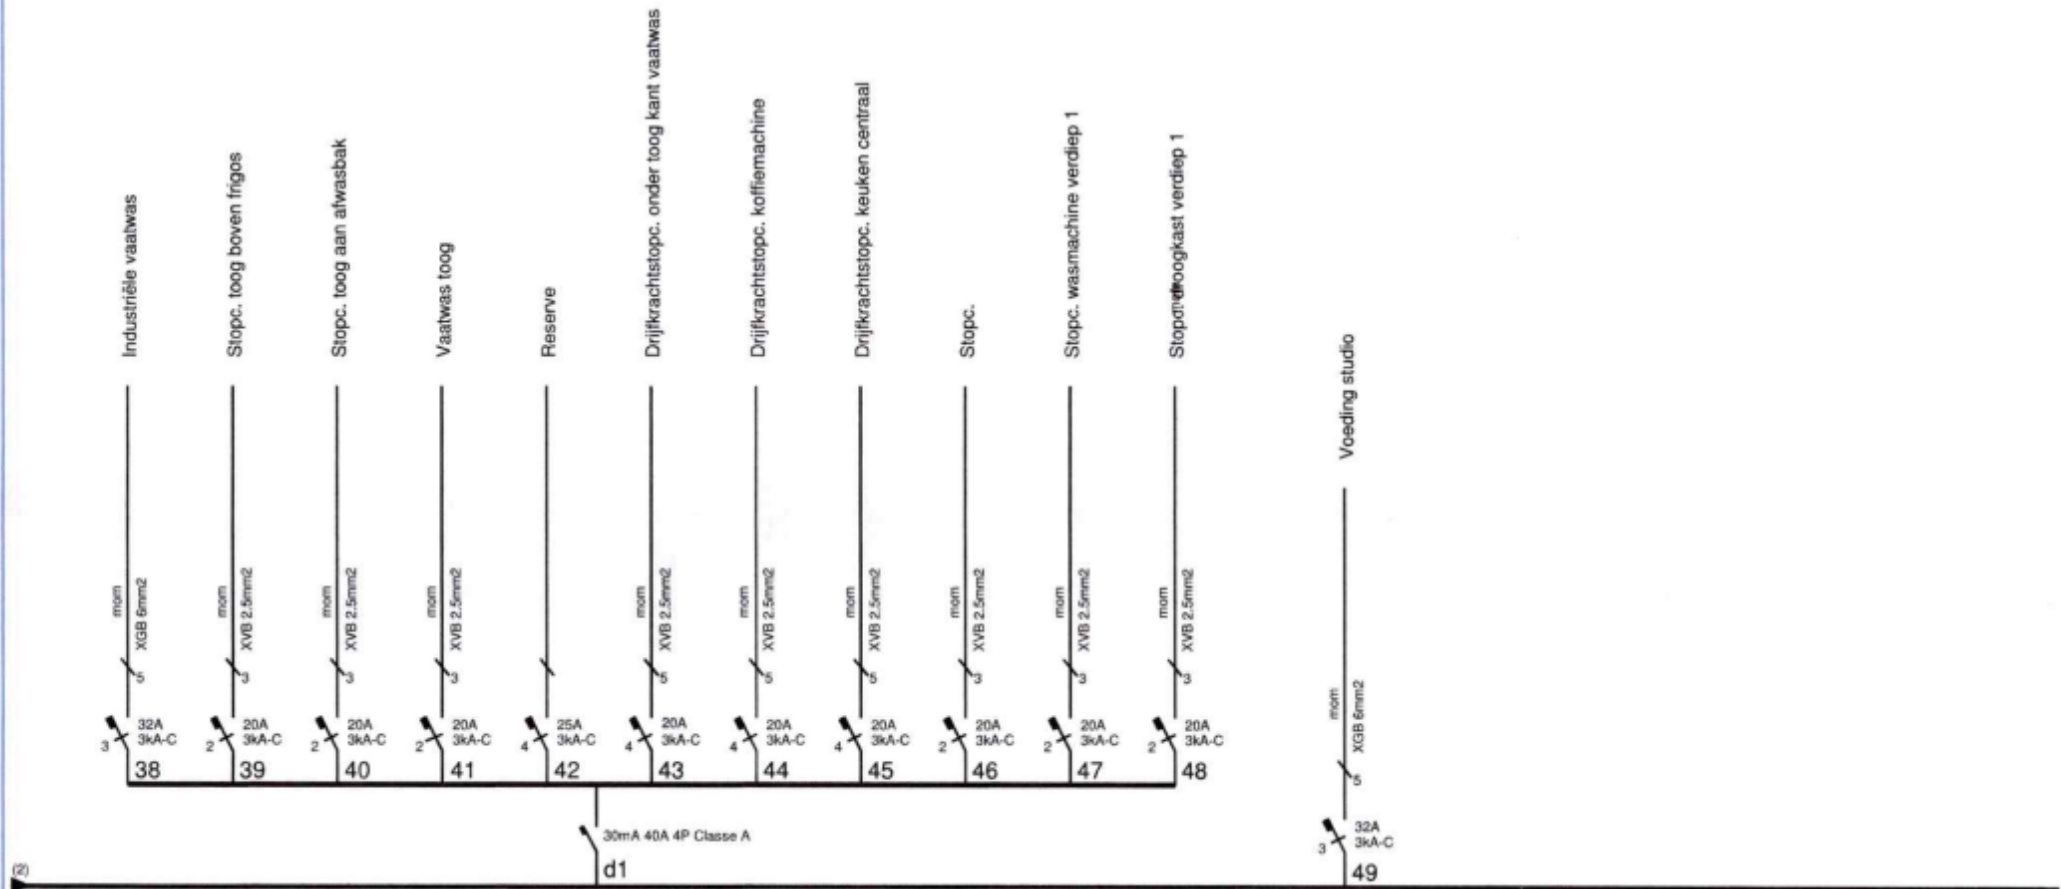

Afgev. erkend organisme

15/03/2026

Vandenheede Rudy

E-CTRL
E-CTRL-200
E-CTRL VZW

27/7/26

BELLO COSI

Schaluin 117

3200 AARSCHOT

Verantw. uitvoering

15/03/2026

ELEKTRICITEITSWERKEN
ELECTRO DRD BVBA
ELEKTRICITEITSBENODIGDHEDEN
STUDIE EN ONTWERP - VERLICHTING
DOMOTICA - RELIGHTING - GROENE ENERGIE

Markt 29 - 9890 GAVERE

info@electrodrd.be

Tel. : 09 384 55 91

Fax : 09 384 70 94

Uitwendige invloedsfactoren

(AREI - art.19)

Installatie: RESTAURANT BELLO COSI

SHALUIN 117

3200 AARSCHOT

LOKAAL - GEBOUW

			standaard factoren	Toiletten	Restaurant gelijkvl	Keuken	Restaurant verd 1	Berging verd 1-2	Kelder -1	Tuin
	code	omschrijving								
omgevingsomstandigheden	AA	1-8	temperatuur	4	4	4	4	4	1	7
	AD	1-8	aanwezigheid van water	1	3	1	3	1	1	1
	AE	1-4	aanwezigheid vaste lichamen	1	1	1	1	1	1	1
	AF	1-4	corrosieve of vervuilende stoffen	1	1	1	1	1	1	1
	AG	1-3	mech.belasting door schokken	1	1	1	1	1	1	1
	AH	1-3	mech.belasting door trillingen	1	1	1	1	1	1	1
	AK	1-2	aanwezigheid flora	1	1	1	1	1	1	1
	AL	1-2	aanwezigheid fauna	1	1	1	1	1	1	1
	AM	1-6	zwerfstroom, electromagn.,electro statische, ioniserende invloeden	1	1	2	1	1	1	1
	AN	1-2	zonnestraling	1	1	2	1	2	1	2
gebruiks-omstandigheden	BA	1-5	bekwaamheid van personen	1	1	1	1	1	1	1
	BB	1-3	vochtigheidstoestand v/d mens	1	1	1	1	1	1	1
	BC	1-4	contact personen met aardpotentialaal	1	1	1	1	1	1	1
	BD	1-4	ontruiming in nood	1	1	1	1	1	1	1
	BE	1-4	aard opgeslagen of behandelde goederen	1	1	1	4	1	1	1
gebouw	CA	1-2	bouwmateriaal	1	1	1	1	1	1	1
	CB	1-4	structuur gebouw	1	1	1	1	1	1	1

Voor het keuringsorganisme:

Vandenheede Rudy
Agent-bezoeker
B-CTRL-200
E-Ctrl van

E-Ctrl

27/7/26

Voor de exploitant :

RESTAURANT BELLO COSI

Installatie - site (naam - adres):

keuringsorganisme (naam - handtekening - datum):

Installateur:

ELECTRO DDD&V
MARKT 29
3890 GAVENE

Uitbater (naam - handtekening - datum):

RESTAURANT BELLO GOSI
SCHALVIN 118
3200 AARSCHOT.

Erkend

Datum & versie document:

Versie 1 - 2026/04/27

Veiligheidsinstallatie (veiligheidsverbruiker)	Referentiekader (risicoanalyse - wet - norm)	Veiligheidsverbruiker			Tijd functie-behoud autonome & brandweerstand	Veiligheidsbron(nen)			Veiligheidsbord(en)		Veiligheidsstroombaan				Opmerkingen
		positieve veiligheid	met geïntegreerde veiligheid	redundante verbruiker		type - herlaadbare batt. - niet-herlaadbare batt. - onafh. stroomgeneratie of - UPS	kenmerken (V, kVA, netsysteem, ...)	opstelling - lokaal met brandweerstand	kenmerken	opstellingslokaal met brandweerstand	brandweerstand (niet redundant) - geleiders, kabel - draagsteel, bevestiging - aftakdozen	sectie i.f.v. toegelaten ΔU bij verhoogde temperatuur - T _{max} (°C) - % I (m)	elektrische beveiliging - overbelasting - kortsluiting - aardfout	redundante	
nood-/veiligheidsverlichting	EN 1838		X		1100	interne battery									
automatische brandmelding- en detectie-installatie															
Rook Warmte Afvoer installatie															
waterdrukverhogende installaties															
sprinklers															
overdruk- / onderdrukinstallaties ter bescherming tegen rook															
liften met prioritaire oproep															
deurontgrendelingsinstallatie															

Vandenheede Rudy

agent bezochter
E-CTRL-200
E-CTRL vzw

E-CTRL

27/7/26