



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☒ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86

☐ Engelse Wandeling 2F8L - 8500 KORTRIJK
tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org

BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 316 003

Ref. verslag RAP AA / 2019 07 16 - 6

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 271 - art. 276bis voor oude installatiedelen)

Eigenaar/beheerder/uitbater - Naam Voornaam Postnr 2180

Adres Lange Steezestraat 10 APP: gelijkvloers Gemeente Ekeren

Installateur Elektra De Cnabden huba Gemeente Ekeren

BTW-nummer BE 0810951711

of identiteitskaartnr. - - Uitreikingsdatum - - - - - Gemeente

Plaats van onderzoek Postnr. 2180

Adres Lange Steezestraat 10 APP: gelijkvloers Gemeente Ekeren

EAN-code 541448220043054510 Elektriciteitsverdelers Fluvis

Type installatie ☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheden ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid

Algemene beschrijving van de aansluiting Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen

U_{nom} (V ac/dc) 2x 230V 3x 2P AUT 16A - 2.5mm²

Ø voedingskabel (mm²) 16 mm² 2x 9P AUT 90A - 2.5mm²

I_{nom} aansluiting (A) 90A 4x 9P AUT 90A - reserve

Type alg. schakelaar ALG DIFF 2P DIFF 40A/30mA

Aantal borden 1 2x 9P AUT 90A - 2.5mm²

Aantal eindstroombanen 14 3x 9P AUT 90A - reserve

Type aardelektrode Pencil

Algemene diff.stroom.inr. 2P 40A/30mA

Bijkomende diff.stroom.inr. 2P 40A/30mA

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01

Aardspreidingsweerstand : 12.04 Ω Isolatiweerstand (250/500/1000V) : >1 MΩ Werking differentieelstroominrichting : OK / NOK Continuïteit PE-geleiders & equipot.: OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

Inbreuk geen

opm. Verlichting nog niet geïnstalleerd.

☒ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP - - - - -

Besluit

☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïnstalleerd.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór

Volgend controlebezoek uiterlijk op: 16 / 07 / 2021

Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening) J. VAN HEMELEN KEURINGSORGANISME VZW inspecteur (156) ACHBARI Abdelaziz

Datum onderzoek: 16 / 07 / 2021


Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

88634


RAP-E-901 (05.05.2017)

A Stopcontacten
B Res
C Res
D Res
E Res
F TV hoek
G Kelder
H Benenden
I Garage
J Keuken
K C.V
L Res
M Res
N Res

Plaats van de elektrische installatie
 Bart Beenaerts
 Lange Sterrestraat 10
 2180 Ekeren

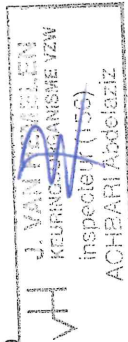

Installateur
 Elektro De Cnodder B.V.B.A.
 Driehoekstraat 170
 2180 Ekeren
 Tel.: 03 544 93 08 GSM: 0486 51 72 54
 Fax: 03 544 93 08
 e-mail: elektro.de.cnodder@telenet.be
 BTW BE 0810.957.711

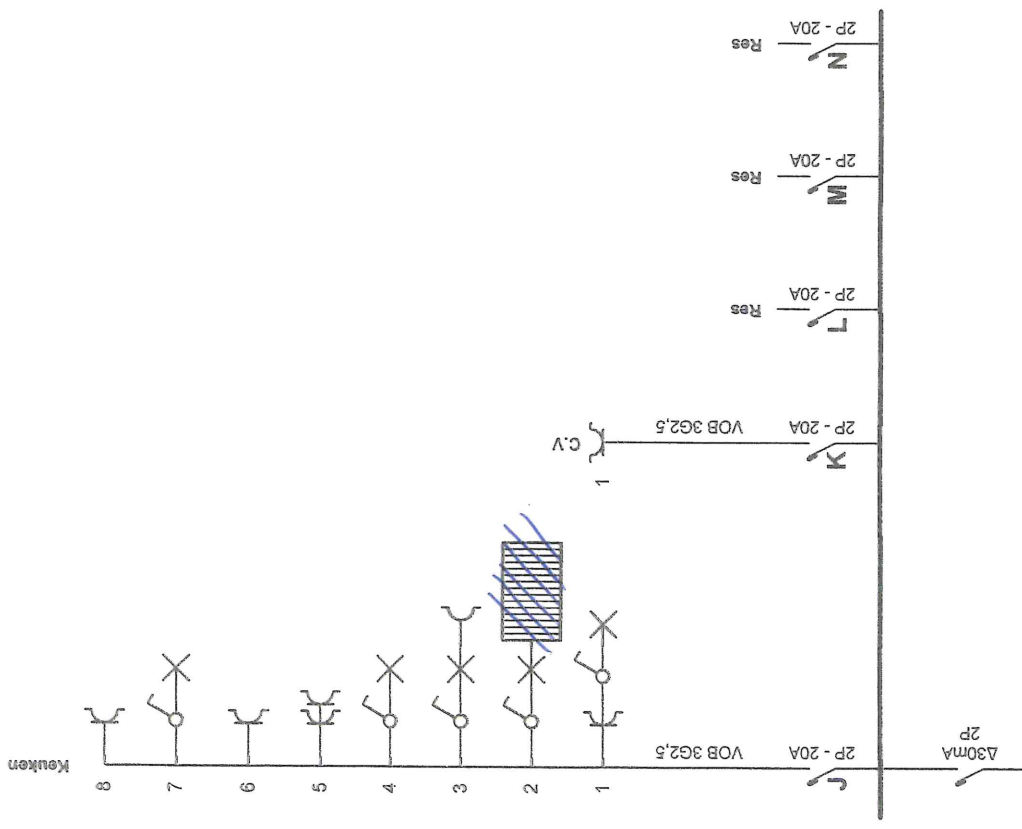

Plaats van de elektrische installatie

Bart Beenaerts
Lange Sterrestraat 10
2180 Ekeren




Installateur

Elektro De Cnodder B.V.B.A.
Driehoekstraat 170
2180 Ekeren

Tel.: 03 544 93 08 GSM: 0486 51 72 54
Fax: 03 544 93 08
e-mail: elektro.de.cnodder@telenet.be
BTW BE 0810.957.711

p. 2/5
Eendraadschema


2 x 230V ~ 50Hz

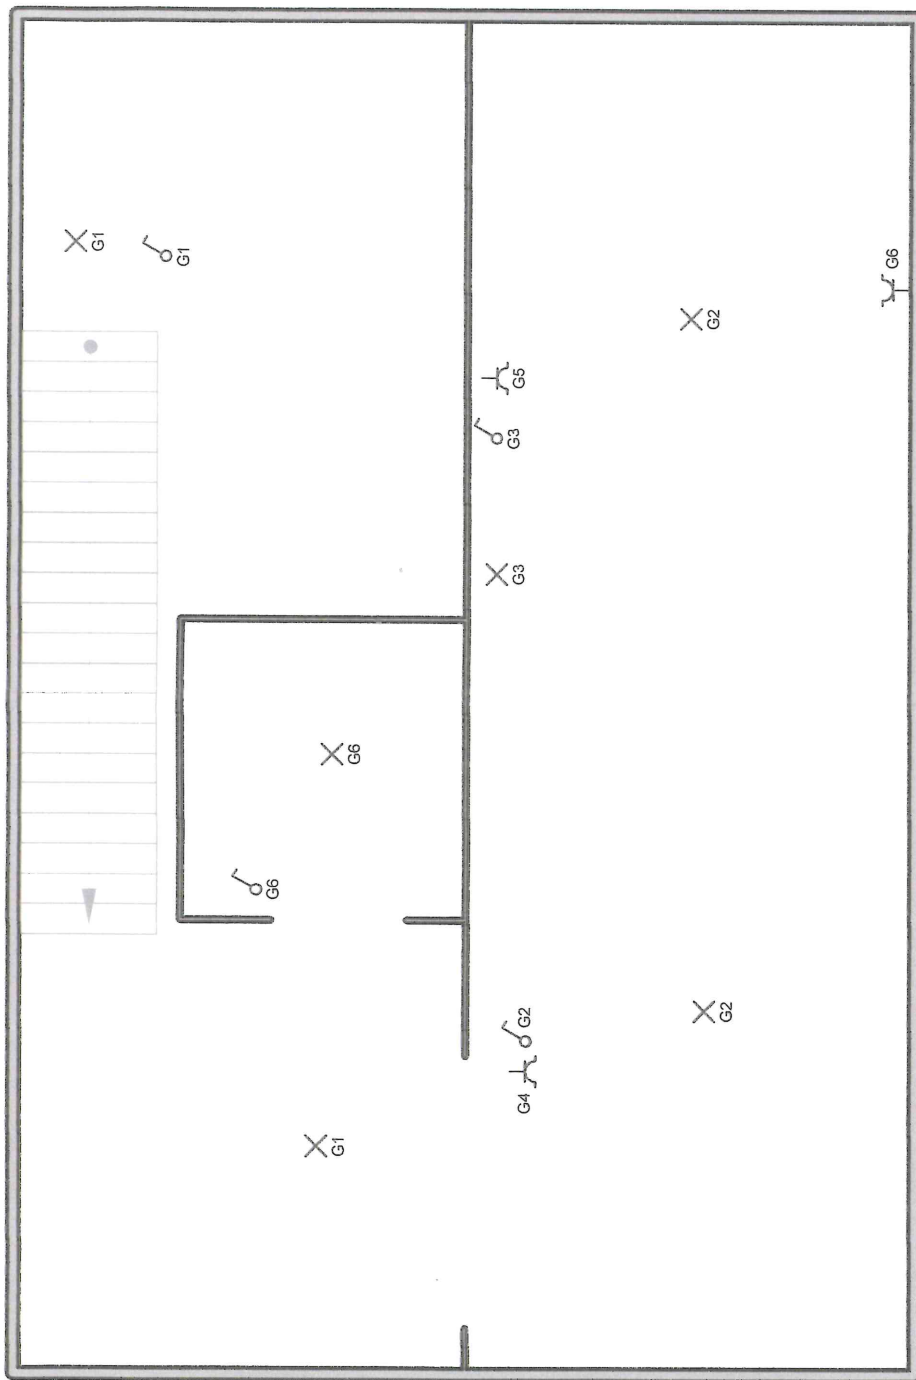

Kelder

Plaats van de elektrische installatie

Bart Beenaerts
Lange Sterrestraat 10
2180 Ekeren

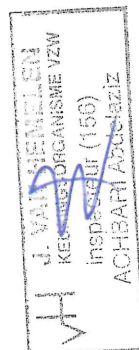

Installateur

Elektro De Cnodder B.V.B.A.

Driehoeksstraat 170

2180 Ekeren

Tel.: 03 544 93 08 GSM: 0486 51 72 54

Fax: 03 544 93 08


e-mail: elektro.de.cnodder@telenet.be

BTW BE 0810.957.711

p. 3/5

Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

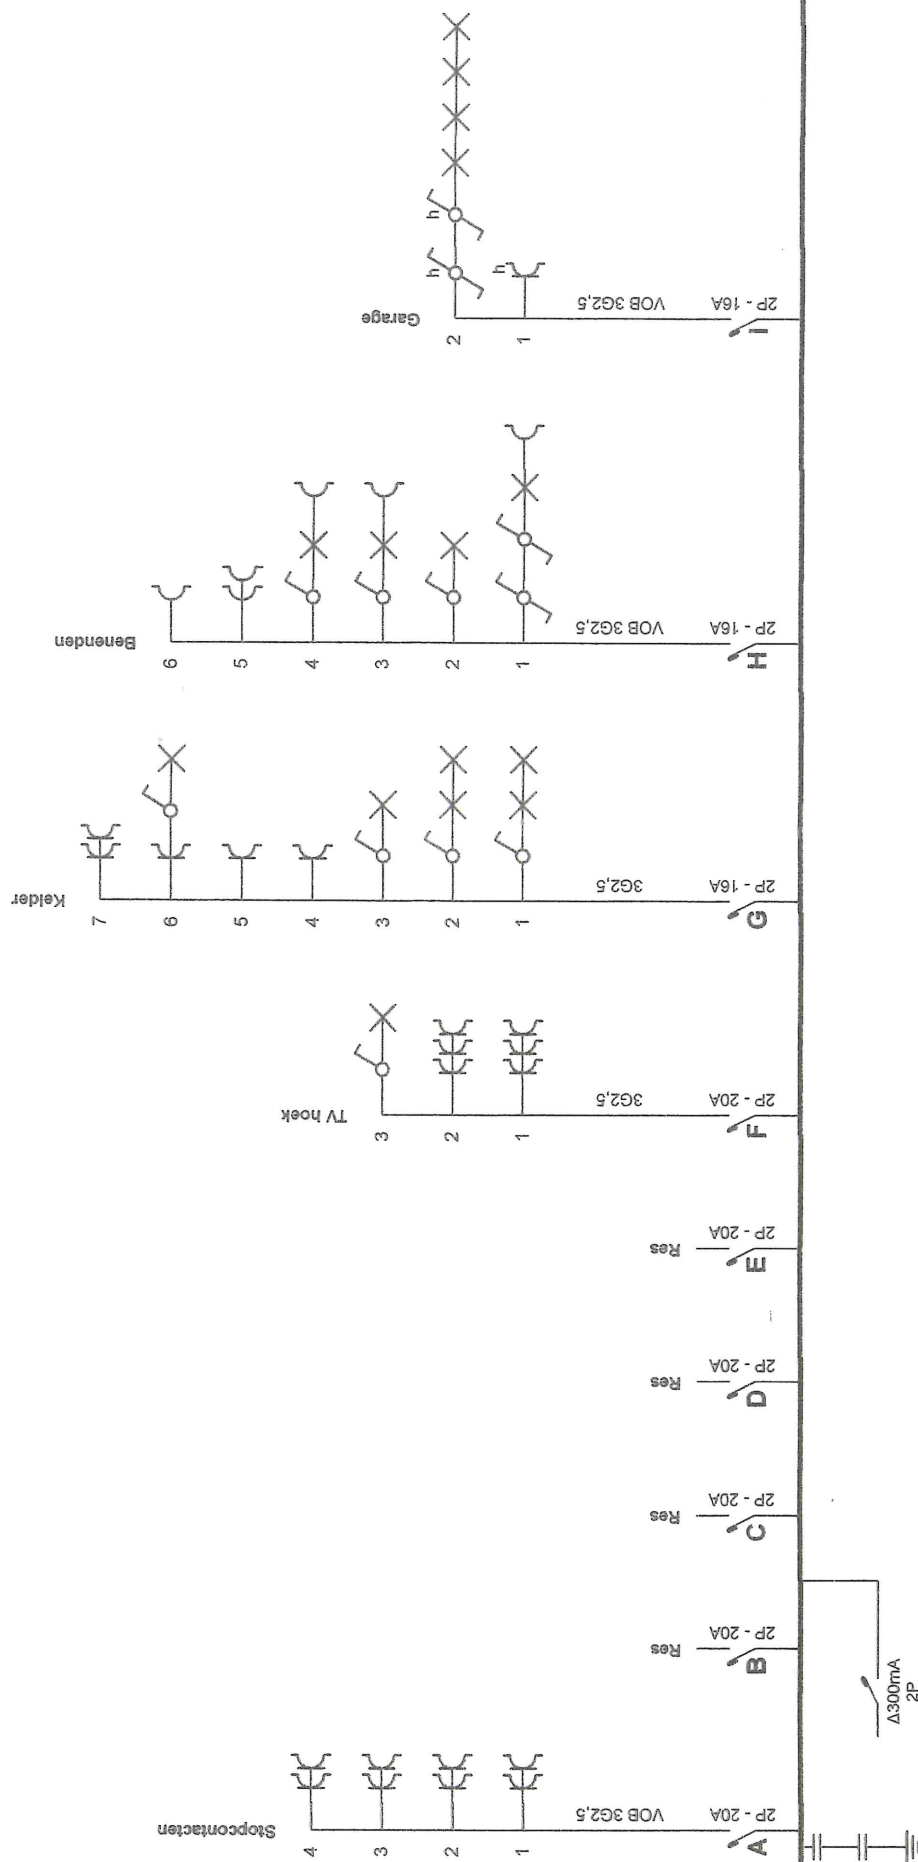

Plaats van de elektrische installatie

Bart Beenaerts
Lange Sterstraat 10
2180 Ekeren



Installateur

Elektro De Cnodder B.V.B.A.
Driehoekstraat 170
2180 Ekeren
Tel.: 03 544 93 08 GSM: 0486 51 72 54
Fax: 03 544 93 08
e-mail: elektro.de.cnodder@telenet.be
BTW BE 0810.957.711

p. 1/5
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz