

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 158072
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@roakus-e.com



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 6168157
Voorl. verslagnr.:
Datum: 04/12/2023

Klant / Opdrachtgever:

Roakus-e BV
Zammelseweg 126
2440 GEEL

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 521 AKOPIAN KARO
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: BEA RAMMELAERE Adres: GEESTENSPoor 111 B2 EKEREN 2180
Installateur/verantw. werk: Naam: Roakus-e BV Adres: Zammelseweg 126
2440 GEEL B.T.W.: BE0778677297
Adres installatie: BEA RAMMELAERE GEESTENSPoor 111 B2 EKEREN - Private HS-cabine: NEE
ANTWERPEN 2180
Type installatie: appartement Toestel/Install. ID: 1^{ste} verdiep rechts
EAN nr.: 541448820042952204 Netbeheerder: Fluvius Teller nr.: 1100825628 Nachtteller nr.: nvt

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5)

Installatiedatum: ☒ vóór 01/10/1981 ☐ tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 ☐ tussen 01/06/2020 en 01/06/2023 ☐ vanaf 01/06/2023

Afwijkingen: deel 8 Boek 1 : toegepast en punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1: toegepast

Datum: 04/12/2023

Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/12/2048

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig
Nom. spanning: 1 x 240V Max. beveiliging: 50A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 50A Alg. scheidingsschak.: aut.maatschappij
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: - aantal geleiders: - doorsnede: - mm²
Aardverbinding: aard: gemeenschappelijk bereikbaarheid: in orde - gemeenschap. aardonderbreker is bereikbaar
Aardelektrode: type: pen sectie: 16 mm²
Diff. schakelaar: algemene: Aut/diff 2p 40A/300mA bijkomende: 2p 40A/30mA

Eëndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie: -

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde

Staat vast of - opgesteld materieel: in orde

Aanwezige bijzondere installaties: ☐ PV ☐ zwembad ☐ sauna ☐ voeding elektrisch voertuig ☐ -

Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding

Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 8

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 290 MOhm

Spreidingsweerstand: 26 Ohm

Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde

Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde

Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde

Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,





Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf

CORRIDOR STOK+
SLAAP 1 + 2 STOK+
TERRAS LAMP+STOK+
SLAAP 1 ROLLER+
BADKAMER STOK+
LAMP

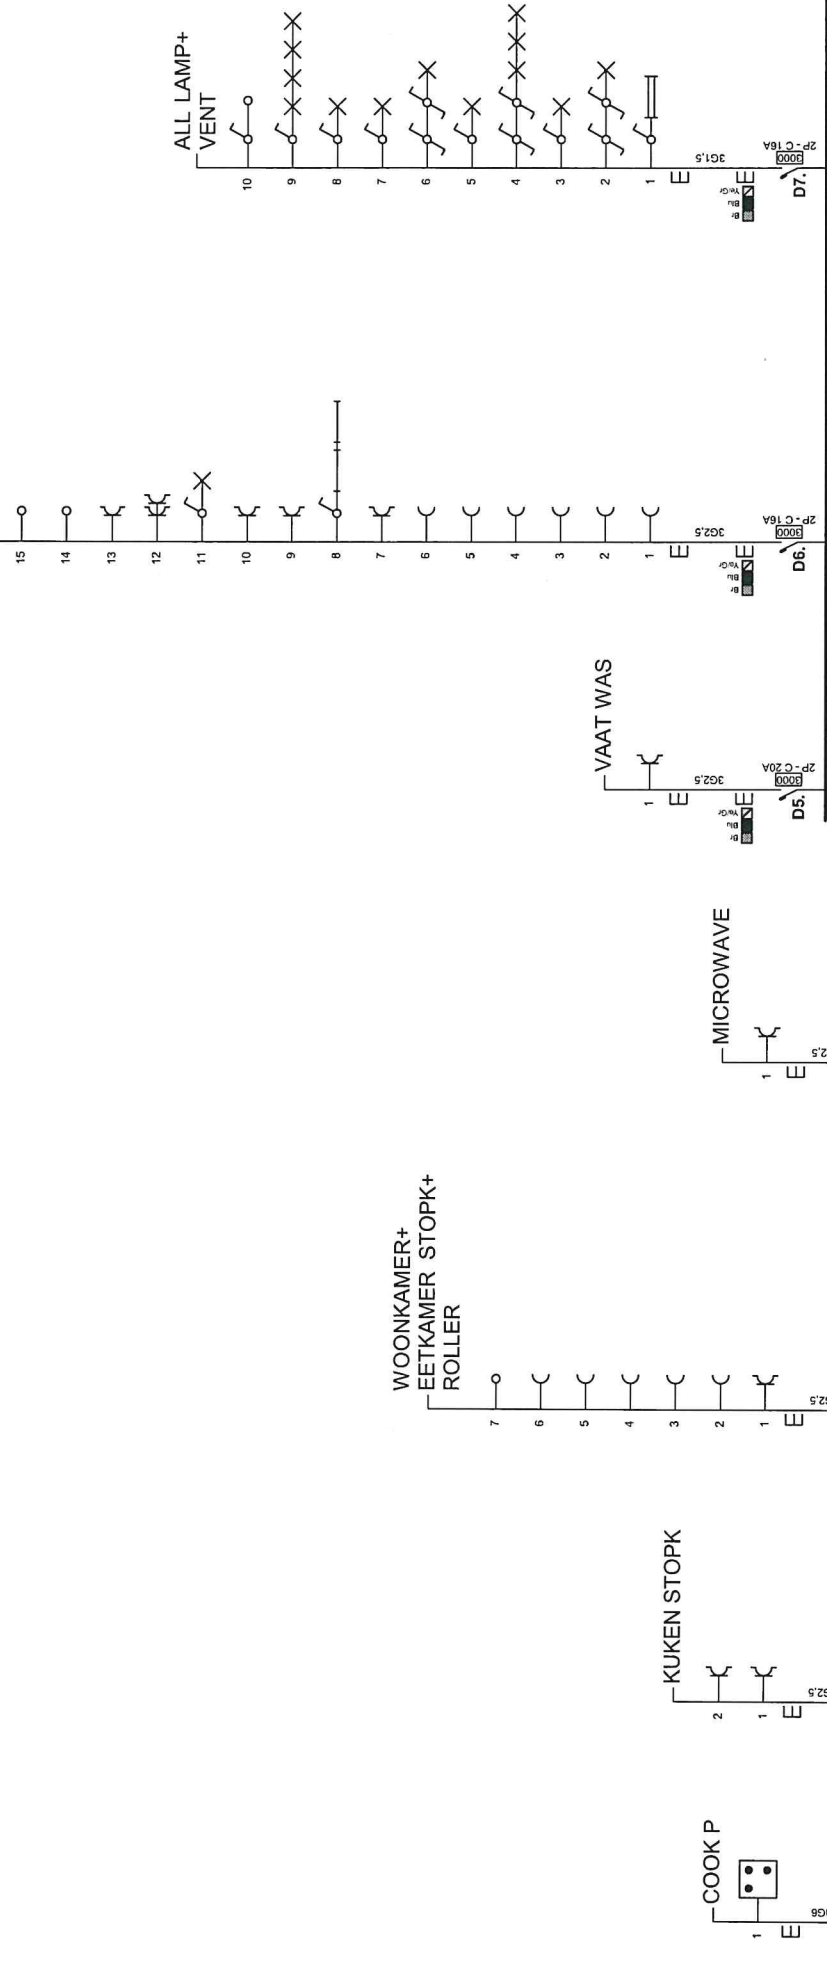

Authorized Inspection Body

O.C.B. Antwerpen
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034

Installation Address


Bea Rammelaere
Geestenspoor 111
2180 Antwerpen
e-mail: be.a.nina@hotmail.com

Electrician

Roakus-E BV
Zammelseweg 126
2440 Geel
Tel.: 03 808 40 03 Cell Phone: 0465 12 61 56
e-mail: info@roakus-e.be
BTW BE 0778.677.1297



ROAKUS ELECTRO
AUTENTIEKE ELEKTRIEK O.P. VAN LUTHERIE
WWW.ROAKUS-E.BE | ☎ +32 485125158

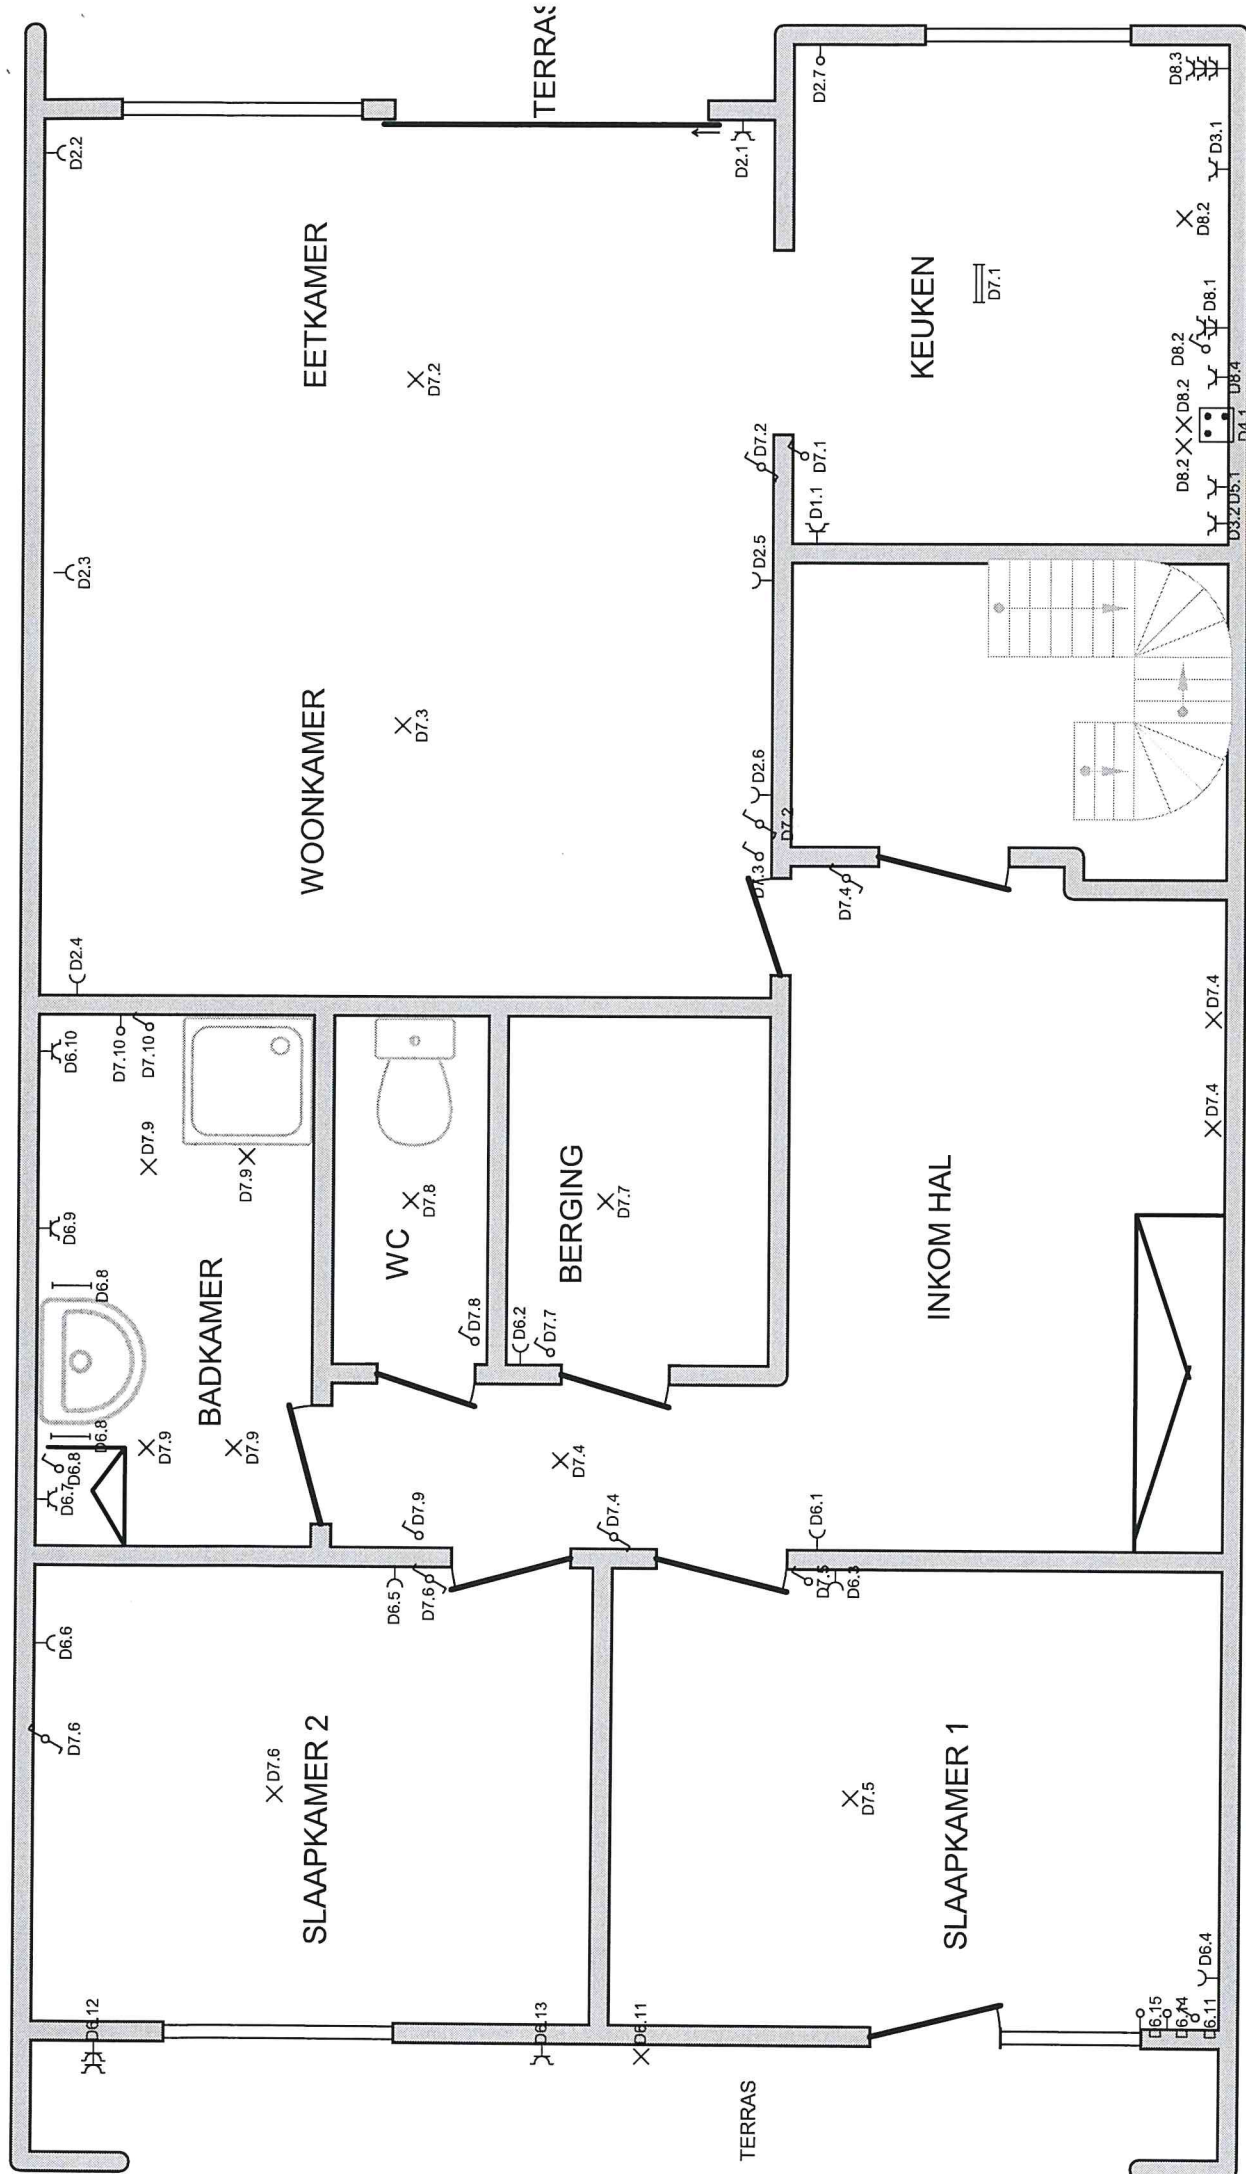

Authorized Inspection Body

O.C.B. Antwerpen
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034

Installation Address

Bea Rammelaere
Geestenspoor 111
2180 Antwerpen
e-mail: be.a.nina@hotmail.com

Electrician

Roakus-E BV
Zammelseweg 126
2440 Geel
Tel.: 03 808 40 03 Cell Phone: 0465 12 61 56
e-mail: info@roakus-e.com
BTW BE 0778.677.297



ROAKUS ELECTRO
ELECTRIC ELECTRICIAN G.E. - J.A.M. ELECTRICIAN
WWW.ROAKUS-E.COM | ☎ +32 465126156


**p. 3/5
Floor plan**

Date: 11/23/2023


2 x 230V ~ 50Hz

V.2023-12-04 04:17:40

Q1	
D4.	
D3.	
D2.	
D1.	
Q2	
D5.	
D6.	
D7.	
D8.	

Authorized Inspection Body O.C.B. Antwerpen Koningin Astridlaan 60 2550 Kontich Tel.: 03 451 37 00 e-mail: info@ocb.be BE 0404.312.034	Installation Address Bea Rammelaere Geestenspoor 111 2180 Antwerpen e-mail: be.a.nina@hotmail.com	Elektrician Roakus-E BV Zammelseweg 126 2440 Geel Tel.: 03 808 40 03 Cell Phone: 0465 12 61 56 e-mail: info@roakus-e.be BTW BE 0778.677.290   ROAKUS ELECTRO ELECTRICIËN, LUXEMBOURG, NV, ART. ELECTRICIËN WWW.ROAKUS-E.BE ☎ 03 465126156	p. 4/5 Circuit list Date: 11/23/2023 2 x 230V ~ 50Hz V.2023-12-04 04:17:40
---	--	--	--

Cable - 3G2,5	
Cable - 3G6	
Cable - XVB 4x10	
Circuit breaker - 3000 - 2P - C 16A	3
Circuit breaker - 3000 - 2P - C 20A	4
Circuit breaker - 3000 - 2P - C 32A	1
Connection point	4
Earth connection	1
Earth connection strip	1
Lightning	17
Lightning Fluorescent - 1 Buislamp	2
Lightning Fluorescent - 2 Buislampen	1
Residual current device - Type A - Δ300mA - 3000 - 2P - 40A	1
Residual current device - Type A - Δ30mA - 3000 - 2P - 40A	1
Socket - Child protection	17
Socket - Without earth wire	11
Switch (one-way) - One pole	10
Switch (two-way) - One pole	6

Authorized Inspection Body O.C.B. Antwerpen Koningin Astridlaan 60 2550 Kontich Tel.: 03 451 37 00 e-mail: info@ocb.be BE 0404.312.034	Installation Address Bea Rammelaere Geestenspoor 111 2180 Antwerpen e-mail: be.a.nina@hotmail.com	Elektrician Roakus-E BV Zammelseweg 126 2440 Geel Tel.: 03 808 40 03 Cell Phone: 0465 12 61 56 e-mail: info@roakus-e.com BTW BE 0778.677.297   ROAKUS ELECTRO INDUSTRIËLE ELECTRICITEIT EN INSTALLATIE www.roakus-e.com 03 451 37 00
		p. 5/5 Bill of materials Date: 11/23/2023 2 x 230V ~ 50Hz V.2023-12-04 04:17:40