Verslag

VERSLAG NR
ANT/15/61741109/00/NL/000
Origineel



Uw klantnummer: 100936235
Contractnummer: 2292488/4000

040 - INSP

Verslag van controle van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

Jaak Van Haesendonckstraat 56/2, 2180 Ekeren

Uitgevoerd op:
vanaf 04/09/2026 10:45
tot 22/09/2026 11:38

Uitgevoerd door: SERGE DE PAUW (4461)

Conform

IDENTIFICATIE VAN DERDEN

Adres	De gegevens van de eigenaar zijn niet bekend
Opdrachtgever van de controle	
Naam, Voornaam	Van Och Invest BV
Adres	Lindenlei 53, 2180 Ekeren

IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vinçotte ID	100 514 962
Adres	Jaak Van Haesendonckstraat 56/2, 2180 Ekeren
EAN-code	Niet meegedeeld
Nr Teller	1SAG3100799719
Toelichting installatie	Verdiep 1 & 2
Gecontroleerde installatie	- Wooneenheid
Type installatie	Huishoudelijke installatie

Verslag

Origineel

VERSLAG NR
ANT/15/61741109/00/NL/000

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

Basis van onderzoek	- AREI - Boek 1 van het koninklijk besluit van 08/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. 28/10/2019)
Type controle	- 6.4. Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname
Datum van de uitvoering van de installatie	- Vanaf/na 01/06/2020


GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE


Voeding	Via meters DNB
Bescherming aansluiting	- Max. toegelaten waarde van de bescherming van de aansluiting
Max. toegelaten waarde van de bescherming van de aansluiting (A)	40
Type van de algemene schakelaar	- Differentieelscheidingsschakelaar
Doorsnede leiding voeding bord (mm^2)	10
Spanning (V)	- 230 V AC

BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

LS-bord: Alsb

Aantal kringen	19

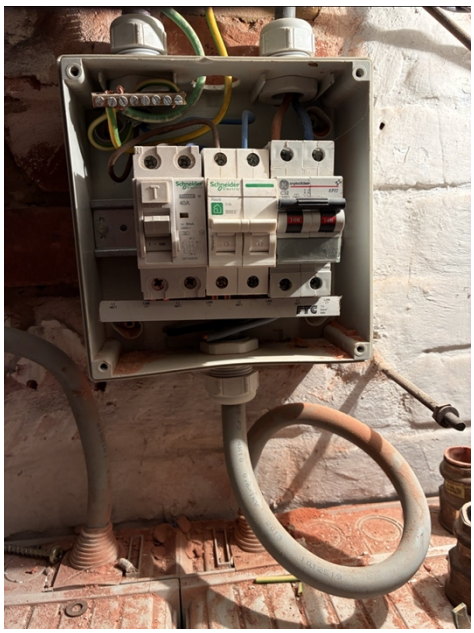

(Elektrisch bord)

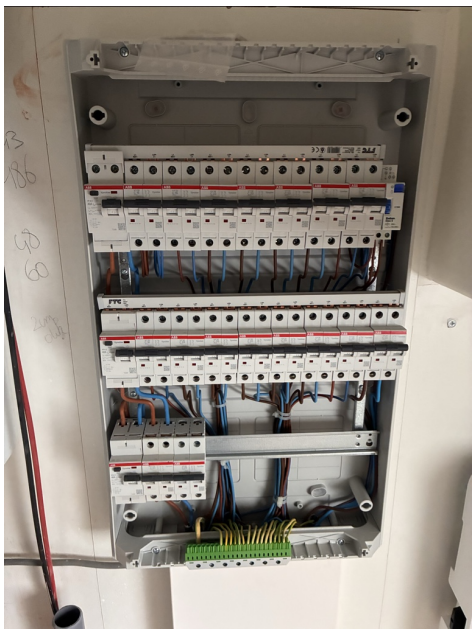
(Elektrisch bord - binnenkant)


Fotovoltaïsche installatie: PV

Samenstelling installatie	- PV installatie

	- Omvormer DC-AC (afzonderlijk)	
Omvormer DC-AC (afzonderlijk)	Identificatie	Pv
	Merk	SIğENERİY
	Type	Model: Sigen Hybrid 2.0 SP2
	Vermogen (W)	2000
	Vermogen (VA)	2200
	Serienummer	120A34310201
PV installatie	Identificatie	Pv
	Totaal aantal PV panelen	9
	Merk	Full Black
	Type	465
	Nominaal (max.) vermogen van een module, STC (W)	465
	Aanwezigheid van power optimizer(s)	Nee

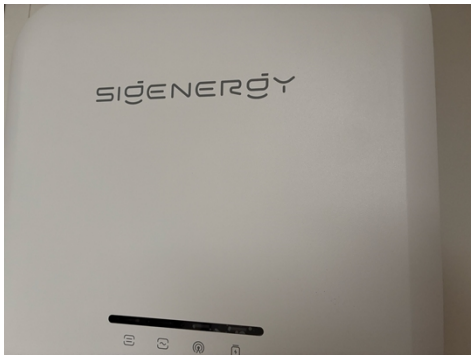

(Foto omvormer DC-AC (afzonderlijk))

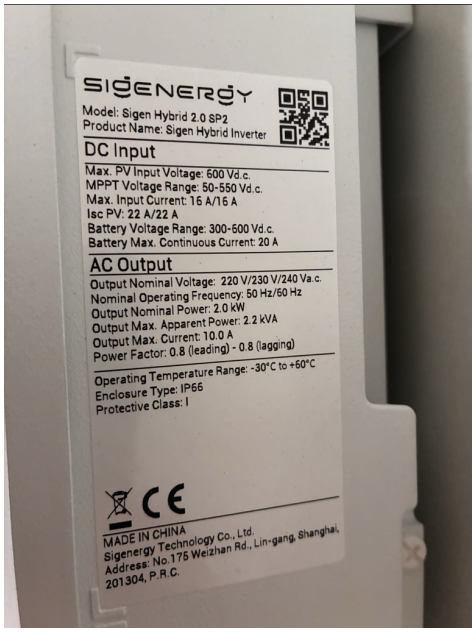

(Foto omvormer DC-AC (afzonderlijk))

SCHEMA'S, PLANNEN EN DOCUMENTEN VAN DE INSTALLATIE

Eendraadsschema's en situatieplannen	Referentie	Ik

RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Uitgevoerde controles

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen	OK (visuele controle)
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (testknop)	OK
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)	OK
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	Niet van toepassing / nazicht niet mogelijk
Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	OK (visuele controle)
Beschermingsmaatregelen rechtstreekse aanraking	OK
Beschermingsmaatregelen onrechtstreekse aanraking	OK
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders	OK
Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen	OK

De eventuele foto's ter illustratie van bv. inbreuken, opmerkingen, nota's, ... worden als voorbeeld gegeven en zijn niet limitatief.
Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd.

Metingen en beproevingen

Type van aardelektrode	Ander type aardelektrode
Informatie betreffende "ander type aardelektrode"	Bestaand
Meting spreidingsweerstand	Meting waarde van Re (Ohm) is mogelijk
Aardingsweerstand LS - Re (Ohm)	25
Algemeen isolatieniveau (Mohms)	56

Vastgestelde inbreuken

- Nihil

Opmerkingen


- Nihil

Nota's

Installatie

Bijkomende vaststelling binnen het kader van deze controle

- Foto na aanpassing

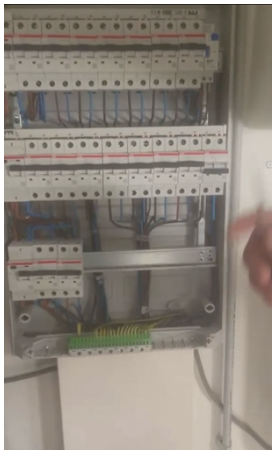

BESLUIT VAN DE CONTROLE

De in dit verslag beschreven installatie voldoet aan de voorschriften vermeld in de rubriek "gegevens van de controle".

Aanbevelingen en/of bijkomende informatie vindt u terug in de nota's van dit rapport.

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 4/9/2051.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.




Ir F. Dewint
Directeur Generaal

VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN


Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.


Bijlagen

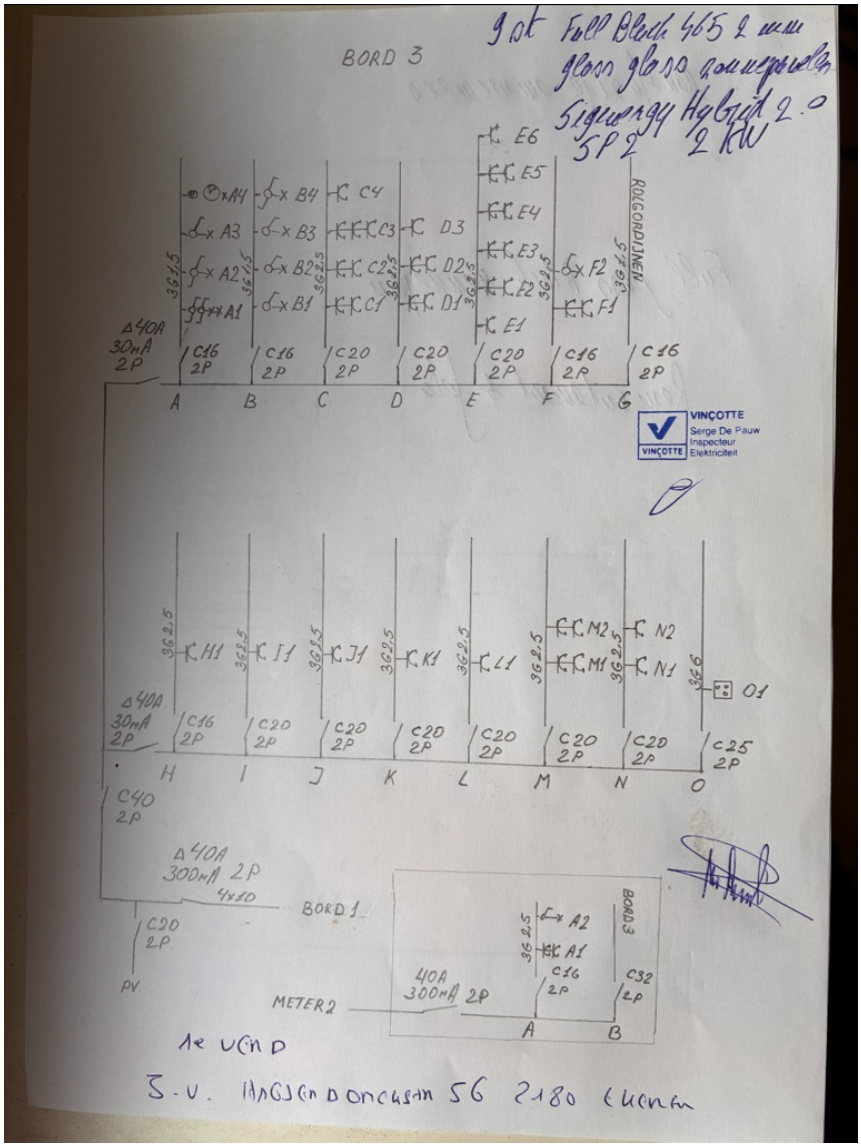

Eendraadsschema's en situatieplannen

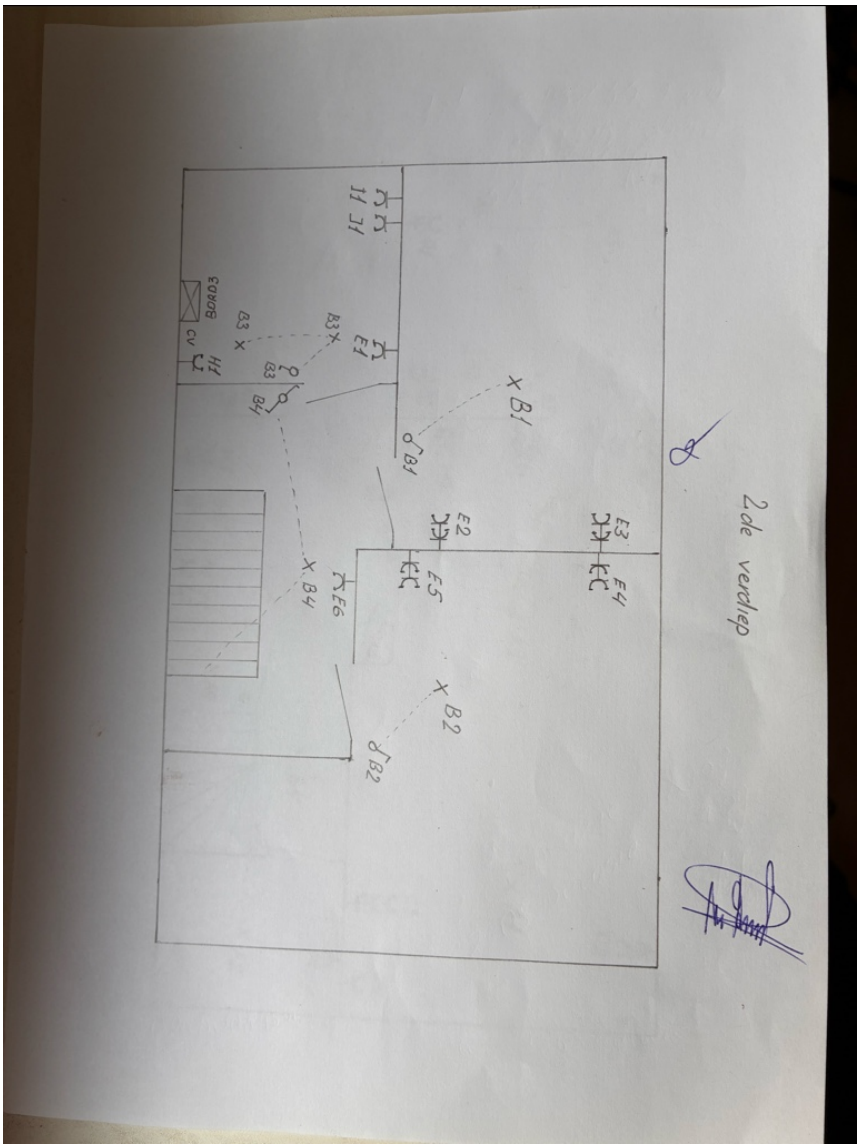

Eendraadsschema's en situatieplannen

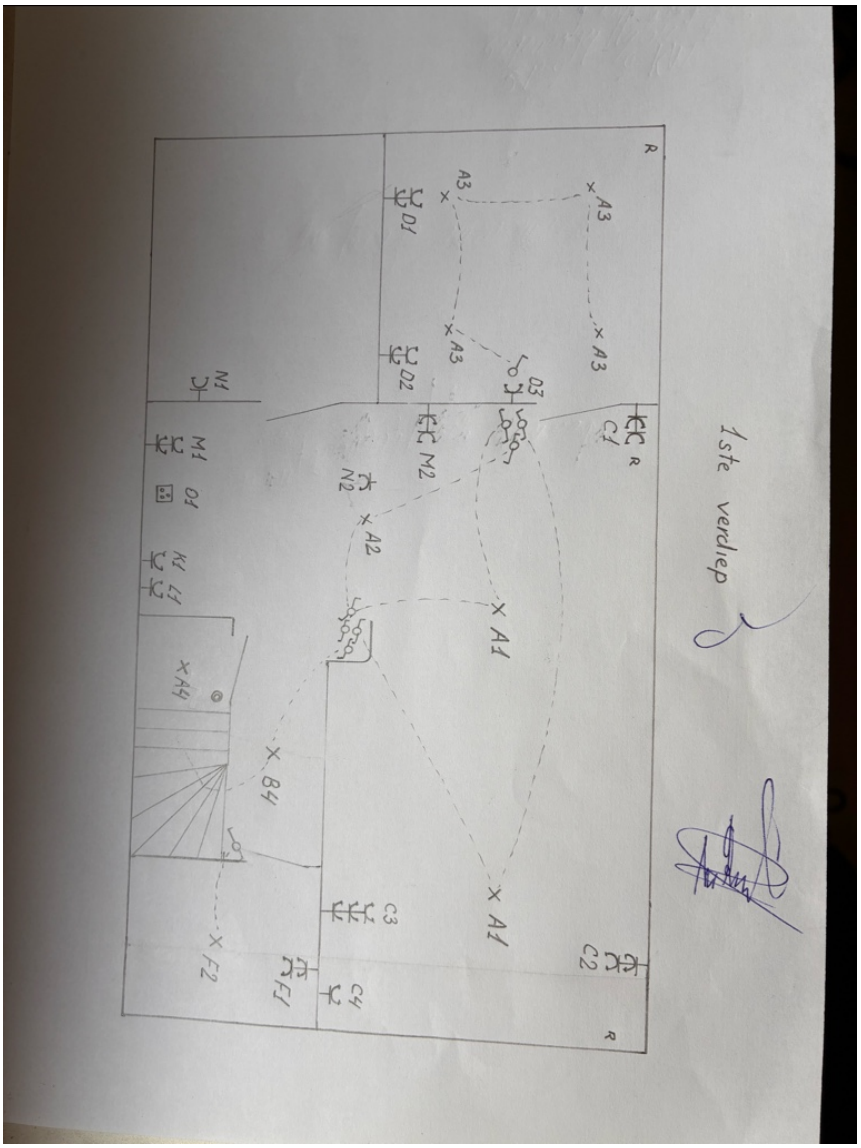

Eendraadsschema's en situatieplannen