



**Procès verbal de visite d'une installation électrique domestique à basse et très basse tension**

suivant les prescriptions du Règlement Général sur les Installations Electriques

Service Externe pour les Contrôles Techniques

Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG  
tél. 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK  
tél. 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

é-mail info@vanhemelen.org  
TVA BE 0422.507.353 Studio - 1B.

- Examen de conformité d'une installation électrique à basse tension (nouvelle - modification - extension) (RGIE art. 270)
- Visite de contrôle d'une installation électrique domestique existante à basse tension (RGIE art. 271)
- Visite de contrôle d'une installation électrique domestique à basse tension avant renforcement du raccordement au réseau public de distribution (RGIE art. 276)
- Visite de contrôle d'une installation électrique domestique existante à basse tension lors de la vente d'une unité d'habitation (RGIE art. 276 bis) 2-nude. (opievent)

<b>Propriétaire/gestionnaire/exploitant Nom</b>		Prénom		Code postal	
Adresse		Commune			
<b>Installateur</b> <u>ECF</u>		Commune		<u>1200 Bxl.</u>	
N° de TVA		Date de remise		Commune	
ou n° carte d'identité		Date de remise		Commune	
<b>Lieu de la visite</b> <u>VANDERING - 1 DROIT</u>		Code postal		<u>1200</u>	
Adresse		Commune		<u>Bxl.</u>	
Code EAN		Distributeur d'électricité		<u>Electribel</u>	
Type d'installation		<input checked="" type="checkbox"/> unité d'habitation (maison, appartement, autres)		<input type="checkbox"/> unité de travail domestique	
<input type="checkbox"/> install. temporaire / raccordement provisoire pour chantier / festivités		<input type="checkbox"/> parties communes d'un ensemble résidentiel			

Description générale du branchement	Description générale des circuits et leurs protections
U <sub>nom</sub> (V ca/cc) <u>2x230V</u>	<u>2x2P dij 10A 1.5mm²</u>
Ø câble d'alim. (mm²) <u>10mm²</u>	
I <sub>nom</sub> branchement (A) <u>max 40A</u>	<u>3x2P u 16A 2.5mm²</u>
Type d'interrupteur général <u>différentiel</u>	
Nombre de tableaux <u>1</u>	<u>1x2P u 20A 2.5mm²</u>
Nombre de circuits terminaux <u>6</u>	
Type de prise de terre <u>exot. piquets</u>	<u>1x2P u 32A 6mm²</u>
Protection diff. générale <u>63/0.3A-2P</u>	
Protection diff. supplément. <u>63/0.03A-2P</u>	

Appareils de chauffage fixes (nombre - kW) : 1

Mesures	Appareil de mesure : appareil dont l'inspecteur est titulaire	Examen effectué suivant : procédure TD-E-01
Résistance de la prise de terre : <u>4.7 Ω</u>	Niveau d'isolement (250/500/1000V) : <u>&gt;1 MΩ</u>	Fonctionnement des protections différent. : <u>OK/NOK</u>
		Continuité conducteurs PE & : <u>OK/NOK</u>

**Infractions (RGIE - art.) / Remarques (Rem.) :**

Neant

Le code EAN nous doit encore parvenir.

Visite supplémentaire à l'examen (réf.) : RAP VINCOTTE - P03793954/001 Rapport 105412

**Conclusion**


L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Règlement Général sur les Installations Electriques (R.G.I.E.). Les bornes d'entrées du dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique sont rendues inaccessibles par ecollage. Le(s) schéma(s) unifilaire(s) et de position ont été visés / à nouveau visés. Le prochain contrôle est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur. (art. 271)

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Règlement Général sur les Installations Electriques (R.G.I.E.). Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le : Bez

<b>Prochaine visite de contrôle au plus tard :</b> <u>12/09/2012</u>	<b>Agent visiteur : (nom - n. - signature)</b> <u>Bez</u>	<b>Date de la visite :</b> <u>12/09/2012</u>
--	--	--

10426

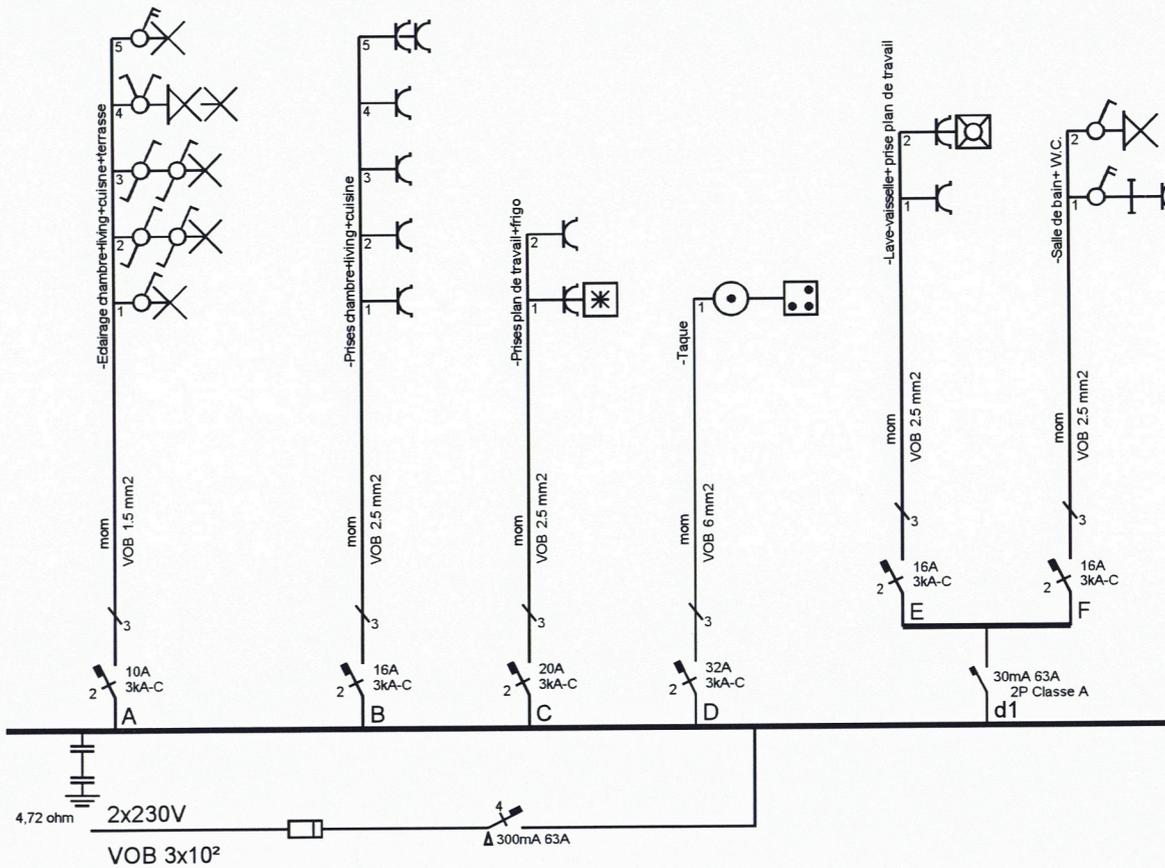

Organisme agréé  
12 / 09 / 2012

Michel Bruier  
c/o Van Hemelen

Propriétaire

Vaandering  
Avenue Marie-José 115  
B-1200 Woluwé-Saint-Lambert


Le responsable  
12 / 09 / 2012

Pierre-Paul De Jong

ECF sprl  
avenue Robert Dalechamp 3  
B-1200 Woluwé-Saint-Lambert

Studio -1B

Tél. 02 733 41 85  
Fax 02 734 59 10  
TVA BE 439 148 001

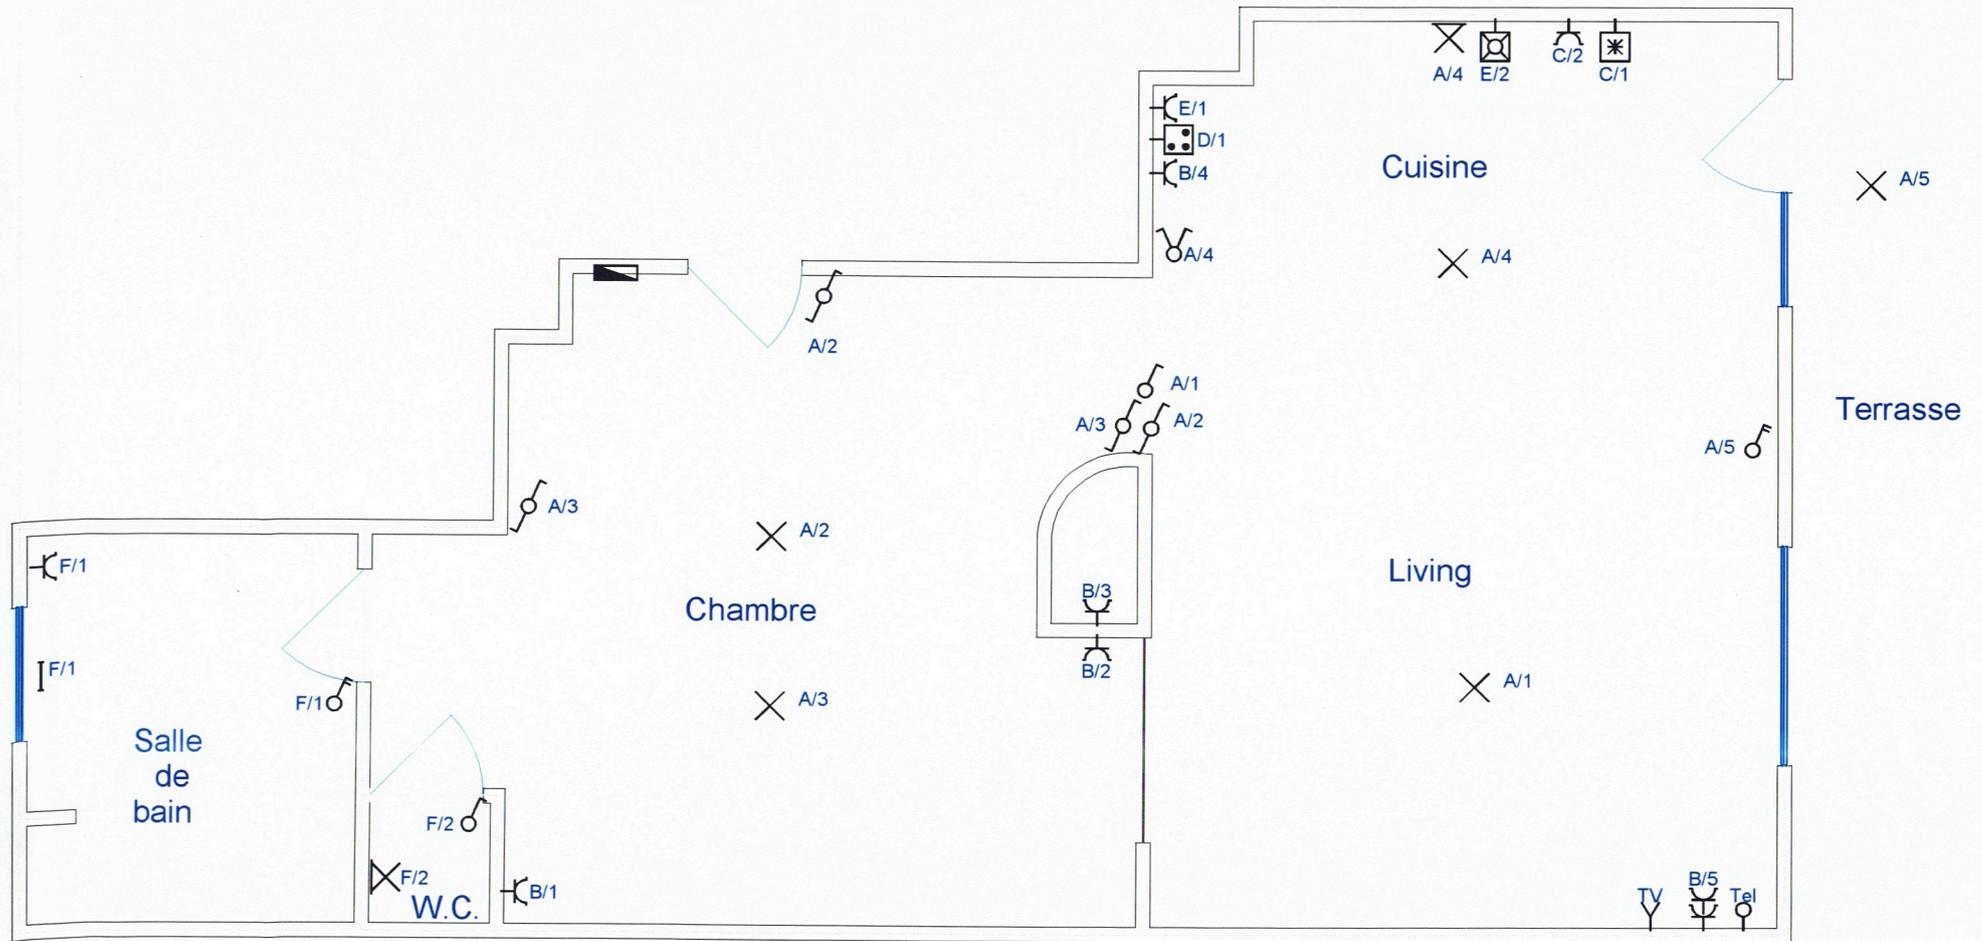

Organisme agréé

12 / 09 / 2012

Michel Bruier

c/o Van Hemelen

*Bruier*

Propriétaire

Vaandering

Avenue Marie-José 115

B-1200 Woluwé-Saint-Lambert

Le responsable

12 / 09 / 2012

Pierre-Paul De Jong

*[Signature]*

ECF sprl

avenue Robert Dalechamp 3


B-1200 Woluwé-Saint-Lambert

Studio -1B

Tél. 02 733 41 85

Fax 02 734 59 10

TVA BE 439 148 001

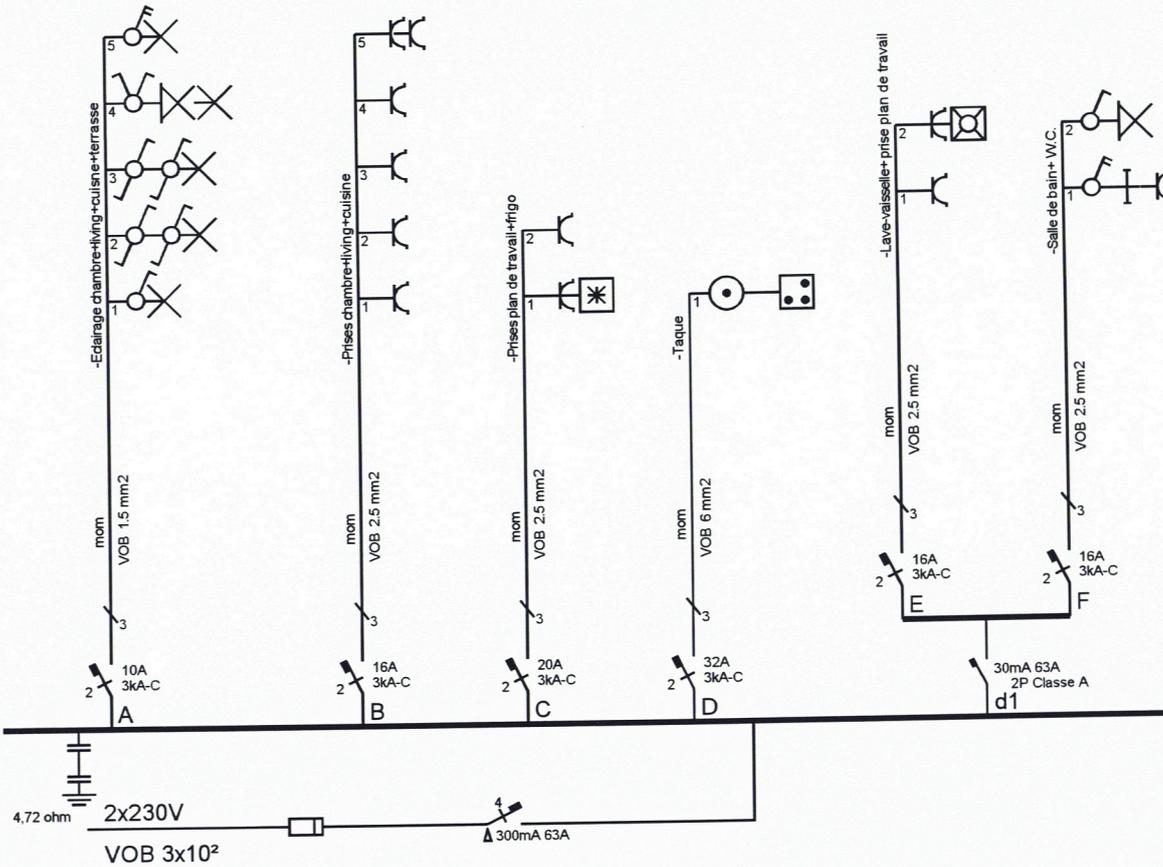

Organisme agréé

12 / 09 / 2012

Michel Bruier

c/o Van Hemelen

Propriétaire

Vaandering

Avenue Marie-José 115

B-1200 Woluwé-Saint-Lambert

Le responsable

12 / 09 / 2012

Pierre-Paul De Jong

ECF sprl

avenue Robert Dalechamp 3


B-1200 Woluwé-Saint-Lambert

Tél. 02 733 41 85

Fax 02 734 59 10

TVA BE 439 148 001

Studio -1B

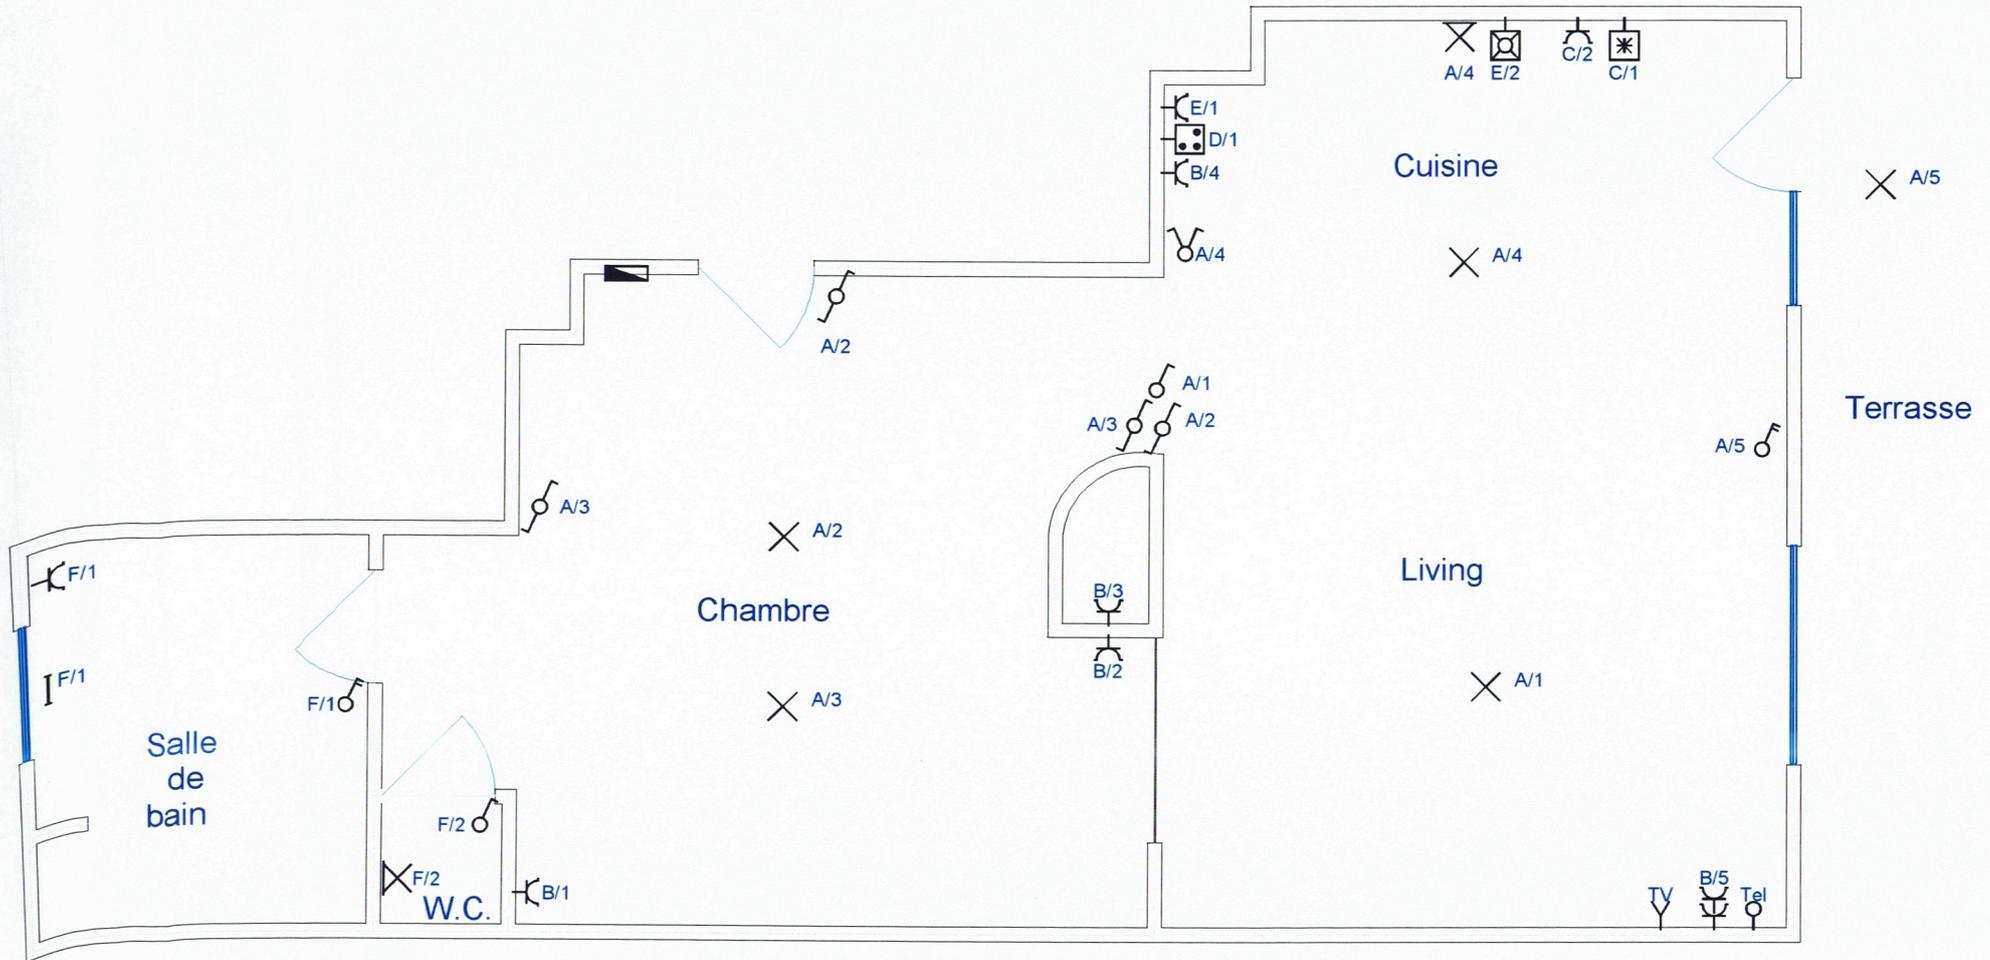

Organisme agréée

12 / 09 / 2012

Michel Bruier

c/o Van Hemelen

Propriétaire

Vaandering

Avenue Marie-José 115

B-1200 Woluwé-Saint-Lambert

Le responsable

12 / 09 / 2012

Pierre-Paul De Jong

ECF sprl

avenue Robert Dalechamp 3

B-1200 Woluwé-Saint-Lambert

Studio -1B

Tél. 02 733 41 85

Fax 02 734 59 10

TVA BE 439 148 001