



Atlas
Contrôle

Rapport de contrôle d'une installation électrique
Basse Tension
Rapport N° 75.006
Original



Installation électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 AR 8/9/2019) - Direction générale de l'énergie

📍 Lieu du contrôle: SQUARE EMILE DUPLOYÉ 3 1030 SCHAERBEEK Belgique

Boîte: Rez de chaussée

📄 Type de contrôle: Visite périodique (Livre 1 6.5)

📅 Date du contrôle:
04/06/2025

📅 Prochaine visite avant le:
04/06/2050

👤 Agent-visiteur:
Bryan Leveugle

CONCLUSION : CONFORME

Identification des tiers

Donneur d'ordre	
Nom	Lopes Luis
Adresse	PETRUS BAYENSSTRAAT 1, 1702 DILBEEK, Belgique
Propriétaire, exploitant ou gestionnaire	
Nom	Carine & Jacob Madsen
Adresse	SQUARE EMILE DUPLOYÉ 3 1030 SCHAERBEEK Belgique
Installateur	
Nom	Luis Lopes
TVA	

Identification de l'installation électrique

Adresse	SQUARE EMILE DUPLOYÉ 3 1030 SCHAERBEEK Belgique
Code EAN	N.C
Numéro de compteur	48190331
GRD	Sibelga
Type de locaux	Appartement Rez de chaussée

Atlas contrôle ASBL

Organisme de contrôle agréé

Siège d'exploitation: Boulevard Lambertmont 127 1030 Schaerbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

TVA BE0732536476 | RPM Bruxelles



Atlas
Contrôle .

Rapport de contrôle d'une installation électrique
Basse Tension
Rapport N° 75.006
Original



Base(s) Règlementaires



RGIE. Règlement général des installations électriques

Type de contrôle	Visite périodique (Livre 1 6.5)
Mise en oeuvre de l'installation	Avant le 01/06/2020 et après le 01/10/1981
Des dispositions dérogatoires pour les installations électriques domestiques ancien RGIE ont été appliquées (Livre 1 8.2.2)	

Description de l'installation électrique et du raccordement

GRD	Sibelga
Numéro de compteur	48190331
Code EAN	N.C
Liaison compteur-tableau	VOB 3X6
Tension de service	3 x 230 V
Protection générale	20A 4P
Protection maximale admissible	40A 4P
Nombre de tableaux	3
Différentiel de tête	300mA - 40A - type A
Prise de terre	Piquet
Résistance de terre (Ω)	13
Description de l'installation	Voir schéma

Tableau(x) électrique(s)



Atlas
Contrôle .

Rapport de contrôle d'une installation électrique
Basse Tension
Rapport N° 75.006
Original

Contrôles et essai

Testeur d'installation: TI-017/5786042

Schémas/plans	OK
Liaisons équipotentielle	OK
Test BP du DDR	OK
ΔI_n	OK
Contrôle de l'état	OK
Résistance de terre (Ω)	13
Isolement ($M\Omega$)	0,65
Matériel fixe	OK
Protection contre les contacts directs	OK
Protection contre les contacts indirects	OK
Protection contre les surintensités	OK

Schémas, plans et documents de l'installation

Schémas/plans	OK
---------------	----



Infractions

Néant

Remarques

Libellé	Référence
Ce contrôle ne comprend que les parties visibles et normalement accessible de l'installation. Sauf mention contraire, les appareils et équipements raccordés à l'installation fixe ne font pas partie du contrôle.	RDE4
Le contrôle effectué est un contrôle instantané basé sur le moment de passage. Ce rapport est uniquement le reflet de l'installation électrique au moment du contrôle.	RDE6
L'éclairage n'est pas encore installé définitivement.	RDE7
Ce contrôle ne comprend que la partie habitable du bâtiment.	RDE10
Au moins trois exemplaires des schémas de l'installation électrique doivent être présents.	RDE14
L'unité est meublée au moment du contrôle.	RDE15
Tous les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel de l'installation électrique doivent être testés de façon périodique (par exemple mensuellement) à l'aide d'un bouton test (voir les instructions du fabricant).	RDE39



Atlas
Contrôle .

Rapport de contrôle d'une installation électrique
Basse Tension
Rapport N° 75.006
Original



Conclusion du contrôle

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse et très basse tension.

Si d'application, Atlas Contrôle certifie que l'agent-visiteur a scellé le dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique.

Si d'application, les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années suivant le contrôle.

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles.

L'agent Visiteur

Bryan Leveugle

Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation

L'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique.

L'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique.

L'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.



Atlas
Contrôle .

Rapport de contrôle d'une installation électrique
Basse Tension
Rapport N° 75.006
Original



Annexes

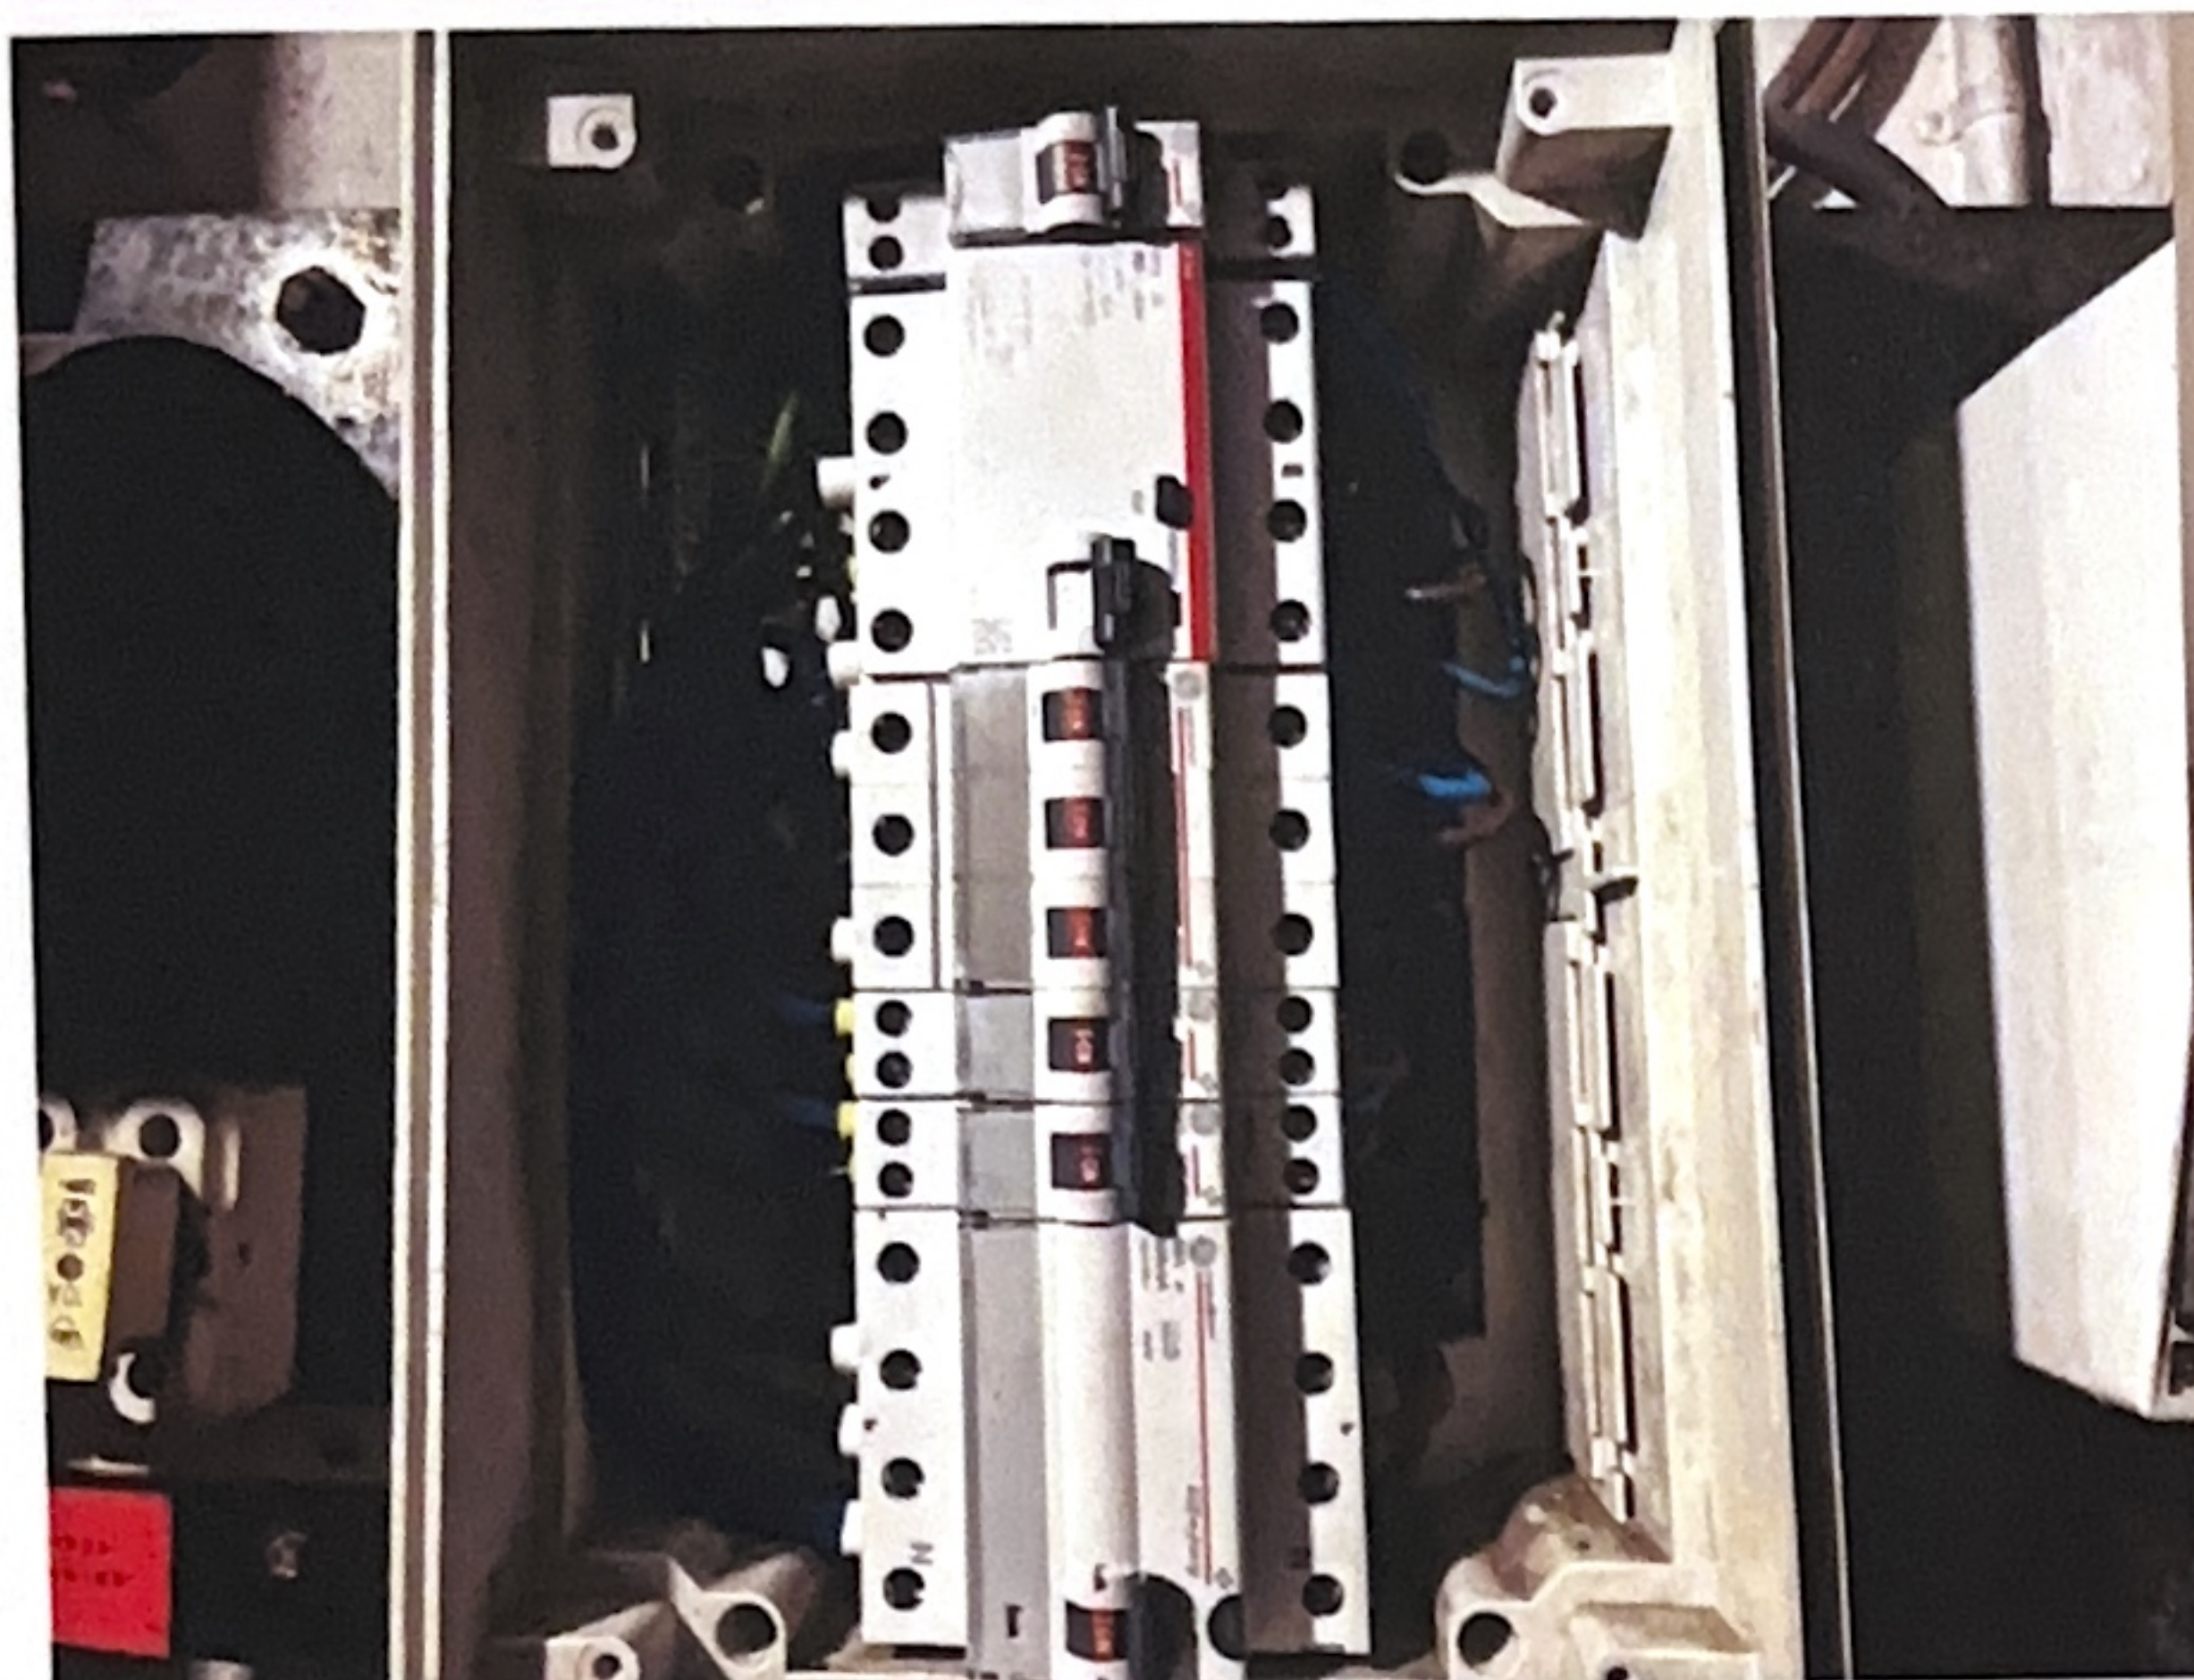


Tableau 1


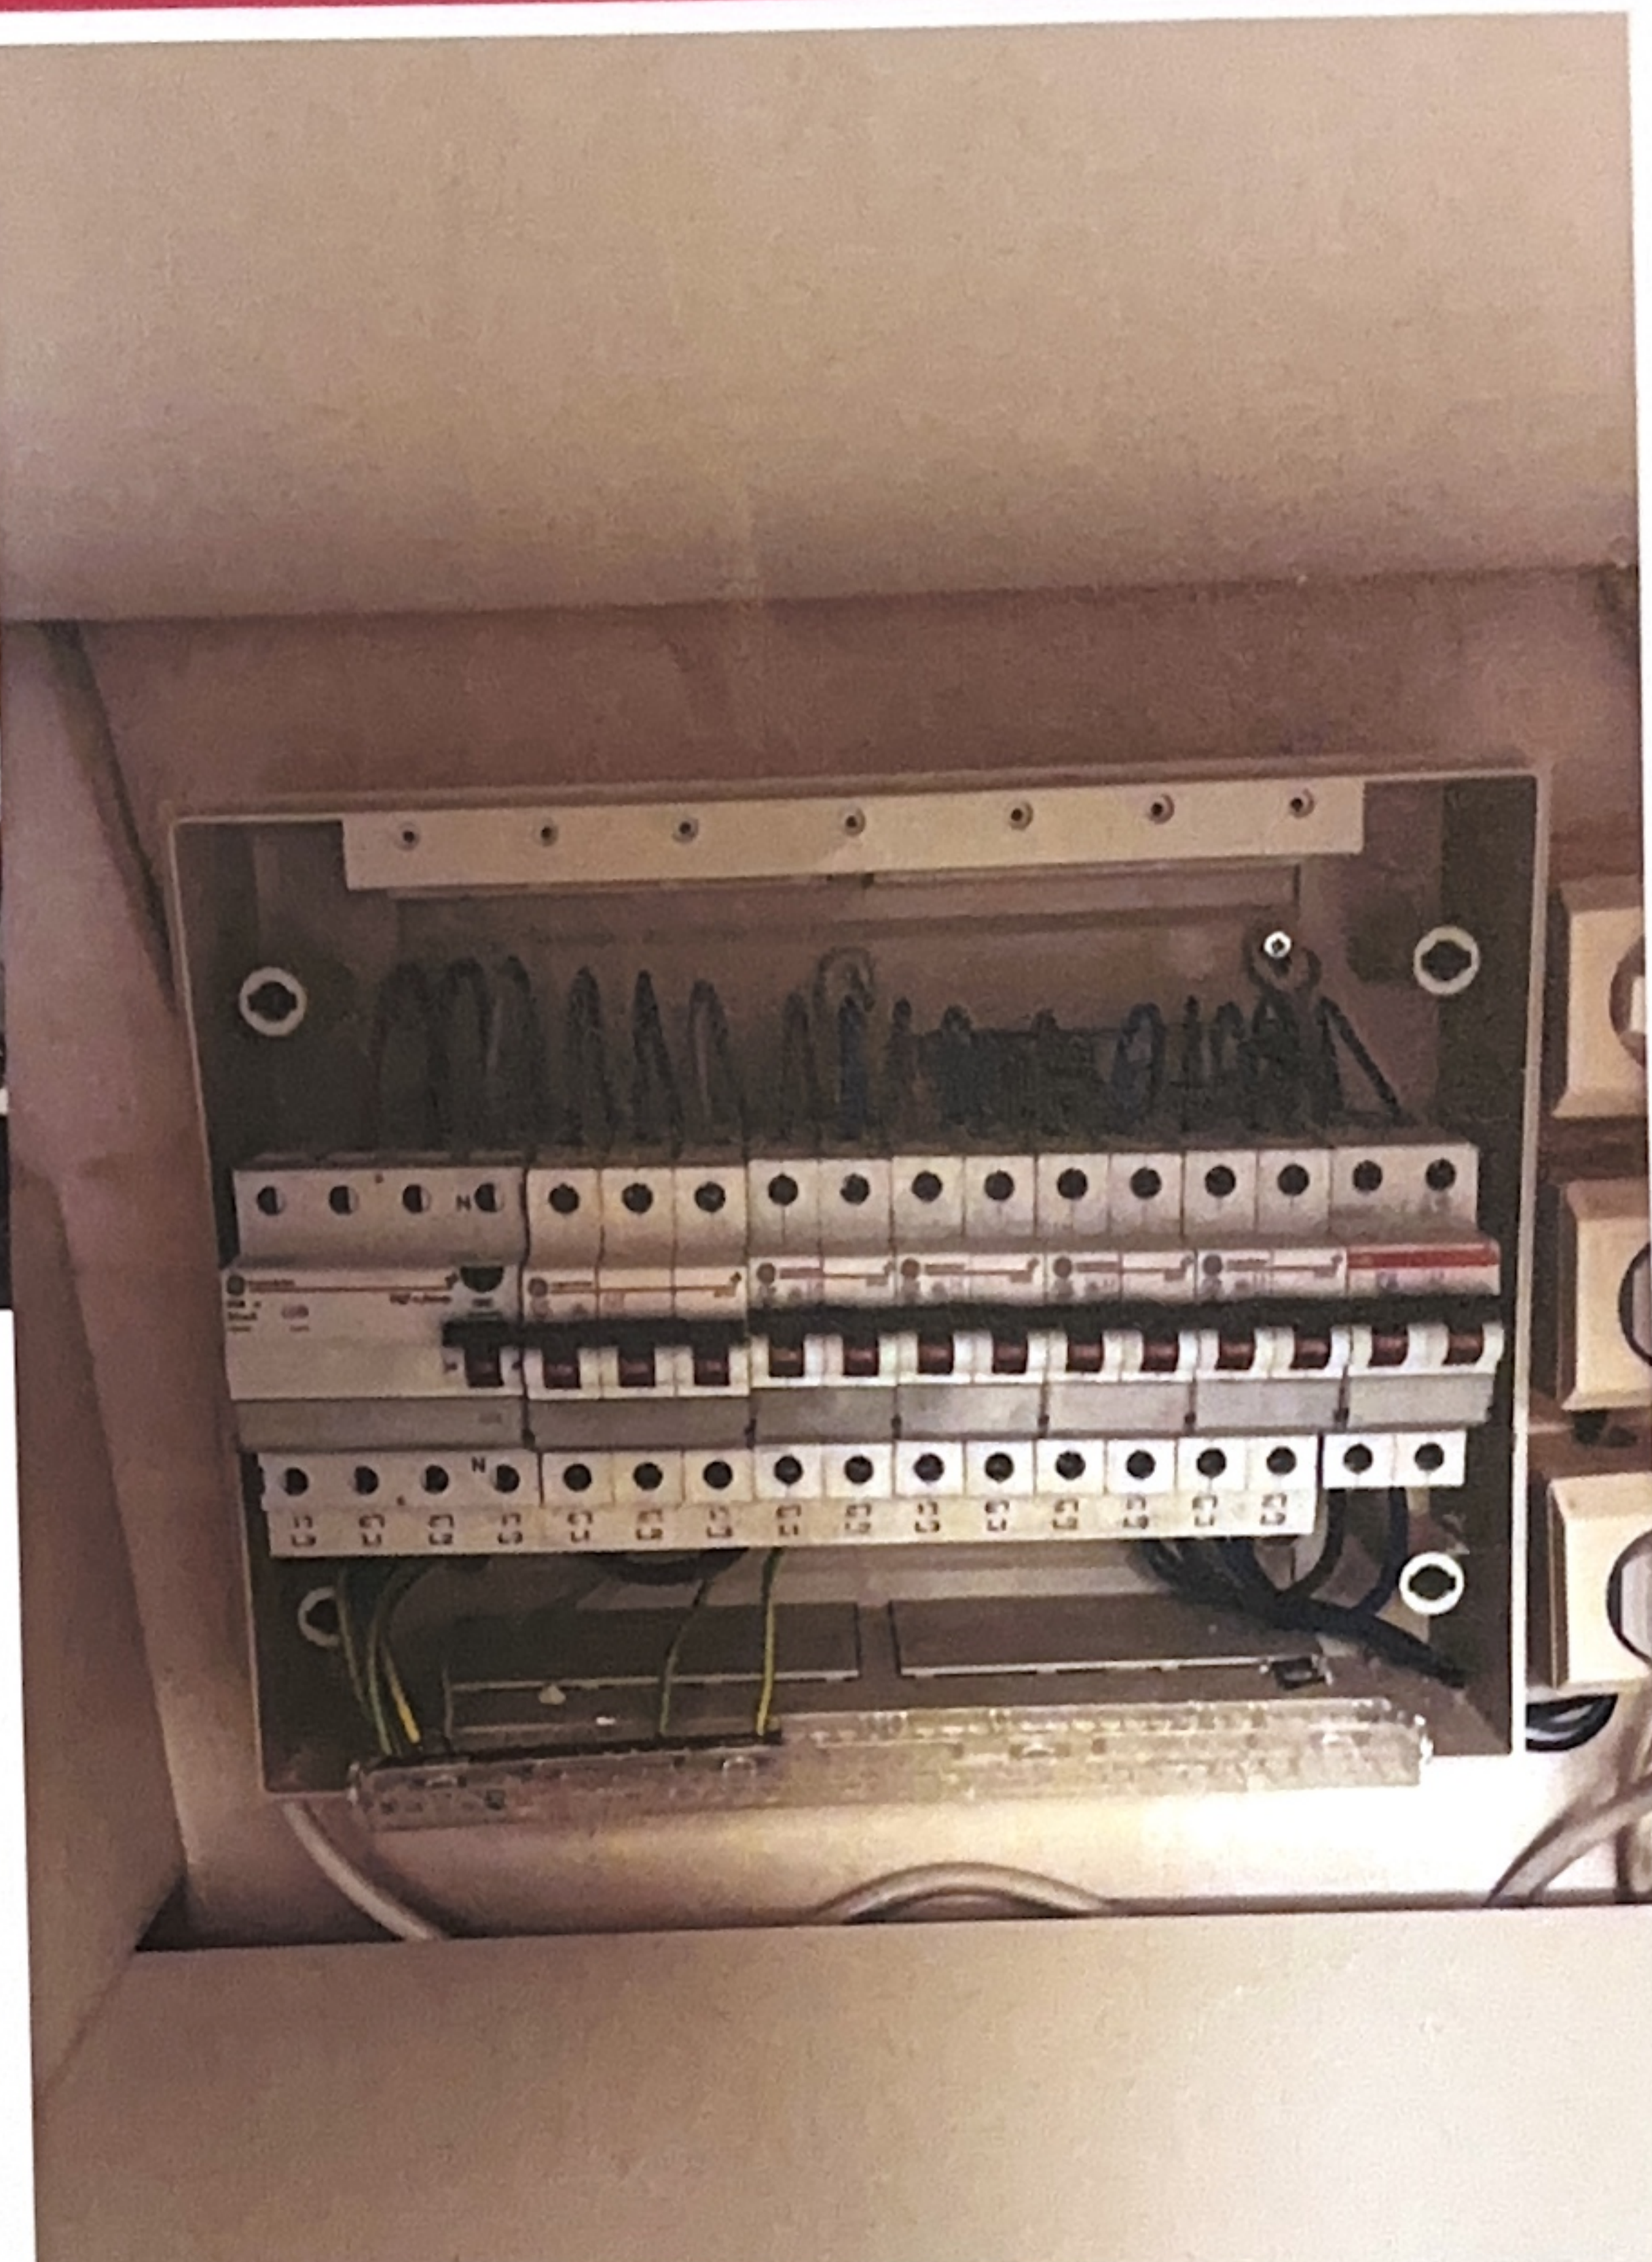


Tableau 2

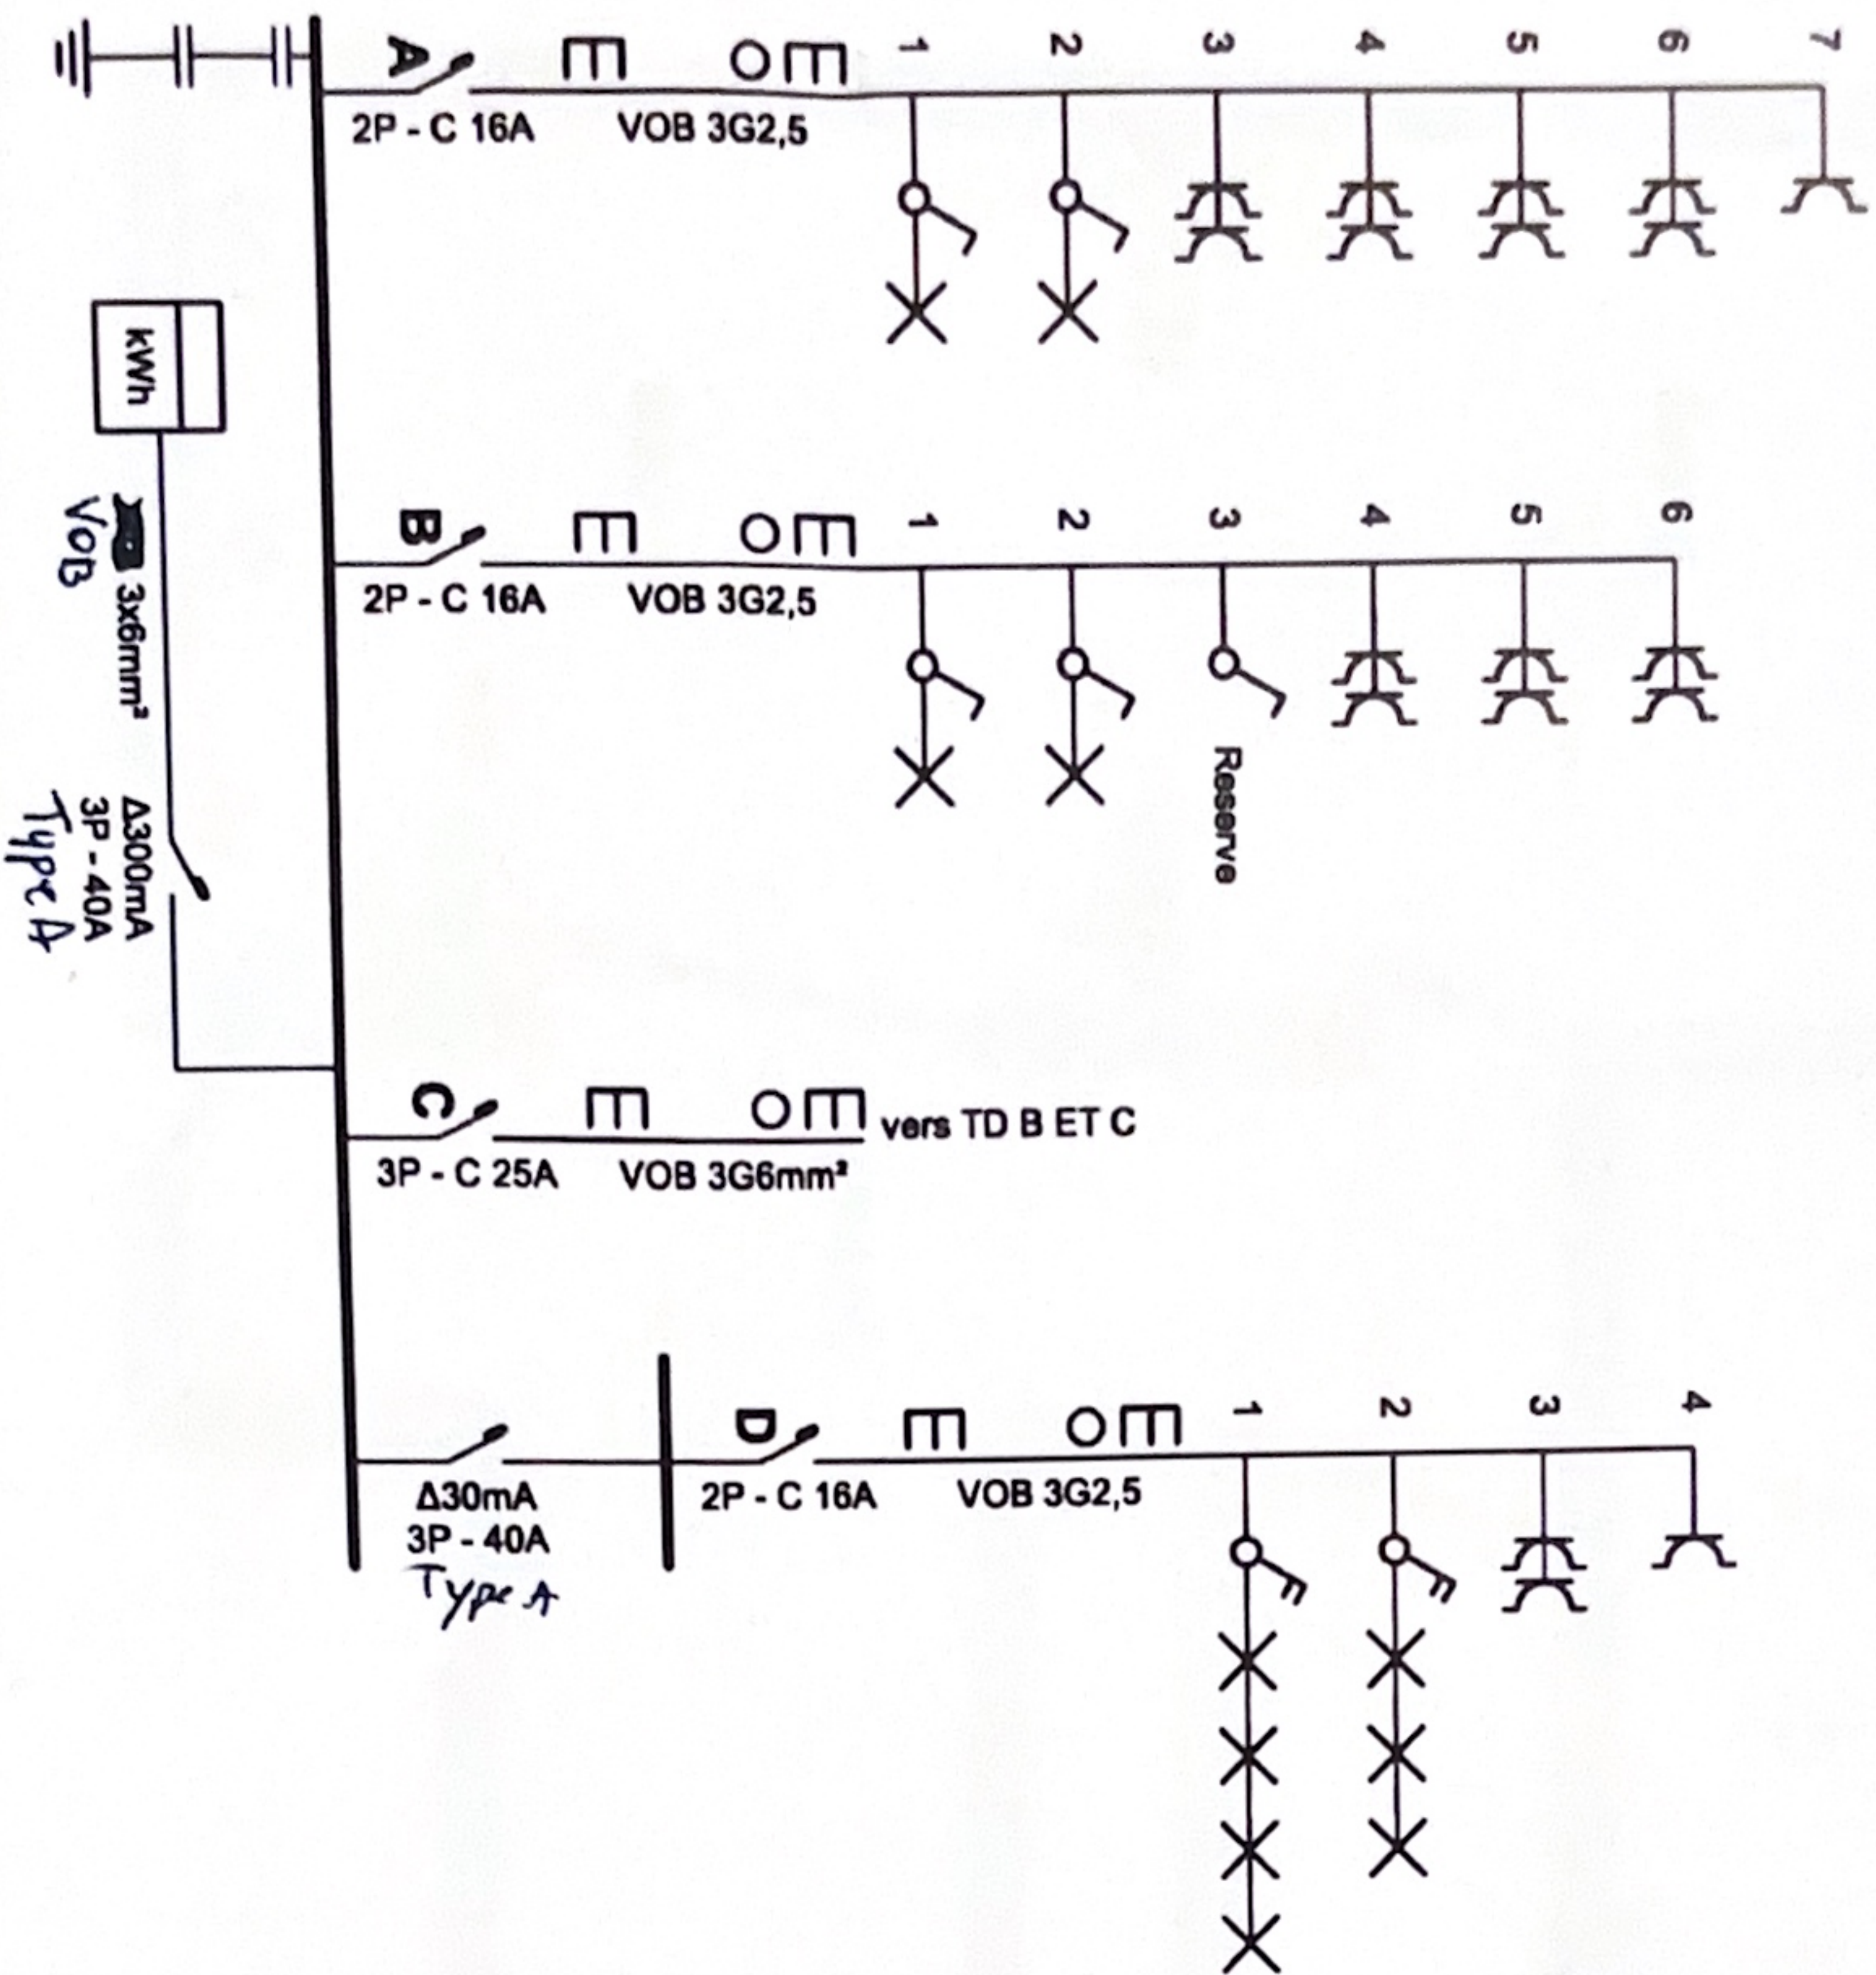

Organisme agréé
Tél.: -
e-mail: -

Bryan Leveugle
02/726.64.04
www.atlascontrole.be
TVA: BE 0732.536.476
663-INSIP

Adresse de l'installation électrique
Carine et Jacob Madsen
Square Emile Duployer 3 Boite 9
1030 Bruxelles
GSM: 0475778050
e-mail: jacmad@um.dk

Installateur

FKACONSTRUCT SRL
TVA: BE0759.879.984
Rue d'Irlande 26
1060 - Bruxelles


P. 1/3
Schéma unifilaire

3 x 230V - 50Hz


TD A

Organisme agréé
Tél.: -
e-mail: -

3P
XVB
25A TDA - 2

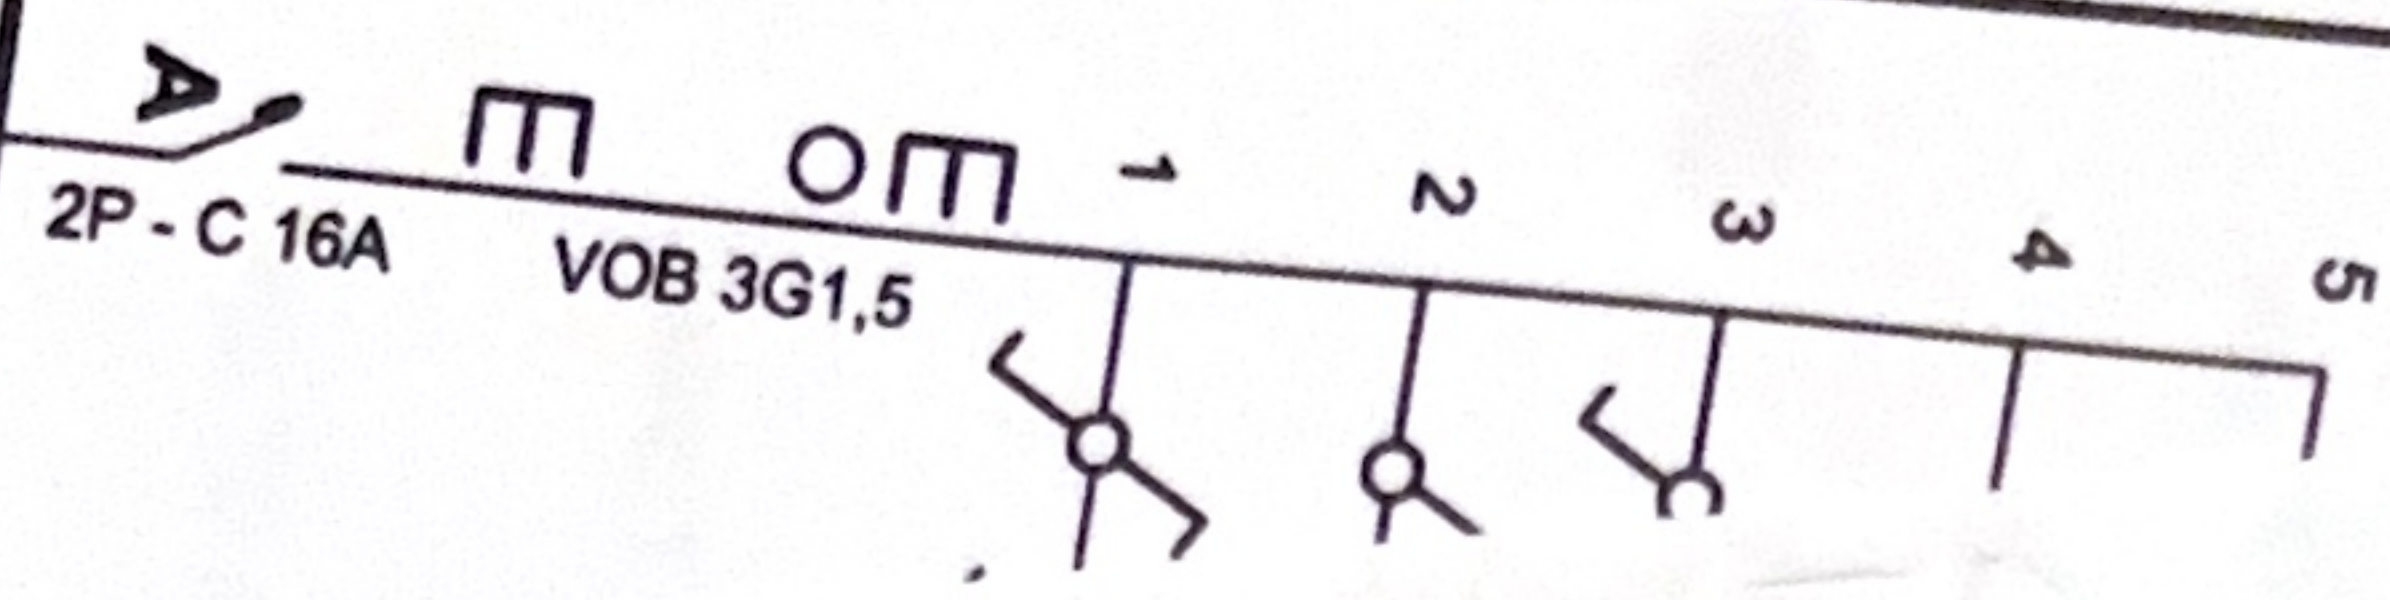

TD A
Différentiel 300mA 40A 3p
A: 16A Éclairage Salon 1 + prise salon 1
B: 16A Éclairage Salon 2 + WC+prise salon 2
C: 25A: vers TD B + TD C
Différentiel 30mA 40A 3p
D: 16A Éclairage S.D.B

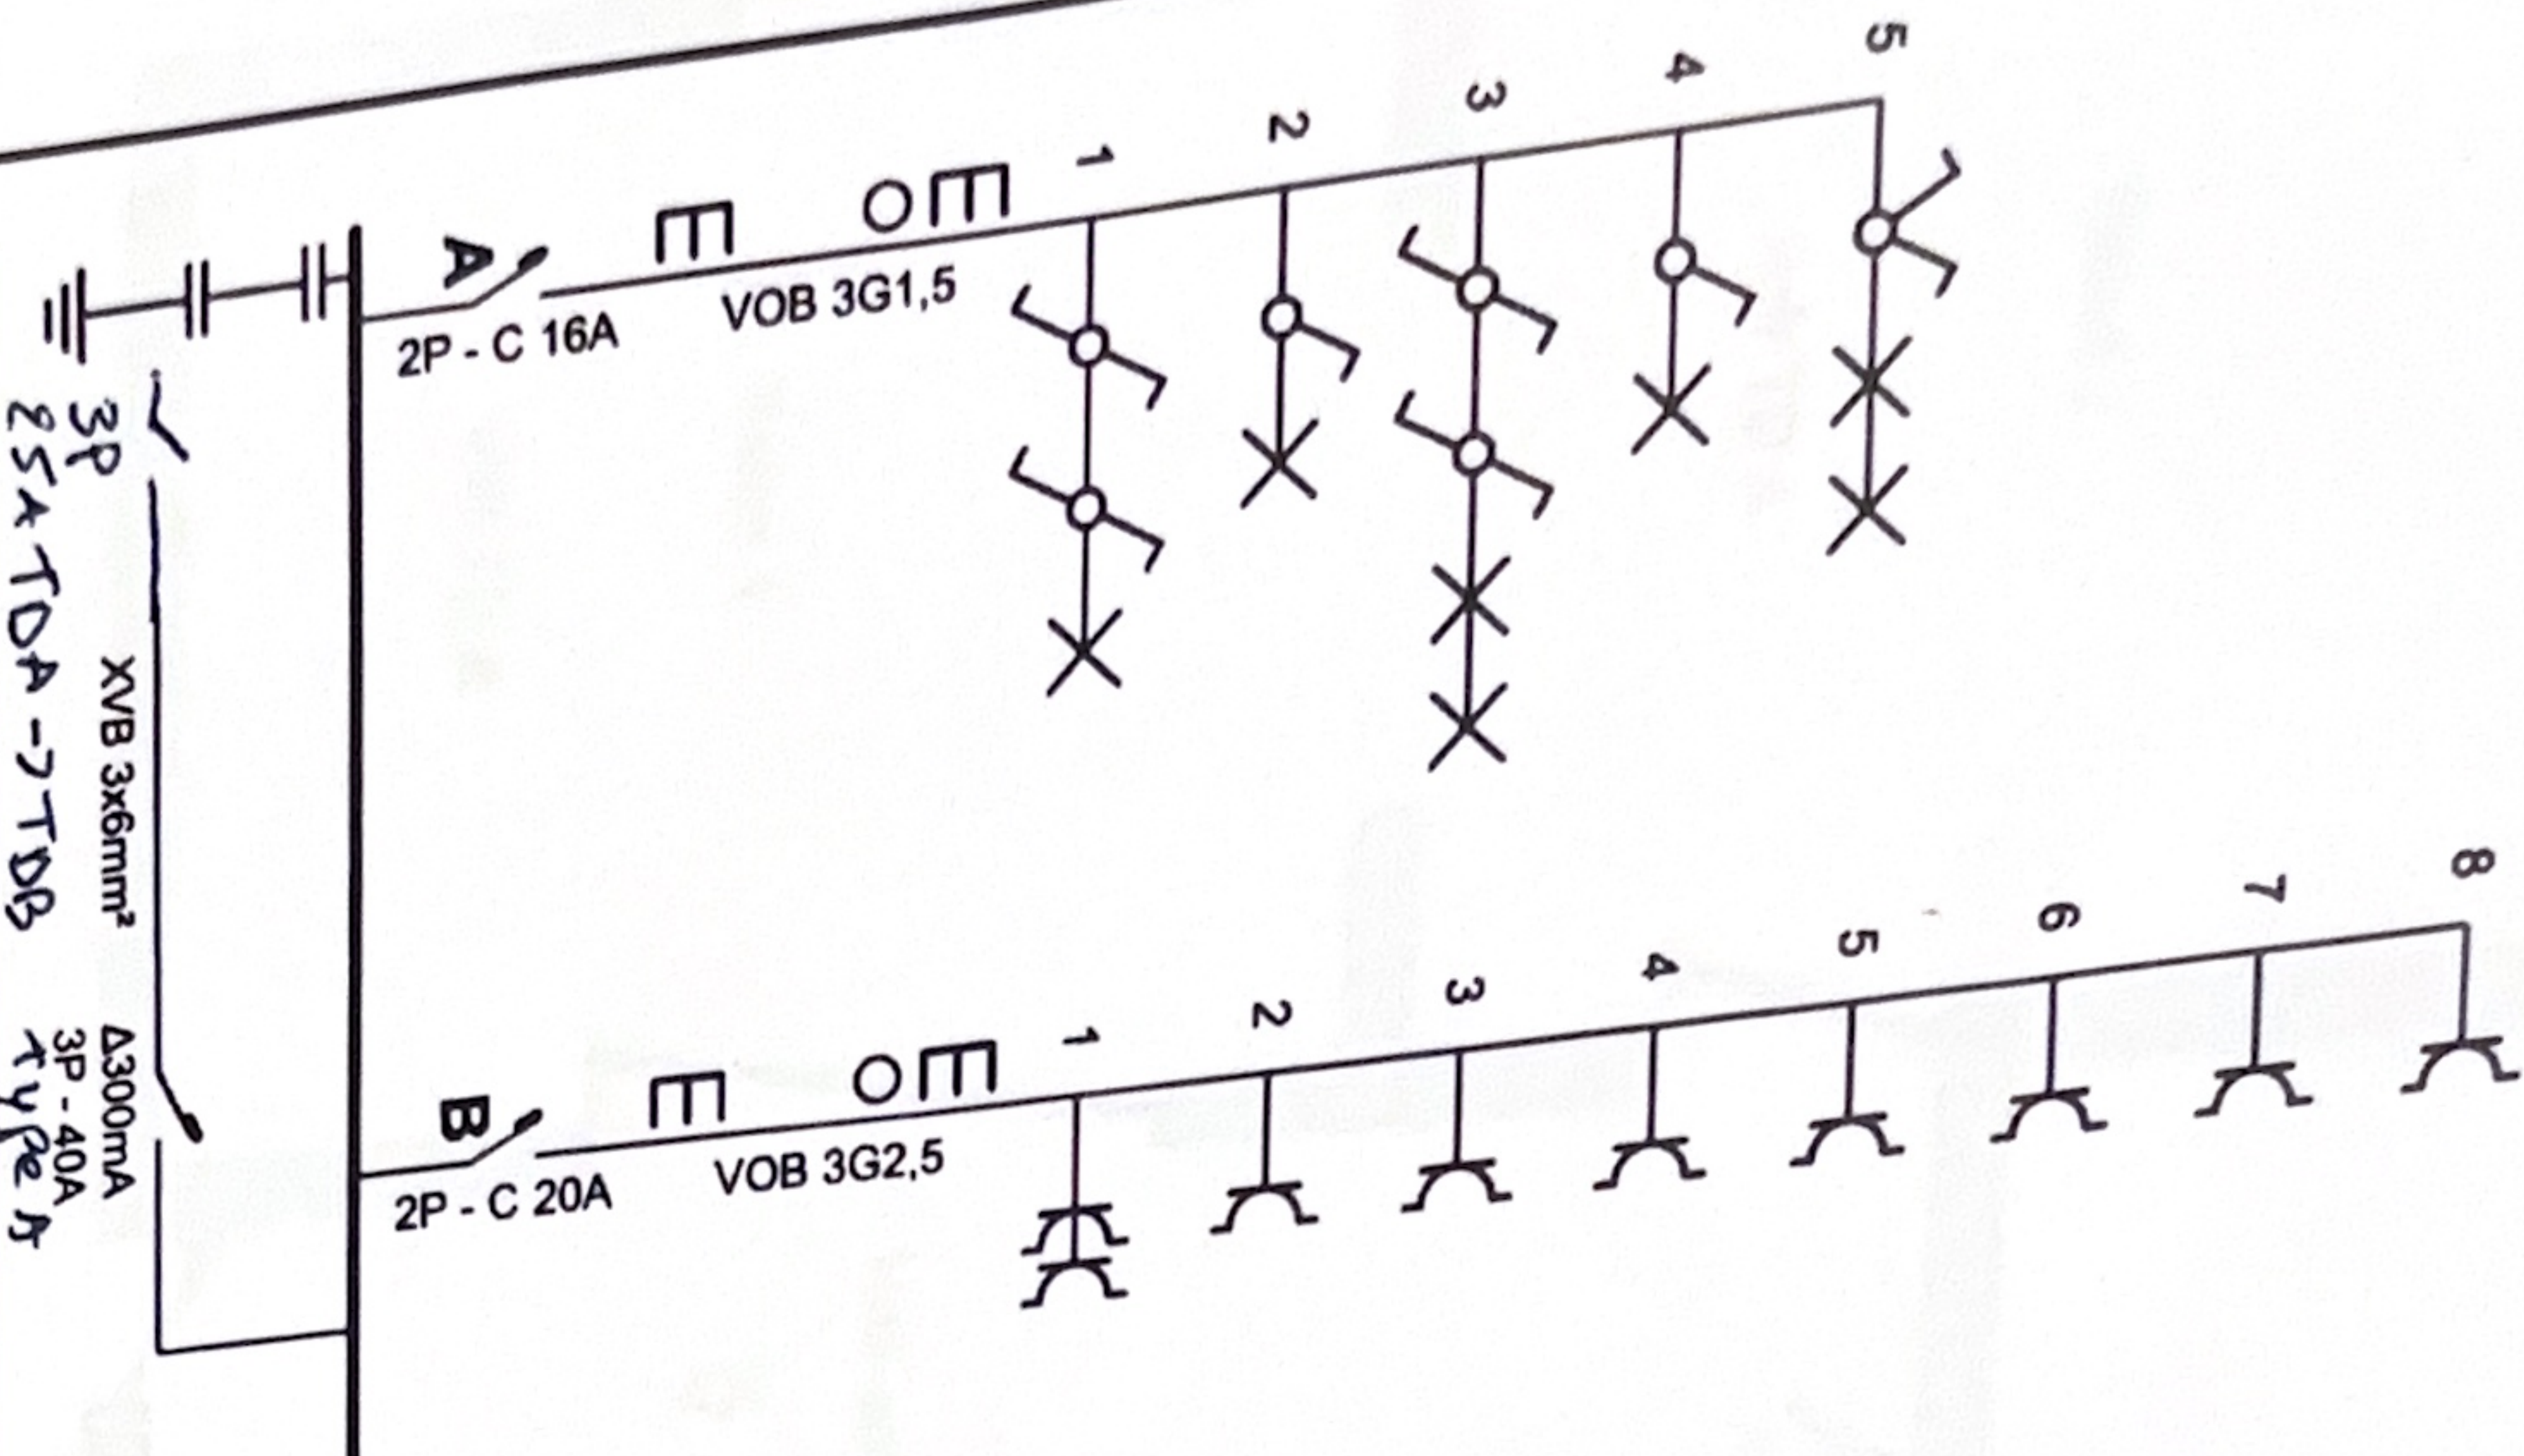

Organisme agréé

Tél.: -
e-mail: -



Bryan Leveugle
02/726.64.04
www.atlascontrole.be
TVA: BE 0732.536.476
663-INSP

Adresse de l'installation électrique

Carine et Jacob Madsen
Square Emile Duployer 3 Boite 9
1030 Bruxelles
GSM: 0475778050
e-mail: jacmad@um.dk

Installateur


FKA Construct SRL
TVA: BE 0759.879.984
Rue d'Irlande 26
1060 - Bruxelles

P. 1/3

Schéma unifilaire

3 x 230V ~ 50Hz

TDB

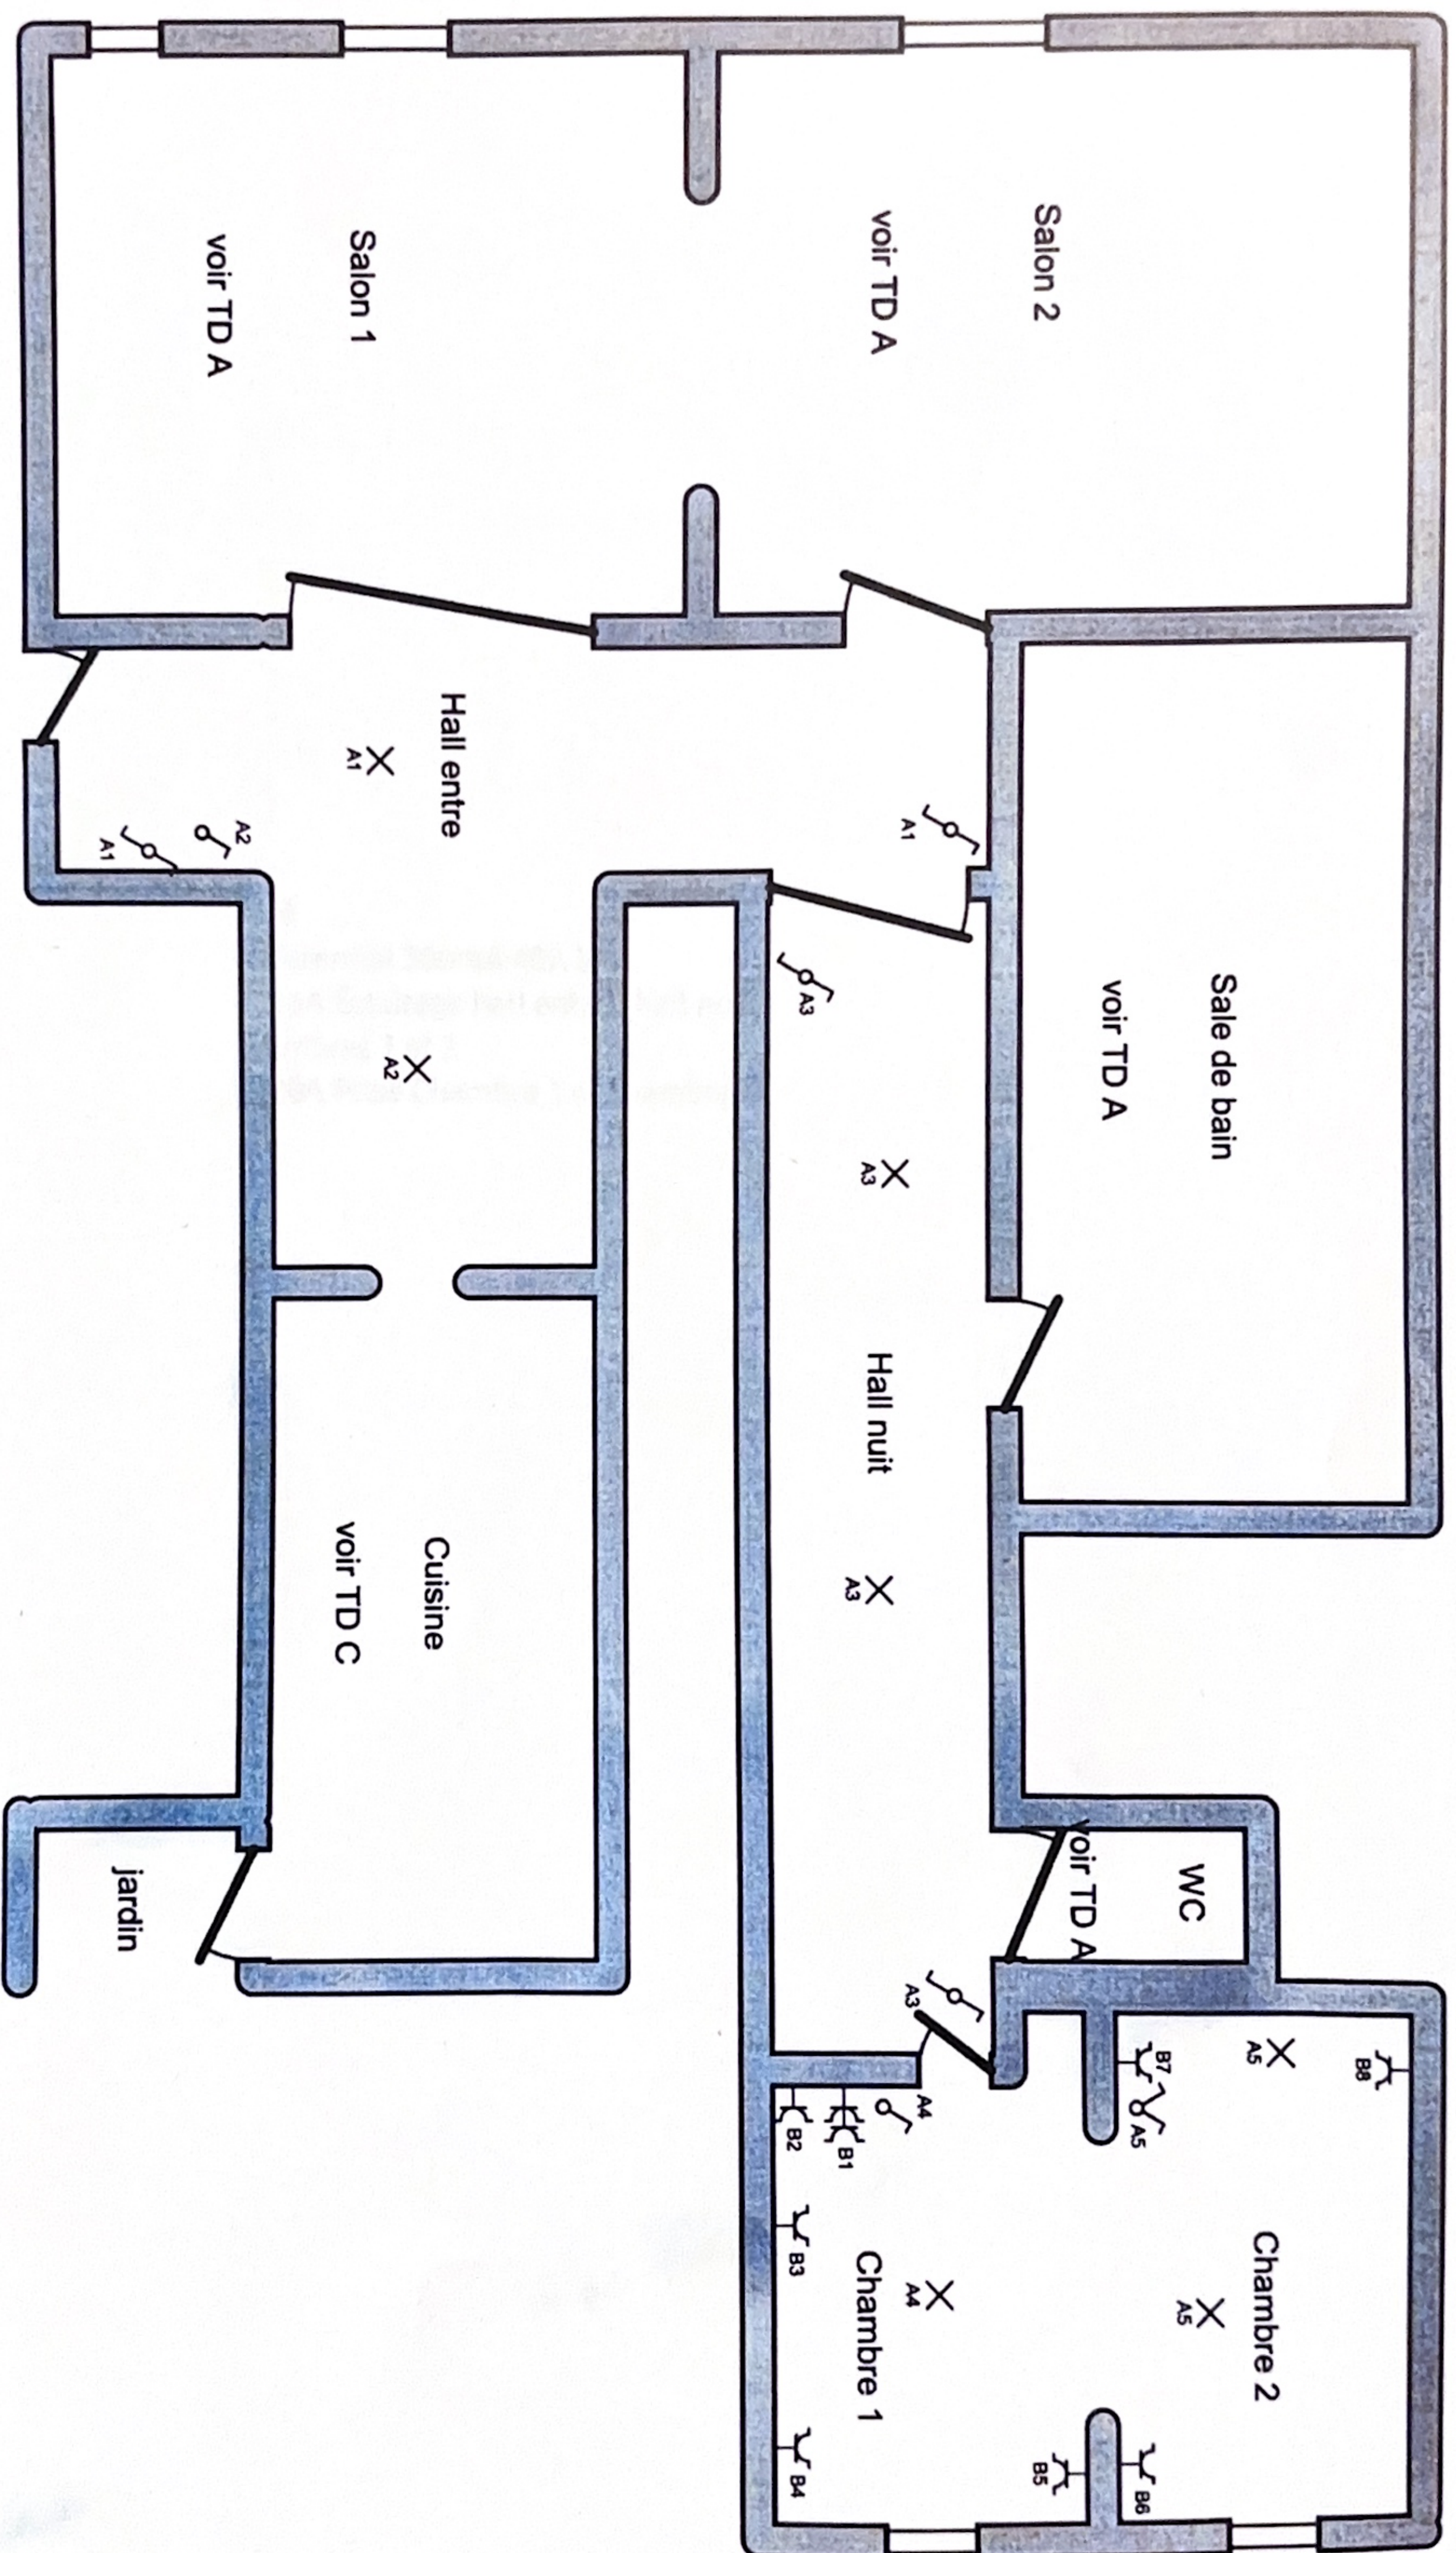

Organisme agréé

Tél.: -
e-mail: -



Bryn Leveugle
02/726.64.04
www.atlascontrole.be
TVA BE 0732.536.475
663-INSP

Adresse de l'installation électrique

Carine et Jacob Madsen
Square Emile Duployer 3 Boite 9
1030 Bruxelles
GSM: 0475778050
e-mail: jacmad@um.dk

Installateur

FKACONSTRUCT SRL
TVA: BE 0759.879.984
Rue d'Irlande 26
1060-Bruxelles

P. 2/3
Plan de position

3 x 230V ~ 50Hz

TD B


198

1994-1995: 2000-2001

9. Der Erzeugende hat einen Wert von 1000000 €.

1000

1. The Super Computer - an illustration

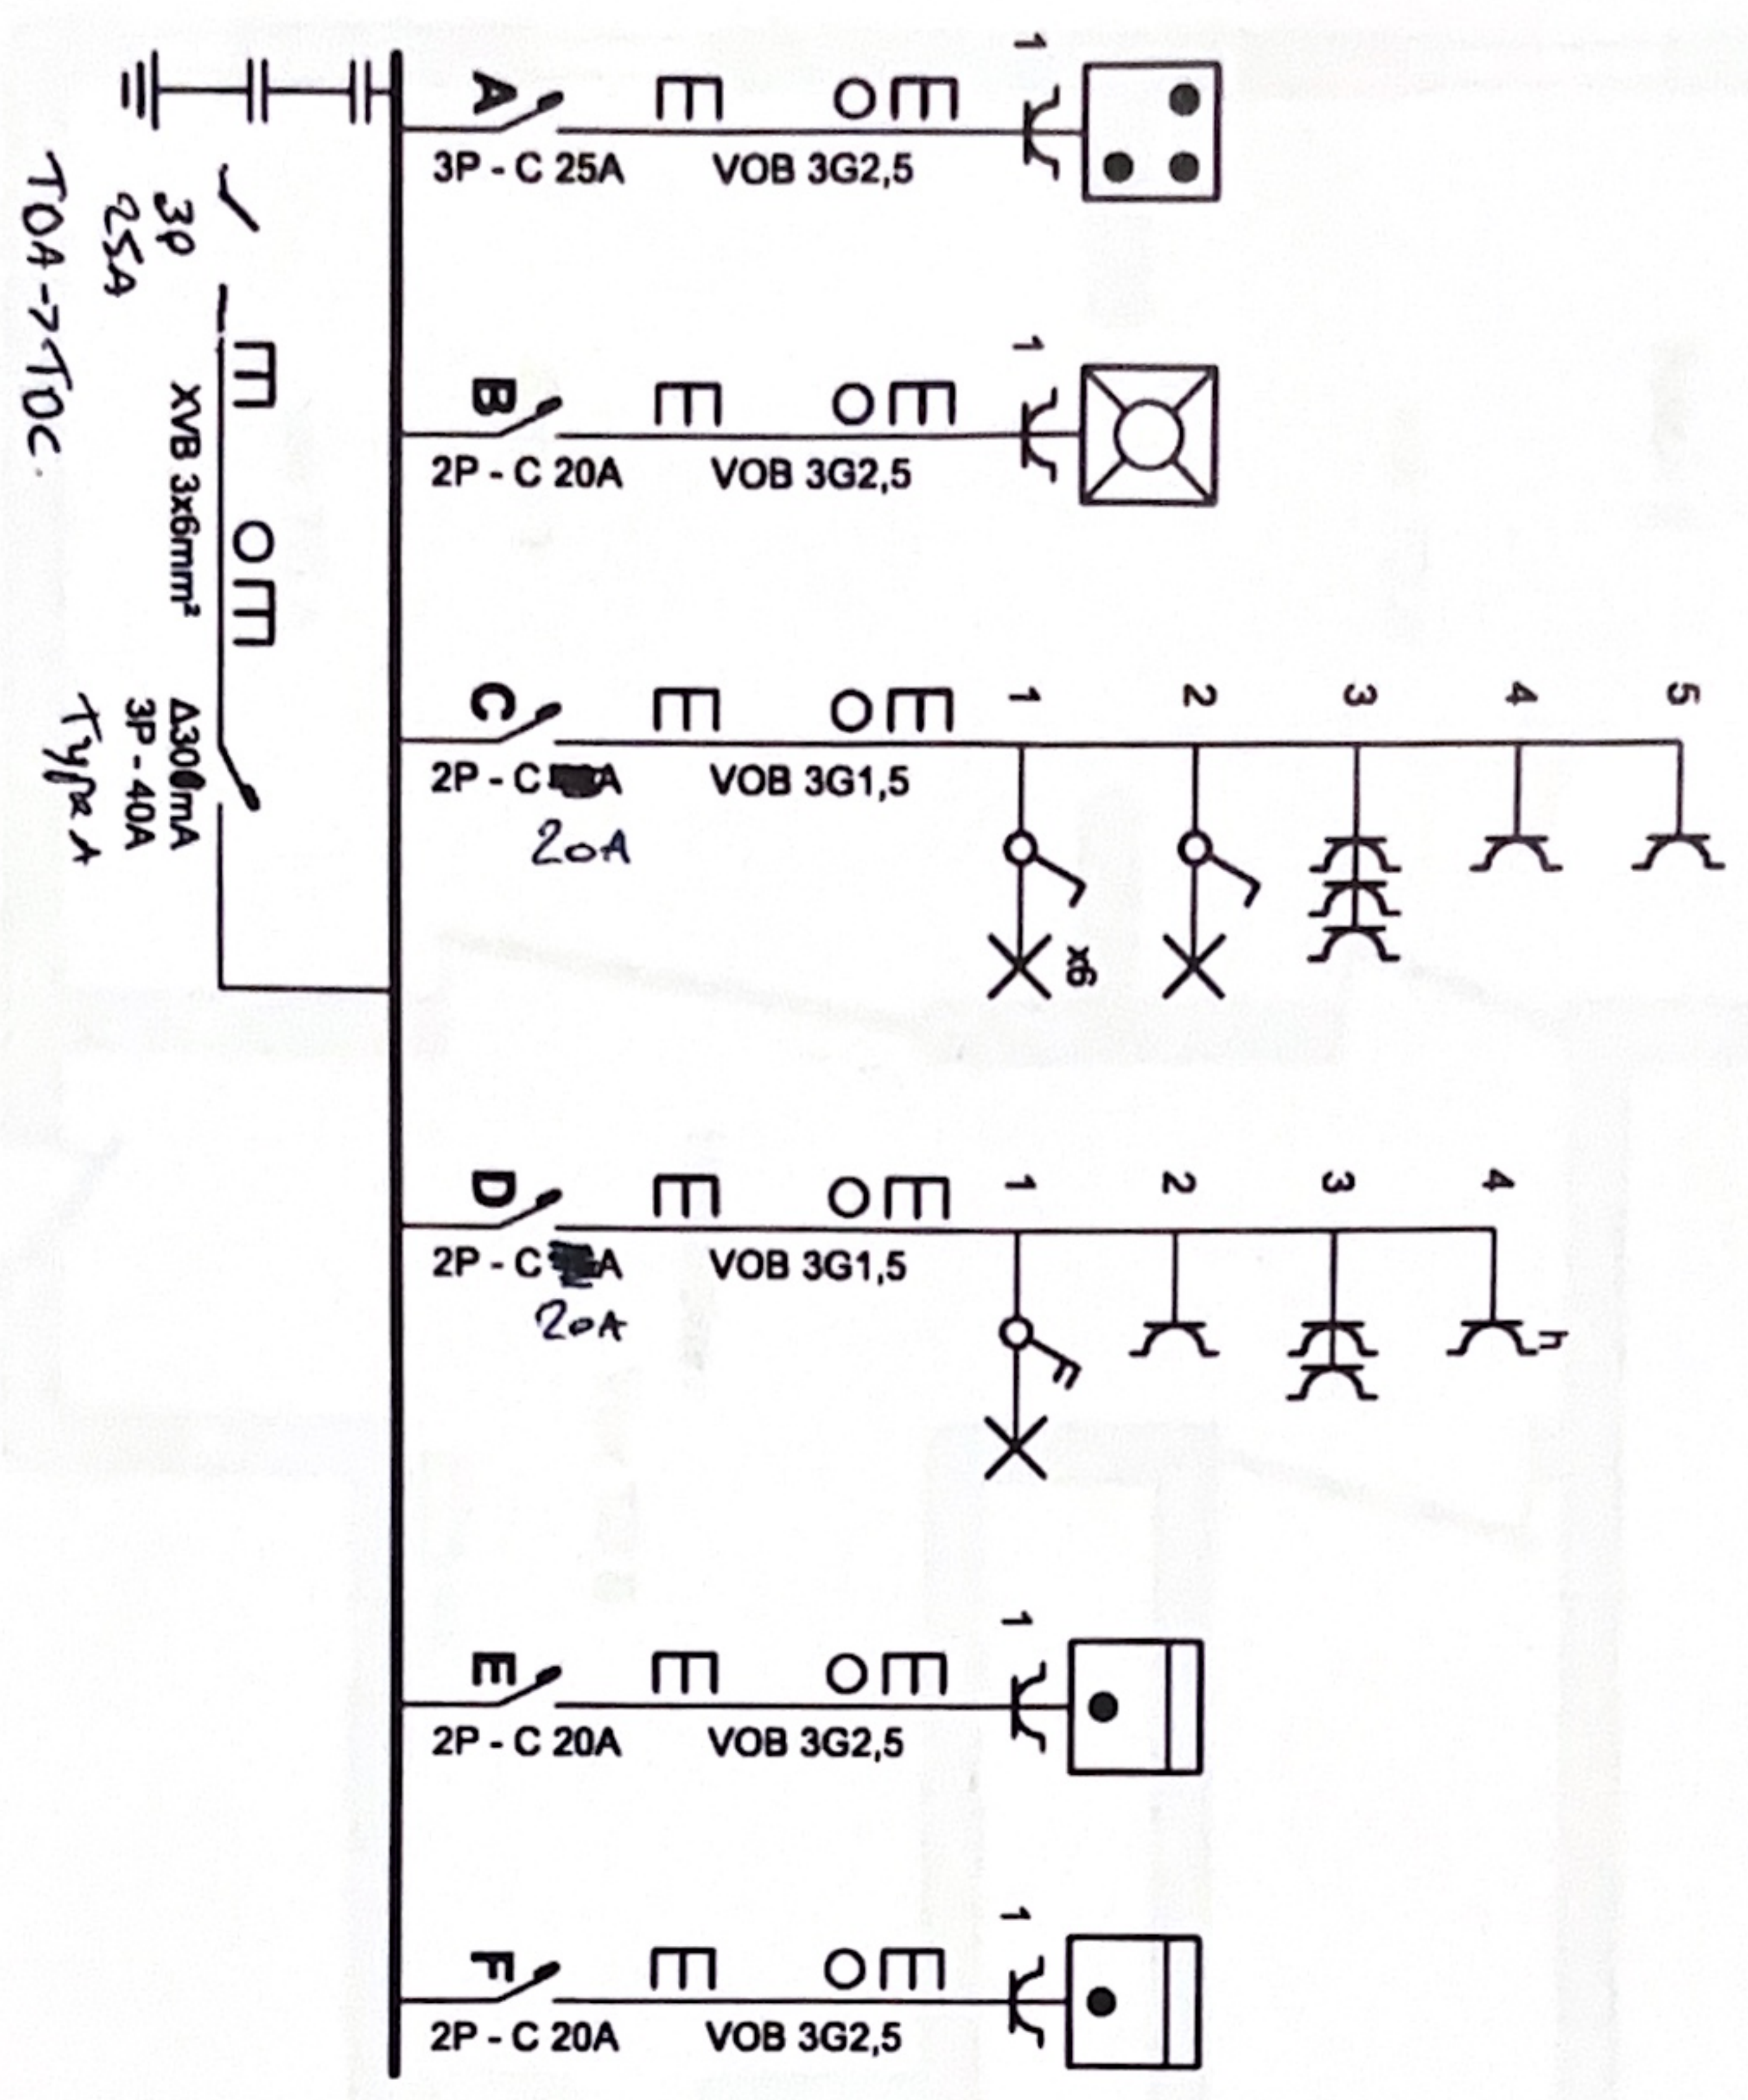


Organisme agréé
Tél.: -
e-mail: -

Bryan Leveugle
02/726.64.04
www.atlascontrole.be
TVA - BE 0732.536.476
663-INSP

Adresse de l'installation électrique
Carine et Jacob Madsen
Square Emile Duployer 3 Boite 9
1030 Bruxelles
GSM: 0475778050
e-mail: jacmad@um.dk

Installateur
FKA CONSTRUCT SRL
TVA: BE 0959.899.984
Rue d'Irlande 26
1060 - Bruxelles

p. 1/2
Schéma unifilaire
3 x 230V - 50Hz
TDC

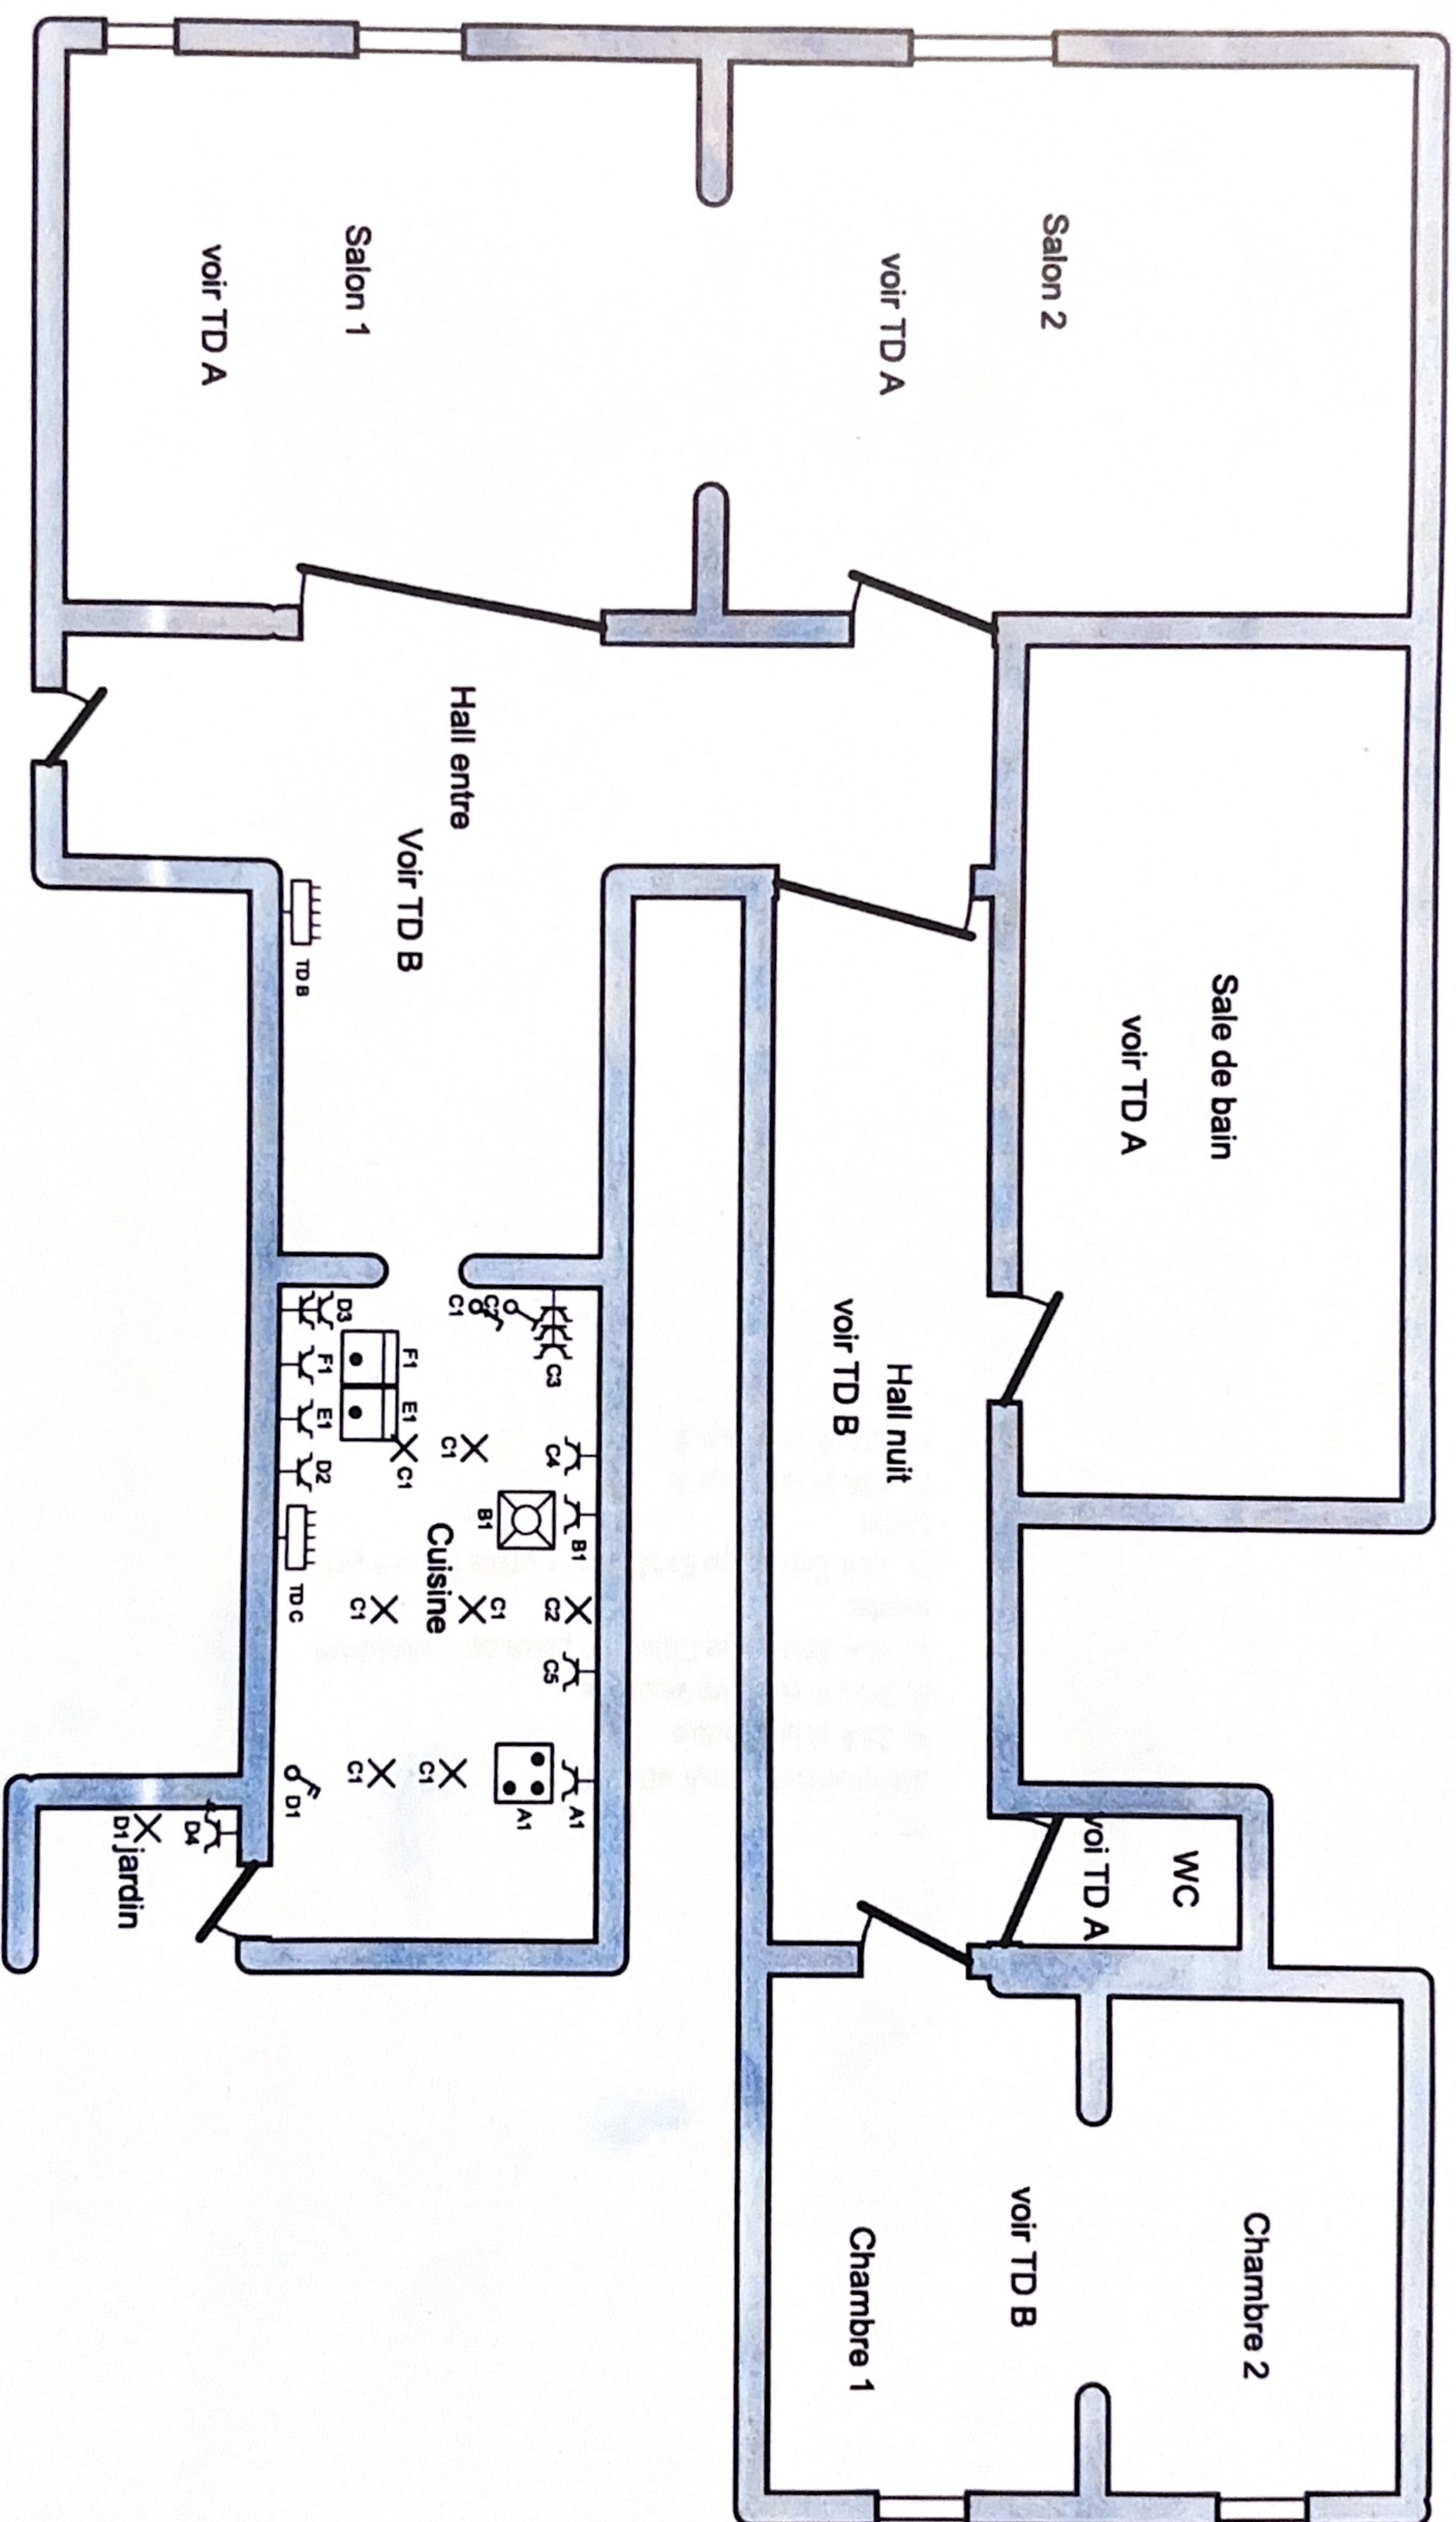

Organisme agréé
Tél.: -
e-mail: -

Bryan Leveugle
02.726.64.04
www.stlascontrol.be
TVA: BE 0732.536.478
663-INSP

Atlas
Contrôle

Adresse de l'installation électrique
Carine et Jacob Madsen
Square Emile Duployer 3 Boite 9
1030 Bruxelles
GSM: 0475778050
e-mail: jacmad@um.dk

Installateur

EKA Construct SRL
TVA: BE 0759.879.984
Rue d'Irlande 20
1060-Bruxelles

P. 2/2
Plan de position
3 x 230V ~ 50Hz
TD C

TD C

Differentiel 30mA 40A 3P

A: 25A prise Taque

B: 20A Prise lave vesselle

C: 16A Éclairage Cuisine+ prise congelateur+
haute

D: 16A Éclairage Extérieur + prise frigo + prise
radio

E: 20A Prise Four 1

F: 20A Prise Four 2