

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

42.976

Date du contrôle:

23/04/2024

Agent-visiteur:

Amin Wehbe

Date d'émission:

23/04/2024 10:23:51

Lieu du contrôle:

Rue de Liverpool 82 - 1070 Anderlecht Belgique Renforcement (Livre 1: 8.4.1)

Prochaine visite avant le:

23/04/2049

Testeur d'installation:

TI-023/6074018

Donneur d'ordre

| | |
|-----------|--|
| Nom | PEB Certi |
| Adresse | Blaisantvest, 105, 9000 Gent, Belgique |
| Téléphone | +32 2 466 45 66 |
| Email | epc.certi@gmail.com |

Base(s) règlementaire(s)



663 - INSP

RGIE. Règlement général des installations électriques

Données générales

| | |
|--|--|
| Adresse de l'installation | Rue de Liverpool 82 - 1070 Anderlecht Belgique |
| Type de locaux | Appartement Bat. Arrière |
| Propriétaire, gestionnaire ou exploitant | Karim Invest |
| Adresse du propriétaire | |
| Installateur | |

Données du raccordement

| | |
|--------------------------|-----------|
| GRD | Sibelga |
| Numéro de compteur | 491787 |
| Code EAN | |
| Liaison compteur-tableau | XVB 3X10 |
| Tension de service | 3 x 230 V |
| Protection générale | 40 A 3P |

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels


Contrôles

| Schémas/plans | Liaisons équipotentielles | Fondations | Installation électrique |
|---|---------------------------|------------|-------------------------|
| OK | OK | avant 81 | après 81 |
| Description de l'installation | | | Voir plan |
| Nombre de tableaux | | | 1 |
| Différentiel de tête | | | 300mA - 40A - type A |
| Test BP du DDR | | | OK |
| ΔIn | | OK | |
| Contrôle de l'état | | OK | |
| Matériel fixe | | OK | |
| Protection contre les contacts directs | | OK | |
| Protection contre les contacts indirects | | OK | |
| Protection contre les surintensités | | OK | |
| Prise de terre | | Piquet | |
| Résistance de terre (Ω) | | 25 | |
| Isolement (MΩ) | | 2.36 | |

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

Signature de l'agent-visiteur

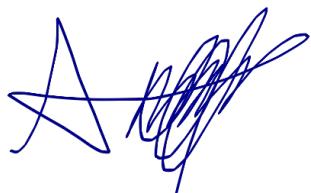

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

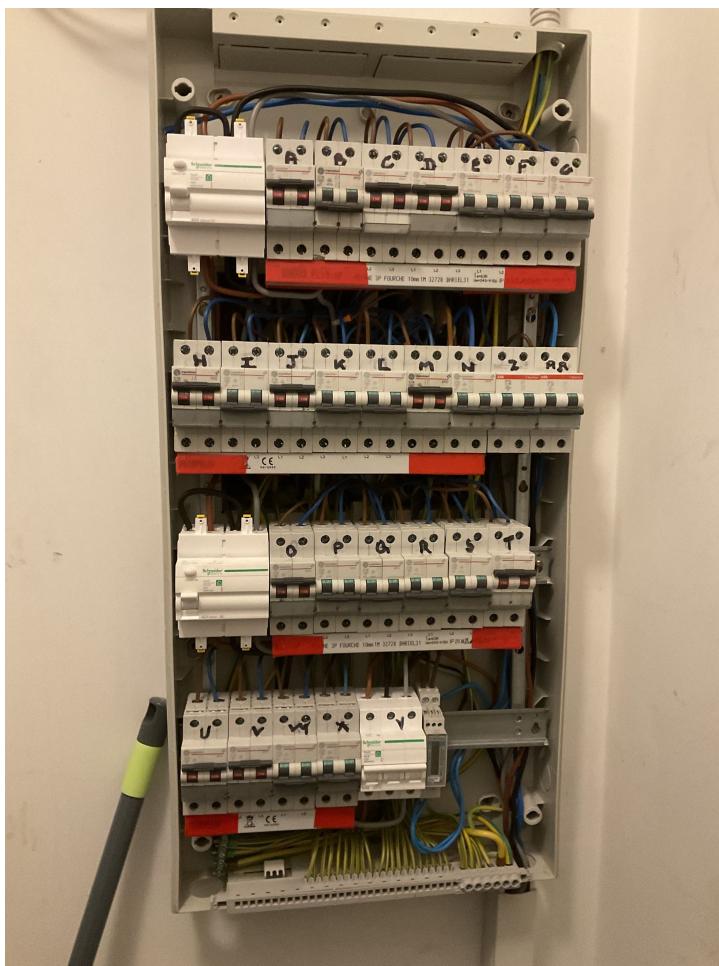


Tableau 1

Liste des remarques

| Libellé | Référence |
|--|-----------|
| Ce contrôle ne comprend que les parties visibles et normalement accessible de l'installation. Sauf mention contraire, les appareils et équipements raccordés à l'installation fixe ne font pas partie du contrôle. | RDE4 |

| Libellé | Photo |
|---------|-------|
|---------|-------|