

ORGANISME DE CONTROLE
IBAN:
http://www.inspectbelgium.be
Mission: 14208
Client / Entreprise: Henri de Moffarts

INSPECT BELGIUM asbl/vzw
TVA BE0647601296
Avenue Eiffel, 8
No Client: 00014752
Adresse : Memlingdreef 20, 3090 Overijse
Ref.PV precedent:

TEL +32 10 280 577 - +32 15 860 460
info@inspectbelgium.be
Schaliënhoedreef, 20 T 2800 Mechelen
Contact:
TVA:
Date d'émission: 2021-05-17
EXEMPLAIRE TRADUIT



RAPPORT DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ : INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT & TBT DOMESTIQUE

GENERALITE

Type d'installation: Extension - Modification
Lieu d'inspection: (étage) - Memlingdreef 20, 3090 Overijse
Référence: Livre I Chapitre 6.4.
Date d'inspection: 27/04/2021
Inspecteur: Axel VANDEN BULCKE
Propriétaire de: Henri de Moffarts
Pers.Cont.:
NRN: /
Documents de référence:

Type de locaux: Maison
Type d'inspection: Contrôle de conformité avant mise en usage
Autres Règlements:
Prochain contrôle au plus tard le: 27/04/2046 ou dans un délai de: 299 mois
Installateur: /
T.V.A.:
tel.:

Delivree a: /

Date: 06/04/2021

DETAILS DU POINT DE FOURNITURE

Nom de l'entreprise distributrice d'électricité: FLUVIUS
Numero EAN: 541448820053396776
Compteur: 1SAG3100259203
Raccordement: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)
Tension de serv.: 3N400V
Liaison comptage-coffre de repart.

Nature du courant: Alternatif
Marque: Sagemcom
Index I: 000103,418
Index II: 000105,417

Prot. princ. branchement: aut. 4p 25A
Nombre de cond.: 4
Section: 10 mm²

CONTROLES VISUELS - MESURES - ESSAIS

Schémas conformes et signés: OUI

Description Installation: ☒ voir les schemas en annexe

Installation executée conformément aux schemas: en ordre

Inventaire des influences externes present et signe: p.a

Protection contre les chocs electriques:

Différentiels essaie par bouton test: en

ordre

Electrode de terre:

Continuite PE et liaison equipotentielle: en ordre

Inter.Diff.General: 4p 40A/300mA

Pas encore places:

Nombre de tableaux: 1

Adéquation entre les dispositifs de protection et la section des conducteurs: En ordre

Adéquation entre le différentiel et la valeur de la resistance de dispersion de terre: En ordre

☒ schema unifilaire et schema de position ont ete signes pour approbation

Etat du matériel électrique (fixation, dégradation...): en ordre

Contact direct: en ordre

Resist. d'isolement general: 0,53 Mohm

Section: 16 mm²

Diff. supplém.: 4p 40A/30mA

Nombre de circuits terminaux: 13

Contact indirect: en ordre

Resistance de dispersion: 26,7 Ohm

CONCLUSION



L'INSTALLATION EST CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension et peut être mise en service. La prochaine visite de contrôle est à effectuer dans le délai prescrit par le Livre 1 (voir ci-dessus).

Pour le Directeur Technique,
L'inspecteur,

CONSTATATIONS

Note (N) - Remarque (O) - Infraction au Livre 1 (I) - Dérogation (D) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N11 - Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection..

N12 - Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

N13 - Sauf stipulation contraire, l'examen porte exclusivement sur l'état et le bon fonctionnement de l'installation. Sa conception sort du cadre de la mission.

L'inspecteur certifie avoir suivi toutes les étapes de la check-list: OUI

ORGANISME DE CONTROLE
IBAN:
<http://www.inspectbelgium.be>
Mission: 14208
Client / Entreprise: Henri de Moffarts

INSPECT BELGIUM asbl/vzw
TVA BE0647601296
Avenue Eiffel, 8
No Client: 00014752
Adresse : Memlingdreef 20, 3090 Overijse
Ref.PV precedent.:

TEL +32 10 280 577 - +32 15 860 460
info@inspectbelgium.be
Schallienhoevedreef, 20 T 2800 Mechelen
Contact:
TVA:
Date d'émission: 2021-05-17
EXEMPLAIRE TRADUIT




Num. rapport: **20210004180-V.1**

CONSEILS

Suivant la sous-section 6.4.6.4.b.7. du Livre 1, il est obligatoire de rappeler :

- a) l'obligation de conserver le rapport dans le dossier de l'installation électrique ;
- b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ;
- c) l'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

Livre 1: RGIE approuvé (ou introduit) par l'arrêté royal du 08/09/2019.

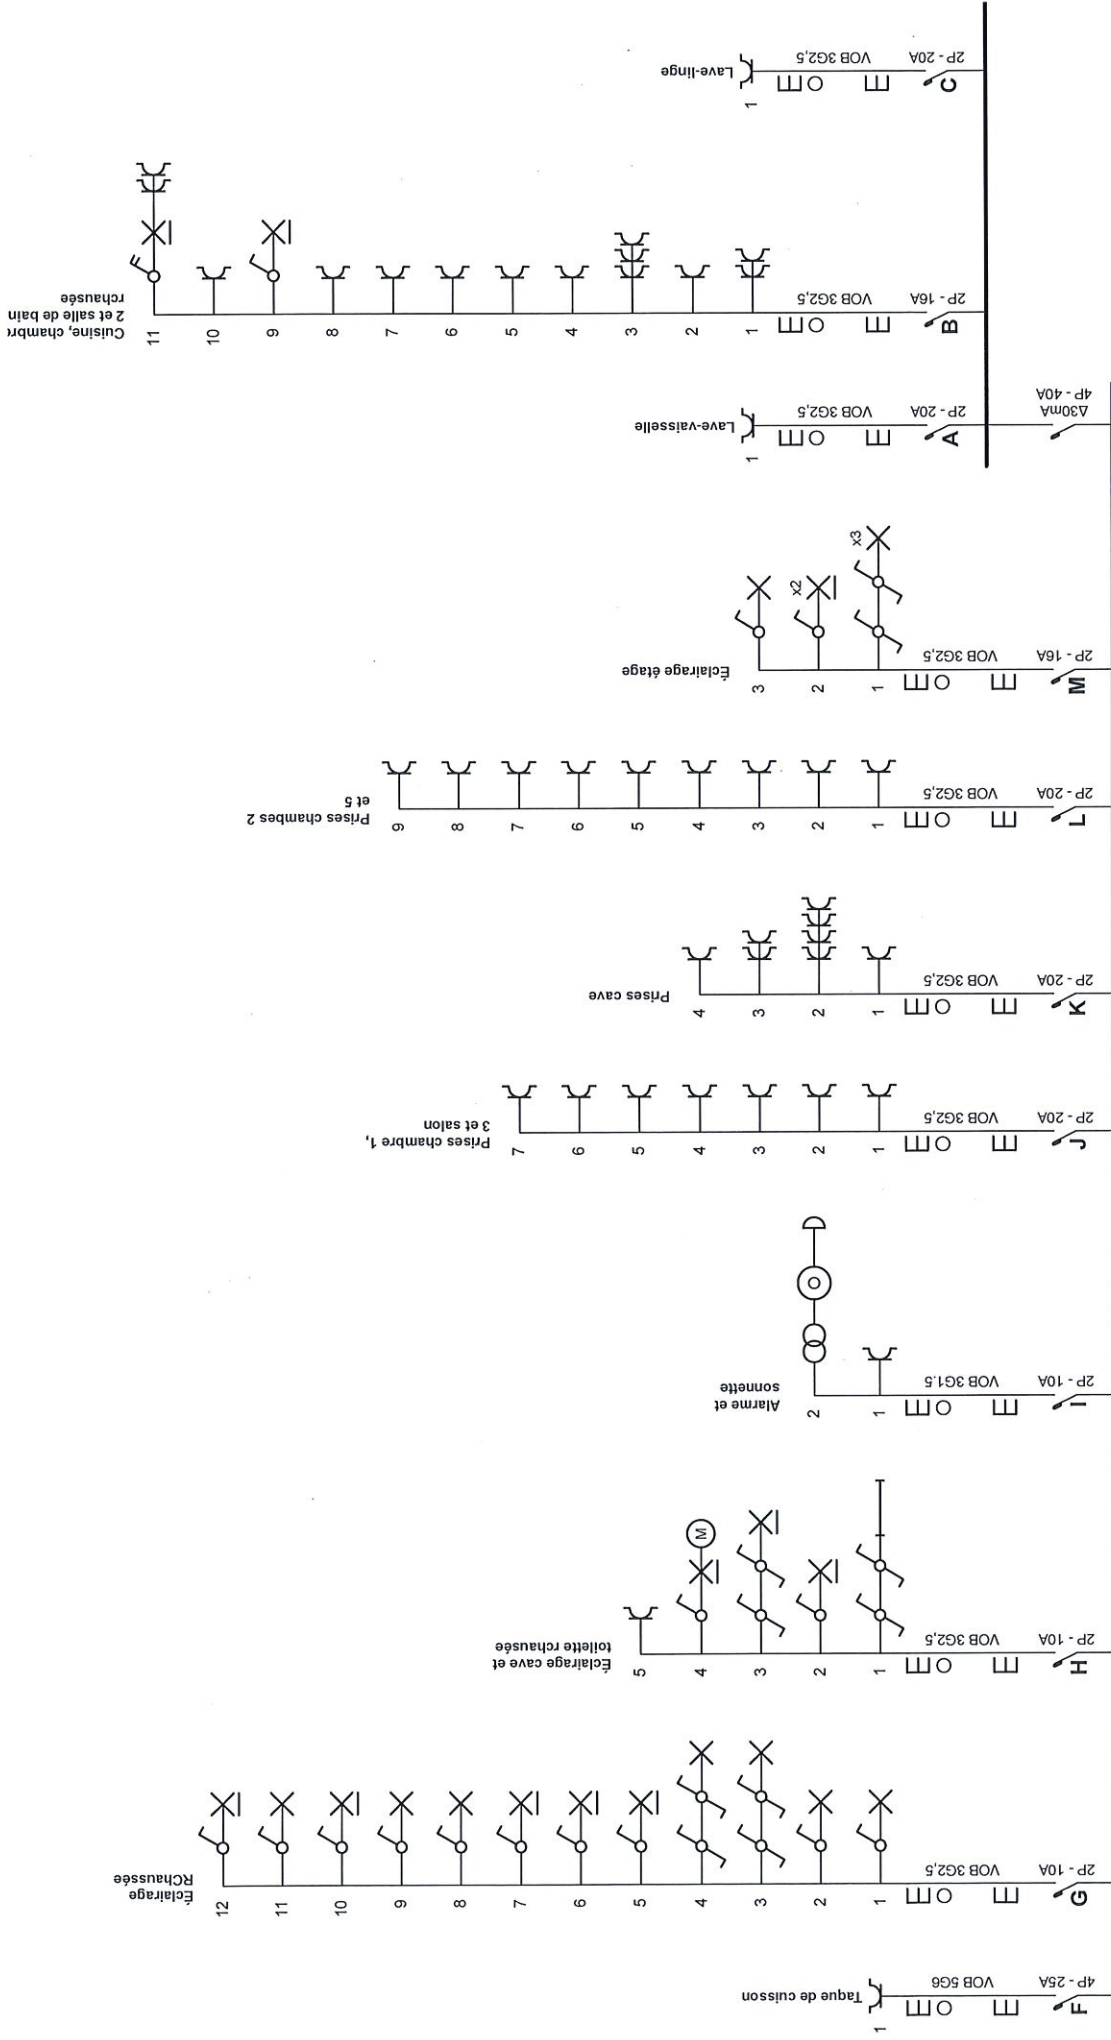











kwh
 XVB 4G10
 Δ300WA
 4P - 40A
 Installation contrôlée par :
 Federatie vzw/controleerd door:
 isme agréé


INSPECTIE
BELGIUM

Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010 280 57
 Inspecteur : VANDEN BULCKE Axel
 Date / Datum :
 PV n° :
 Signature / Handtekening :

Adresse de l'installation électrique
Henri de Moffarts
Memlingdreef 20
3090 Overijse

Installateur
Cristiano Cortez
Avenue de l'Hippodrome 34
1050 Ixelles
GSM: +32 456 36 69 89
e-mail: cortez.cristiano.r@gmail.com


p. 1/6
Schéma unifilaire
3 x 400V + N ~ 50Hz

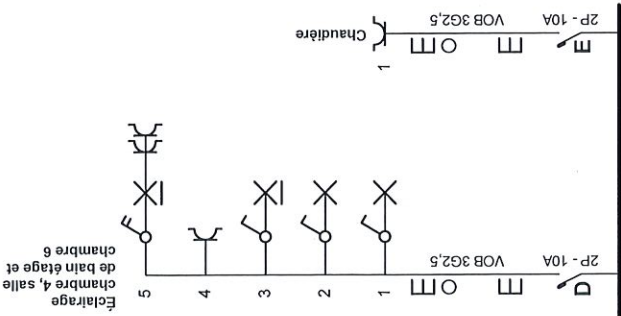

Installation contrôlée par :
Installateur-géomètre doco:
INSPECT BELGIUM
Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre / 010280 577
Inspecteur : VANDEN BULCKE Axel
Date / Datum :
PV n° :
Signature / Handtekening :

Organisme agréé Inspection de contrôle agréée Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010 280 577 Inspecteur : VANDEN BULCKE Axel Date / Datum : _____ R.V n° : _____ Signature / Handtekening : _____		Adresse de l'installation électrique Henri de Moffarts Memlingdreef 20 3090 Overijve	Installateur Cristiano Cortez Avenue de l'Hippodrome 34 1050 Ixelles GSM: +32 456 36 69 89 e-mail: cortez.cristiano.r@gmail.com	p. 2/6 Schéma unifilaire 3 x 400V + N ~ 50Hz
---	--	--	---	---

Cave

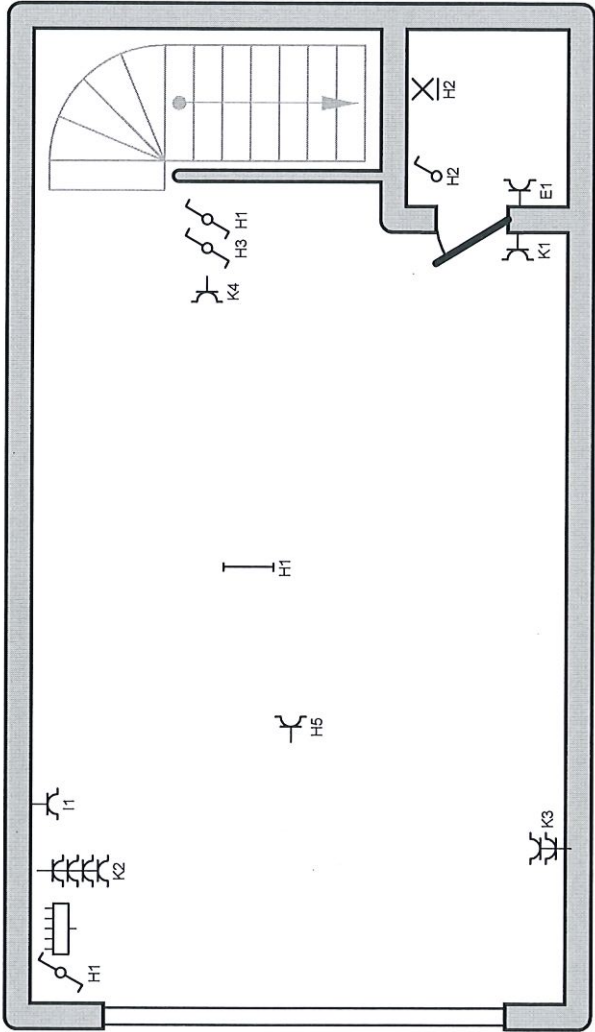

Installation contrôlée par :

Installateur agréé

Organisme agréé

Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010230 577

Inspecteur : VANDEN BULCKE Axel

Date / Datum :

PV n° :

Signature / Handtekening :



Adresse de l'installation électrique

Henri de Moffarts

Memlingdreef 20

3090 Overijve

Installateur

Cristiano Cortez

Avenue de l'Hippodrome 34

1050 Ixelles

GSM: +32 456 36 69 89


e-mail: cortez.cristiano.r@gmail.com

p. 3/6

Schéma de position

3 x 400V + N ~ 50Hz

RCH

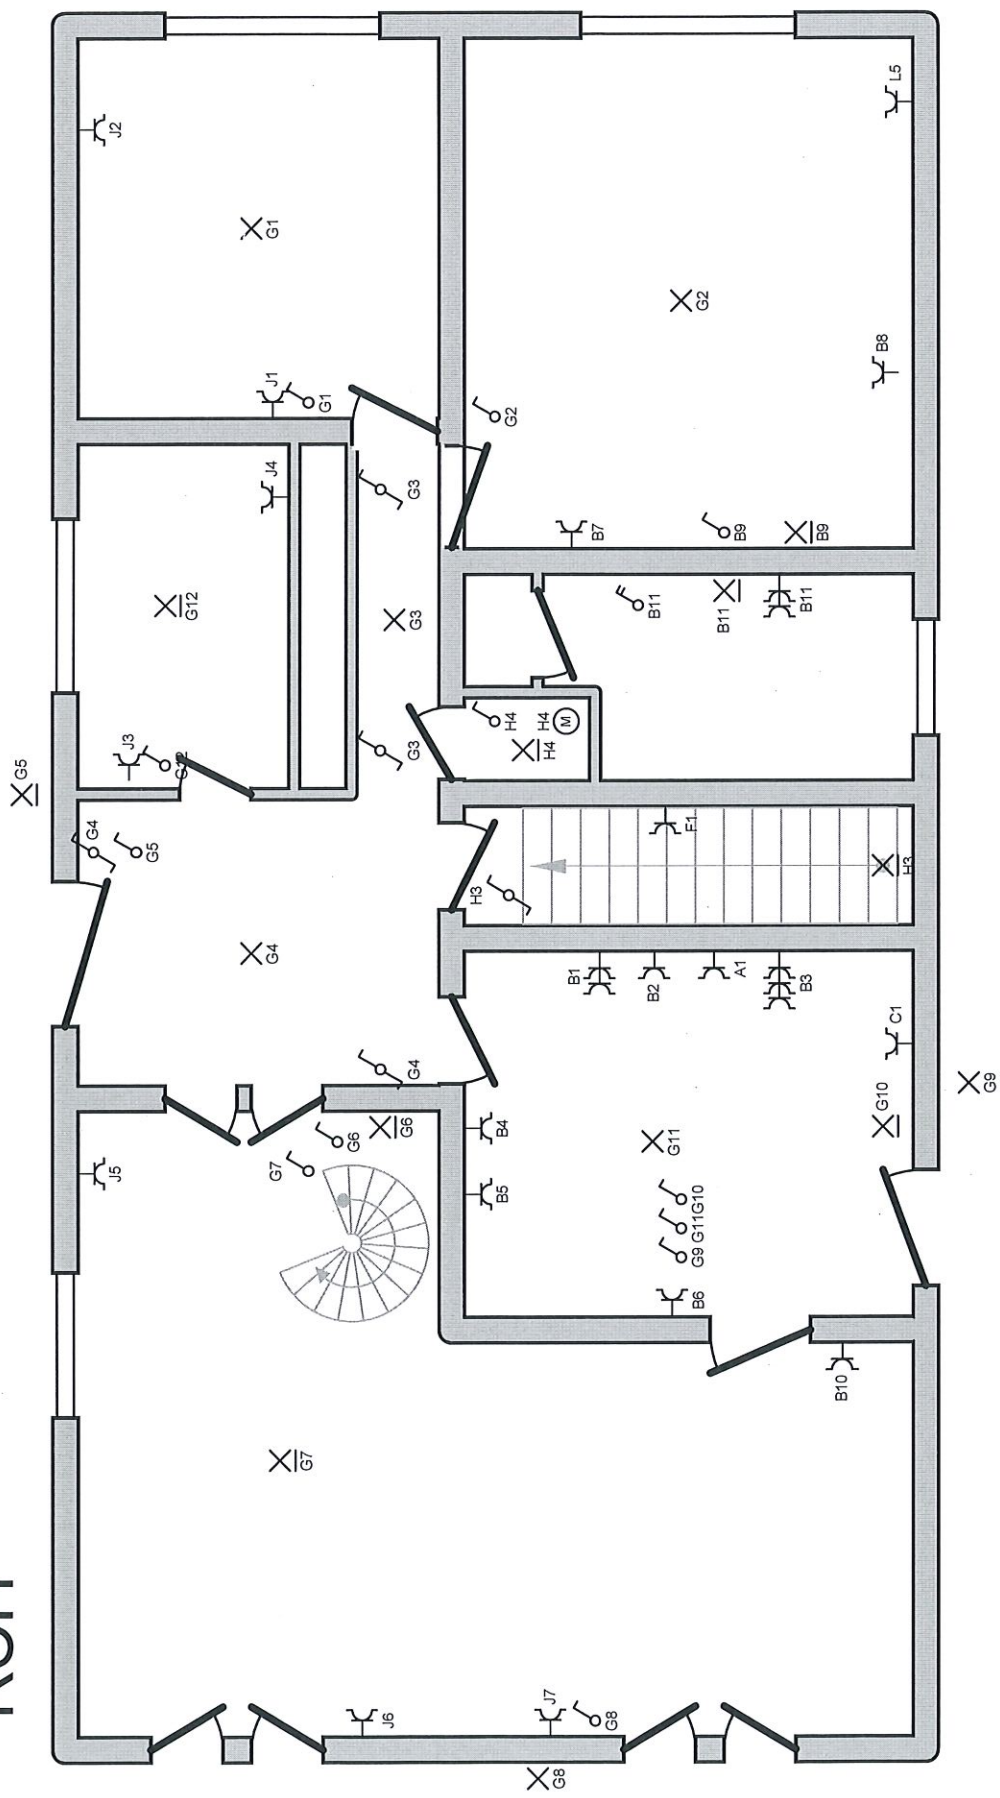


Installation contrôlée par :
Inspecteur agréé
Avenue Eikel, 8 - 1300 Wavre - 010280 577
Inspecteur : VANDEN BULCKE Axel
Date / Datum :
P.V n° :
Signature / Handtekening :

Adresse de l'installation électrique
Henri de Mofarts
Memlingdreef 20
3090 Overijpe

Installateur
Cristiano Cortez
Avenue de l'Hippodrome 34
1050 Ixelles
GSM: +32 456 36 69 89
e-mail: cortez.cristiano.r@gmail.com

p. 4/6
Schéma de position
3 x 400V + N ~ 50Hz

1er étage

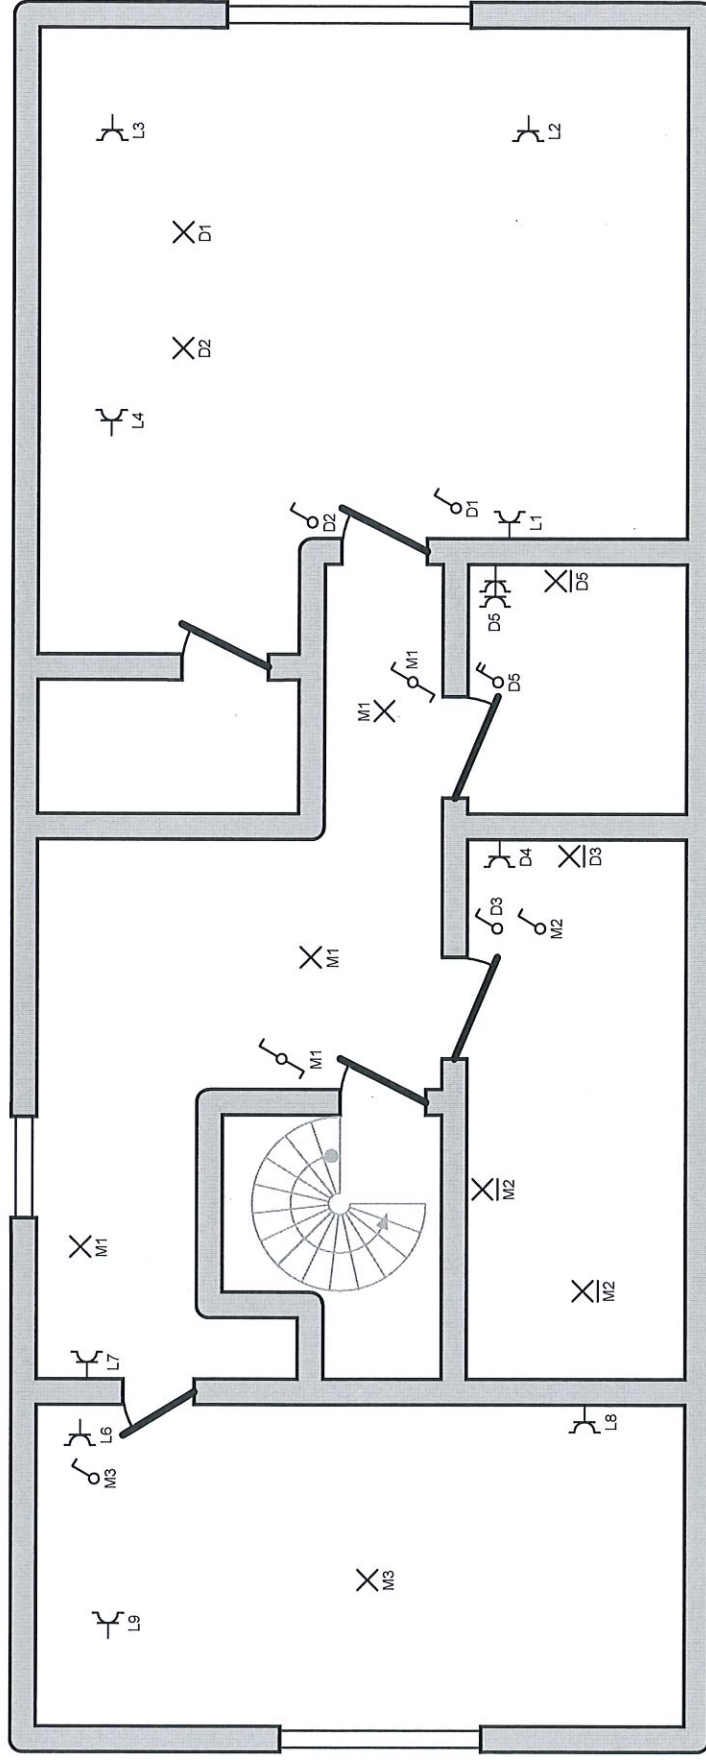

Installation contrôlée par :

Indicateur de contrôle de la conformité :

Organisme agréé

Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010280 577

Inspecteur : VANDEN BULCKE Axel

Date / Datum :

PV n° :

Signature / Handtekening :



Adresse de l'installation électrique

Henri de Moffarts

Memlingdreef 20

3090 Overijpe

Installateur

Cristiano Cortez

Avenue de l'Hippodrome 34

1050 Ixelles

GSM: +32 456 36 69 89

e-mail: cortez.cristiano.r@gmail.com

p. 5/6

Schéma de position

3 x 400V + N ~ 50Hz

F	Taque de cuisson
G	Éclairage RChaussée
H	Éclairage cave et toilette rchaussée
I	Alarme et sonnette
J	Prises chambre 1, 3 et salon
K	Prises cave
L	Prises chambres 2 et 5
M	Éclairage étage
A	Lave-vaisselle
B	Cuisine, chambre 2 et salle de bain rchaussée
C	Lave-linge
D	Éclairage chambre 4, salle de bain étage et chambre 6
E	Chaudière

Installation contrôlée par :
le technicien contrôleur agréé



Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010280 577
Inspecteur : VANDEN BULCKE Axel
Date / Datum :
PV n° :
Signature / Handtekening :

Adresse de l'installation électrique
Henri de Moffarts
Memlingdreef 20
3090 Overijve

Installateur
Cristiano Cortez
Avenue de l'Hippodrome 34
1050 Ixelles
GSM: +32 456 36 69 89
e-mail: cortez.cristiano.r@gmail.com

p. 6/6
Liste des circuits
3 x 400V + N ~ 50Hz