Opdracht: 14208
Klant / Bedrijf: Henri de Moffarts
Verslagnr: 20210004180-V.1

Klantnr.: 00014752
Adres: Memlingdreef 20, 3090 Overijse
Voorl.verslagnr.:

Contactpersoon:
BTW:
Uitgiftedatum: 2021-05-17
ORIGINEEL EXEMPLAAR

VERSLAG VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE L.S en Z.L.S INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

ALGEMEENHEDEN

Aard installatie: Uitbreiding-Wijziging
Type lokalen: Huis
Plaats van onderzoek: (verdiepingen) - Memlingdreef 20, 3090 Overijse
Aard onderzoek: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname
Referentie: Boek I Hoofdstuk 6.4.
Andere reglement:
Inspectiedatum: 27-04-2021
Volgende controle op: 27-04-2046 **of binnen de:** 299 maanden
Inspecteur: Axel VANDEN BULCKE
Installateur: /
Eigenaar: Henri de Moffarts
B.T.W.:
Cont.Pers.:
tel.:
RRN: /
Uitgereikt te: /
Datum: 06-04-2021
Referentie documenten:

BESCHRIJVING ELEKTRISCHE AANSLUITING

Benaming van de onderneming die de elektriciteit verdeelt: FLUVIUS
Type stroom: Wisselspanning
EAN nr.: 541448820053396776
Teller: 1SAG3100259203
Merk: Sagemcom
Stand I: 000103,418
Stand II: 000105,417
Aansluiting: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)
Dienstspanning: 3N400V
I max. aansluiting: 40A
Bescherming van de hoofdaansluiting: aut. 4p 25A
Meter-bordverbinding:
Kabeltype: XVB
Aantal geleiders: 4
Doorsnede: 10 mm²

VISUELE CONTROLES - METINGEN - TESTEN

Geviseerd en conforme schema's : JA
Beschrijving installatie: ☑ **zie schema in bijlage** ☑ **eendraadschema en situatieplan werd voor gezien getekend**
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde
Staat van het vast elektrisch materieel (fixatie, degradatie ...): in orde
Inventaris van d uitwendige invloedsfactoren aanwezig en ondertekend: n.v.t.
Bescherming tegen elektrische schokken:
Rechtstreekse aanraking: in orde
Onrechtstreekse aanraking: in orde
Differentiële testen per testknop: in orde
Foutlus controleren: in orde
Algemene isolatieweerstand: 0,53 Mohm
Aardelectrode:
type: Pennen
Doorsnede: 16 mm²
Spreidingswaarde: 26,7 Ohm
Continuiteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Materiële en externe invloedsfactoren: n.v.t.
Diff.algemene schak.: 4p 40A/300mA
Verzegeld door een vulling: in orde
Bijkomende differentieel: 4p 40A/30mA
Nog niet geplaatst:
Aantal borden: 1
Aantal eindkringen : 13
Geschiktheid tussen beveiligingsinrichtingen en doorsnede sectie: In orde
Geschiktheid tussen het differentieel en de waarde v/d aardspreidingsweerstand: In orde

BESLUIT

BELAC 644 - INSP

DE INSTALLATIE IS CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning en mag in dienst worden genomen. Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit Boek Voorgeschreven termijn (zie hierboven).

Voor de Technisch Directeur,
De Inspecteur,

VASTSTELLINGEN

Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk van Boek 1 (I) - Afwijking (D) - de nummers die verwijzen naar de standaard inbreuken

N11 - Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
N12 - Het onderzoek beperkt zich tot de gemak. toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de instal. en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
N13 - Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.

De inspecteur verklaart dat hij al de stappen van de procedure heeft gevolgd. JA

ADVIES

Suivant la sous-section 6.4.6.4.b.7. du Livre 1, il est obligatoire de rappeler :

a) l'obligation de conserver le rapport dans le dossier de l'installation électrique ;

b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ;

c) l'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

Livre 1: RGIE approuvé (ou introduit) par l'arrêté royal du 08/09/2019.

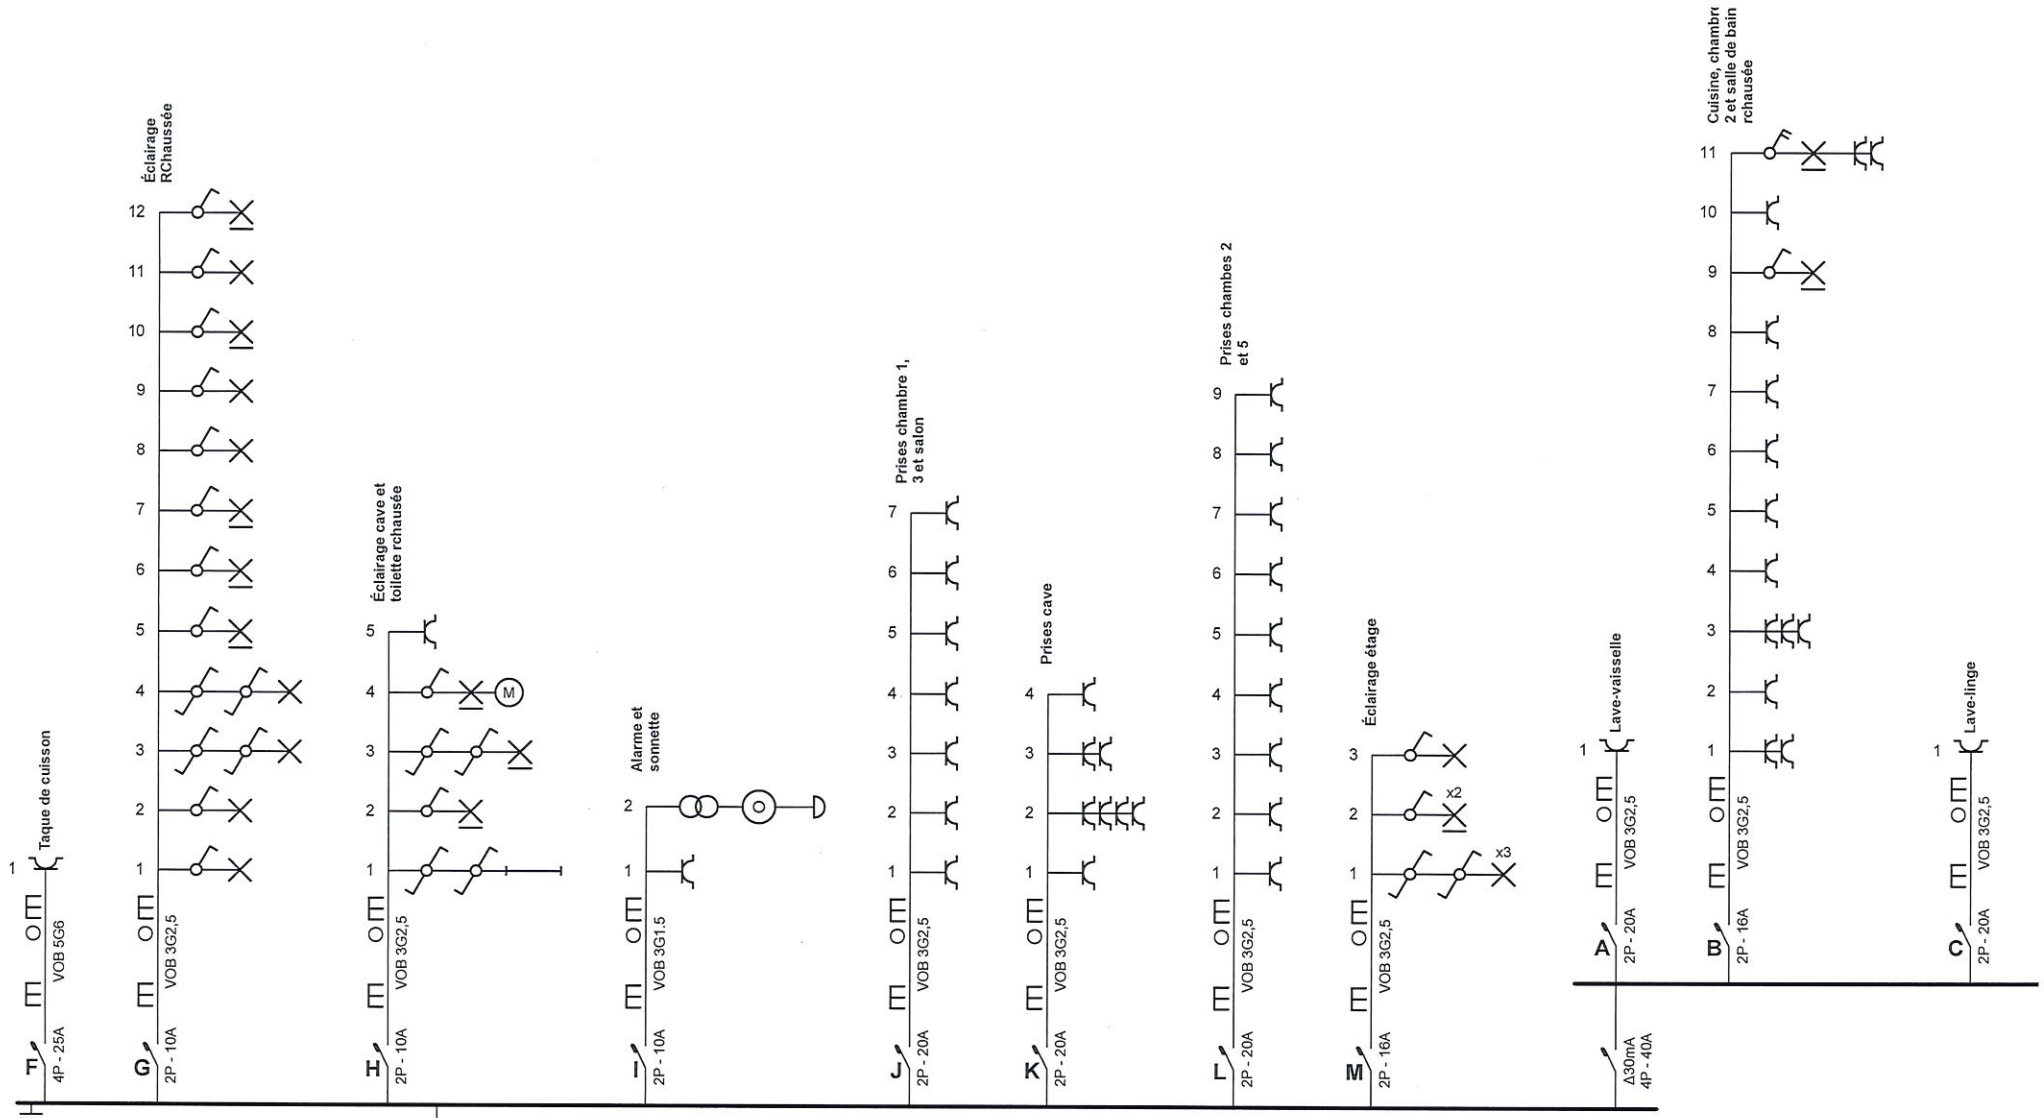

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:

INSPECT BELGIUM

Organisme agréé

Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010/230 577
Inspecteur : VANDEN BULCKE Axel
Date / Datum :
PV n° :
Signature / Handtekening :

Adresse de l'installation électrique
Henri de Moffarts
Memlingdreef 20
3090 Overijve

Installateur
Cristiano Cortez
Avenue de l'Hippodrome 34
1050 Ixelles
GSM: +32 456 36 69 89
e-mail: cortez.cristiano.r@gmail.com

p. 1/6
Schéma unifilaire

3 x 400V + N ~ 50Hz

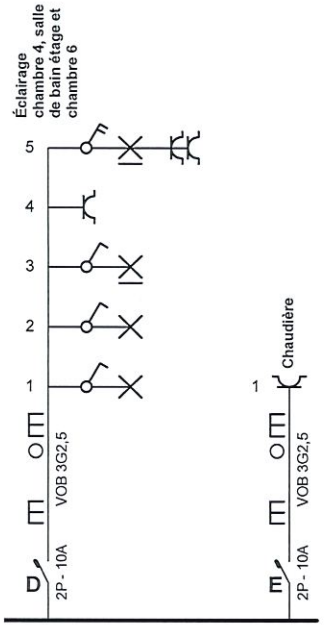

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:

Organisme agréé

Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010/280 577
Inspecteur : VANDEN BULCKE Axel
Date / Datum :
PV n° :
Signature / Handtekening :

INSPECT BELGIUM

Adresse de l'installation électrique
Henri de Moffarts
Memlingdreef 20
3090 Overijve

Installateur
Cristiano Cortez
Avenue de l'Hippodrome 34
1050 Ixelles
GSM: +32 456 36 69 89
e-mail: cortez.cristiano.r@gmail.com

p. 2/6
Schéma unifilaire

3 x 400V + N ~ 50Hz

Cave

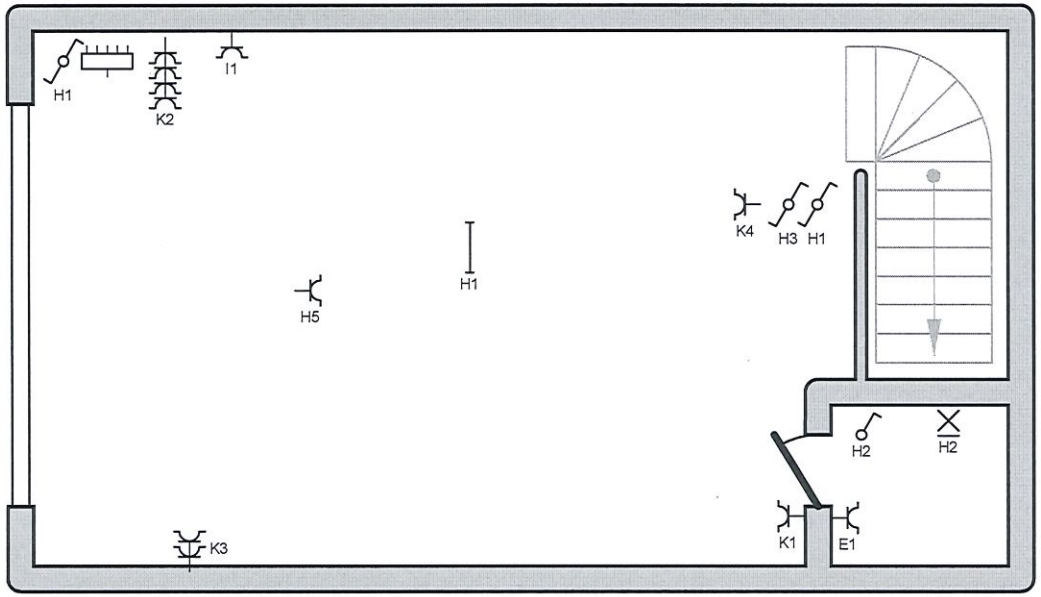

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:

INSPECT BELGIUM

Organisme agréé

Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010/280 577
Inspecteur : VANDEN BULCKE Axel
Date / Datum :
PV n° :
Signature / Handtekening :

Adresse de l'installation électrique
Henri de Moffarts
Memlingdreef 20
3090 Overijve

Installateur
Cristiano Cortez
Avenue de l'Hippodrome 34
1050 Ixelles
GSM: +32 456 36 69 89
e-mail: cortez.cristiano.r@gmail.com

p. 3/6
Schéma de position

3 x 400V + N ~ 50Hz

RCH

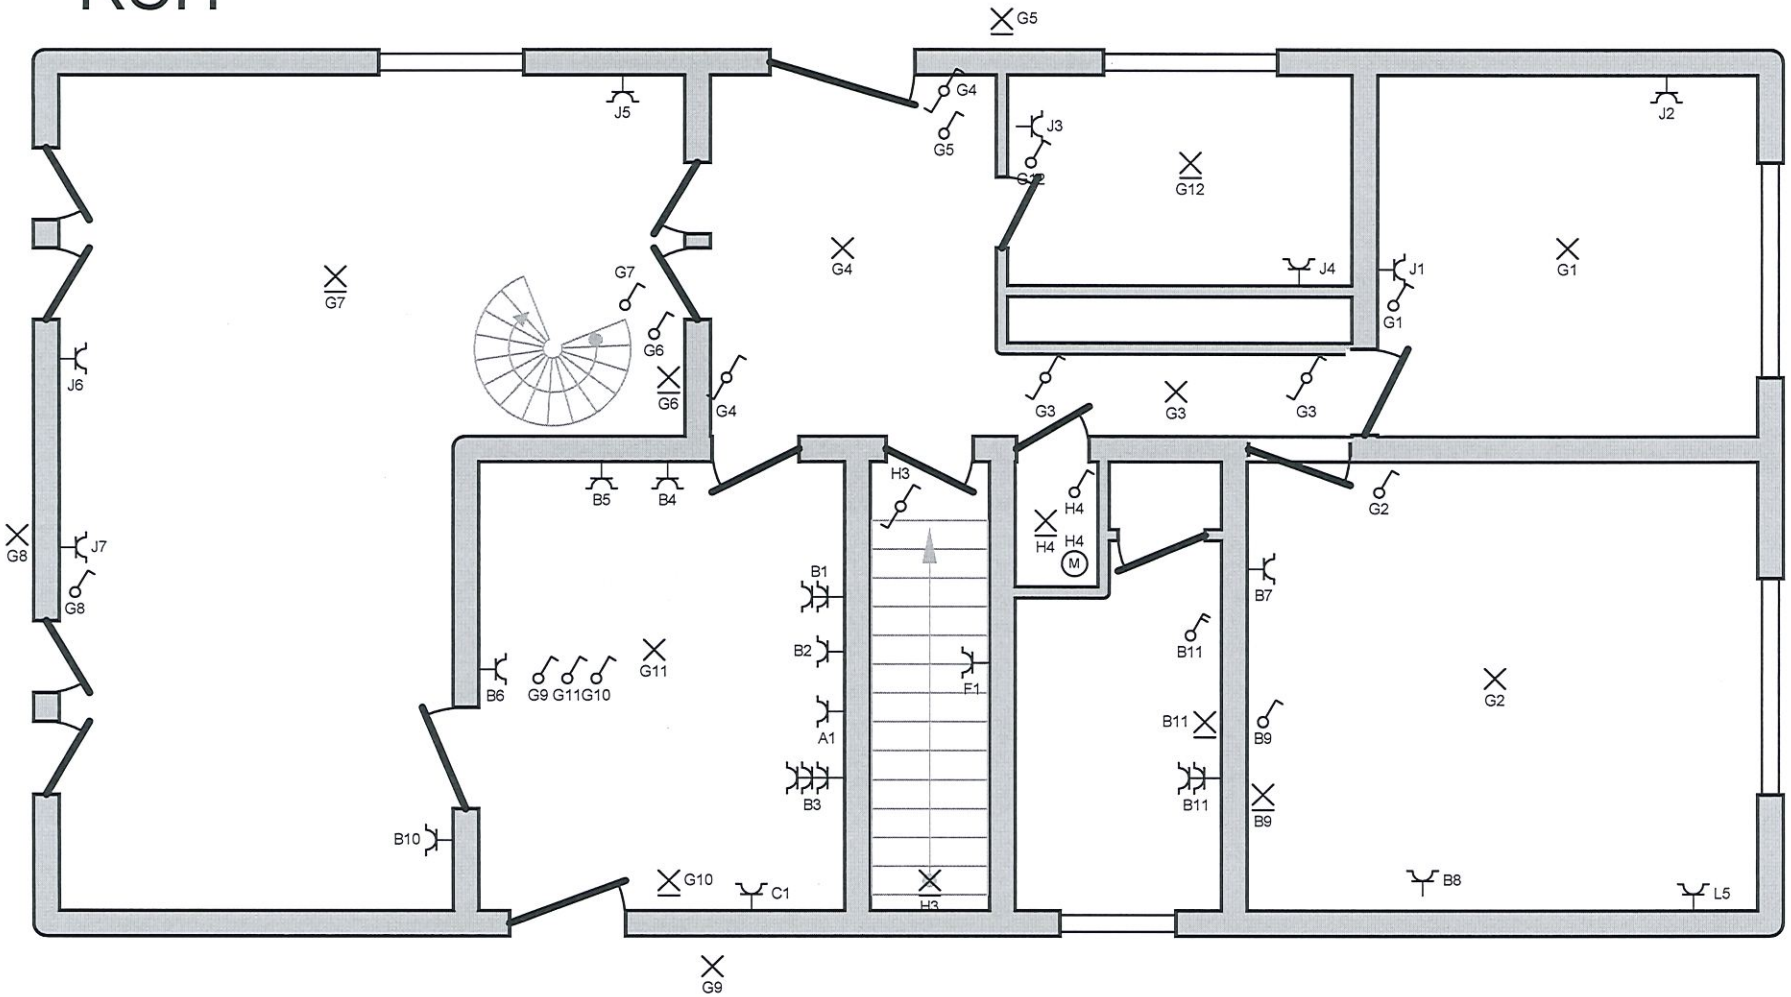

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:

INSPECT BELGIUM

Organisme agréé

Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010/230 577
Inspecteur : VANDEN BULCKE Axel
Date / Datum :
PV n° :
Signature / Handtekening :

Adresse de l'installation électrique
Henri de Moffarts
Memlingdreef 20
3090 Overijve

Installateur
Cristiano Cortez
Avenue de l'Hippodrome 34
1050 Ixelles
GSM: +32 456 36 69 89
e-mail: cortez.cristiano.r@gmail.com

p. 4/6
Schéma de position

3 x 400V + N ~ 50Hz

1er étage

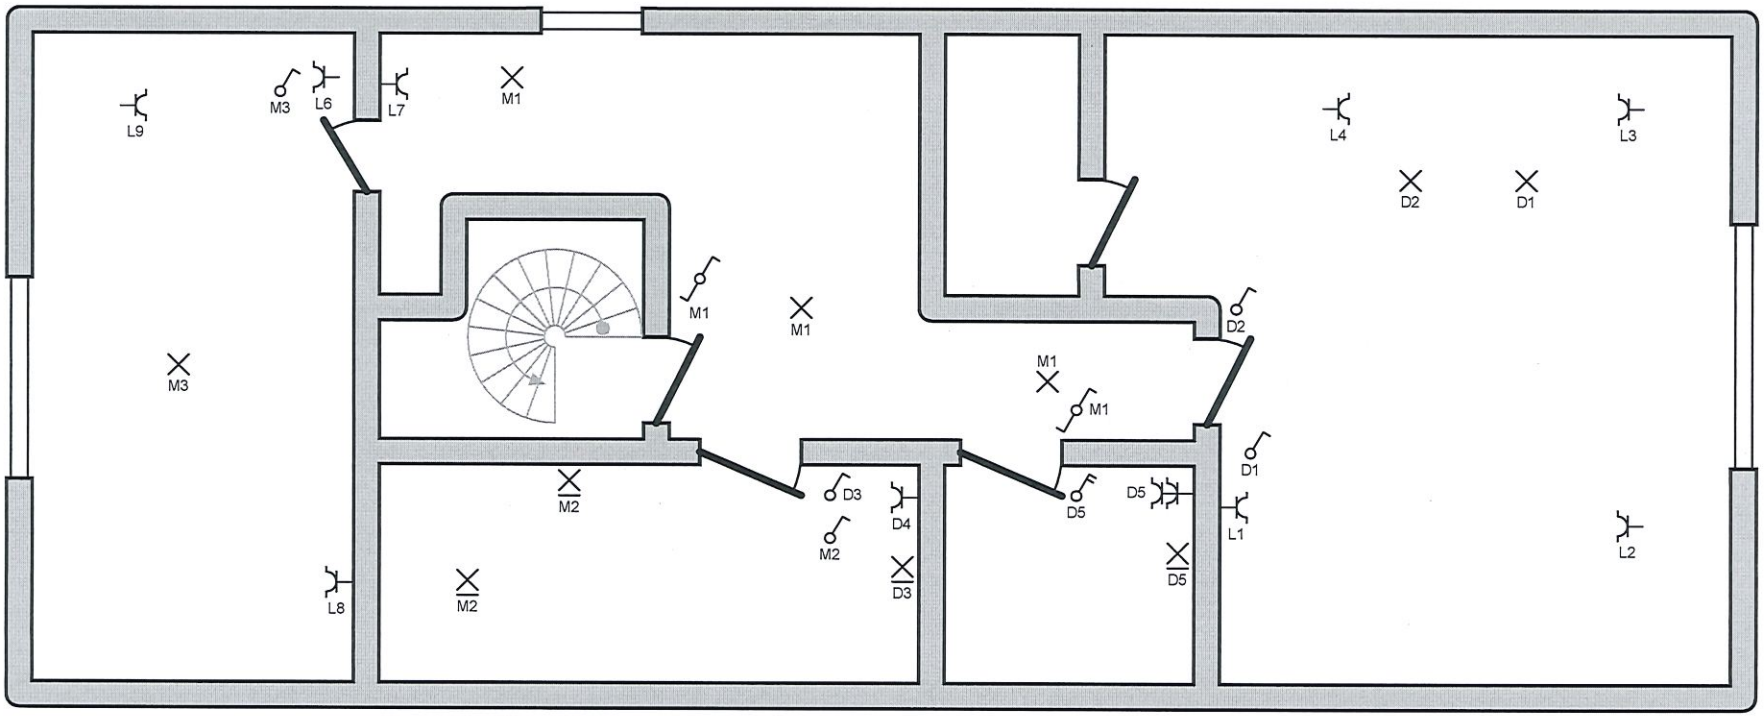

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:

Organisme agréé

Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010/230 577
Inspecteur : VANDEN BULCKE Axel
Date / Datum :
PV n° :
Signature / Handtekening :

INSPECT BELGIUM

Adresse de l'installation électrique
Henri de Moffarts
Memlingdreef 20
3090 Overijve

Installateur
Cristiano Cortez
Avenue de l'Hippodrome 34
1050 Ixelles
GSM: +32 456 36 69 89
e-mail: cortez.cristiano.r@gmail.com

p. 5/6
Schéma de position

3 x 400V + N ~ 50Hz

F	Taque de cuisson
G	Éclairage RChaussée
H	Éclairage cave et toilette rchausée
I	Alarme et sonnette
J	Prises chambre 1, 3 et salon
K	Prises cave
L	Prises chambes 2 et 5
M	Éclairage étage
A	Lave-vaisselle
B	Cuisine, chambre 2 et salle de bain rchausée
C	Lave-linge
D	Éclairage chambre 4, salle de bain étage et chambre 6
E	Chaudière

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:

Organisme agréé

Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010/280 577
Inspecteur : VANDEN BULCKE Axel
Date / Datum :
PV n° :
Signature / Handtekening :

INSPECT BELGIUM

Adresse de l'installation électrique
Henri de Moffarts
Memlingdreef 20
3090 Overijve

Installateur
Cristiano Cortez
Avenue de l'Hippodrome 34
1050 Ixelles
GSM: +32 456 36 69 89
e-mail: cortez.cristiano.r@gmail.com

p. 6/6
Liste des circuits

3 x 400V + N ~ 50Hz