CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social	5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine	**Tél.**	(+32) 02 88 02 171
Siège d'exploitation	156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux	**E-mail**	info@certinergie.be
Siège d'exploitation	599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse	**Site internet**	www.certinergie.be
Siège d'exploitation	367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles		

N° Compte BE57 0688 9789 1035 **TVA BE0536501654**

563 - INSP


Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 108/2026/87056/D01:1

DATE DU CONTRÔLE	**06/10/2026 (15:00 - 16:00)**	AGENT VISITEUR	**Arnaud Buekenhoudt**
ADRESSE DU CONTRÔLE	**Rue du Radoux 114 - 1430 Rebecq**	TYPE DE CONTRÔLE	**Visite de contrôle (6.5.)**





› DONNÉES GÉNÉRALES

Adresse de l'installation	**Rue du Radoux 114 - 1430 Rebecq**
Type de locaux	**Unité d'habitation (maison)**
Propriétaire	[illegible]
Responsable des travaux	[illegible]
Dérogations applicables/appliquées	[illegible] **RGIE (6.2.2.)**

› DONNÉES DU RACCORDEMENT

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)	**ORES ASSETS**
Code EAN	**non communiqué**
Numéro du compteur	**1LGZ0569794004**
Index jour/nuit	**9561/4792**
Type de coupure générale	**Disjoncteur**
Câble compteur - tableau	**VOB 4 x 16 mm²**
Tension nominale de service	**3x230V - AC**
Courant nominal de la protection de branchement	**63A**

› CONTRÔLE

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position OK | **Nombre de tableaux** 1 | **Nombre de circuits** 19

Les fondations datent	**D'avant le 1/10/1981**	Dispositif différentiel de tête	**ID - 63A - 300mA - type A - test OK**
Type d'électrode de terre	**Boucle**	Dispositif différentiel supplémentaire	**ID - 63A - 30mA - type A - test OK**
Type de boucle de terre	**Conducteur plein**	Fixation/Etat/Détérioration matériel	**OK**
Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω)	**14,67**	Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles	**OK**
Conformité des liaisons équipotentielles et des PE	**OK**	Protection contre les contacts directs	**OK**
Test de continuité	**Concluant**	Résistance générale d'isolement (MΩ)	**0,84**
Contrôle boucle de défaut	**Concluant**	Adéquation DPCDR – prise de terre	**OK**
Protection contre les contacts indirects	**OK**	Adéquation protections surintensités – sections	**OK**

CONCLUSION : CONFORME

A la date du **06/10/2026 , l'installation électrique de Rue du Radoux 114 - 1430 Rebecq est conforme** aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le **06/10/2051.**
Le contrôle réalisé par **Certinergie** a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.
Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation « étaient (ou) ont été » scellées.
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation sont (ou) ont été datés et signés.

Signature de l'agent



CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social	5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine	**Tél.**	(+32) 02 88 02 171
Siège d'exploitation	156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux	**E-mail**	info@certinergie.be
Siège d'exploitation	599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse	**Site internet**	www.certinergie.be
Siège d'exploitation	367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles		

N° Compte BE57 0688 9789 1035 **TVA BE0536501654**

563 - INSP

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 108/2026/87056/D01:1

Rappel sur les prescriptions réglementaires :

Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu :
a) d'en assurer ou d'en faire assurer l'entretien ;
b) de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension soient en tout temps observés ;
c) de conserver les documents, en ce compris le ou les rapports de contrôle, de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire ;
d) de transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant ;
e) d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques ;
f) de renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique ;
g) de laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité avant la mise en usage sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.
h) si des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social	5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine	**Tél.**	(+32) 02 88 02 171
Siège d'exploitation	156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux	**E-mail**	info@certinergie.be
Siège d'exploitation	599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse	**Site internet**	www.certinergie.be
Siège d'exploitation	367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles		

N° Compte BE57 0688 9789 1035 **TVA BE0536501654**

563 - INSP


Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension


EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 108/2026/87056/D01:1

› ANNEXES

Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation

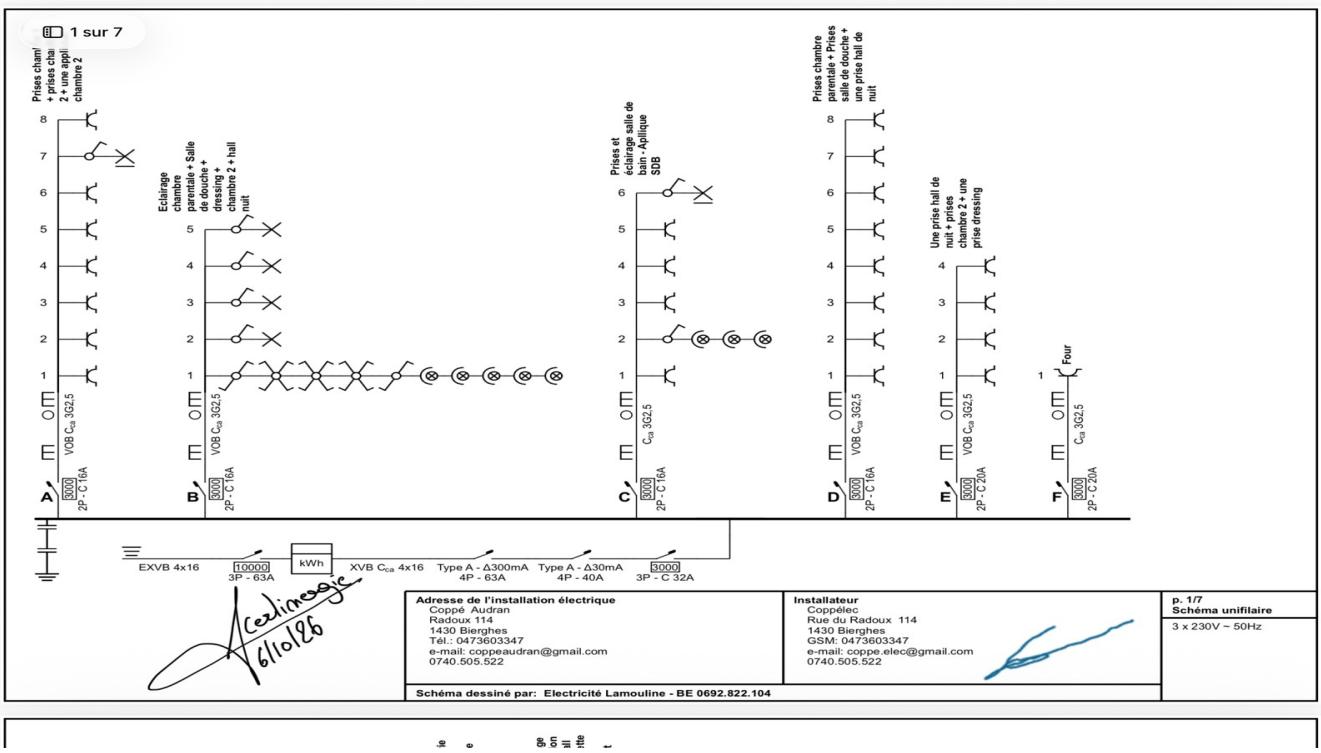

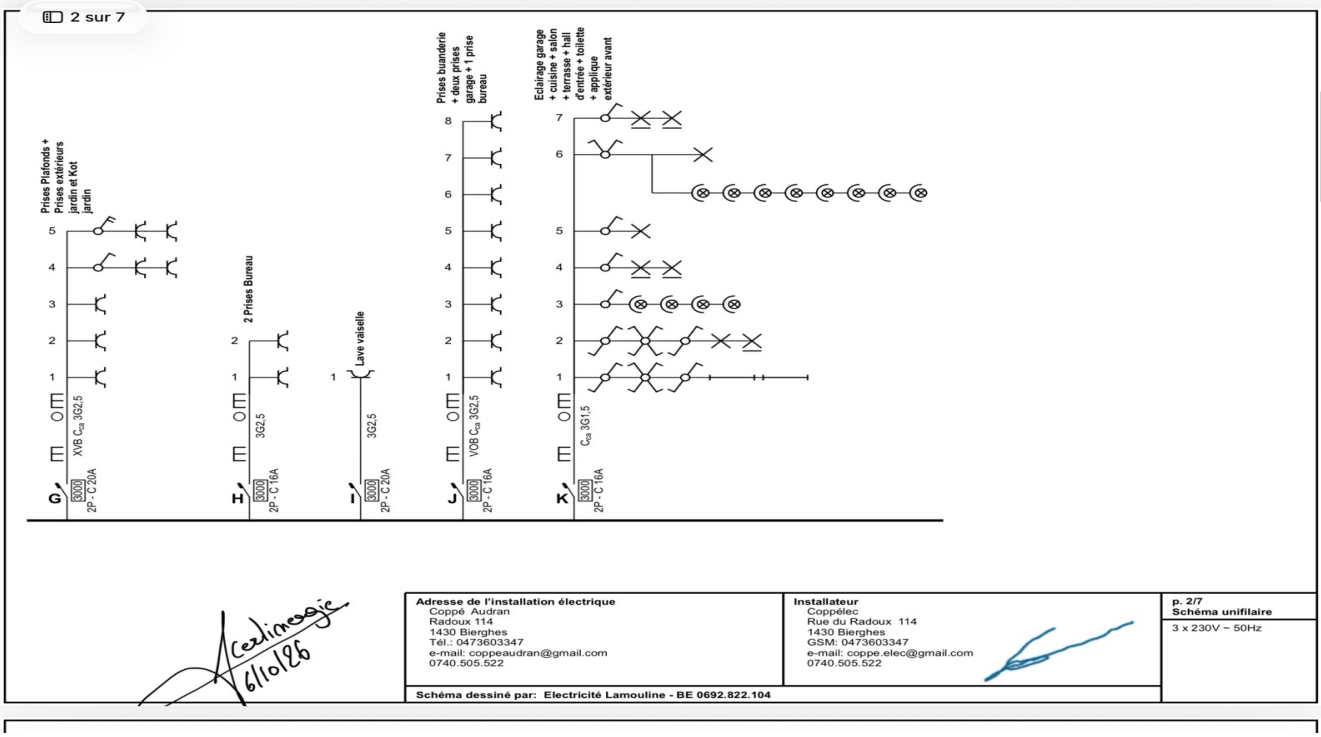

CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social	5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine	**Tél.**	(+32) 02 88 02 171
Siège d'exploitation	156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux	**E-mail**	info@certinergie.be
Siège d'exploitation	599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse	**Site internet**	www.certinergie.be
Siège d'exploitation	367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles		

N° Compte BE57 0688 9789 1035 **TVA BE0536501654**

563 - INSP


Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL


RÉF. 108/2026/87056/D01:1

› ANNEXES

Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation

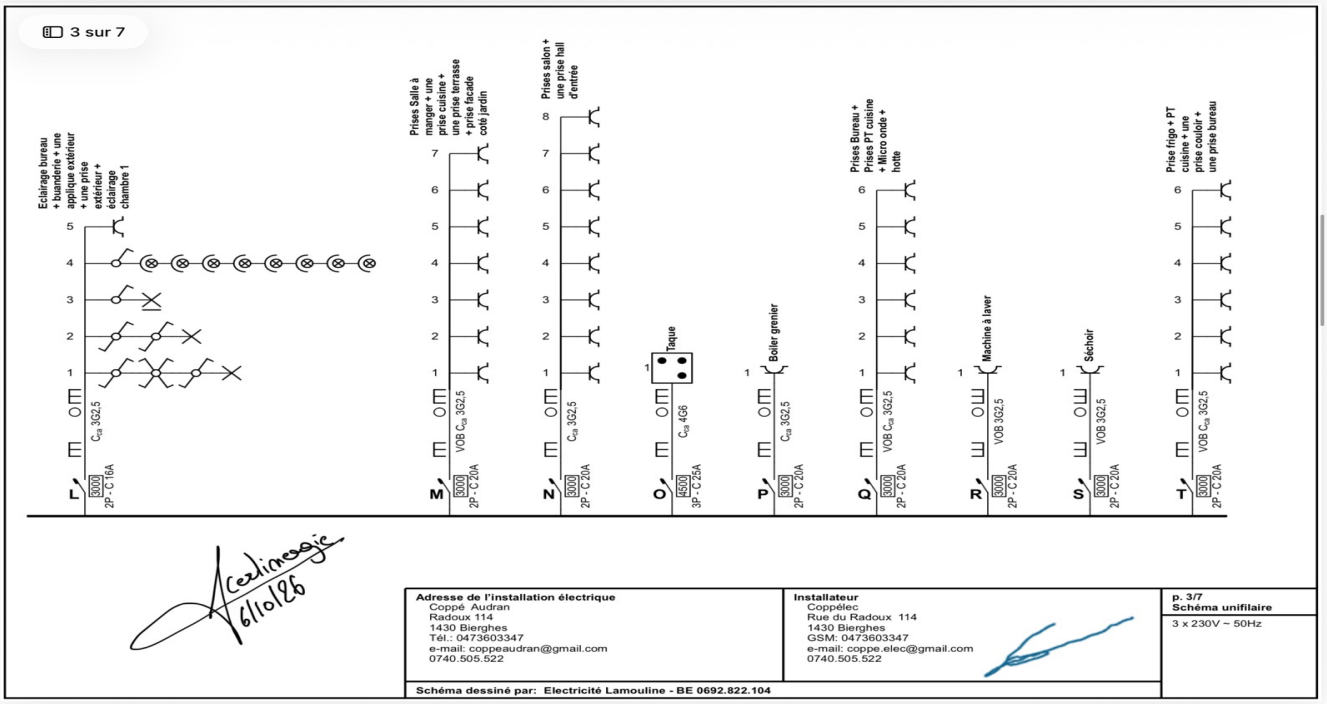

Plan(s) de position de l'installation

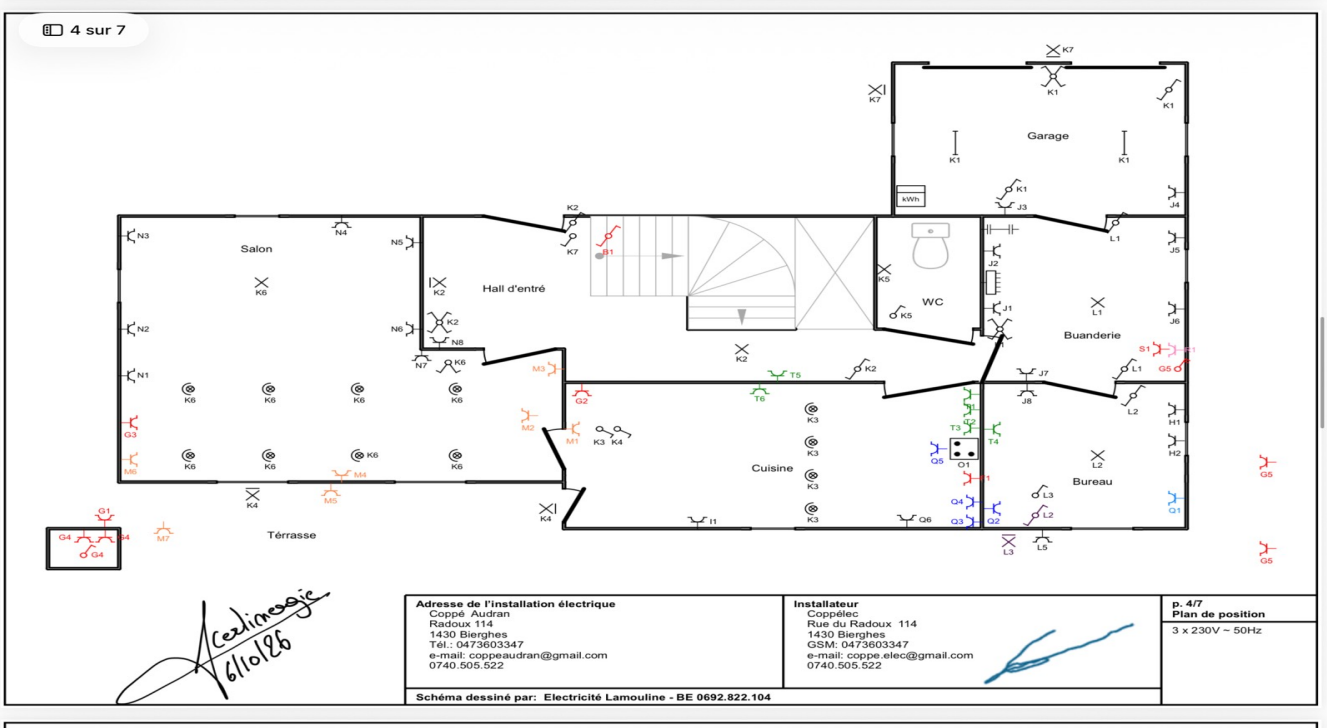

CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social	5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine	**Tél.**	(+32) 02 88 02 171
Siège d'exploitation	156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux	**E-mail**	info@certinergie.be
Siège d'exploitation	599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse	**Site internet**	www.certinergie.be
Siège d'exploitation	367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles		

N° Compte BE57 0688 9789 1035 **TVA BE0536501654**

563 - INSP

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension


EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 108/2026/87056/D01:1

› ANNEXES


Plan(s) de position de l'installation

5 sur 7

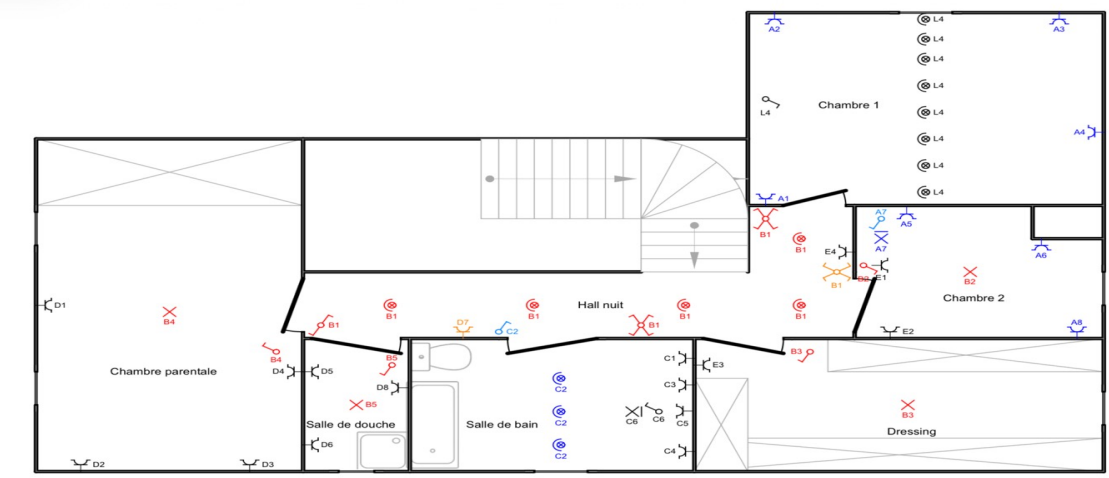

Adresse de l'installation électrique Coppé Audran Radoux 114 1430 Bierghes Tél.: 0473603347 e-mail: coppeaudran@gmail.com 0740.505.522	**Installateur** Coppélec Rue du Radoux 114 1430 Bierghes GSM: 0473603347 e-mail: coppe.elec@gmail.com 0740.505.522	**p. 5/7** **Plan de position** 3 x 230V ~ 50Hz
Schéma dessiné par: Electricité Lamouline - BE 0692.822.104		

6 sur 7

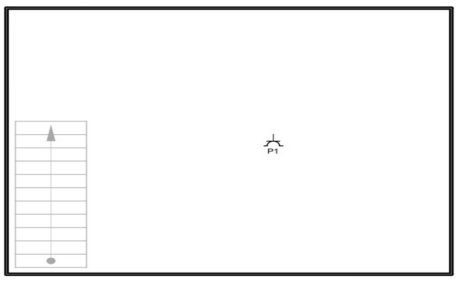

Adresse de l'installation électrique Coppé Audran Radoux 114 1430 Bierghes Tél.: 0473603347 e-mail: coppeaudran@gmail.com 0740.505.522	**Installateur** Coppélec Rue du Radoux 114 1430 Bierghes GSM: 0473603347 e-mail: coppe.elec@gmail.com 0740.505.522	**p. 6/7** **Plan de position** 3 x 230V ~ 50Hz
Schéma dessiné par: Electricité Lamouline - BE 0692.822.104		

CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social	5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine	**Tél.**	(+32) 02 88 02 171
Siège d'exploitation	156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux	**E-mail**	info@certinergie.be
Siège d'exploitation	599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse	**Site internet**	www.certinergie.be
Siège d'exploitation	367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles		

N° Compte BE57 0688 9789 1035 **TVA BE0536501654**

563 - INSP

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 108/2026/87056/D01:1

› ANNEXES

Plan(s) de position de l'installation

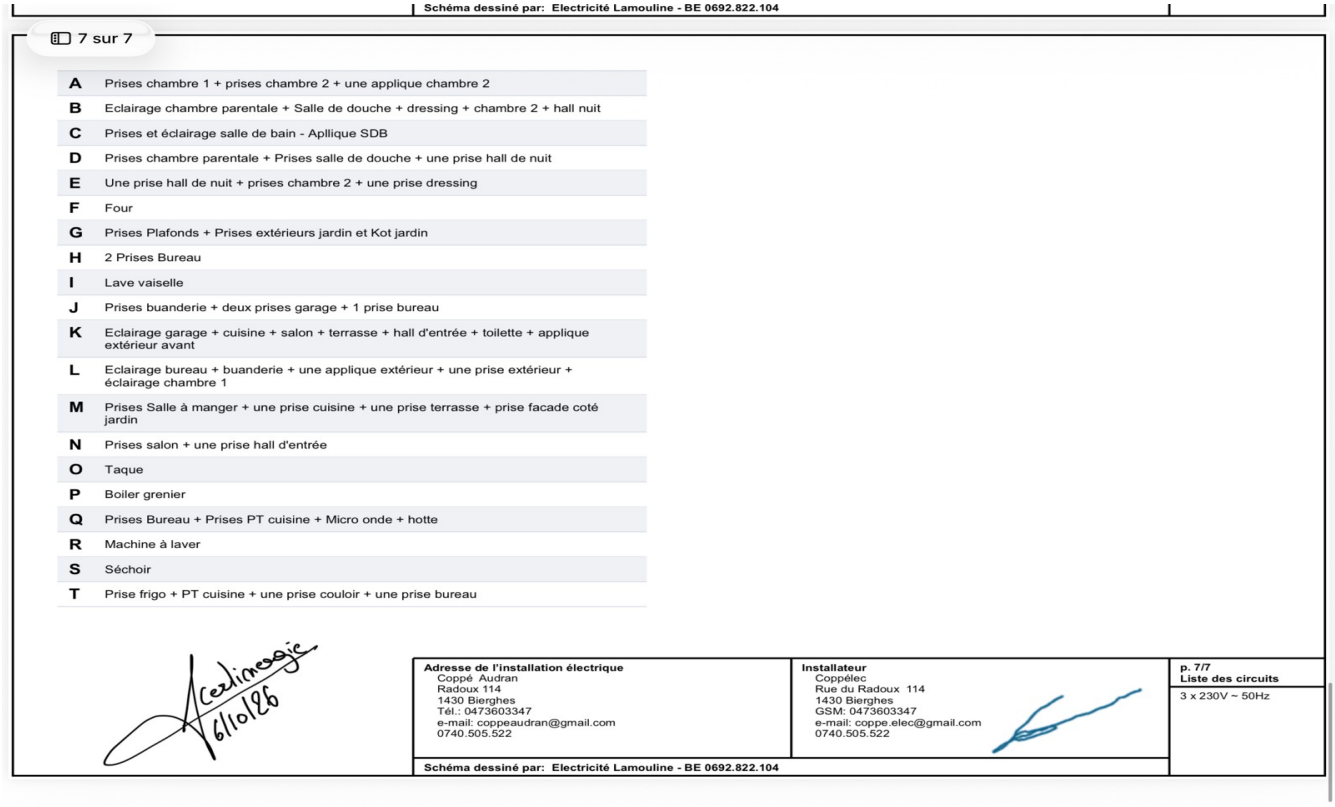


Schéma dessiné par: Electricité Lamouline - BE 0692.822.104

7 sur 7

A	Prises chambre 1 + prises chambre 2 + une applique chambre 2
B	Eclairage chambre parentale + Salle de douche + dressing + chambre 2 + hall nuit
C	Prises et éclairage salle de bain - Apllique SDB
D	Prises chambre parentale + Prises salle de douche + une prise hall de nuit
E	Une prise hall de nuit + prises chambre 2 + une prise dressing
F	Four
G	Prises Plafonds + Prises extérieurs jardin et Kot jardin
H	2 Prises Bureau
I	Lave vaiselle
J	Prises buanderie + deux prises garage + 1 prise bureau
K	Eclairage garage + cuisine + salon + terrasse + hall d'entrée + toilette + applique extérieur avant
L	Eclairage bureau + buanderie + une applique extérieur + une prise extérieur + éclairage chambre 1
M	Prises Salle à manger + une prise cuisine + une prise terrasse + prise facade coté jardin
N	Prises salon + une prise hall d'entrée
O	Taque
P	Boiler grenier
Q	Prises Bureau + Prises PT cuisine + Micro onde + hotte
R	Machine à laver
S	Séchoir
T	Prise frigo + PT cuisine + une prise couloir + une prise bureau

Certinergie 6/10/26

Adresse de l'installation électrique
Coppé Audran
Radoux 114
1430 Bierghes
Tél.: 0473603347
e-mail: coppeaudran@gmail.com
0740.505.522

Installateur
Coppélec
Rue du Radoux 114
1430 Bierghes
GSM: 0473603347
e-mail: coppe.elec@gmail.com
0740.505.522

p. 7/7
Liste des circuits
3 x 230V ~ 50Hz

Schéma dessiné par: Electricité Lamouline - BE 0692.822.104