

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 25/01/2022
Inspecteur: Artan Shala
Étiquette d'identification: Ian Vandenplas
 N° TVA:-

Marque et type d'appareil de mesure:
 Metrel Eurotest ET61557
Numéro de serie: 19370721

Adresse de l'installation

Rue Rogery
 Numéro 55
 Boîte
 Postcode 6671
 Commune Bovigny
 Pays Belgique

Propriétaire

Nom Ian Vandenplas
 Rue Rogery
 Numéro 55
 Boîte
 Postcode 6671
 Commune Bovigny
 Pays Belgique

Installateur

Nom Erik NAININ
 N° TVA -
 Numéro de téléphone 0490566328
 E-mail Vandenplas_ian@yahoo.com

Type : maison

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:

EAN : 541449020707549230

N° compteur : 723 825 22



Type de contrôle:

Distributeur: ORES
 Nombres tableaux: 1

Visite de contrôle d'une installation domestique selon (AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 6.5. et 8.2.2. et 4.2.4.3.

Tension: 3N400V
 Nombre de circuits: 20

Liaison comp / tableau: 10 mm²
 Ri général: 0,774 MΩ

Protection Max: 40 A

OK



Prise de terre: Electrode verticale enterrée

RE: 25,8 Ω

OK

**DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL**

$I\Delta$ (mA)	I_n (A)	I_n - autres (A)	$I_{\Delta t}$	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Tous	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	19	OK	OK

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
1	C	16	300ma	4	4
4	C	20	30ma	2	2,5
1	C	16		4	6
13	C	16		2	2,5
1	C	10		4	6

Contrôle visuel (général) OK

Raccordement OK

Liaisons équipotentielles BON

Continuité OK

Contact direct OK

Contact indirect OK

schéma en annexe par Aceg asbl NA

Section des conducteurs OK

Éclairage / machines OK

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

nota/note 38 Certaines parties de cette installation datent d'après 1981, donc les exceptions du livre 1 Circuits G-H-J-S de RGIE, section 8.2.2. s'appliquent également.

CONCLUSION

☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1. La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 25/1/2047

☒ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.

☒ Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.

Nombre annexe:

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur Artan Shala

Le travailleur,

Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

Qualité

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.

- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

www.aceg.be


02 880 88 90


BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481


Feuille de route pour une installation qui est conforme:

Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 25/1/2047	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.




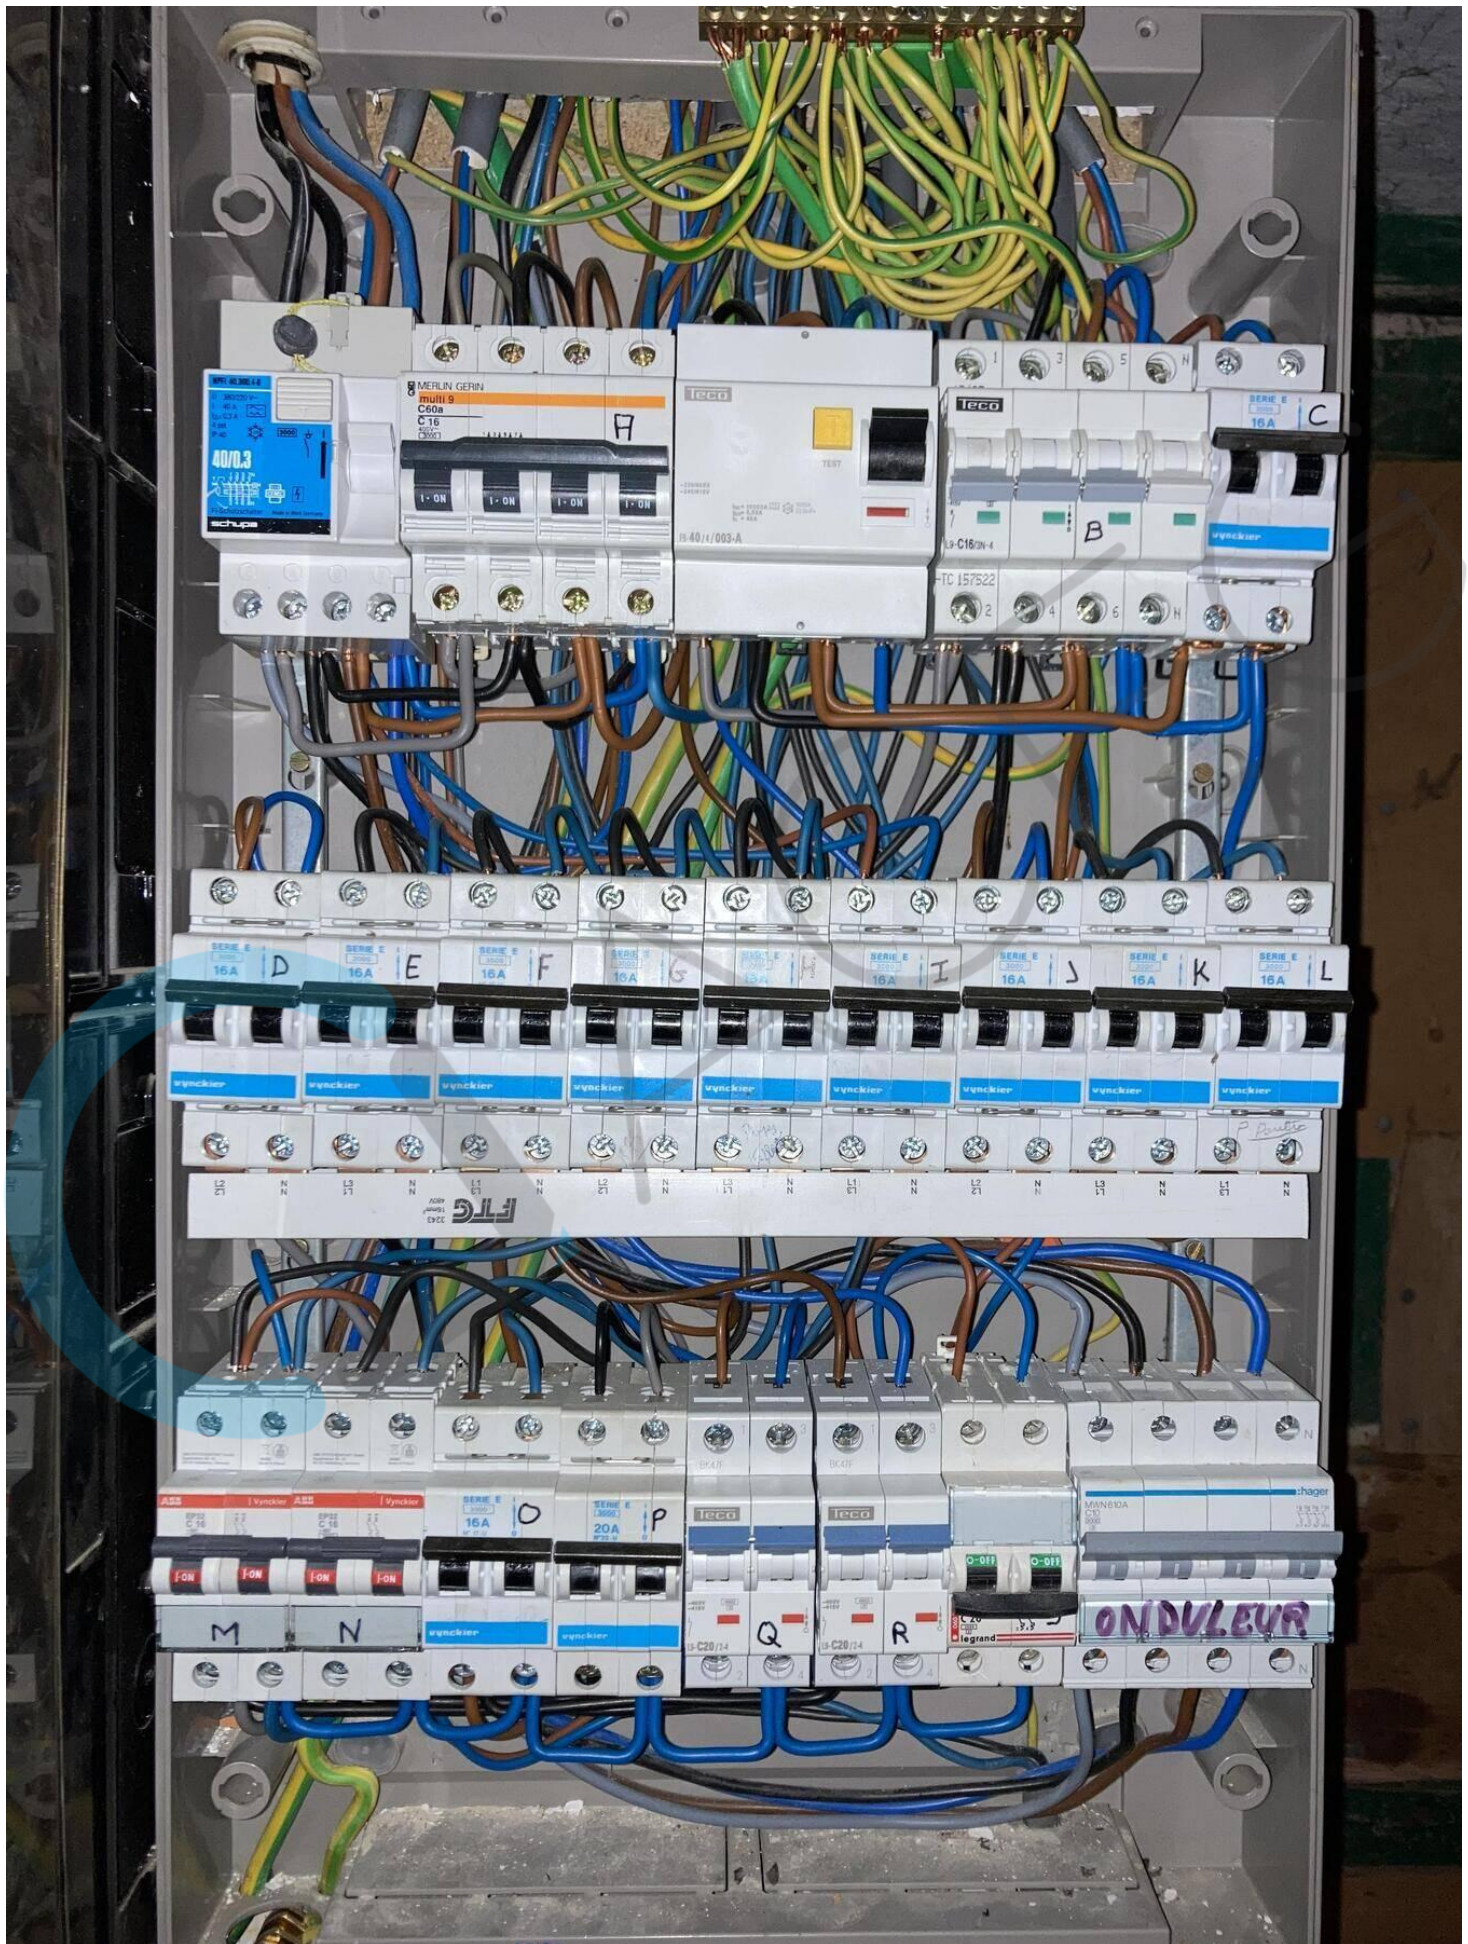

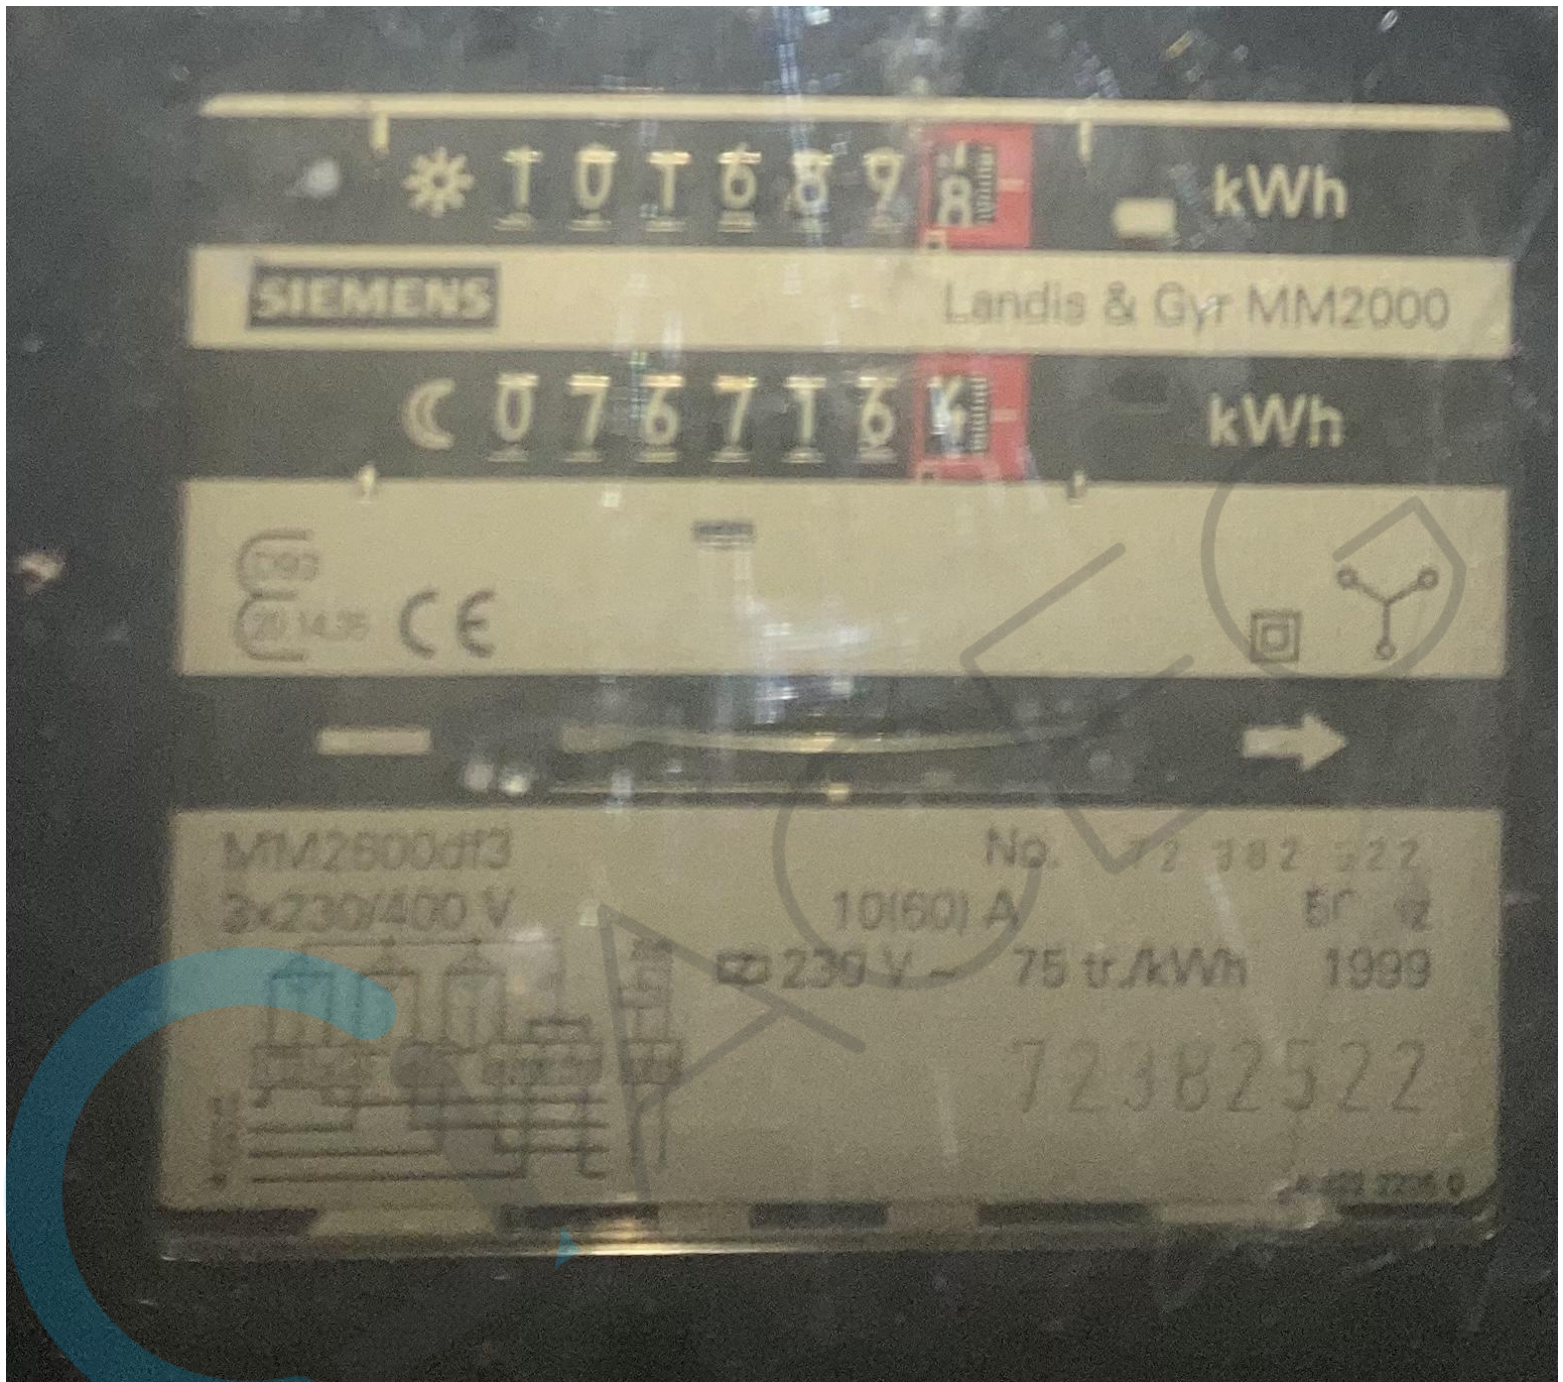

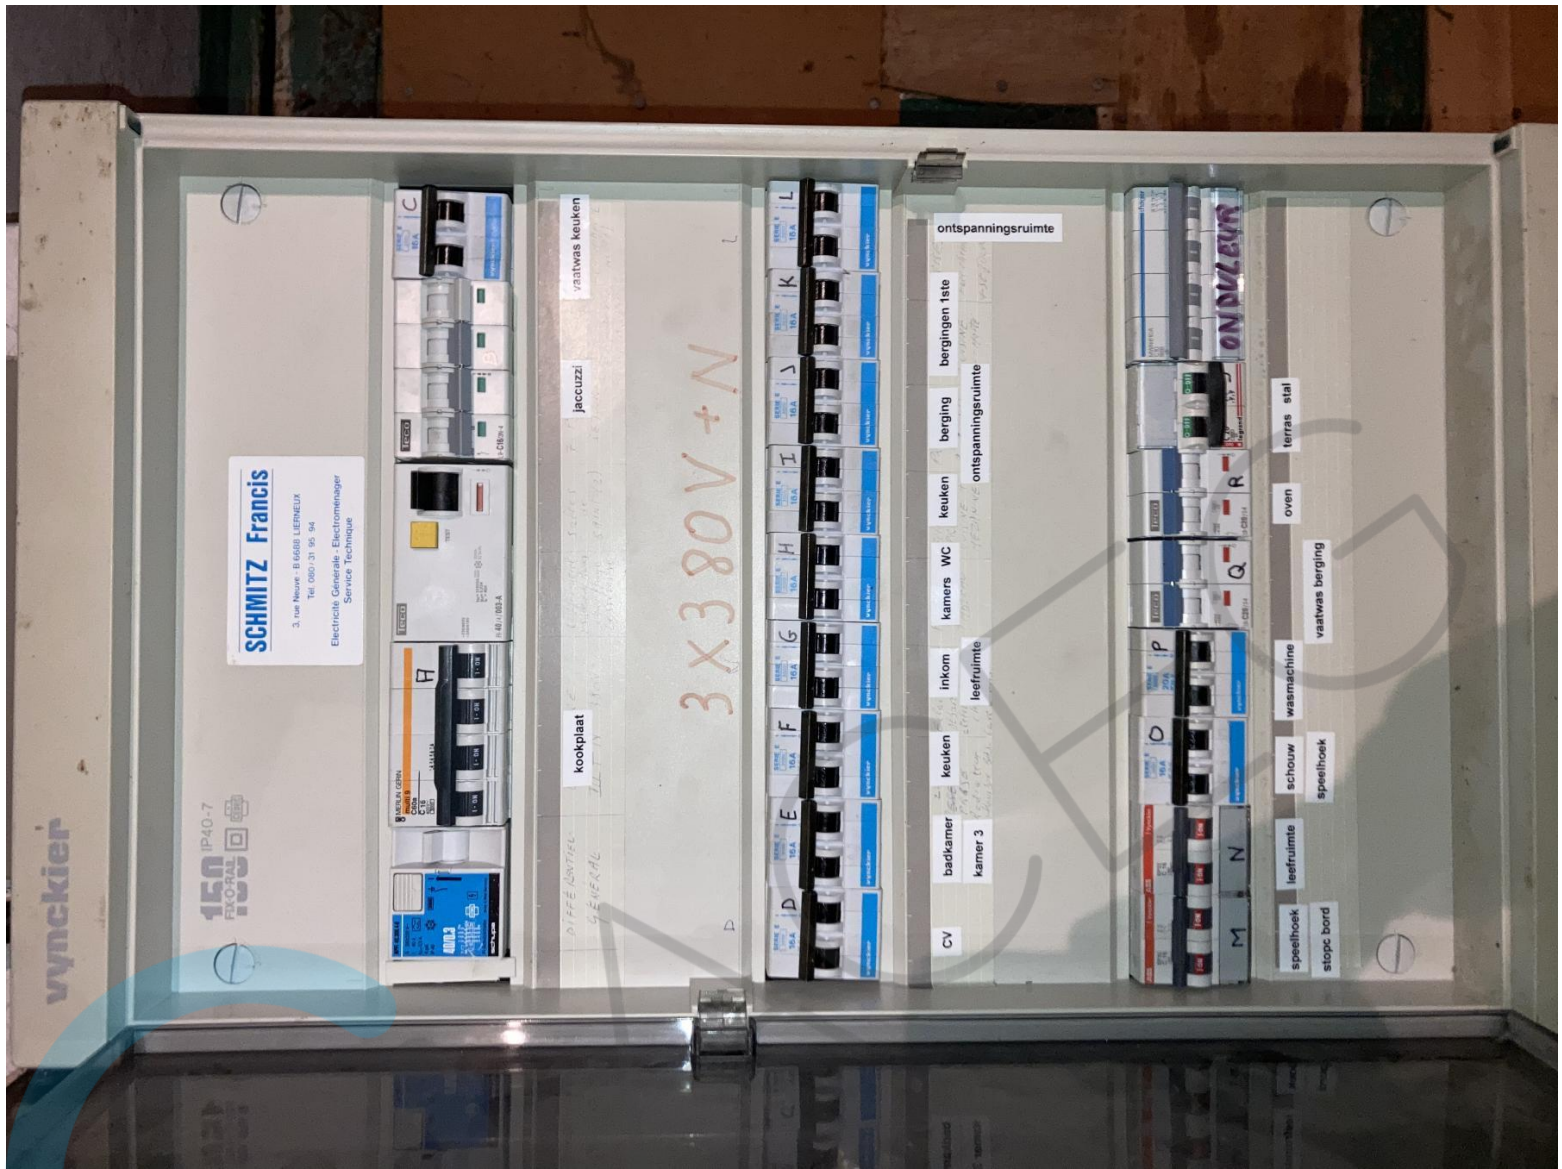




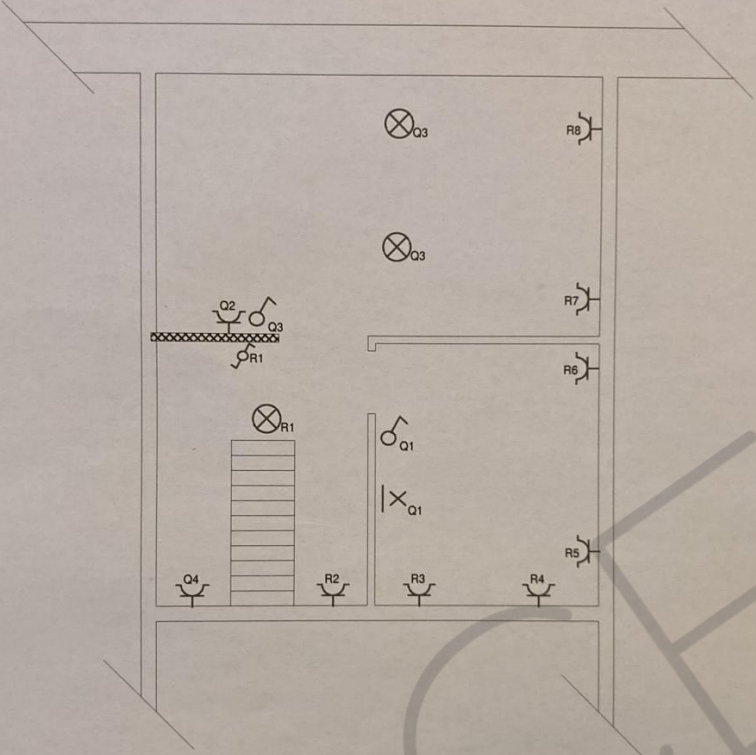



INSTALLATEUR		KEURING		WERF		B&B 2de verdiep	
Naam	..	ORGANIS.	..	Naam	Vandenplas-Brondel	3N, 400V/230V~	
BTW	..	Naam	..	Straat	Rogery 55		
Datum	25/04/2021	Datum	..	Gemeen	6671 Bovigny		
Handtek	GEBRUIKERSNAAM	Handtek	..	Handtek	..		

Exo-cad software

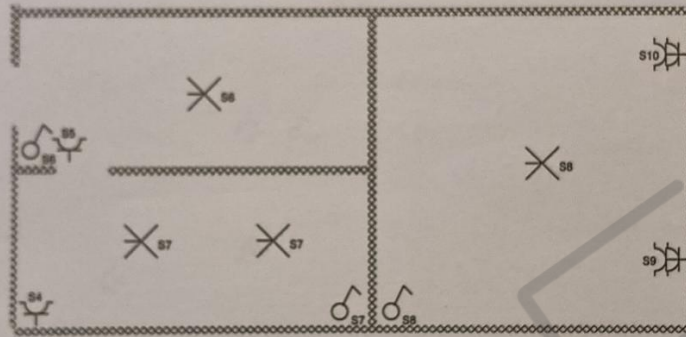



INSTALLATEUR		KEURING	WERF	Stal	3N, 400V/230V~
Naam	--	ORGANIS	Naam	Vandenplas-Brondel	
BTW	--	Naam	Straat	Rogery 55	
Datum	14/05/2021	Datum	Gemeen	6671 Bovigny	
Handtek	GEBRUIKERSNAAM	Handtek	Handtek	--	

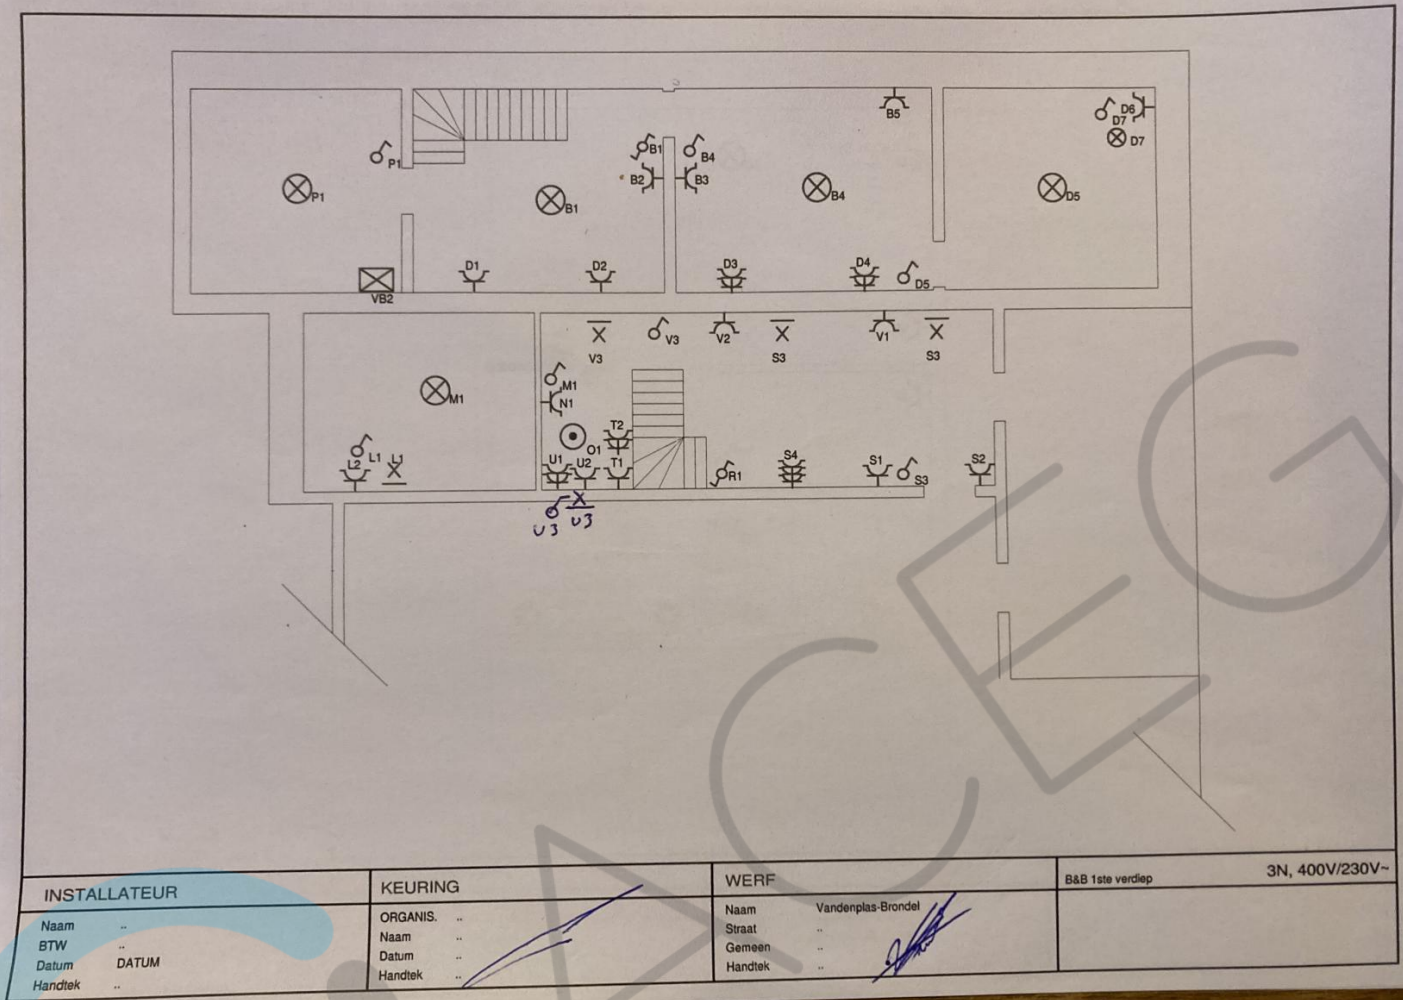

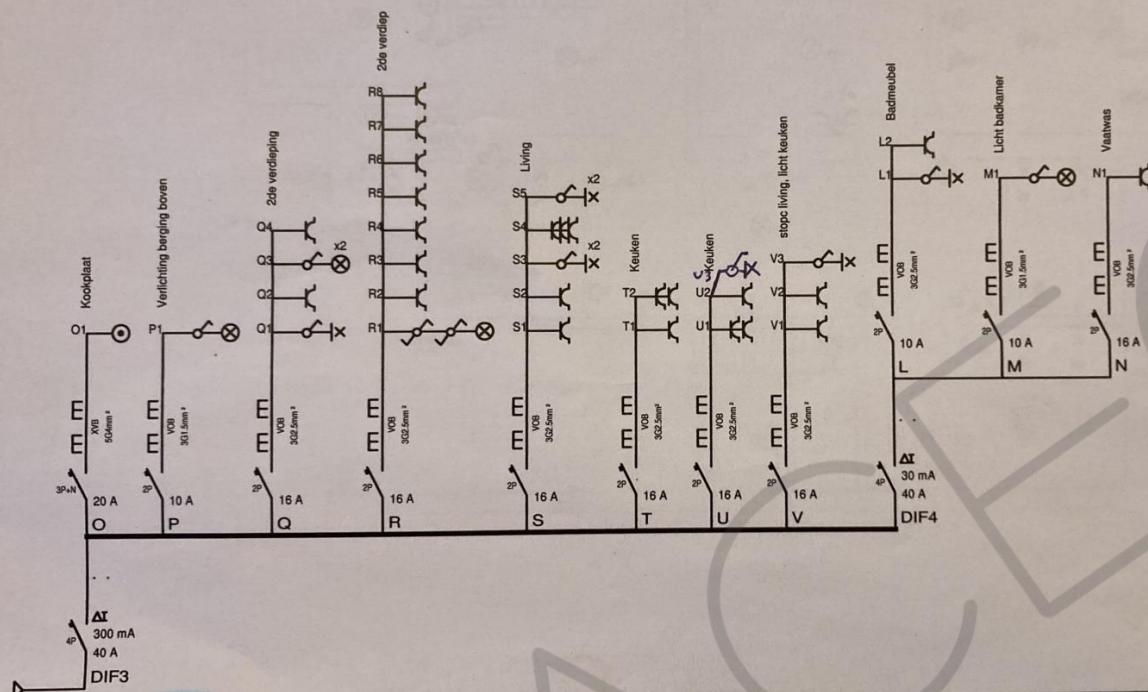

INSTALLATEUR		KEURING	WERF	Schema2A	3N, 400V/230V~
Naam	BEDRIJF NAAM	ORGANIS. ..	Naam	Vandenplas-Brondel	
BTW	..	Naam ..	Straat	Rogery 55	
Datum	14/05/2021	Datum ..	Gemeen	6671 Bovigny	
Handtek	GEbruikersNAAM	Handtek ..	Handtek	..	

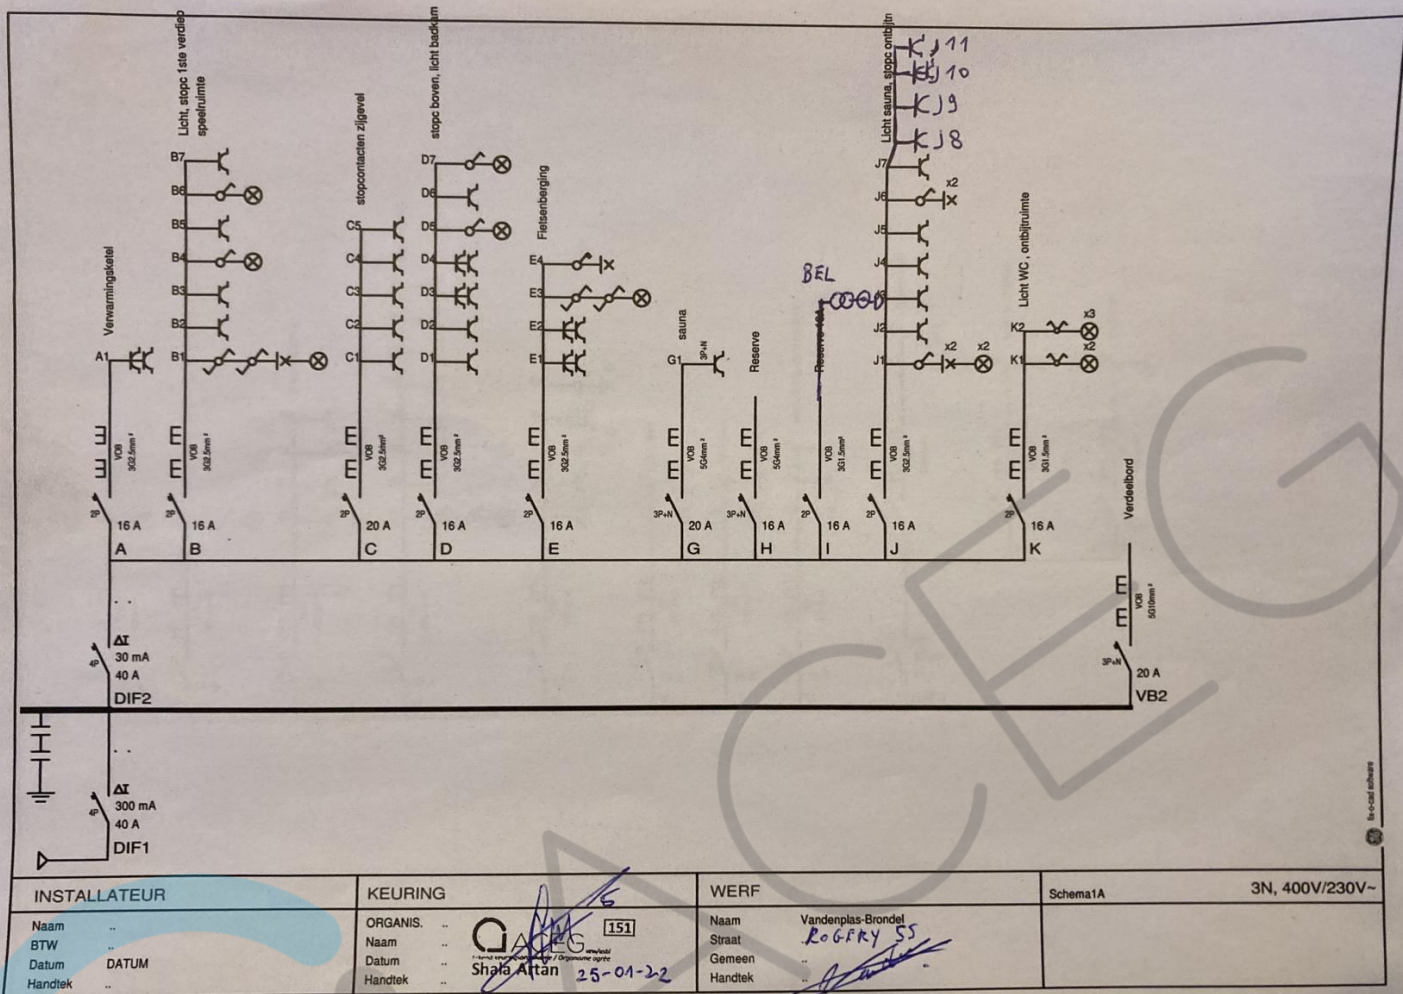

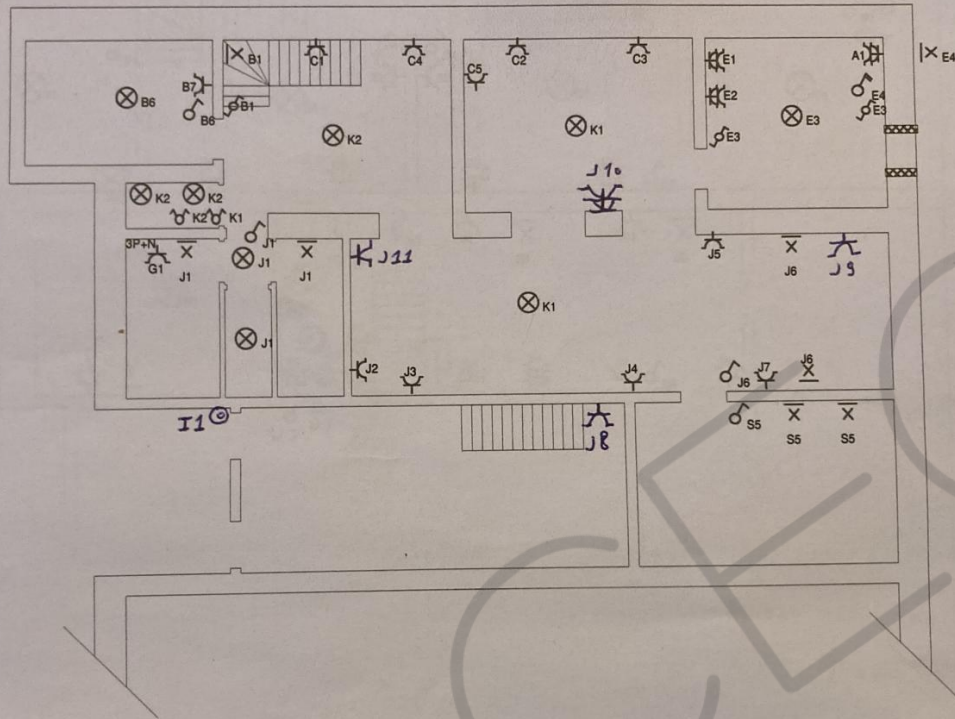

INSTALLATEUR		KEURING	WERF	B&B gelijkvloers	3N, 400V/230V~
Naam	..	ORGANIS. ..	Naam	Vandenplas-Brondel	
BTW	..	Naam	..	..	
Datum	DATUM	Datum	..	..	
Handtek	..	Handtek	..	..	



