



VINÇOTTE CERTIGO asbl

Organisme de contrôle agréé

Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique

TVA: BE 0821.076.888 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

- ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent  
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde  
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen  
☒ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11  
Tel: +32 2 674 57 11  
Tel: +32 3 221 86 11  
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be  
brussels@vincotte.be  
antwerpen@vincotte.be  
gembloux@vincotte.be



CF 134038

Rési code : 1

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :

Installation :

Propriétaire / gestionnaire :

|                                   |                                     |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Nom, Prénom : <u>T.O.P. SOLAR</u> | Nom, Prénom : <u>G. NITKE</u>       |  |
|                                   | Adresse : <u>D.R.A.S. C.C.S.</u>    |  |
| N° carte d'identité : .....       | CP + Commune : <u>CC00 BASTOGNE</u> |  |
| N°TVA : BE <u>0880.405.355</u>    | Tél. : .....                        |  |

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)

|                                             |                                                   |                                       |                                                         |                                            |                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Art 270 | <input checked="" type="checkbox"/> mise en usage | <input type="checkbox"/> modification | <input checked="" type="checkbox"/> extension           | <input checked="" type="checkbox"/> Art 86 | <input type="checkbox"/> Art 274bis         | <input type="checkbox"/> ① Unité d'habitation          |
|                                             | <input checked="" type="checkbox"/> mobile        | <input type="checkbox"/> temporaire   |                                                         | <input type="checkbox"/> Art 87            | <input type="checkbox"/> Art 278            | <input type="checkbox"/> ② Unité de travail domestique |
| <input type="checkbox"/> Art 271            | <input type="checkbox"/> périodique               | <input type="checkbox"/> contrôle     |                                                         | <input type="checkbox"/> Art 88            | <input checked="" type="checkbox"/> Art 235 | <input type="checkbox"/> ③ Parties communes            |
| <input type="checkbox"/> Art 276            | <input type="checkbox"/> renforcement             | <input type="checkbox"/> Art 276bis   | <input type="checkbox"/> vente d'une unité d'habitation | <input type="checkbox"/> Art .....         | <input type="checkbox"/> Art .....          | <input type="checkbox"/> ④ Unité de travail            |

Données générales de l'installation électrique :

|                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                               |      |       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------|
| Données distributeur     | EAN                                                                                                                                                                                                     | <u>541449020704979214</u>                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> EAN non communiqué                                                   | <input type="checkbox"/> Compt. kWh non placé |      |       |
|                          | Compt. kWh n°                                                                                                                                                                                           | <u>34787986</u>                                                                                                                                                                                                                  | Index jour                                                                                    | <u>02336,4</u>                                | nuit | ..... |
| Données installation     | Protection branchement (A)                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 | <input type="checkbox"/> n° : ..... Index nuit : .....                                        |                                               |      |       |
|                          | Conçue pour U <sub>N</sub>                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 230 V <input checked="" type="checkbox"/> 3x230 V <input type="checkbox"/> 3N400 V                                                                                                                      | Type de prise de terre :                                                                      |                                               |      |       |
|                          | Courant nominal maximum (A)                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 | <input type="checkbox"/> boucle de terre <input checked="" type="checkbox"/> barres / piquets |                                               |      |       |
| Description installation | Câble d'alimentation tableau principal                                                                                                                                                                  | <u>4</u> X <u>6</u> mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                              | Type                                                                                          | <u>EXVB</u>                                   |      |       |
|                          | Dispositif diff. gén.                                                                                                                                                                                   | <u>4.0</u> A / <u>300</u> mA                                                                                                                                                                                                     | Nombre de tableaux                                                                            | <u>1</u>                                      |      |       |
|                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | Nombre de circuits terminaux                                                                  | <u>18</u>                                     |      |       |
| Voir annexe(s)           | <u>Ajout d'un disjoncteur tétrapolaire C20 pour un onduleur SMA 3000Y BOY Triphaseur 6TP 6000TL-20 Pac. 6000W n° 305025523 page 22 panneaux TRENA solar 275 Wc pour d'une puissance totale 6050 Wc.</u> |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                               |      |       |

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                     |                                    |                                                         |                                                |                                                           |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Contacts dir.                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Contacts indir. | <input checked="" type="checkbox"/> Montage                         | <input type="checkbox"/> Appareils | <input checked="" type="checkbox"/> Matériel            | <input checked="" type="checkbox"/> I>/section | <input checked="" type="checkbox"/> Schémas               | <input type="checkbox"/> Contrôle bol de défaut |
| <input checked="" type="checkbox"/> Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>2.0</u> Ω                                                                                                                         |                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Isolement général : <u>1</u> MΩ |                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Continuité de terre |                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Test dispositif diff. |                                                 |
| Le dispositif différentiel général : <input checked="" type="checkbox"/> était plombé <input type="checkbox"/> a été plombé <input type="checkbox"/> n'a pas été plombé <input type="checkbox"/> ne peut pas être plombé |                                                     |                                                                     |                                    |                                                         |                                                |                                                           |                                                 |

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Infractions Nouvelle installation         |                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Néant |                                |
| Infractions Installation existante        |                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Néant |                                |
| Remarques                                 | Visa GRD ou mandataire : ..... |
| <input checked="" type="checkbox"/> Néant |                                |

Conclusion(s) :

- ☒ La nouvelle installation est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.  
☐ L'installation existante est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.

Agent visiteur :

Nom : José TOUSSAINT

Agent n° : 1118

Date : 13/09/2017


Pour le Directeur Général : Signature

Annexe(s) : ☒ Schéma(s) de position : 0


☒ Schéma(s) unifilaire(s) : 1

VINÇOTTE ast  
José Toussaint  
1118

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.  
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.  
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.  
- Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.  
- Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.  
(\*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

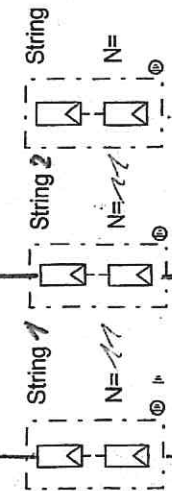

Cable RADOX 1x4mm2

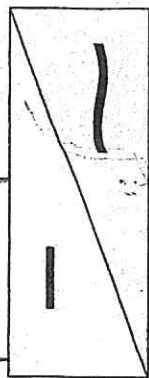


Convertisseur

Interrupteur automatique C20

N<sub>min</sub> 5 x 4mm<sup>2</sup>  
longueur 2,5m

Compteur

d'énergie photovoltaïque  
3 x 65A



Installation  
domestique

Différentiel

40A ; 300mA

4 x 6mm<sup>2</sup> (EXVB)

Compteur bidirectionnel

2mm<sup>2</sup>

Réseau publique 3x230V

Pour visio, le 13 septembre 2017



VINÇOTTE asbl  
Jose Toussaint

*[Signature]*

Modules Type: TRINA TR-275P05

Nombre de Modules: 22

String: 2 x 11

Convertisseur: SMA Sunny Tripower 6000TL-20

Convertisseur Setup: Belgique

Puissance PV max: 6,05 kW

Phom. Convertisseur: 6 kVA

ENS intégrée:

Protection surtension:

Sch1.skf

Schéma PV

TOPSOLAR SA

rev.2

Installation photovoltaïque

MGR 07.06.08

p1