

L'INSTALLATION EST CONFORME

Date(s) du contrôle: 19/03/2021 Date d'émission du rapport: 19/03/2021
 Rapport N°: 0595-210319-03

Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visiteur:

Nom: Bureau Technique Verbrugghen
 Adresse: Rue Neerveld 109 boîte 6, 1200 Bruxelles
 T: 04 253 19 72 E: btv.liege@btvcontrol.be Numéro d'entreprise: 0406.486.616
 L'agent-visiteur: numéro 0595

Identification des tiers:

Client: GILLET JULIE
 Adresse: RUE JEAN PAULY 68, 4432 ALLEUR
 Nom propriétaire, exploitant ou gestionnaire: GILLET JULIE
 Adresse: RUE JEAN PAULY 68, 4432 ALLEUR
 Responsable des travaux: GILLET JULIE
 Adresse: RUE JEAN PAULY 68,4432 ALLEUR
 Numéro de TVA:

Identification de l'installation électrique:

Nom: GILLET JULIE
 Adresse: BLD ERNEST-SOLVAY 154/0011, 4000 LIEGE
 Code EAN:
 Numéro compteur: 34324664
 Cabine haute tension privée: Non
 Type d'installation: Appartement

Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019: Visite de contrôle (6.5)
 Date de la réalisation de l'installation: A partir du 01/10/1981 jusqu'au 01/06/2020

Informations contenu contrôle: Néant

Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: appliqué

Autre(s) référence(s) légale(s): n/a



Données de l'installation électrique:

Tension et nature du courant: Mono 230V

Canalisation d'alimentation du tableau principal: Type: XVB - Section: 4 x 10 mm²

Type d'électrode de terre: Piquet de terre

Nombre de tableaux: 1

Valeur nominale de la protection du branchement: 40A


Type de coupure générale: 2P 40A/300mA

Type de schéma de mise à la terre: TT

Nombre de circuits: 7 (réserve inclus)

DESCRIPTION:

Dispositifs à courant différentiel installés: 2P 40 A 300 mA type A, circuit (s) protégé(s): Voir schéma's

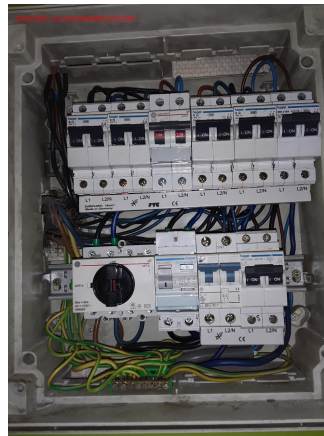

Résultats du contrôle:

Mesures et essais:

Résistance de dispersion de la prise de terre: 10 Ohm Valeur de la résistance d'isolement général: 1,2 MOhm

Test des dispositifs à courant différentiel via test bouton: OK

Test des dispositifs à courant différentiel via test boucle de défaut: OK

Continuité des conducteurs de protection: OK

Infractions constatées:

Néant

Remarques:

Néant

Conclusion du contrôle:

1. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 19/03/2046
 - Les schémas unifilaires et plans de position de l'installation ont été datés et signés.

Signature du dirigeant-technique (ou en son nom):




N° Rapport: 0595-210319-03

2 / 3

