

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20250925011001 Datum onderzoek: 25/09/2025 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b

ALGEMENE GEGEVENS


Uw referentie: Herkeuring op : 25/09/2050
 Plaats van onderzoek: Schoeperstraat 2, 8340 Moerkerke (België)
 Eig./Uitb./Beh.: Sophie Decuypere - Schoeperstraat 2, 8340 Moerkerke (België)
 Uitvoerder: Thomas Debruyne - Paalbos 42, 8310 Sint-Kruis (België)
 Bedrijf: Elektromas Ond nr : BE0817148388
 Type lokalen: Wooneenheid
 Doel onderzoek: 7.22 - Laadinrichting - Gelijkvormigheid/indienststelling volgens AREI Boek 1 - KB 03/10/2024
 Installatie van: voor 1981 1981 - 2020 2020 - 2025 na 3/2025

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

EAN: 541 448 820 041 733 675
 DNB: Imewo
 Nominale spanning: 230V mono
 Hoofdbeveiliging: 50A
 Voedingsleiding: 2 x 16 mm² VOB
 Elektrode type: Pen
 Aantal borden: 1
 Aantal stroombanen: +1
 Waarde diff. inr: 300mA 63A

METINGEN EN BEPROEVINGEN

Continuïteitsmeting: OK
 Diff. testknop: OK
 Diff. foutlus: OK
 Bescherming RA/OA: OK
 staat vast elektrisch materieel: OK
 R isolatie: 6.38 MOhm
 R aarde: 18.1 Ohm
 Schema's: In bijlage

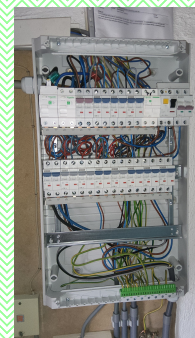

TOELICHTING

Dit onderzoek behelst enkel de laadinrichting.
 Merk en type: Easee ASA charge
 6mA reststroomdetectie: ja

INBREUKEN (I) / AFWIJKING (A) / OPMERKINGEN (O) / VASTSTELLING (V)

Groep	I/A/O/V	Omschrijving	Arei nr
1 Inbreuken	V	Geen inbreuken vastgesteld.	Vaststelling

BESLUIT

De laadinrichting voldoet aan de voorschriften van het AREI – Boek 1 – KB 03/10/2024. Het ééndraadsschema en situatieplan zijn voor gezien getekend door de agent-bezoeker. De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 25/09/2050 of voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

RAADGEVINGEN

Het verslag van de controle moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten.



Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw TEL: 050 68 55 55
Meulestraat 31 info@keurteam.be
8730 Beernem www.keurteam.be
BTW/Ondnr BE 0831.542.002 RPR Gent afdeling Brugge



526-INSP

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20250925011001 Datum onderzoek: 25/09/2025 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b

CLAUSULE

Dit onderzoek beperkt zich tot de vaste elektrische installatie die zichtbaar en zonder extra middelen bereikbaar zijn. Schakelaars, contactdozen, kabelgoten en apparaten zijn niet opengemaakt. Toestellen en apparaten maken geen deel uit van dit onderzoek.


Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur: **Nathan De Kegel**

Datum vrijgave: 25/09/2025

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20250925011001 Datum onderzoek: 25/09/2025 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b

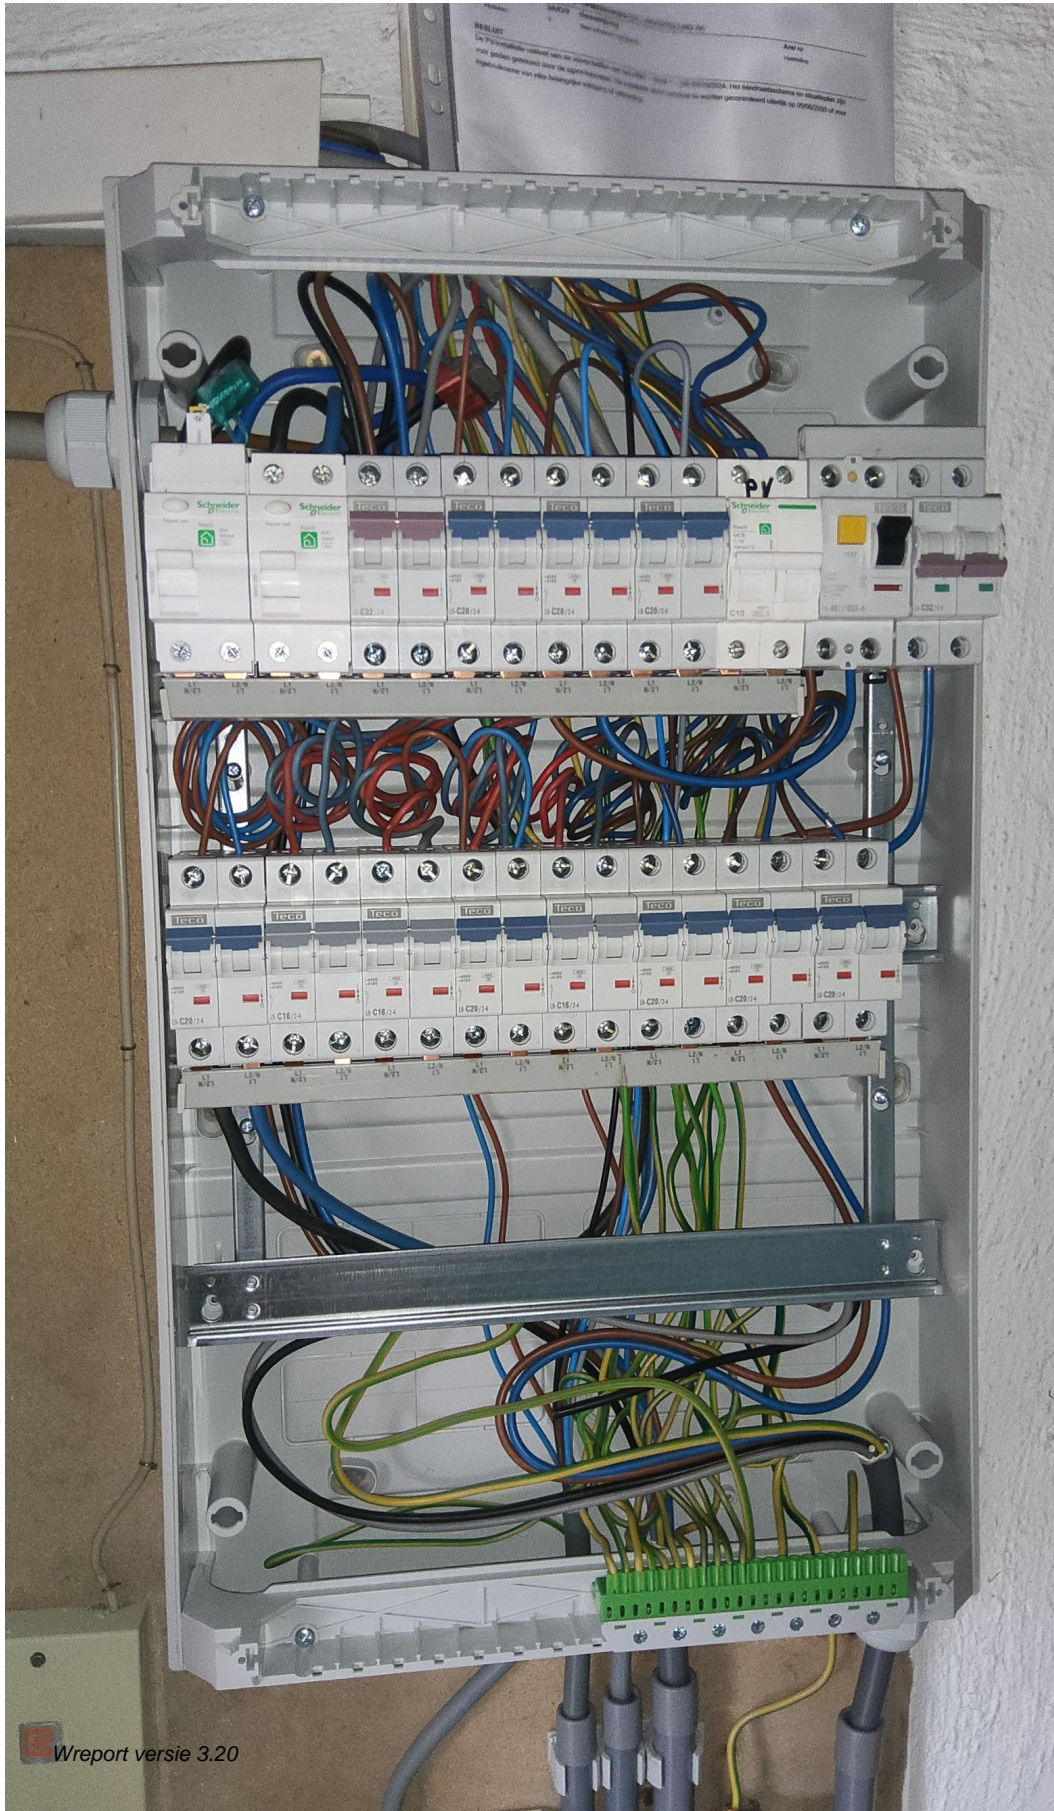

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20250925011001 Datum onderzoek: 25/09/2025 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b

