



België 32 bus 4


2018 Antwerpen

EAN: 54144882003707023

04/05/'09

**BUREAU
VERITAS**

Eëndraadschema

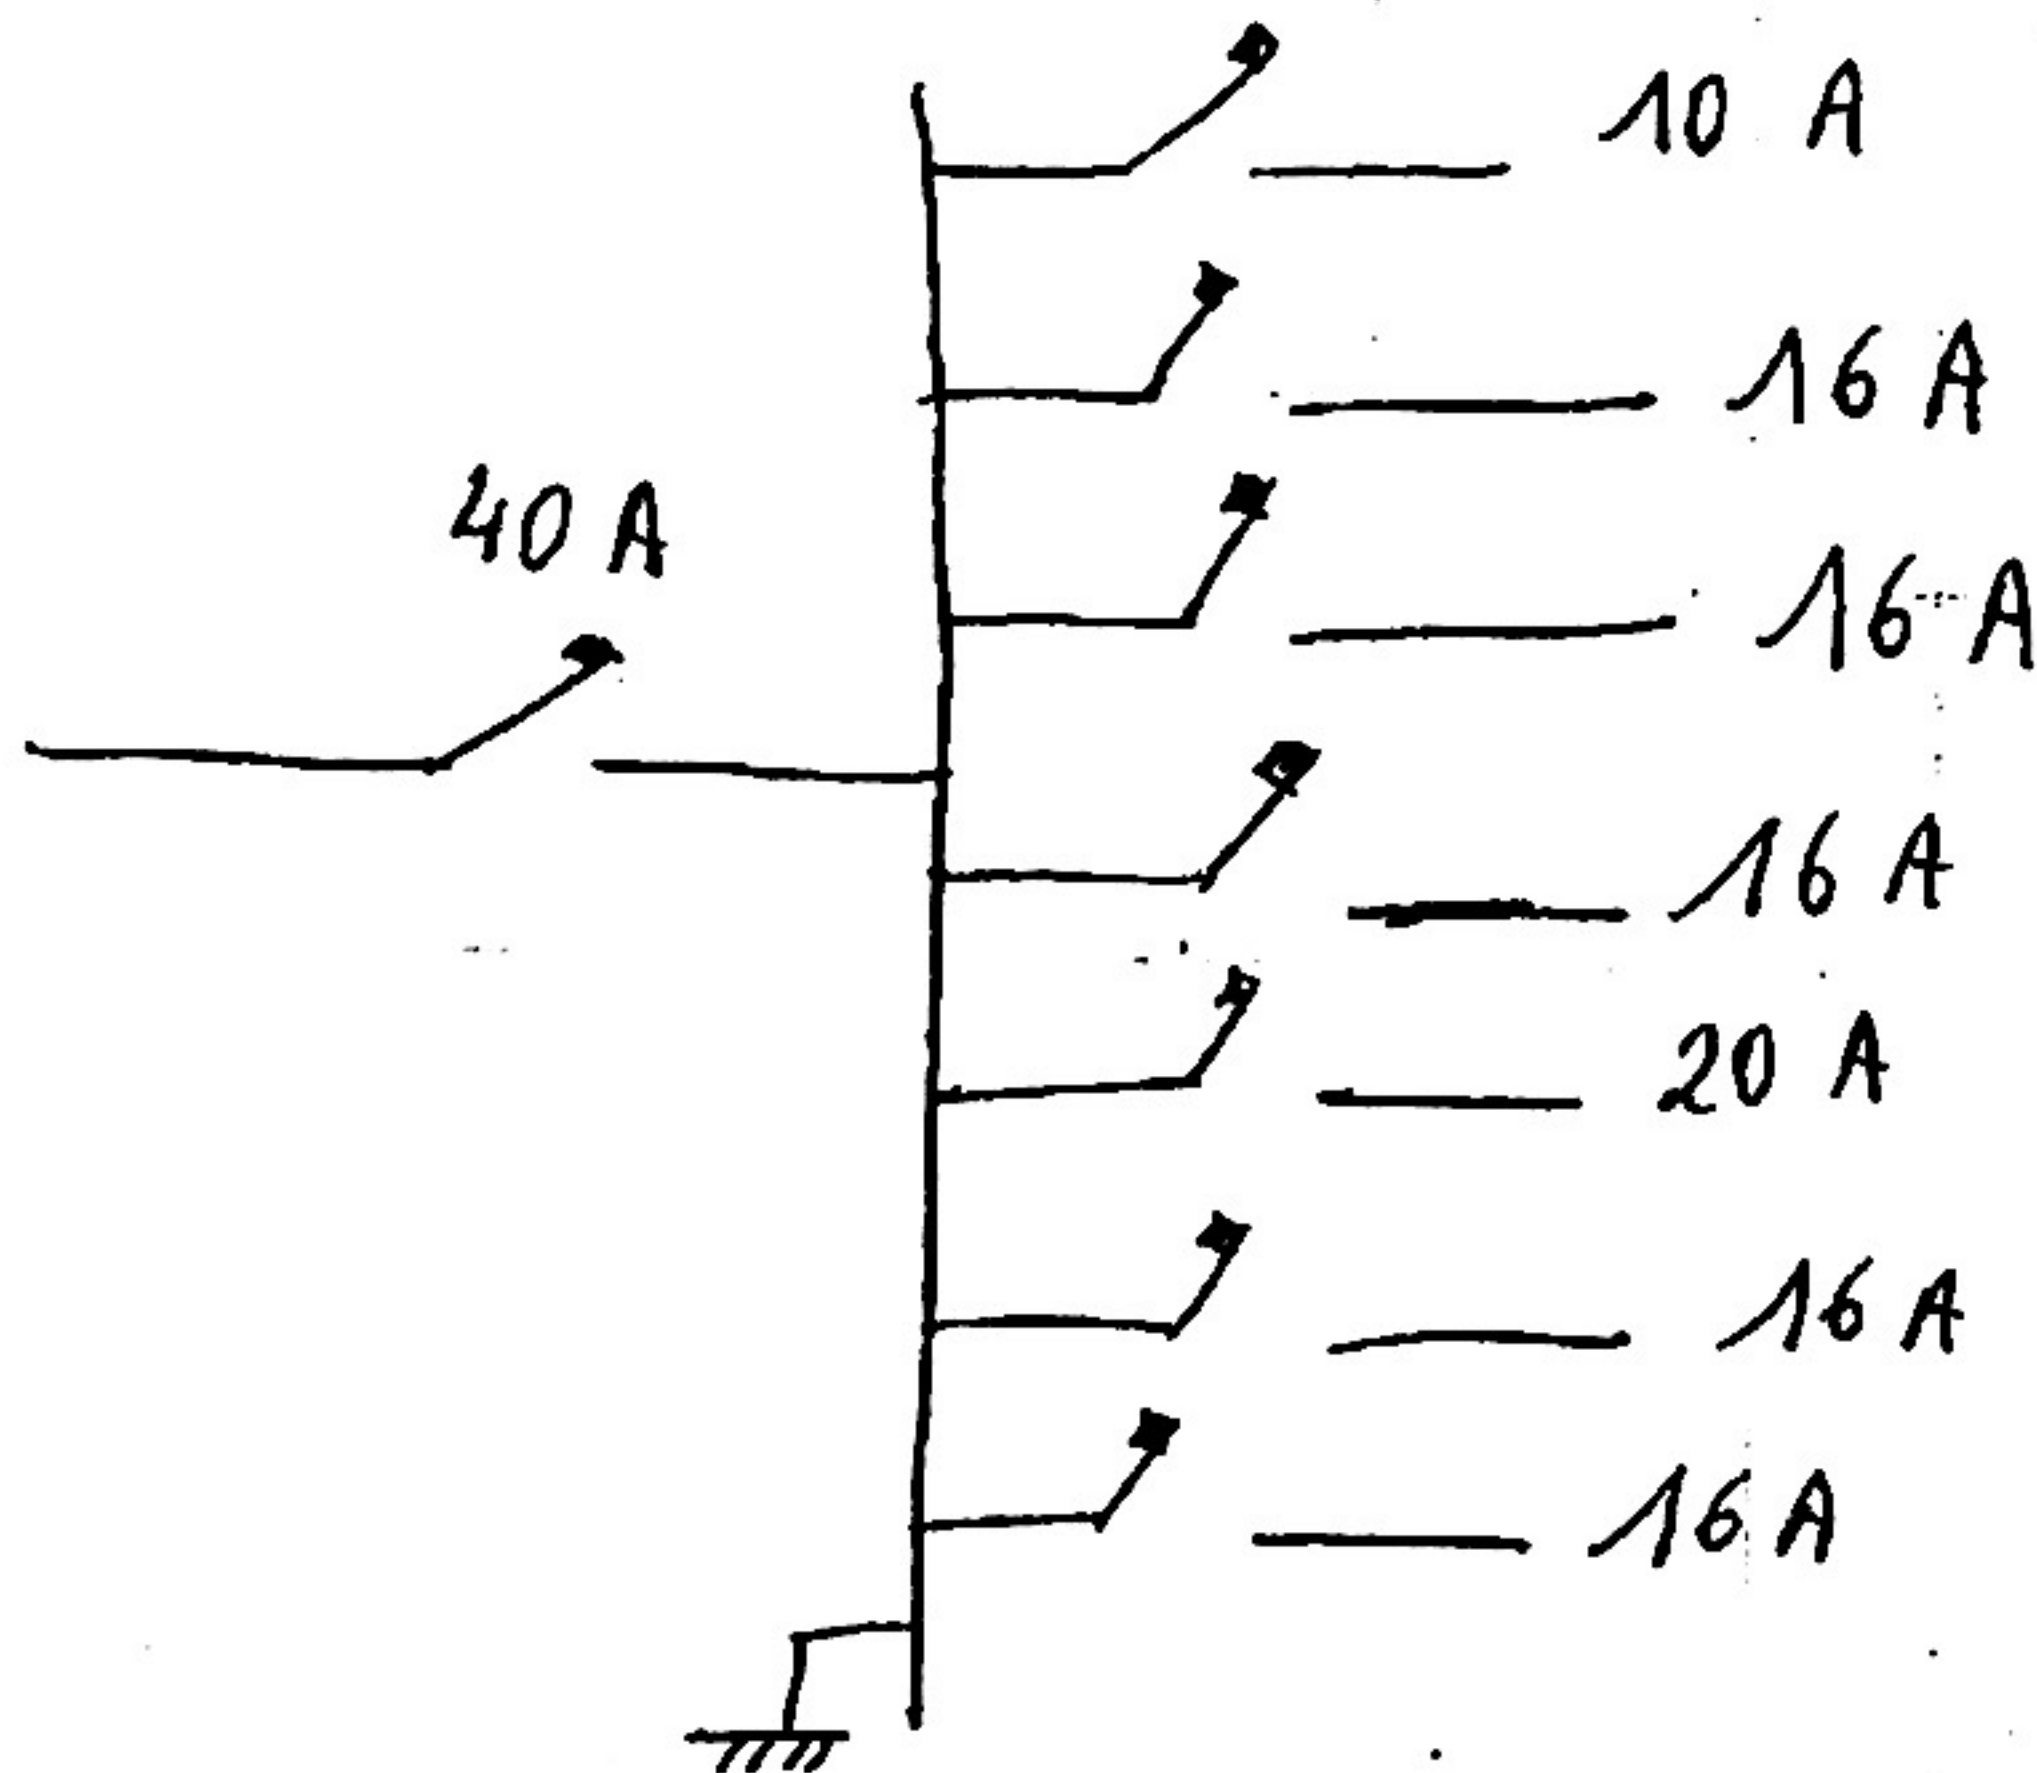

de functie van
iedere stroombron
staat vermeld
aan de binnenzijde
van het verdelbord.



Algemene gegevens:

Type object: ☐ Woning ☒ Appartement
Inspectiedatum: 04.05.2009
Naam opdrachtgever: Muys Irene
Adres: Drakenloos 79
2100 Deurne
BTW nr.:

☒ EAN code: 541448820037070234
Installatie adres: Belgierlei 32 bus 4
2018 Antwerpen
Naam eigenaar: Muys Irene
Adres: Drakenloos 79
2100 Deurne

Installatie- en onderzoeksgegevens:

Aard installatie: ☐ nieuw ☐ uitbreiding ☐ wijziging ☒ bestaande ☐ tijdelijke
Doel onderzoek: ☒ verkoop¹ ☐ verzwaaring² ☐ periodiek ☐ in dienststelling
Type onderzoek: ☒ art. 276bis ☐ art. 276 ☐ art. 271 ☐ art. 270
Stroomstelsel: ☒ TT ☐ TN-S ☐ TN-C ☐ TN-CS ☐ IT
Type elektrode: ☐ lus ☒ pen

Aantal verdeelborden: 4 Aantal stroombanen: 7 Type voedingsleiding: 10 mm²
Nominale waarde diff. schakelaars: Gehele installatie: 1 mA Natte ruimten: 1 mA
Nominale waarde hoofdbeveiliging: 40 A Nominale waarde hoofdschakelaar: 40 A

¹ Inbreuken moeten binnen 18 maanden na de datum van acte van overdracht worden opgeheven.
² Inbreuken moeten binnen 12 maanden na de inspectiedatum worden opgeheven.

Metingen:

Aansluitspanning: ☒ 230 V éénfase ☐ 3 x 230 V ☐ 230 / 400V
Aardspreidingsweerstand: 1 Ω Impedantie van foutlus: 1 Ω
Laagste waarde isolatieweerstand: 5 MΩ Aanspreekstroom ADS: 1 mA

Opmerkingen: ☐ ADS werd verzegeld

- geen elektrische schéma's aanwezig

Inbreuken:

- geen

☒ plan opgemaakt door deskundige

Besluit: De installatie:

☒ is conform de geldende voorschriften
☐ mag worden aangesloten

☐ is NIET conform de geldende voorschriften
☐ mag NIET worden aangesloten

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden op 04/05/2010, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 04/05/2009
Naam deskundige: Vandeveldt Jesse
Handtekening:

Stempel:

Vandeveldt



België 32 bus 4


2018 Antwerpen

EAN: 54144882003707023

04/05/'09

**BUREAU
VERITAS**

Eëndraadschema

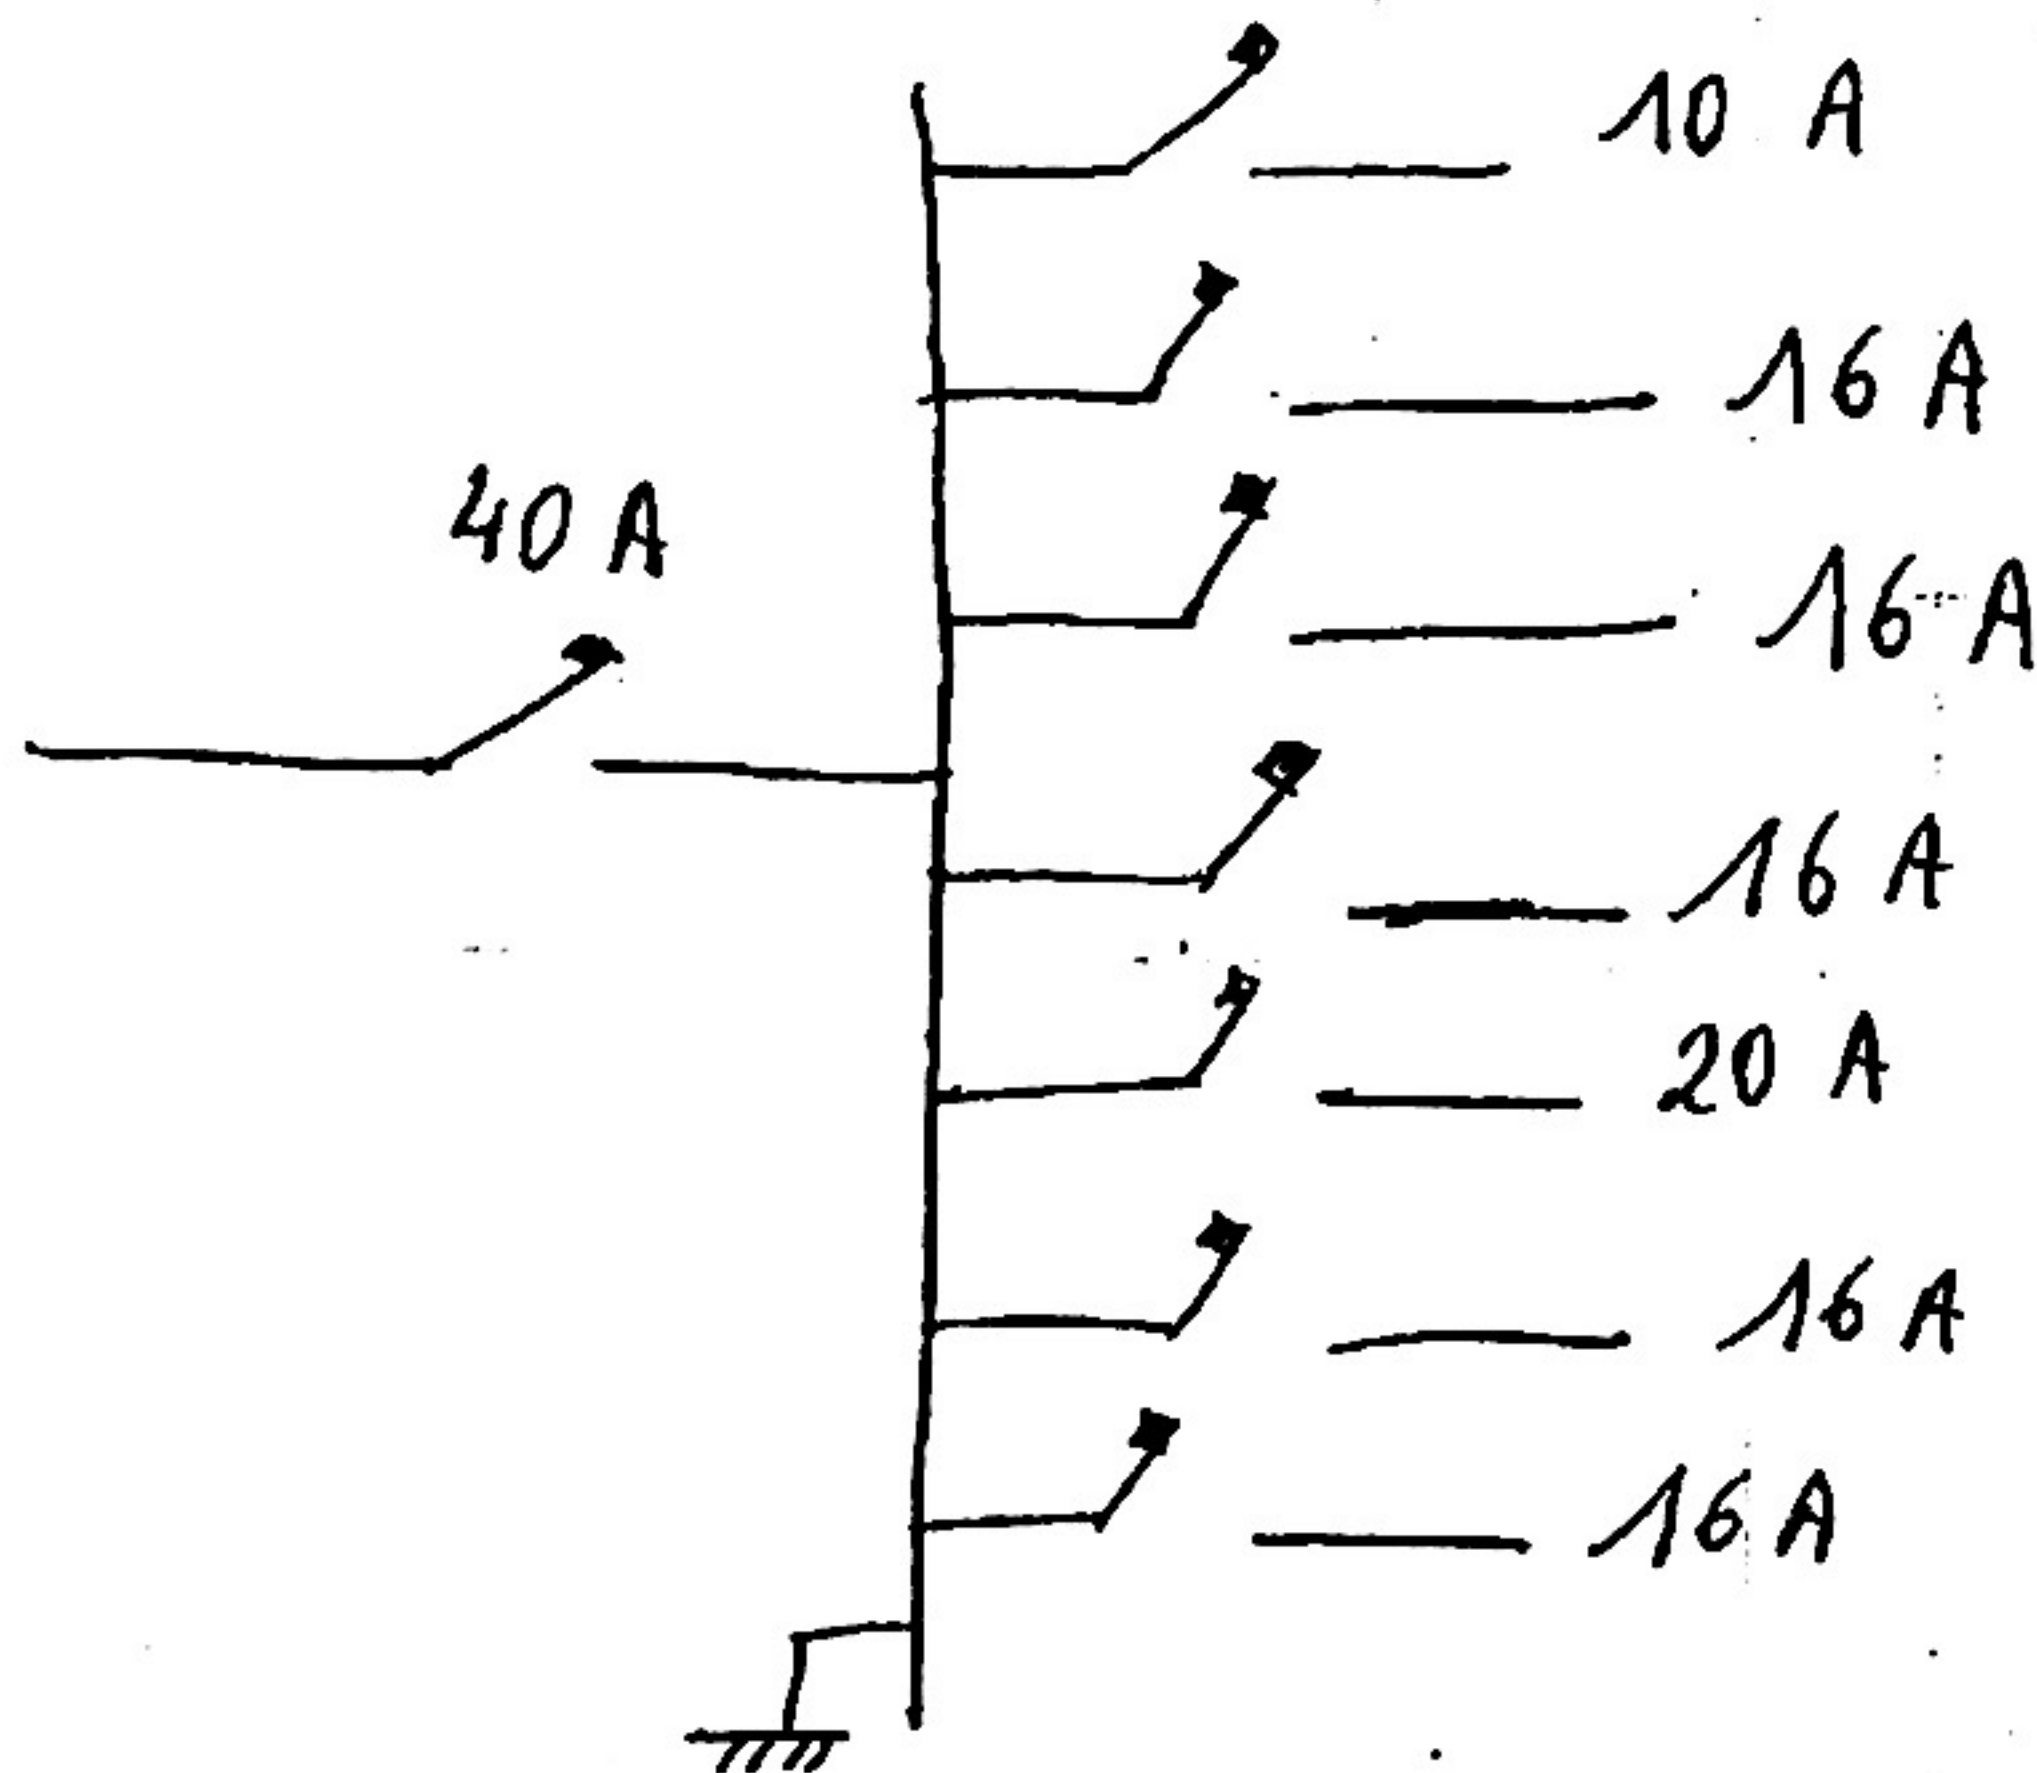

de functie van
iedere stroombron
staat vermeld
aan de binnenzijde
van het verdellbord.